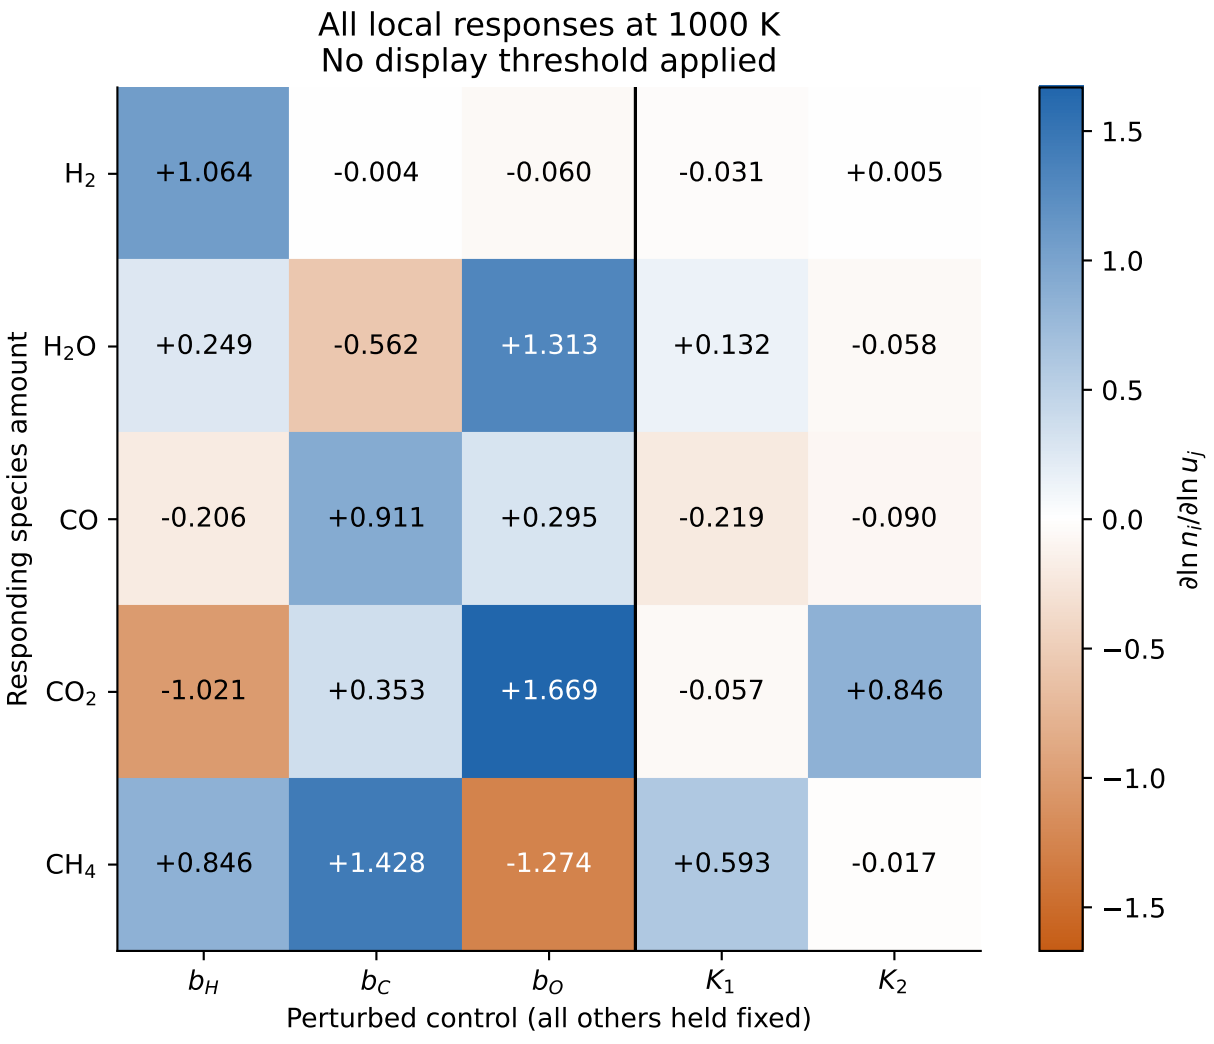
All local responses at 1000 K
No display threshold applied
Responding species amount
H2
H2O
CO
CO2
CH4
+1.064
-0.004
-0.060
-0.031
+0.005
+0.249
-0.562
+1.313
+0.132
-0.058
-0.206
+0.911
+0.295
-0.219
-0.090
-1.021
+0.353
+1.669
-0.057
+0.846
+0.846
+1.428
-1.274
+0.593
-0.017
bH
bC
bO
K1
K2
Perturbed control (all others held fixed)
1.5
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
∂ln nᵢ/∂ln uⱼ