

Name	Type	Usage	Description	Init	Value	PC	PC	TB	Hidden	Use as H	Default	Hidden-Value	Default Value	On/Off	Device	Signal	Alias
Default																	
Start	BOOL	VAR EXTE...															
ProcessLamp	BOOL	VAR EXTE...															
mysprinkler_1	mysprinkler	VAR															
mysprinkler_2	mysprinkler	VAR															
mysprinkler_3	mysprinkler	VAR															
X	INT	VAR		1													
Y	INT	VAR		1													
Z	INT	VAR		1													
R_TRIG_1	R_TRIG	VAR															
Button1	BOOL	VAR EXTE...															
ModChange	BOOL	VAR															
Selected_Program	INT	VAR															
Temp_Value	INT	VAR															
Button2	BOOL	VAR EXTE...															
R_TRIG_2	R_TRIG	VAR															
R_TRIG_3	R_TRIG	VAR															
R_TRIG_4	R_TRIG	VAR															
AddX	BOOL	VAR															
AddY	BOOL	VAR															
AddZ	BOOL	VAR															
SR_1	SR	VAR															
SR_2	SR	VAR															
SR_3	SR	VAR															
Button3	BOOL	VAR EXTE...															
A	INT	VAR															
B	INT	VAR															
C	INT	VAR															
D	INT	VAR															
R_TRIG_5	R_TRIG	VAR															
Reset	BOOL	VAR															
E	INT	VAR															
sifilar	BOOL	VAR															
Done	BOOL	VAR EXTE...															
Sprinkler	BOOL	VAR EXTE...															

PC WORX


Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8
32825 Blomberg
Germany

Sheet number
1

Current POU:
MainV:Main

Sprinkler

This copy printed out at:
12.05.2025 21:51:19

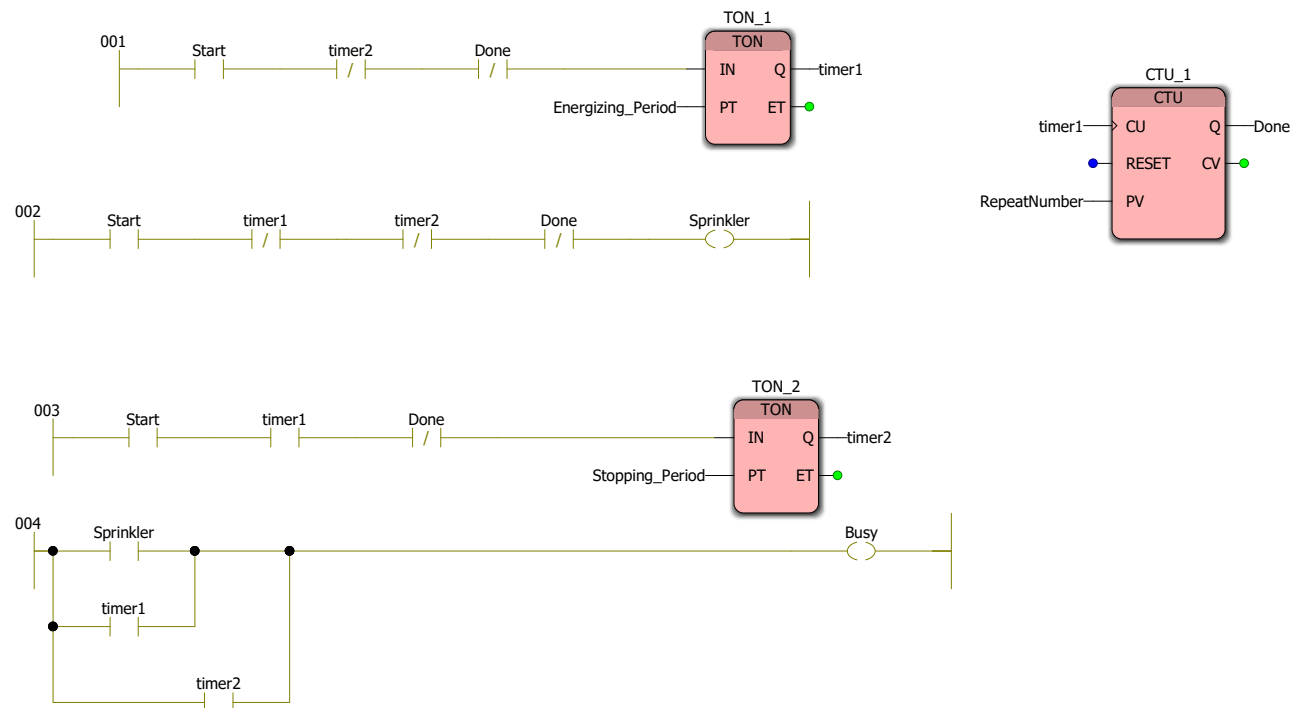

Name	Type	Usage	Description	Init	Set	PDI	DPC	TB	Hidden	Use as H	fault	Hidden-V	Andant	Val	otOnPl	Device	Signal	Alias
Default																		
Start	BOOL	VAR INPUT																
Energizing_Period	TIME	VAR INPUT																
Stopping_Period	TIME	VAR INPUT																
RepeatNumber	INT	VAR INPUT																
Done	BOOL	VAR OUTP...																
Busy	BOOL	VAR OUTP...																
Sprinkler	BOOL	VAR OUTP...																
TON_1	TON	VAR																
timer1	BOOL	VAR																
TON_2	TON	VAR																
timer2	BOOL	VAR																
CTU_1	CTU	VAR																

PC WORX

Phoenix Contact GmbH & Co. KG
 Flachsmarktstraße 8
 32825 Blomberg
 Germany

Sheet number
 1

Current POU:
 mysprinklerV:mysprinkler

Sprinkler

This copy printed out at:
 12.05.2025 21:51:43