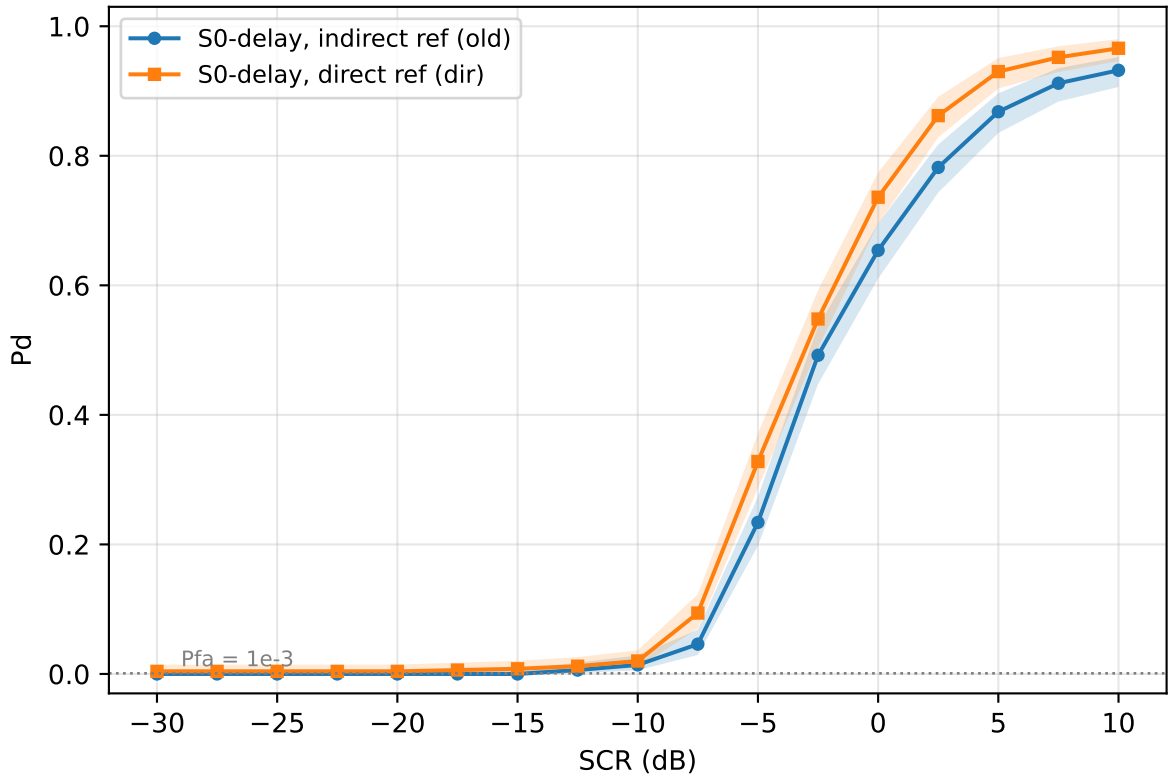
(a) In-domain retrain: sw0 grid, n=500/pt, matched Pfa
S0-delay, indirect ref (old)
S0-delay, direct ref (dir)
Pfa = 1e-3
Pd
SCR (dB)
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
−30
−25
−20
−15
−10
−5
0
5
10

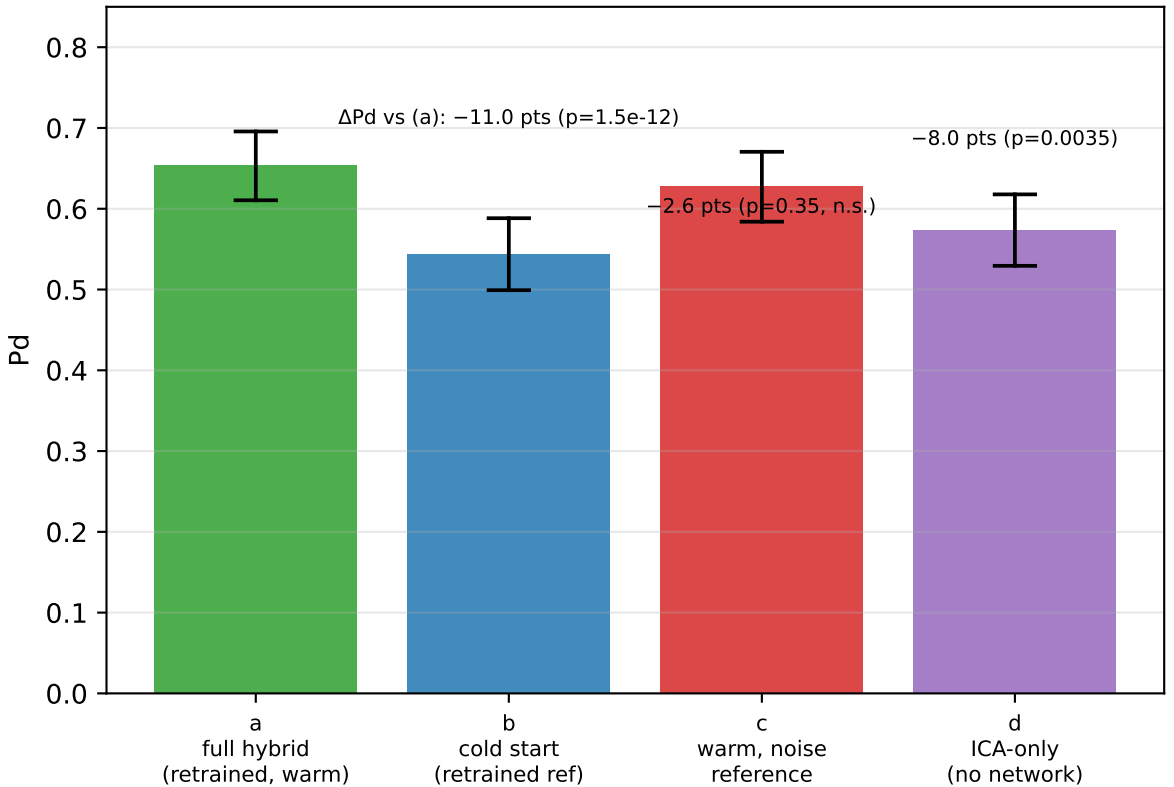
(b) Ablation chain, SCR=0 sw0 n=500, per-arm matched Pfa
ΔPd vs (a): −11.0 pts (p=1.5e-12)
−2.6 pts (p=0.35, n.s.)
−8.0 pts (p=0.0035)
Pd
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
a
full hybrid
(retrained, warm)
b
cold start
(retrained ref)
c
warm, noise
reference
d
ICA-only
(no network)