
既定复合扰动：设备状态记录（067 C/H0）

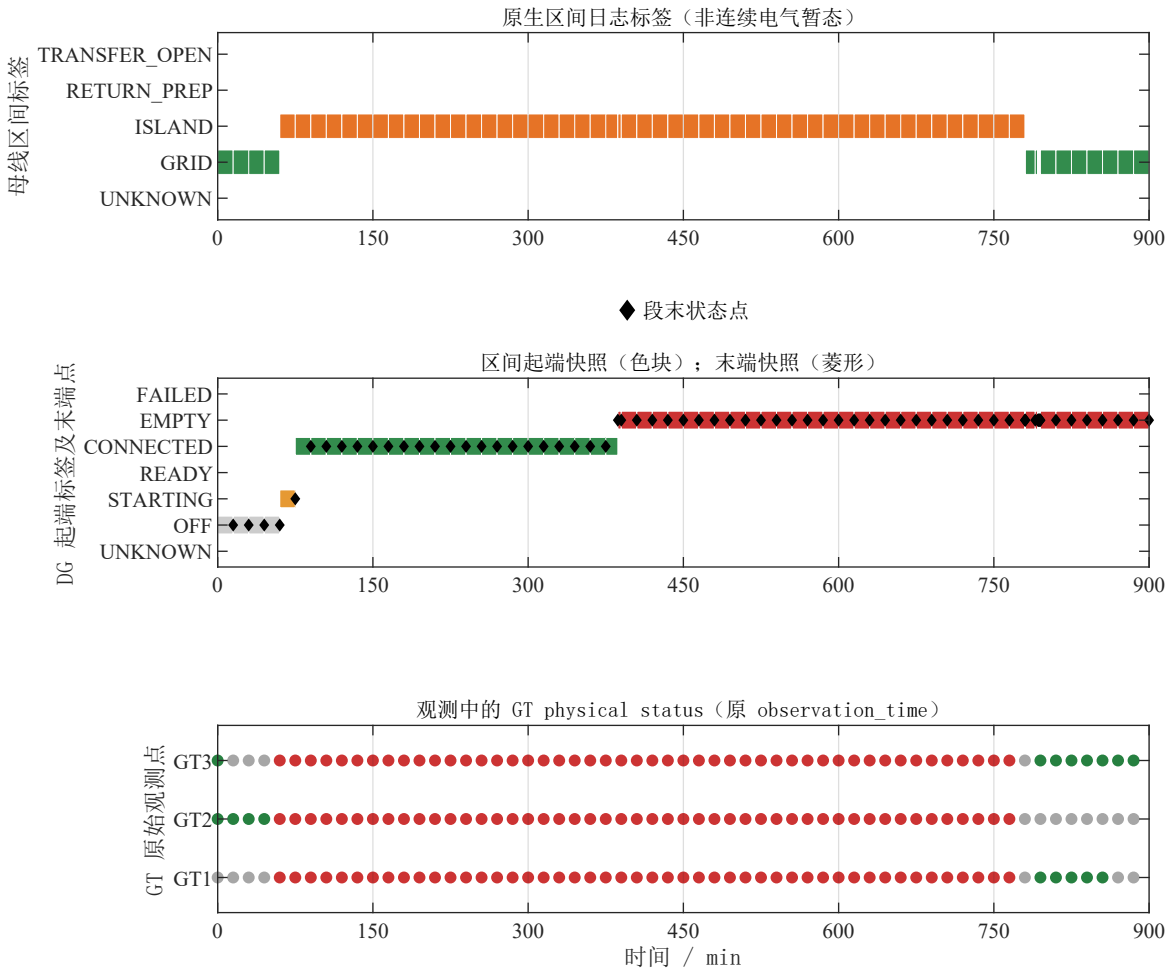

OFF　　RUNNING　　EXOGENOUS_UNAVAILABLE

母线色块为原区间日志标签；DG 色块为起端快照，菱形为末端快照。
色块不证明整段连续状态；GT 仅显示原 observation_time 采样点。
同钟可有不同执行阶段和命令ID，不据此拼接因果或推断切换时刻。
GRID+ALL_GT：60–780 min 为登记故障窗，780–900 min 为恢复观察尾段。
许可不等于就绪/实供：首段 DG 许可900 kW，但状态OFF、实际0 kW。
段内 GT/HRSG 就绪字段缺失，保留未知；本图不是设备实际送达功率图。