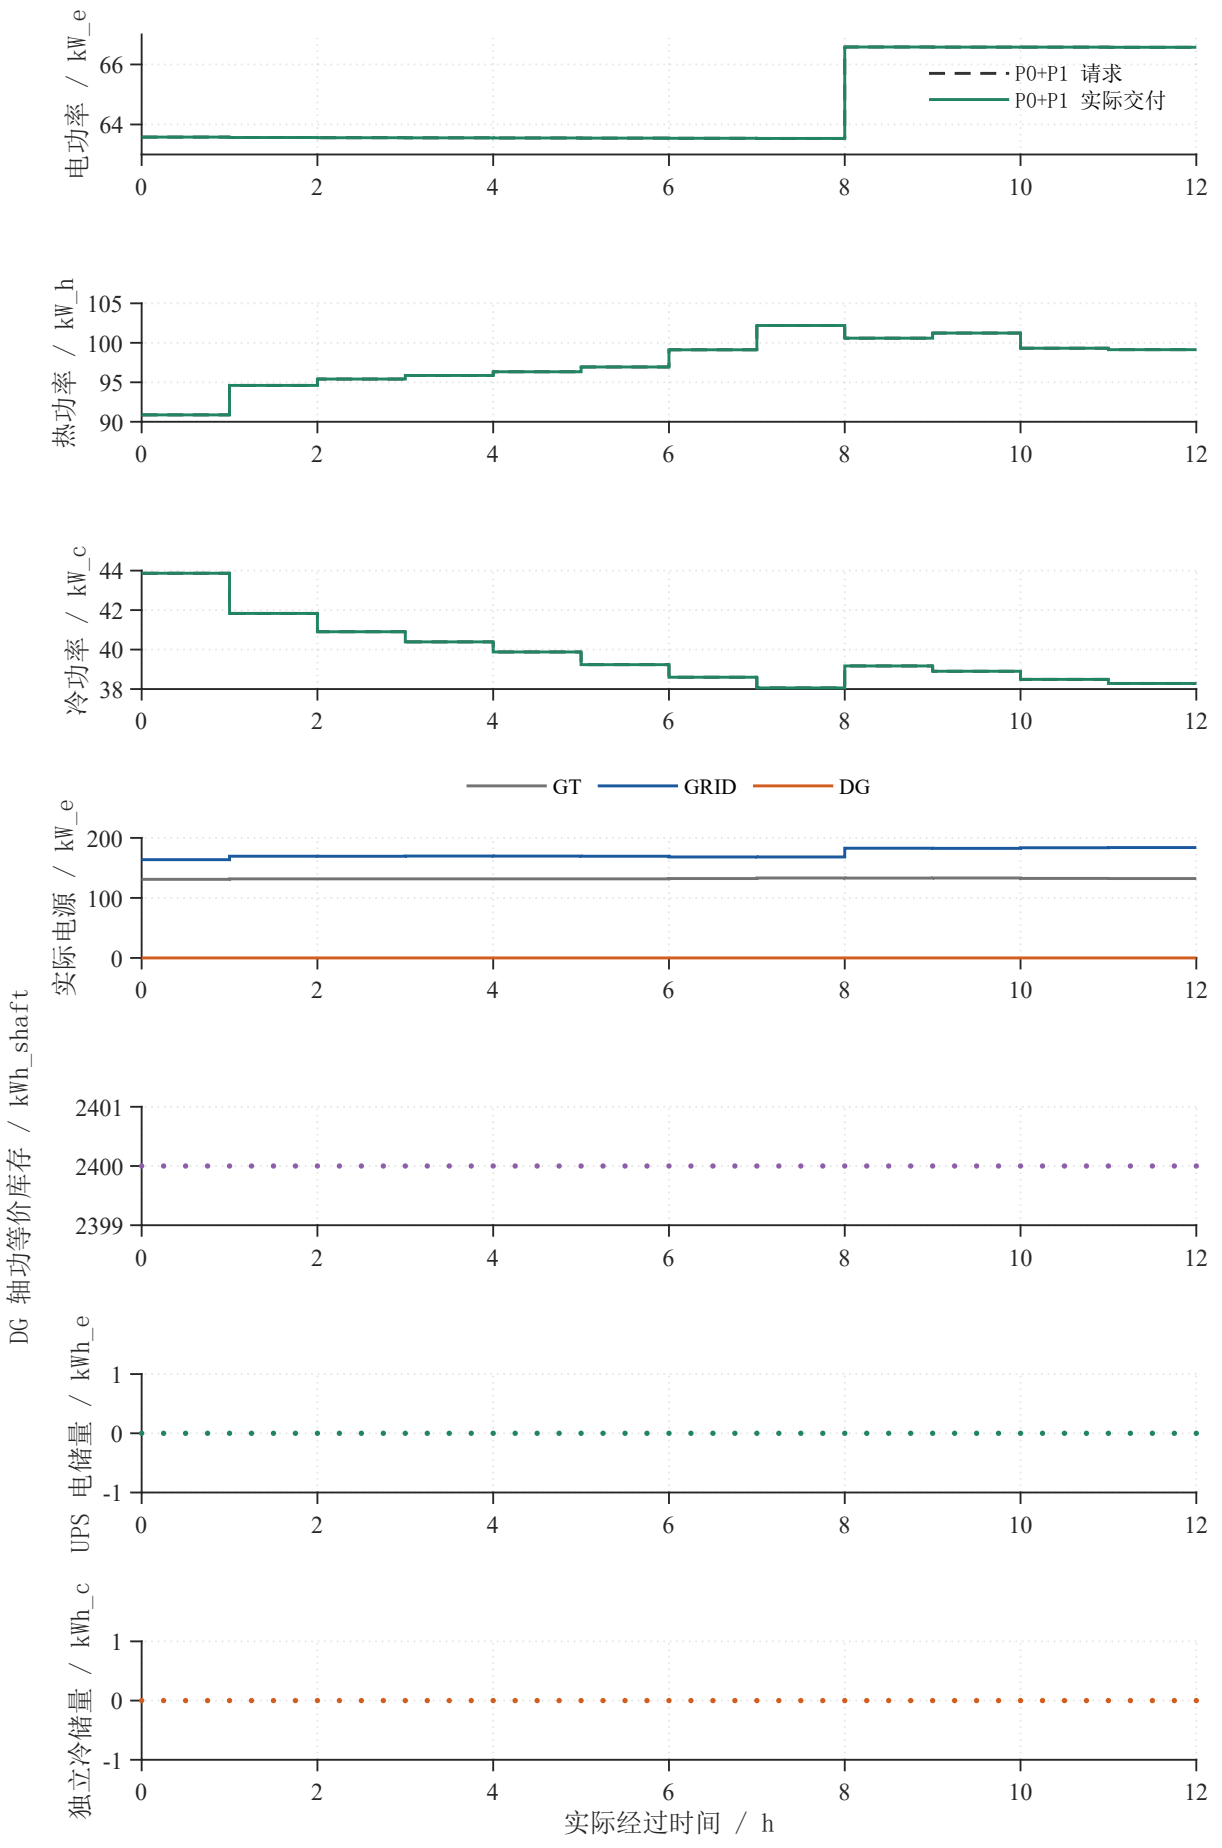
电功率 / kW_e
66
64
P0+P1 请求
P0+P1 实际交付
0
2
4
6
8
10
12
热功率 / kW_h
105
100
95
90
冷功率 / kW_c
44
42
40
38
GT
GRID
DG
实际电源 / kW_e
200
100
0
DG 轴功等价库存 / kWh_shaft
2401
2400
2399
UPS 电储量 / kWh_e
1
0
-1
独立冷储量 / kWh_c
实际经过时间 / h