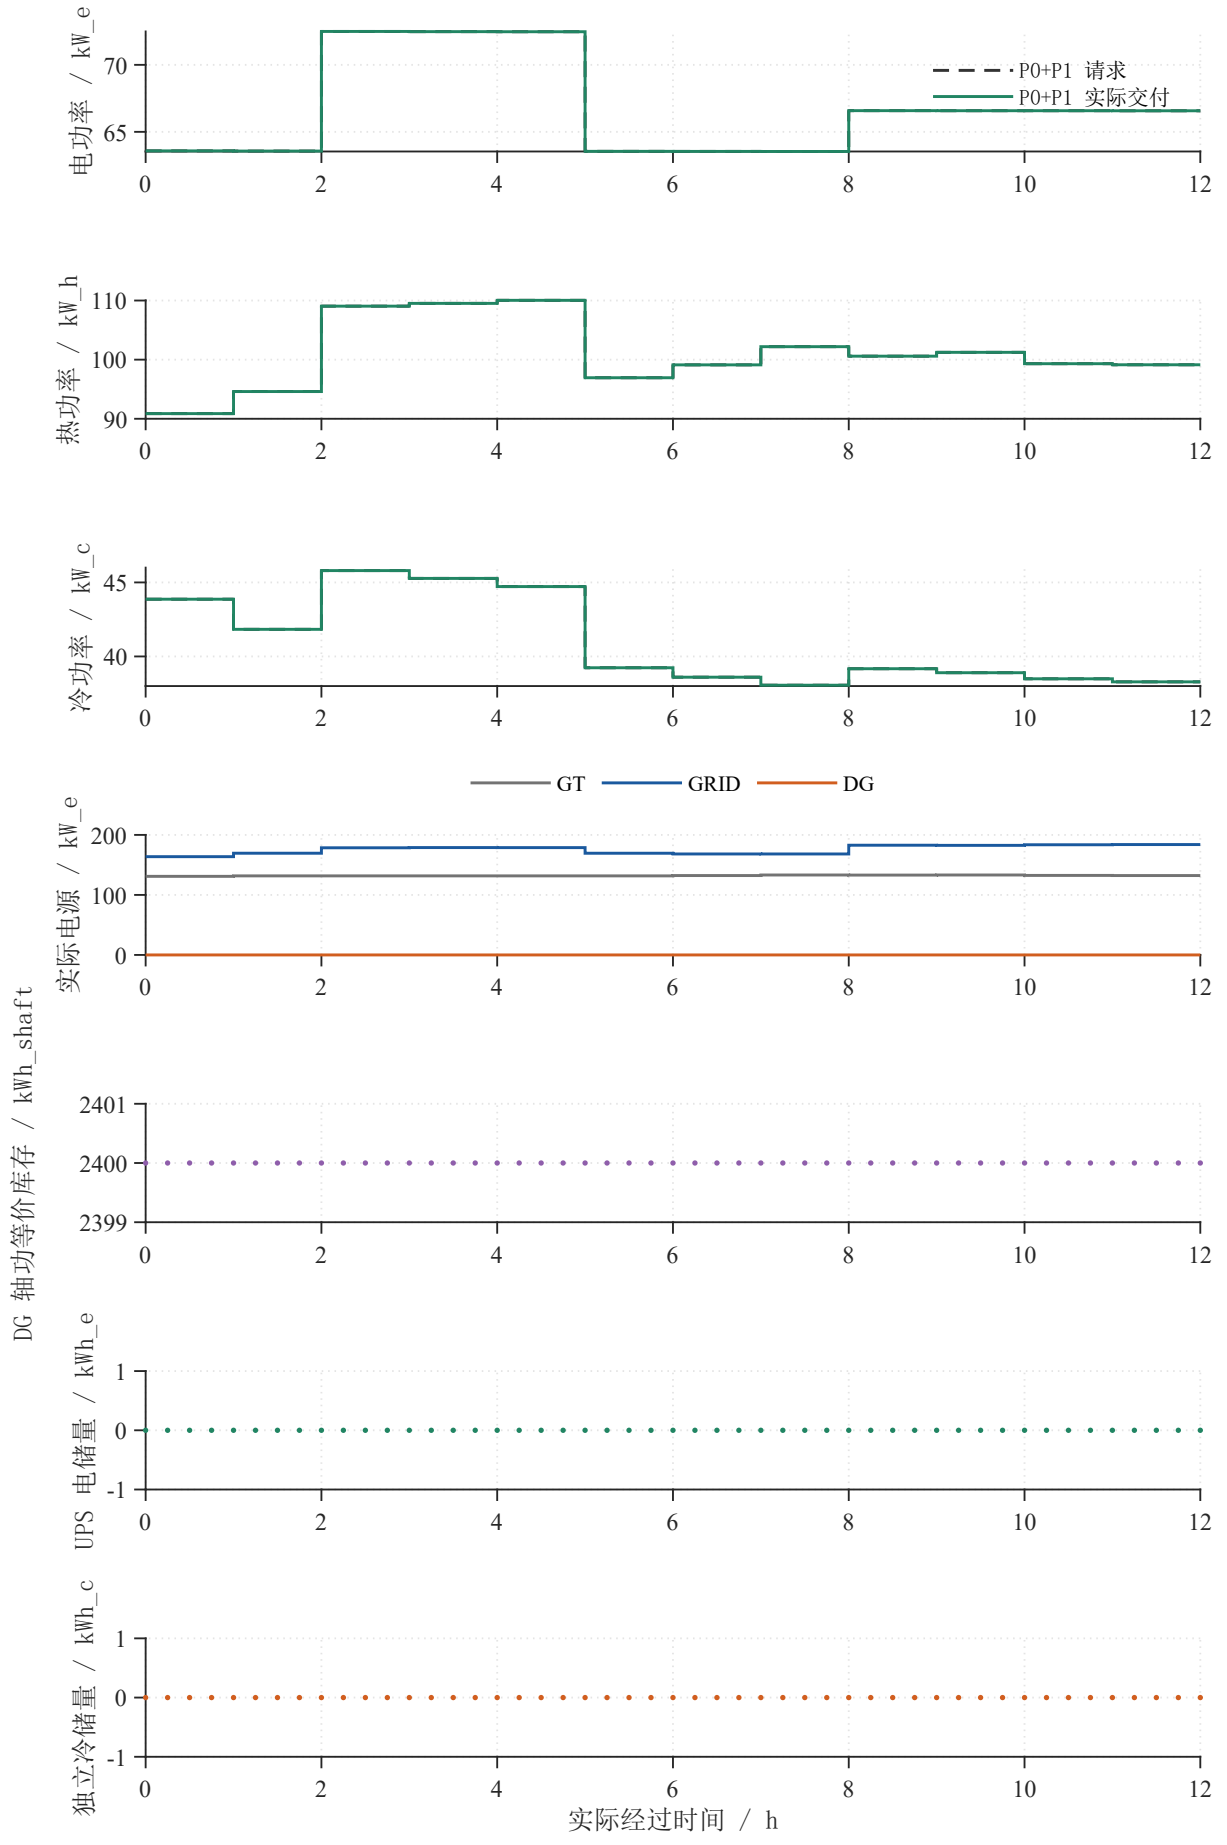
电功率 / kW_e
70
65
P0+P1 请求
P0+P1 实际交付
0
2
4
6
8
10
12
热功率 / kW_h
110
100
90
冷功率 / kW_c
45
40
GT
GRID
DG
实际电源 / kW_e
200
100
0
2401
2400
2399
UPS 电储量 / kWh_e
1
0
-1
独立冷储量 / kWh_c
DG 轴功等价库存 / kWh_shaft
实际经过时间 / h