
# H1：有限 UPS 接续功能核验

C 方案 | 90 min 功能核验 | 灰带：15–75 min，GRID + 全部 GT 不可用

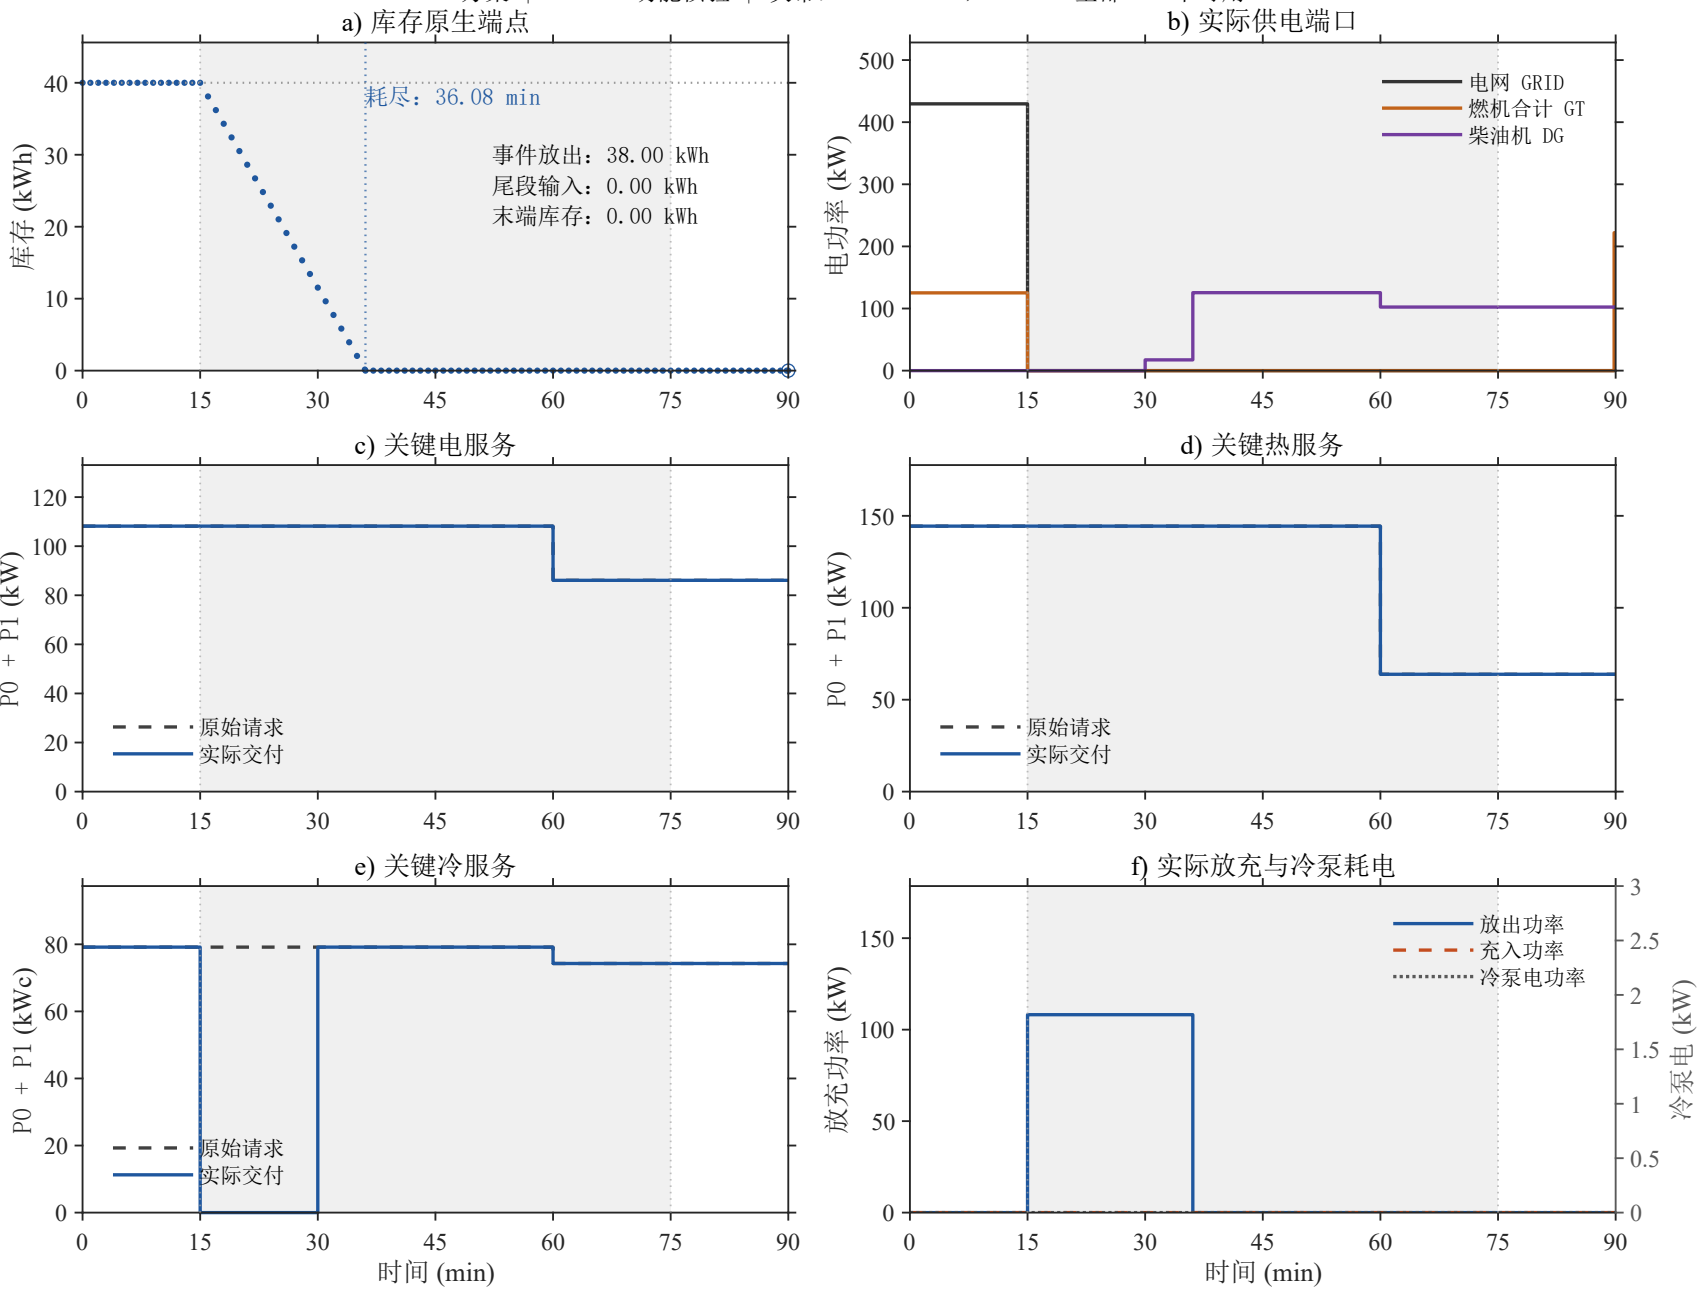


仅为本条 90 min、C 方案功能核验；未配对 H0，不能据此给出硬件收益或普遍保障时长。
请求/交付/功率为实际原生区间阶梯；库存只画原生端点，无插值。尾段未完成充满保留原状。