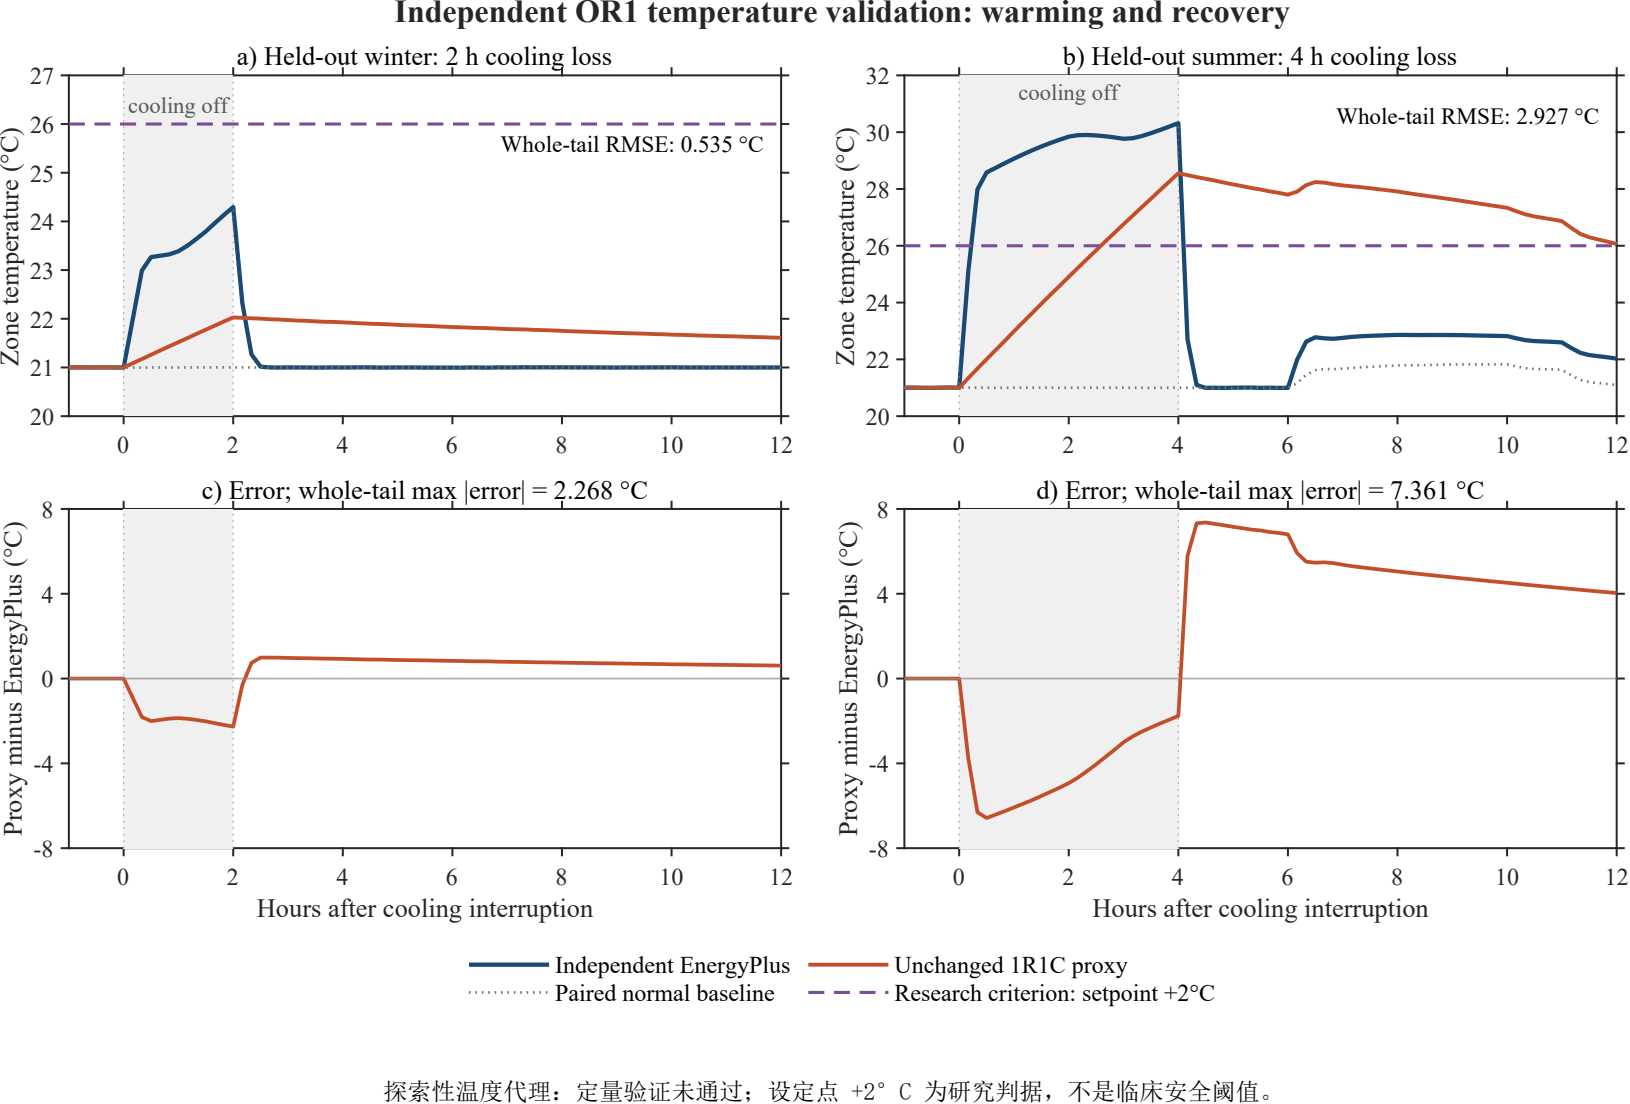


探索性温度代理：定量验证未通过；设定点 +2° C 为研究判据，不是临床安全阈值。