广东电力现货市场月报
——01 月实际运行情况信息披露

（2026 年 01 月）

一、1 月现货市场运行情况

（一）市场主体申报

市场机组平均报价为 263 元/MWh,其中煤机平均报价为 341 元/MWh；气机平均报价为 650 元/MWh，新能源机组报价-30 元/MWh。

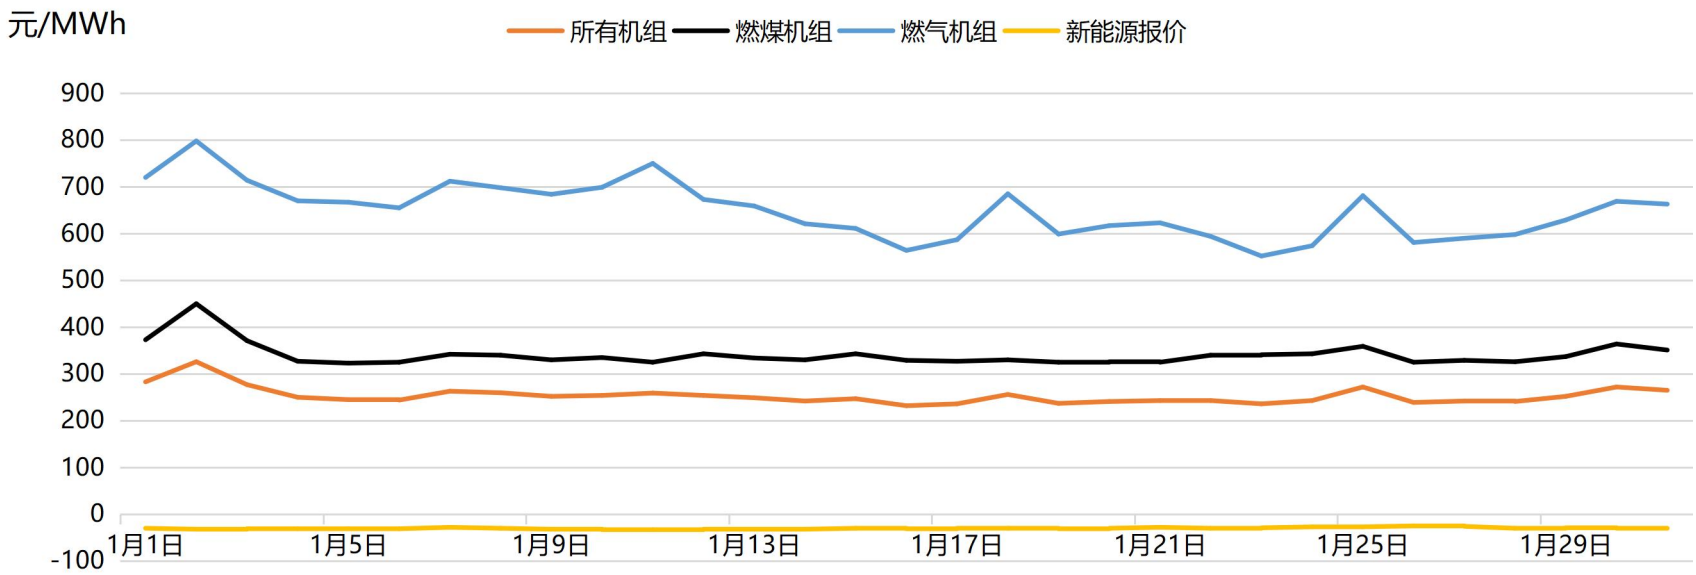

（二）日前市场情况

1、市场竞价空间

高峰时刻，有效竞价空间平均为 4783 万千瓦，供需比最高为 2.33，最低为 1.51。

低谷时刻，有效竞价空间平均为 3590 万千瓦，供需比最高为 3.95，最低为 1.83。

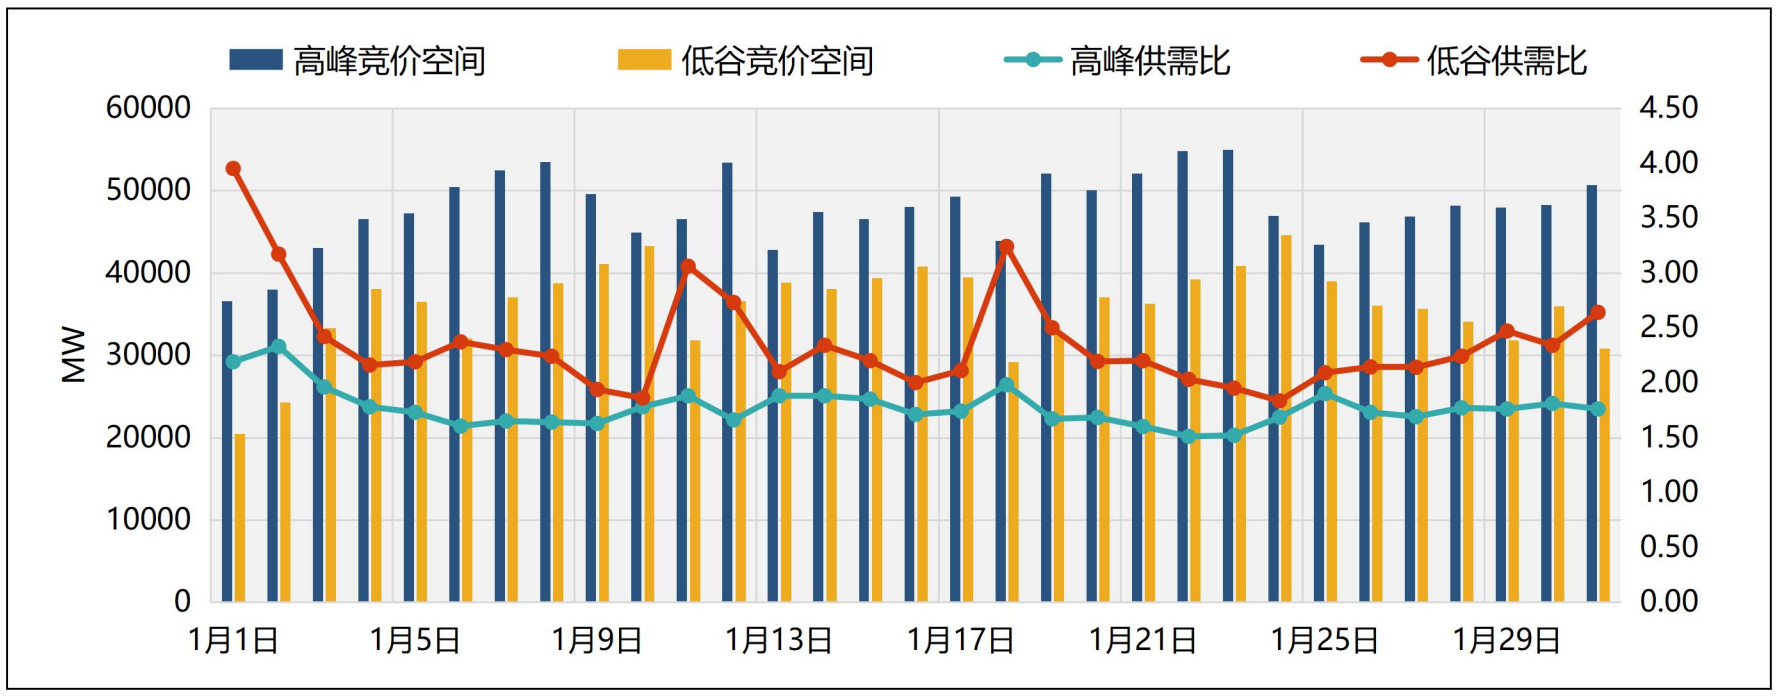

2、各类型机组的中标电量情况

从电量水平看，煤电电量累计 306 亿千瓦时；气电电量累计 71 亿千瓦时。从电量结构看，煤电平均占比为 84%；气电平均占比为 16%。

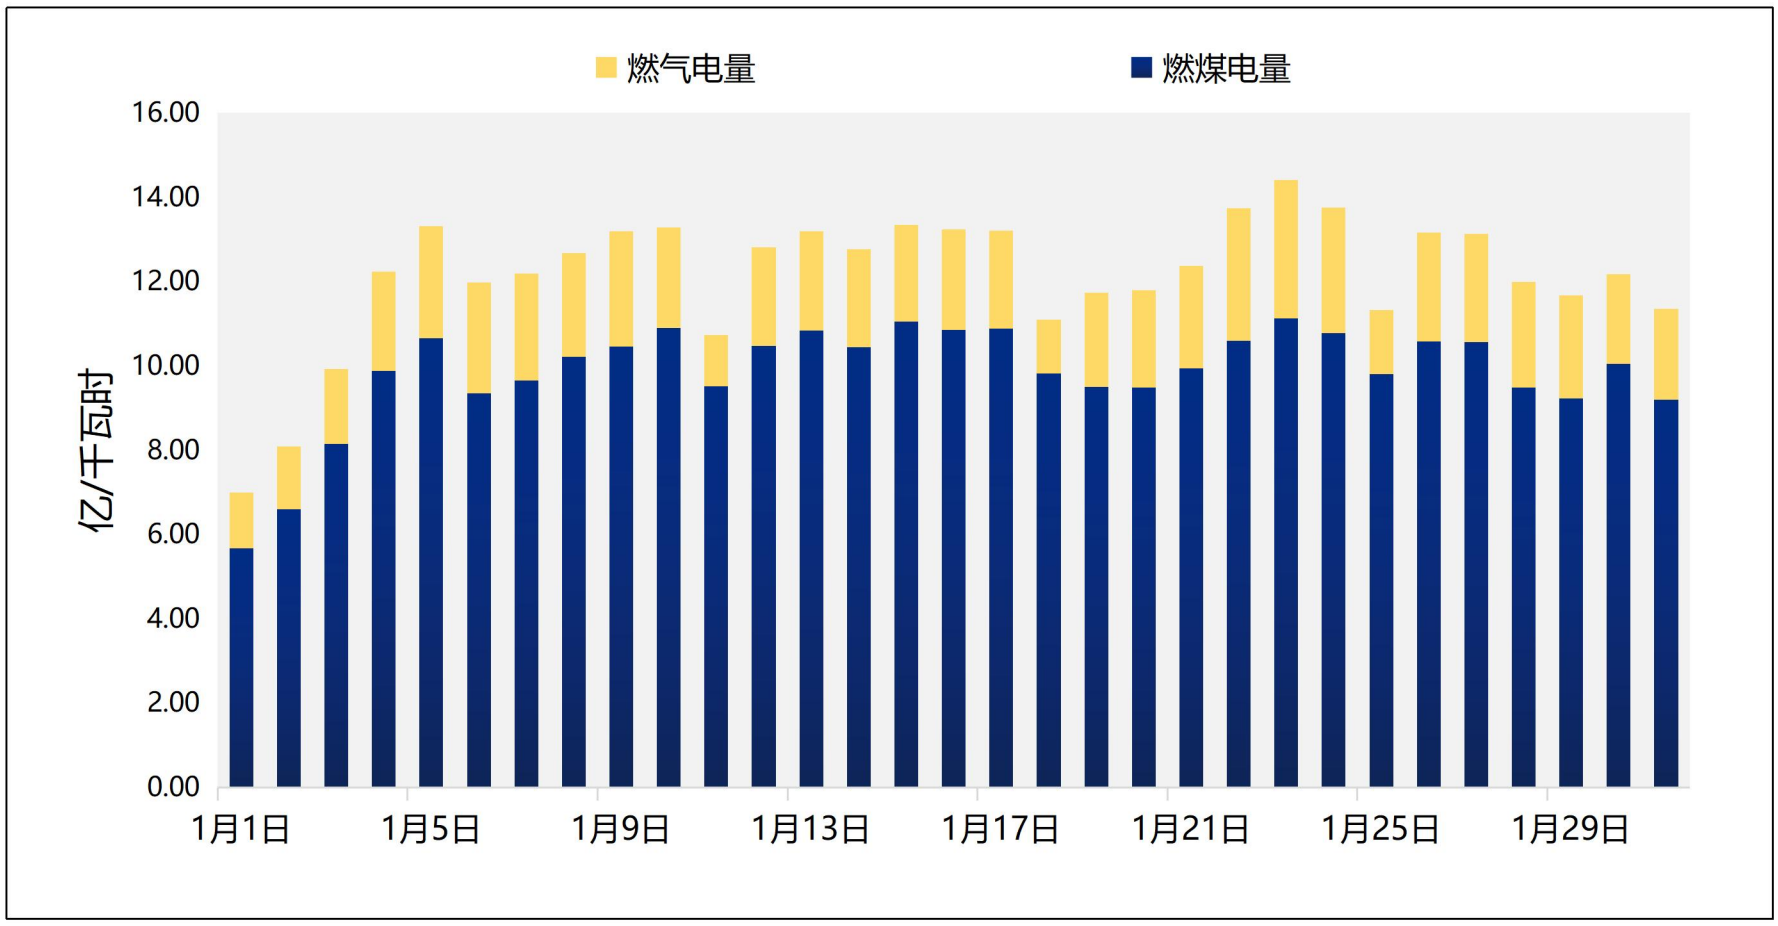

3、发电侧平均价格情况

1 月发电侧加权平均价格为 331 元/MWh（包含市场化核电机组、新能源机组），出清电价最大值为 414 元/MWh、最小值为 177 元/MWh。煤电均价 342 元/MWh,气电均价 375 元/MWh。

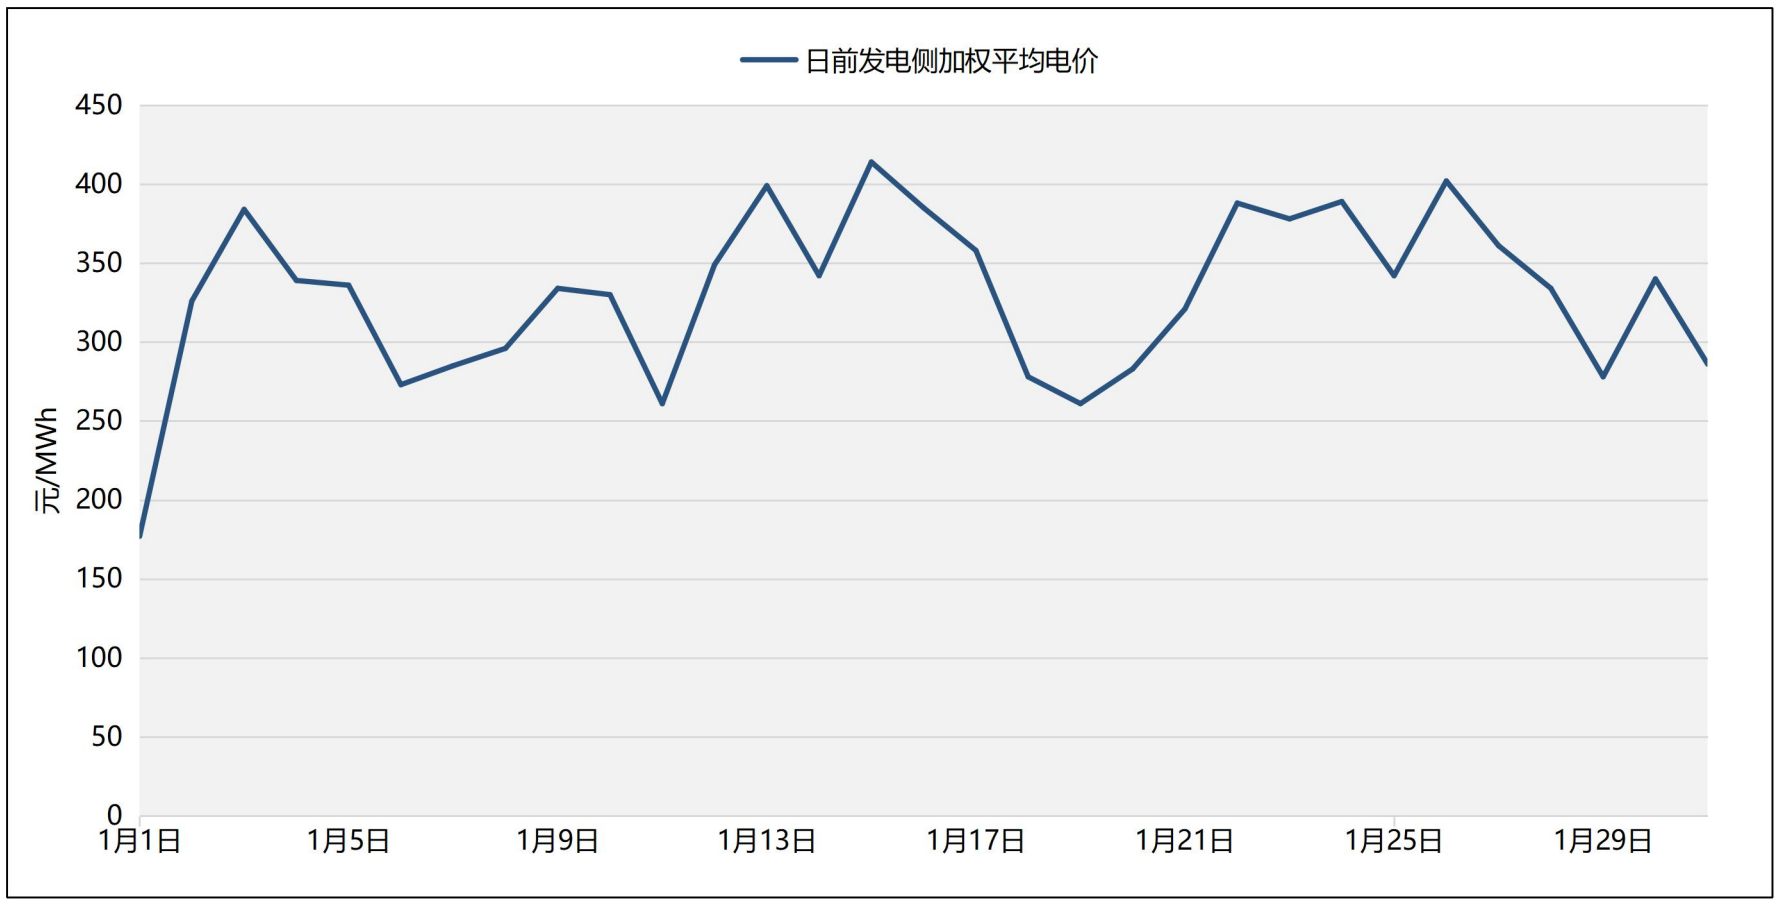

（三）实时市场情况

1、各类型机组的中标电量情况

从电量水平看，煤电电量累计 297 亿千瓦时；气电电量累计 75 亿千瓦时。从电量结构看，煤电平均占比为 80%；气电平均占比为 20%。

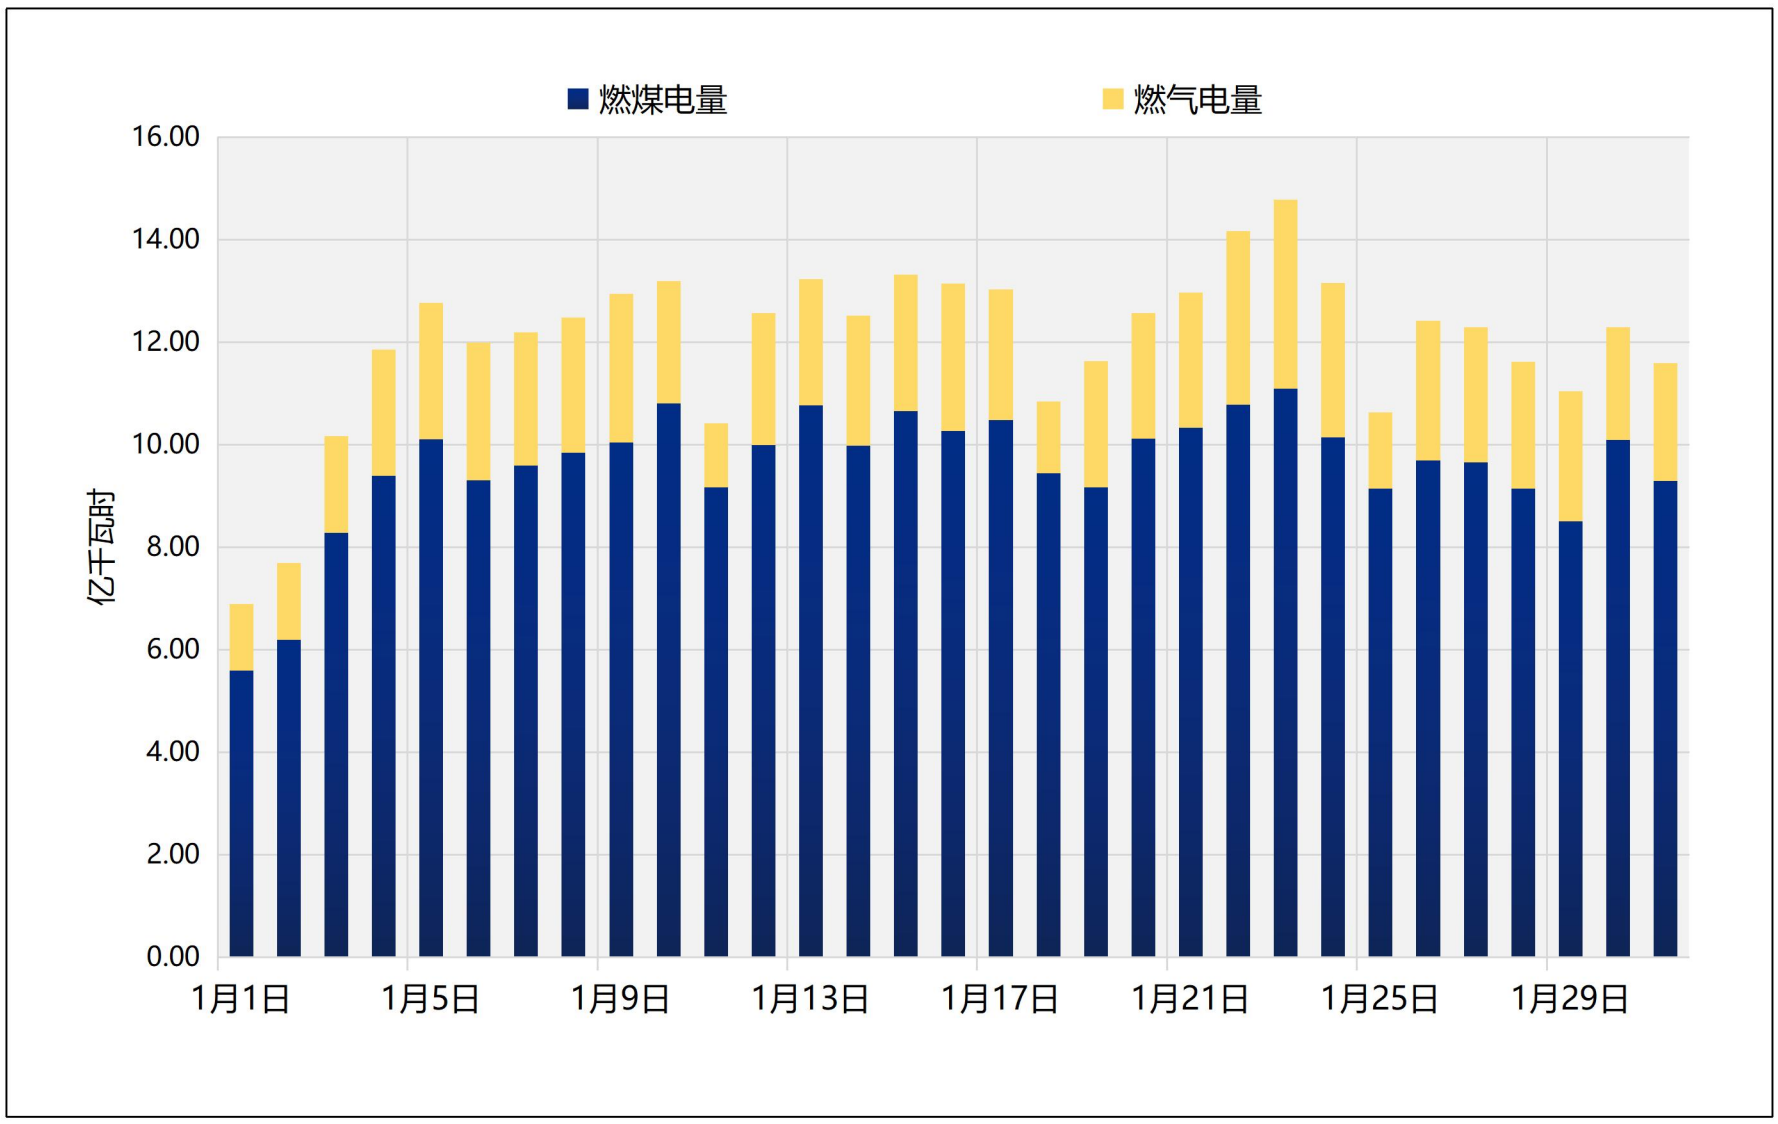

2、发电侧平均价格情况

1 月发电侧加权平均价格为 299 元/MWh（包含市场化核电机组、新能源机组）；出清电价最大值为 412 元/MWh、最小值为 113 元/MWh。煤电均价 315 元/MWh、气电均价 342 元/MWh。

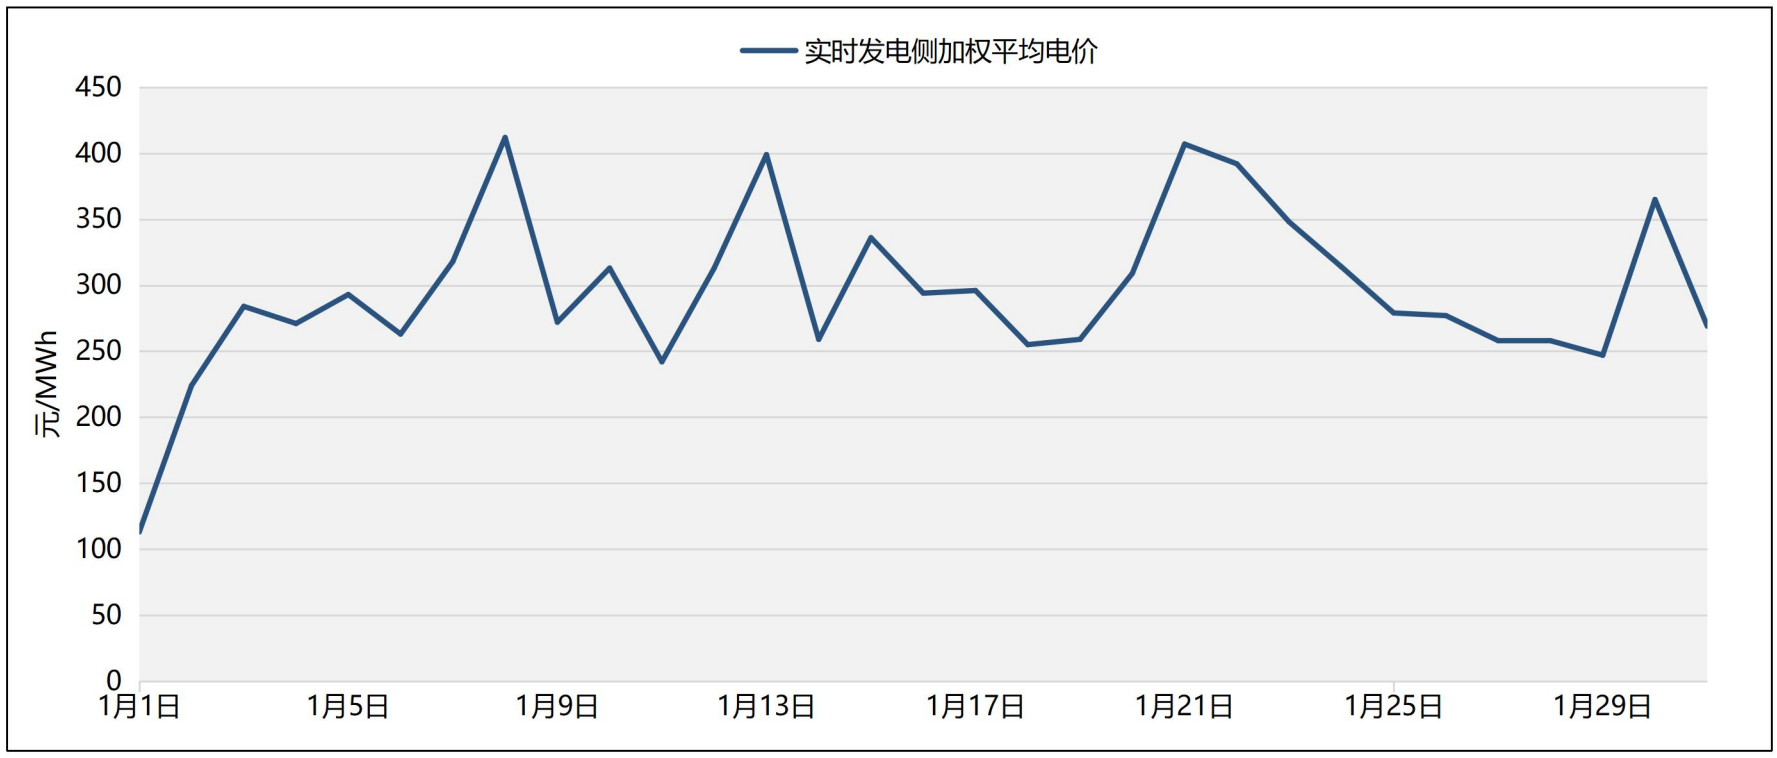

二、1 月实际运行信息

（一）实际发输变电设备检修情况

1月广东中调调管输变电设备计划检修执行率98.93%。

1月广东中调调管发电设备计划检修40项，实际检修39项，计划检修执行率97.5%。

（二）实际输变电设备投产情况

1月输变电设备计划投产25项，实际投产31项，计划投产执行率124%。

（三）实际发电设备投产情况

1月发电设备计划投产2项，实际投产1项。

（四）输变电设备非计划停运情况

1月输变电设备非计划停运共9条。

（五）抽水蓄能机组相关信息

见附表1。

（六）重要通道实际输电情况、重要线路与变压器平均潮流及重要线路与变压器热稳定极限值

1月最高负载率超过95%的变压器、线路见附表2。

（七）发电机组、独立储能完成整套设备启动试运行时间

见附表3。

三、市场运行参数

（一）出清价格限制

上限为1800/MWh,下限为-50元/MWh。

附表1：抽水蓄能机组相关信息

序号	名称	机组编号	单机容量（万千瓦）	总运行小时				发电小时		抽水小时		发电调相		抽水调相		等效可用系数		启停次数		启停成功率		等效强迫停运率	
				本月	同比	累计	同比	本月	累计	本月	累计	本月	累计	本月	累计	本月	累计	本月	累计	本月	累计	本月	累计
1	广蓄电站	#1	30	337.69	96.62%	337.69	96.62%	173.12	173.12	164.57	164.57	0	0	0	0	100	100	142	142	100.00	100.00	0	0
2	广蓄电站	#2	30	233.18	215.11%	233.18	215.11%	130.23	130.23	102.95	102.95	0	0	0	0	98.06	98.06	135	135	100.00	100.00	0	0
3	广蓄电站	#3	30	38.78	-35.99%	38.78	-35.99%	15.98	15.98	22.8	22.8	0	0	0	0	45.3	45.3	15	15	100.00	100.00	0	0
4	广蓄电站	#4	30	15.65	-90.08%	15.65	-90.08%	1.05	1.05	14.6	14.6	0	0	0	0	45.3	45.3	5	5	100.00	100.00	0	0
5	广蓄电站	#5	30	364.1	-17.26%	364.1	-17.26%	132.93	132.93	75.22	75.22	0	0	155.95	155.95	100	100	181	181	100.00	100.00	0	0
6	广蓄电站	#6	30	391.29	-11.23%	391.29	-11.23%	162.3	162.3	99.26	99.26	0	0	129.73	129.73	100	100	229	229	100.00	100.00	0	0
7	广蓄电站	#7	30	388.89	-13.98%	388.89	-13.98%	142.56	142.56	137.09	137.09	0	0	109.24	109.24	100	100	210	210	100.00	100.00	0	0
8	广蓄电站	#8	30	392.11	27.97%	392.11	27.97%	117.47	117.47	134.28	134.28	0	0	140.36	140.36	99.53	99.53	181	181	99.45	99.45	0.88	0.88
9	惠蓄电站	#1	30	184.08	-64.54%	184.08	-64.54%	61.84	61.84	65.73	65.73	0	0	56.51	56.51	47.58	47.58	101	101	99.01	99.01	4.08	4.08
10	惠蓄电站	#2	30	228.78	-49.46%	228.78	-49.46%	99.77	99.77	87.98	87.98	0	0	41.03	41.03	46.76	46.76	98	98	100.00	100.00	0	0
11	惠蓄电站	#3	30	449.79	11.17%	449.79	11.17%	213.38	213.38	128.66	128.66	0	0	107.75	107.75	98.24	98.24	233	233	99.57	99.57	0	0
12	惠蓄电站	#4	30	409.6	1.25%	409.6	1.25%	190.32	190.32	130.1	130.1	0	0	89.18	89.18	100	100	240	240	100.00	100.00	0	0
13	惠蓄电站	#5	30	432.99	31.74%	432.99	31.74%	178.97	178.97	165.8	165.8	0	0	88.22	88.22	99.74	99.74	241	241	99.59	99.59	0.44	0.44
14	惠蓄	#6	30	475.8	15.41%	475.8	15.41%	236.5	236.5	147.35	147.35	0	0	91.95	91.95	100	100	264	264	100.00	100.00	0	0

	电站																						
15	惠蓄电站	#7	30	436.49	1.29%	436.49	1.29%	167.23	167.23	161.33	161.33	0	0	107.93	107.93	100	100	214	214	100.00	100.00	0	0
16	惠蓄电站	#8	30	244.15	-45.86%	244.15	-45.86%	82.34	82.34	66.9	66.9	0	0	94.91	94.91	60.72	60.72	108	108	100.00	100.00	1.54	1.54
17	梅蓄电站	#1	30	0	-100.00%	0	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\	\	0	0
18	梅蓄电站	#2	30	0	-100.00%	0	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	89.38	89.38	0	0	\	\	0	0
19	梅蓄电站	#3	30	0	-100.00%	0	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	90.31	90.31	0	0	\	\	0	0
20	梅蓄电站	#4	30	0	-100.00%	0	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	54.82	54.82	0	0	\	\	0	0
21	梅蓄电站	#5	30	105.98	\	105.98	\	36.38	36.38	40.47	40.47	0	0	29.13	29.13	100	100	73	73	100.00	100.00	0	0
22	梅蓄电站	#6	30	102.63	\	102.63	\	42.58	42.58	30.43	30.43	0	0	29.62	29.62	100	100	59	59	100.00	100.00	0	0
23	梅蓄电站	#7	30	94.92	\	94.92	\	46.45	46.45	27.22	27.22	0	0	21.25	21.25	100	100	57	57	98.25	98.25	0	0
24	梅蓄电站	#8	30	110.1	\	110.1	\	44.4	44.4	37.7	37.7	0	0	28	28	100	100	57	57	100.00	100.00	0	0

附表2：重要通道实际输电情况、重要线路与变压器平均潮流及重要线路与变压器热稳定极限值

序号	断面/设备名称	限额	最高负载发生时间
1	盘陆甲乙(陆->盘)+星陂线	460	1月20日
2	吉茅甲乙(茅->吉)+星陂线	460	1月19日
3	玉砚甲乙(砚->玉)+砚端甲	460	1月15日
4	玉砚甲乙(砚->玉)+砚端乙	460	1月25日
5	顺德站2B+旭良线	460	1月13日
6	芷电甲乙+芷榭线	320	1月23日
7	胪汕甲乙+胪岗站2B	1240	1月31日
8	芷电甲乙+坡天线	540	1月24日
9	湛坡甲乙+芷赤线(赤->芷)	320	1月2日
10	澄韩甲乙+澄上乙	920	1月12日
11	龙振甲乙(卧->振)+罗西乙(西->罗)	2570	1月1日
12	牛合甲乙+都珠线(珠->都)	460	1月8日
13	从木丙丁+花从乙(从->花)	3250	1月19日
14	山花甲乙(贤->花)+罗北甲	3300	1月11日
15	立罗甲乙+罗西乙(西->罗)	2570	1月3日
16	玉东甲乙+罗北甲	3300	1月8日
17	玉东甲乙+罗西乙(西->罗)	2750	1月8日
18	鳌狮甲乙+顺广乙	3300	1月15日
19	岭深甲乙+鲲东甲	3320	1月20日
20	濠阳甲乙+厂外乙(汕->外)	540	1月17日
21	花从乙+罗北甲	3300	1月23日

22	安鹏甲乙(鹏->宝)+鲲东甲	3280	1 月 13 日
23	从木丙丁+罗北甲	3300	1 月 19 日
24	鳌狮甲乙+换凤甲(侨->凤)	3930	1 月 1 日
25	芷港甲乙+湛坡甲乙(坡->湛)	1080	1 月 23 日
26	木增甲乙+罗北甲	3300	1 月 30 日
27	门从甲乙(龙->从)+花从乙	3250	1 月 20 日
28	岭深甲乙+鲲东甲	3320	1 月 6 日
29	罗北甲+花从乙	3960	1 月 23 日
30	岭鲲甲+岭鲲乙	2400	1 月 24 日
31	石能甲乙(能->石)+能新线	640	1 月 13 日
32	芷港甲乙+湛坡甲乙(坡->湛)	1080	1 月 24 日
33	胪盘甲乙+汕榕甲	2600	1 月 28 日
34	从木丙丁+科木乙	3950	1 月 8 日
35	岭鲲甲+岭鲲乙	2400	1 月 8 日
36	500kV 广南站 3B.H+4B.H	1300	1 月 29 日
37	宝安换流站 2B+3B+4B	2100	1 月 23 日
38	厂外甲乙(汕->外)	550	1 月 3 日
39	厂外乙(汕->外)	400	1 月 9 日
40	崇千甲(千->崇)+昭伟甲乙	825	1 月 9 日
41	从木丙丁	3800	1 月 19 日
42	丹霞站 2B(220kV->500kV)	710	1 月 9 日
43	蝶龙甲乙+江西甲乙	6300	1 月 6 日
44	东古甲乙	490	1 月 9 日
45	东荆甲乙+荆沥甲乙(七->紫)	1500	1 月 2 日
46	渡谷甲乙+厂外乙(汕->外)	900	1 月 11 日
47	渡横甲乙+穗水甲(水->穗)	3900	1 月 3 日
48	端布甲乙	530	1 月 30 日
49	关廊线+坦通甲乙(通->坦)	460	1 月 21 日
50	广亚甲乙线+广番甲乙线+广松甲乙线	780	1 月 4 日
51	桂山站 2B+3B+4B	950	1 月 16 日
52	海八甲乙(珠->八)	680	1 月 3 日
53	恒三甲乙+光洲乙(洲->光)	820	1 月 30 日
54	恒洲甲乙+西江站 2B+4B	1820	1 月 30 日
55	横翠甲乙	820	1 月 16 日
56	花文甲乙线+林田线-田心稳控可切量	520	1 月 25 日
57	凰立甲(鹅->立)+凰龙丙(鹅->卧)	2700	1 月 6 日
58	凰立甲(鹅->立)+凰龙乙丙(鹅->卧)	2600	1 月 14 日
59	汇嘉线+汇土线	540	1 月 24 日
60	汇嘉线+嘉土线(土->嘉)	540	1 月 18 日
61	汇长甲乙+汇嘉线	825	1 月 7 日
62	加白甲乙	630	1 月 29 日
63	靖俊甲乙	790	1 月 17 日
64	靖两甲乙+俊华甲	820	1 月 12 日
65	靖榕甲乙（临）	2200	1 月 6 日
66	库浩甲乙+库岭甲乙	1270	1 月 13 日
67	库湾站 1B+3B	1420	1 月 23 日
68	岭鲲甲乙	2700	1 月 24 日
69	罗北甲乙	3000	1 月 2 日
70	茂名站 1B+2B	1350	1 月 29 日
71	木棉站#1B+#3B+#4B+#5B（停 1 台）	2350	1 月 5 日
72	睦端甲乙+都睦线(睦->都)	460	1 月 17 日
73	牛合甲乙	1020	1 月 22 日
74	鹏城站 1B+2B+3B	1600	1 月 14 日
75	鹏城站 1B+2B+4B	1600	1 月 12 日
76	鹏城站 1B+3B+4B	1600	1 月 26 日
77	曲江站 1B+2B	1020	1 月 9 日
78	曲坦甲乙	550	1 月 9 日
79	山阳甲乙(贤->阳)+山旗乙(贤->旗)	390	1 月 13 日
80	汕红甲乙	360	1 月 6 日
81	盛茶甲乙	730	1 月 26 日
82	双礼线+双银丙	510	1 月 3 日
83	水焕甲乙	4100	1 月 23 日
84	水进乙+水乡站 3B	820	1 月 5 日
85	田华甲乙线(万田并列）	920	1 月 14 日

86	田五甲乙(龙->五)	2000	1 月 25 日
87	铜能线+铜水线	540	1 月 26 日
88	文山站 2B+3B	1400	1 月 14 日
89	香山站 1B+2B	1500	1 月 30 日
90	屹简甲乙线(屹->简)+屹梧乙线(屹->梧)	840	1 月 20 日
91	屹简甲乙线(屹->简)+远波临线(碧->远)	640	1 月 20 日
92	增城站#3 变+荔西站#2 变（荔西分列）	850	1 月 8 日
93	振渡甲乙丙丁+门从甲乙(从->龙)	4000	1 月 6 日

附表3：发电机组、独立储能完成整套设备启动试运行时间

序号	电厂名称	机组编号	类型	完成整套设备启动试运行时间
1	靖海 B 厂	#5	煤电	1 月 7 日
2	山子背储能站	/	新型储能	1 月 14 日
3	南台山储能站	/	新型储能	1 月 15 日