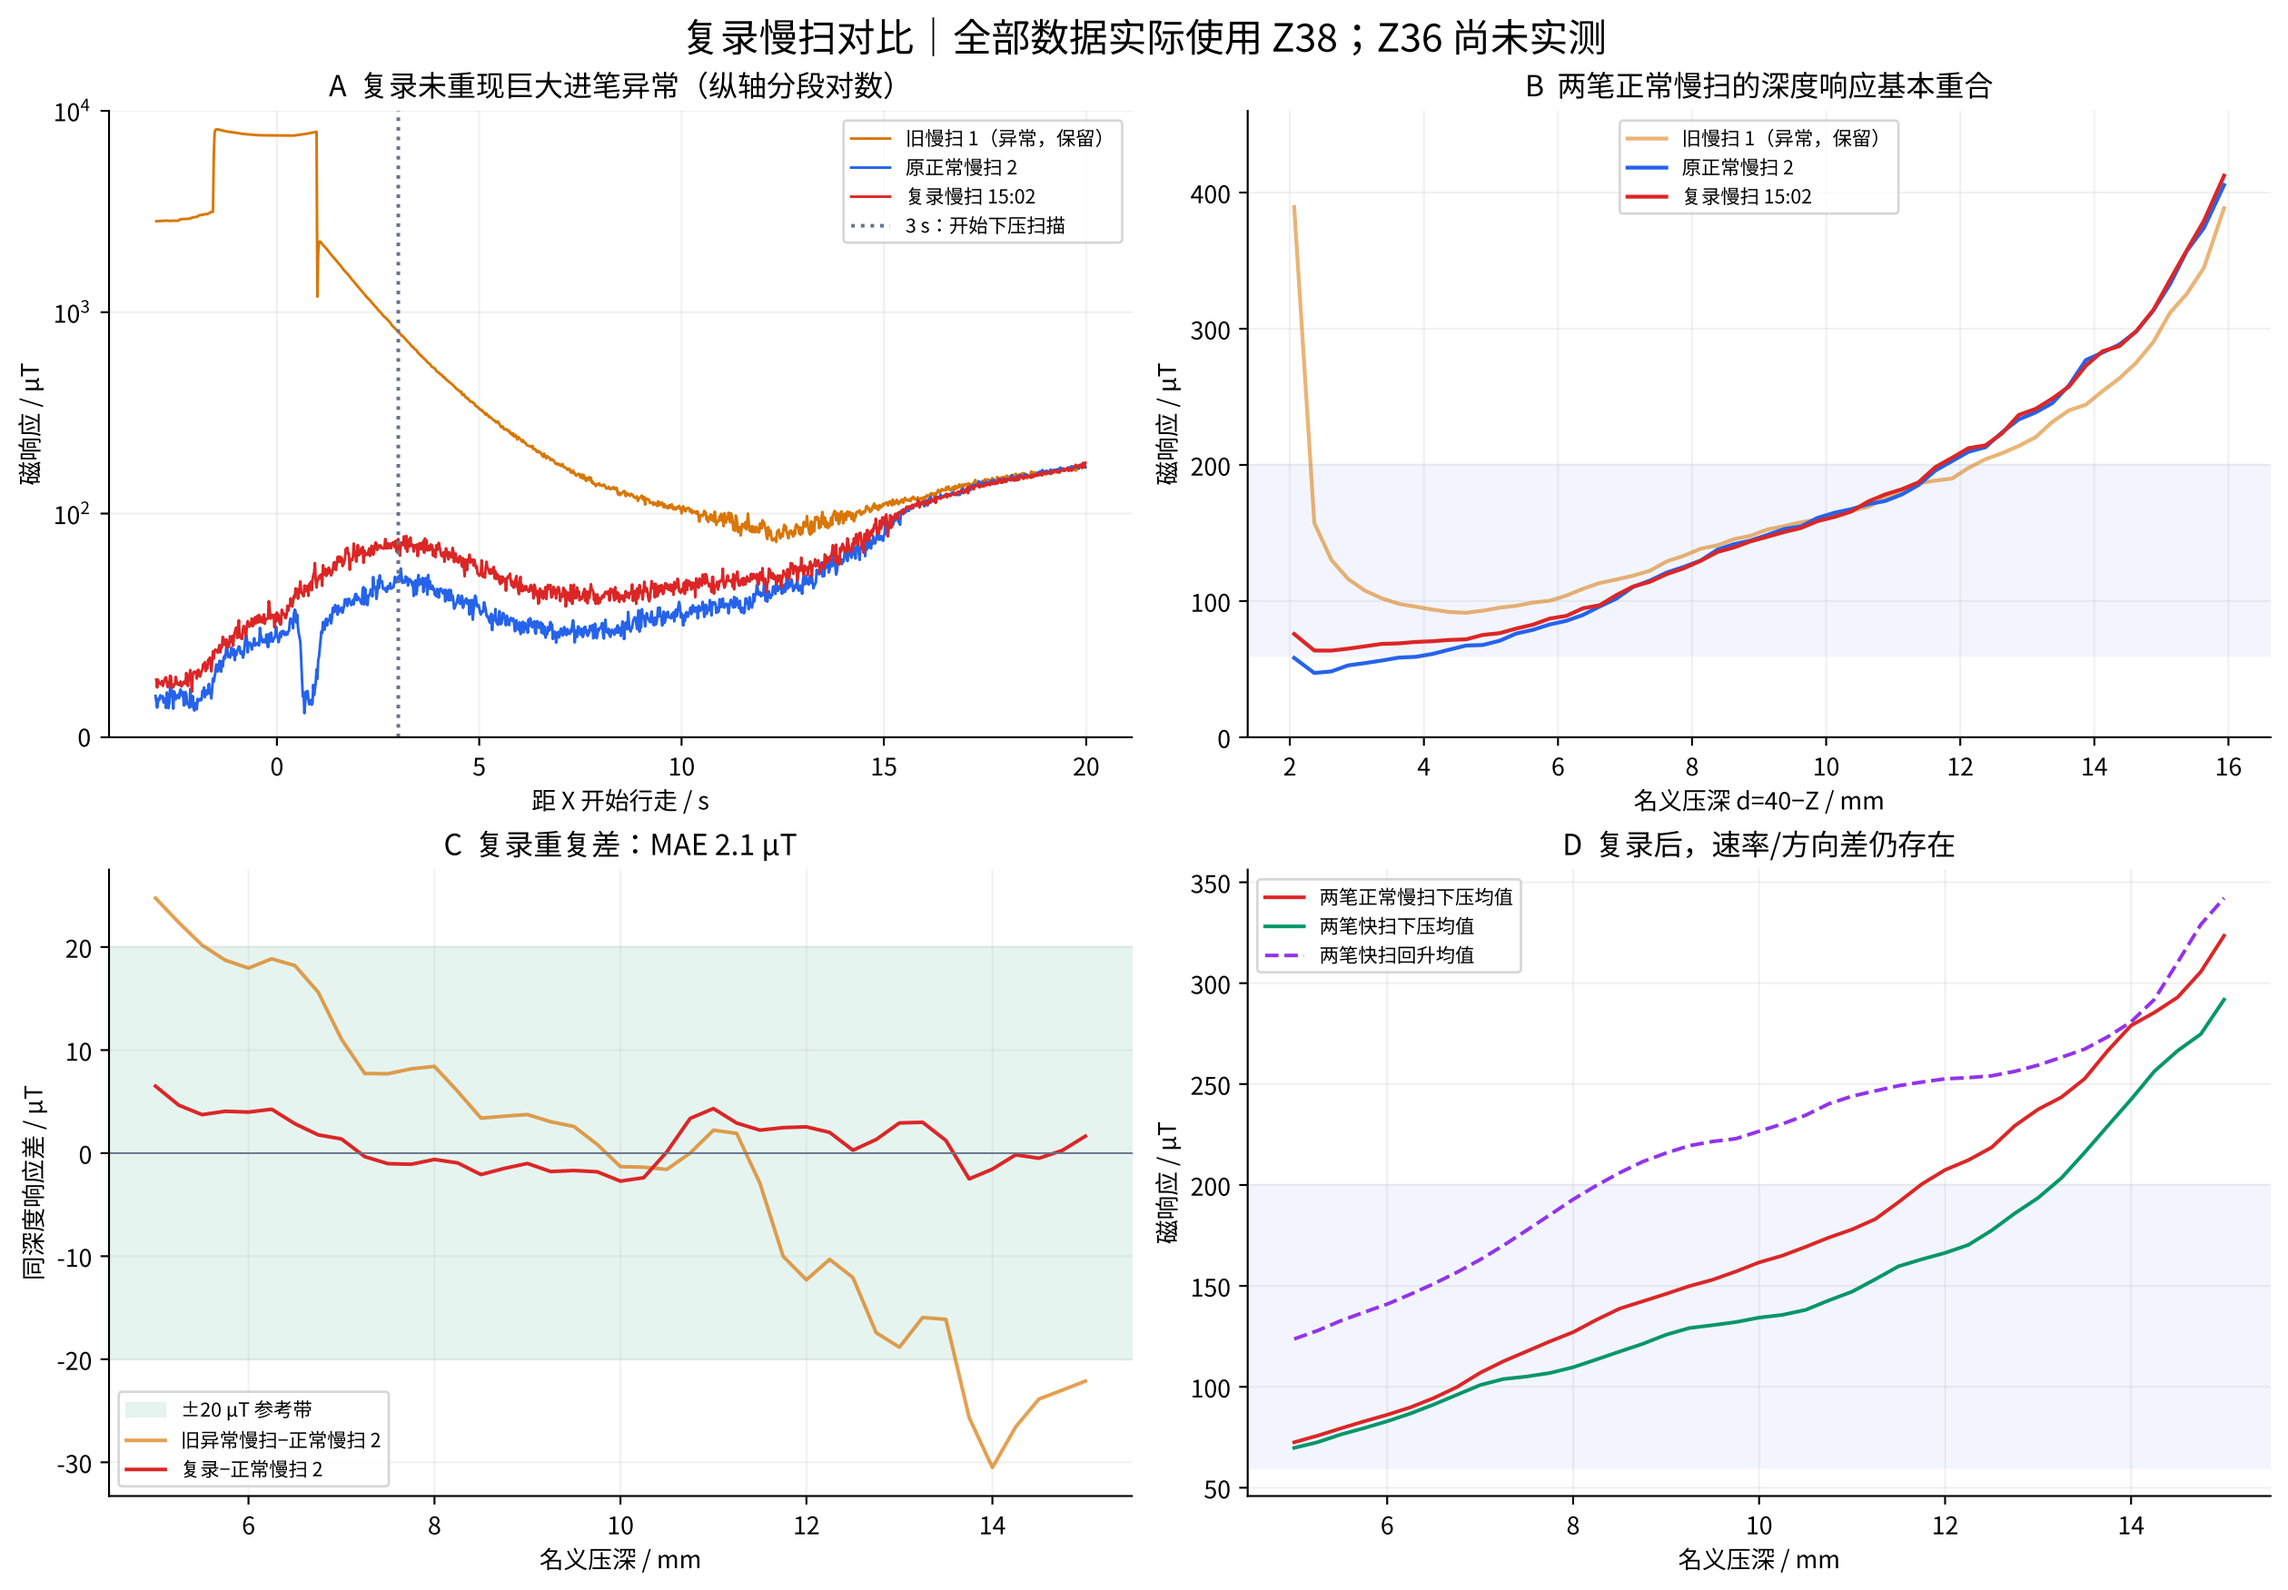

复录慢扫对比｜全部数据实际使用 Z38；Z36 尚未实测
A 复录未重现巨大进笔异常（纵轴分段对数）
旧慢扫 1（异常，保留）
原正常慢扫 2
复录慢扫 15:02
3 s：开始下压扫描
磁响应 / μT
距 X 开始行走 / s
B 两笔正常慢扫的深度响应基本重合
旧慢扫 1（异常，保留）
原正常慢扫 2
复录慢扫 15:02
磁响应 / μT
名义压深 d=40−Z / mm
C 复录重复差：MAE 2.1 μT
±20 μT 参考带
旧异常慢扫−正常慢扫 2
复录−正常慢扫 2
同深度响应差 / μT
名义压深 / mm
D 复录后，速率/方向差仍存在
两笔正常慢扫下压均值
两笔快扫下压均值
两笔快扫回升均值
磁响应 / μT
名义压深 / mm