



PIANO DI EMERGENZA E DI EVACUAZIONE

Tutela della
salute negli
ambienti di
lavoro


(Art. 43 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. –
D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

(BARCELLONA P.G. – 98051 Via Prov.le
Centineo-Portosalvo)

DATA: 02/01/2025

REVISIONE: 11

DESCRIZIONE: AGGIORNAMENTO

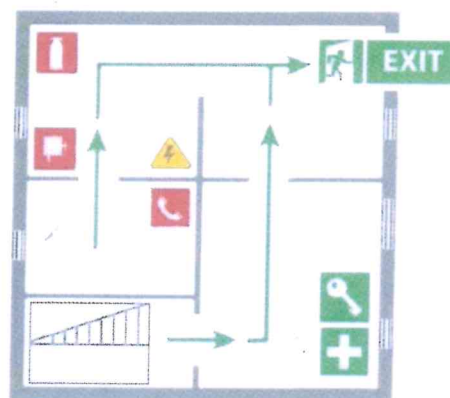

EXIT



IL DATORE DI LAVORO

Sig. RIZZO SALVATORE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVEZIONE E PROTEZIONE

Sig. IMBESI SALVATORE

Sommario

PREMESSA	2
MODALITÀ DI ELABORAZIONE	2
DATI IDENTIFICATIVI AZIENDALI	3
DATI AZIENDALI E DATORE DI LAVORO	3
ALTRE FIGURE AZIENDALI	3
ADDETTI AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	4
DESCRIZIONE DEI LUOGHI DI LAVORO	6
TAVOLE GRAFICHE	7
PERCORSI DI ESODO E USCITE DI EMERGENZA.....	13
AFFOLLAMENTO DEI LUOGHI DI LAVORO	13
ACCESSO DEI MEZZI DI SOCCORSO.....	13
ACCESSI DA UTILIZZARE PER I MEZZI DI SOCCORSO	13
MEZZI ED IMPIANTI ANTINCENDIO	13
DESCRIZIONE E REGOLE D'UTILIZZO DEI PRESIDI ANTINCENDIO	13
MEZZI E IMPIANTI ANTINCENDIO PRESENTI NEI LUOGHI DI LAVORO	15
SEGNALE DI EMERGENZA	15
MISURE PREVENTIVE	16
ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI E DEI COMPITI.....	16
ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI E DESCRIZIONI DETTAGLIATE DEI RELATIVI COMPITI	16
GESTIONE DELLE EMERGENZE SPECIFICHE	22
ISTRUZIONI E COMPORTAMENTI DA ADOTTARE PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE SPECIFICHE DELL'AZIENDA ..	22
IPOTESI INCIDENTALI PREVISTE.....	22
PROCEDURE DI SICUREZZA E DI EVACUAZIONE.....	22
NORME DI COMPORTAMENTO GENERALI PER TUTTO IL PERSONALE.....	22
PROCEDURE GENERALI DI ESODO	23
PROCEDURA IN CASO DI INCENDIO	24
PROCEDURA IN CASO DI TERREMOTO	24
PROCEDURA IN CASO DI CROLLO/CEDIMENTO DI PARTI STRUTTURALI	25
PROCEDURA IN CASO DI CONTAMINAZIONE DA AGENTI CHIMICI	26
PROCEDURA IN CASO DI EMERGENZE IN AMBIENTI CONFINATI	28
VASCHE DI OSSIDAZIONE EQUALIZZAZIONE (SPAZIO CONFINATO VERTICALE LIBERO)	28
CELLE FRIGORIFERE (SPAZIO ORIZZONTALE VERTICALE LIBERO)	29
TUNNEL (SPAZI CONFINATI COMPLESSI)	30
CHIAMATA DI EMERGENZA	31

PREMESSA

Il presente piano è stato elaborato secondo quanto previsto dalla normativa nazionale:

- *D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".*

Testo coordinato con:

- *D.L. 3 giugno 2008, n. 97, convertito con modificazioni dalla Legge 2 agosto 2008, n. 129;*
- *D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133;*
- *D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla Legge 27 febbraio 2009, n. 14;*
- *Legge 18 giugno 2009, n. 69; - Legge 7 luglio 2009, n. 88; - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106;*
- *Legge 26 febbraio 2010, n. 25; - D.L. 31 maggio 2010, n. 78. - D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25;*
- *D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122;*
- *L. 4 giugno 2010, n. 96. - D.M. 10 marzo 1998, "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro";*
- *D.M. 15 luglio 2003, n. 388, "Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni".*

Nell'elaborazione del piano si è tenuto conto anche di altre disposizioni normative nazionali e di indicazioni approvate e pubblicate dalle Regioni, dall'ISPESL, dall'INAIL o da organismi territoriali paritetici.

MODALITÀ DI ELABORAZIONE

Il presente documento è stato elaborato dal datore di lavoro in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Nel piano sono riportate le azioni pianificate da intraprendere in situazioni di pericolo per le persone, gli impianti e l'ambiente, e ciò con l'obiettivo di: - indicare, ai destinatari del medesimo piano, le modalità per evidenziare l'insorgere di un'emergenza; - affrontare l'emergenza fin dal primo insorgere, per contenerne e circoscriverne gli effetti e per riportare rapidamente la situazione alle condizioni di normale esercizio.

Classificazione delle emergenze

Le emergenze ipotizzabili sono state classificate in due gruppi e riportate nei relativi capitoli "GESTIONE delle EMERGENZE SPECIFICHE" e "GESTIONE delle EMERGENZE GENERALI". Del primo gruppo, "GESTIONE delle EMERGENZE SPECIFICHE", fanno parte tutte quelle emergenze specifiche dell'azienda in oggetto, mentre del secondo, "GESTIONE delle EMERGENZE GENERALI", fanno parte tutte quelle emergenze di carattere generale, non legate all'attività specifica e dovute ad eventi come i fenomeni meteorologici o naturali di particolare gravità (terremoti, trombe d'aria, allagamenti ecc.).

Campo di applicazione

Il presente documento si applica in tutti i luoghi di lavoro, ovvero locali chiusi che ospitano attività lavorative, aree scoperte accessibili al lavoratore, e, più in generale, in tutti quegli ambienti definiti nel successivo capitolo "DESCRIZIONE dei LUOGHI di LAVORO" e individuabili nelle tavole grafiche allegate.

DATI IDENTIFICATIVI AZIENDALI

DATI AZIENDALI E DATORE DI LAVORO

Di seguito sono riportati i dati identificativi aziendali, la ragione sociale, il datore di lavoro, l'indicazione dei collaboratori e delle figure designate ai fini della sicurezza aziendale.

Azienda

Ragione sociale	AGRUMI-GEL S.R.L.
Indirizzo	Via Prov.le Centineo-Portosalvo
CAP	98051
Città	Barcellona P.G.
Telefono	090 970 73 30
E-mail	agrumigel@agrumigel.it
Codice Fiscale	01549800835
Partita IVA	01549800835

Datore di Lavoro

Nome e Cognome	RIZZO SALVATORE
Qualifica	Legale Rappresentante

ALTRE FIGURE AZIENDALI

Di seguito sono indicati i nominativi delle figure di cui all'*art. 28, comma 2, lettera e)* del *D.Lgs. 81/2008*, ovvero i nominativi "del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio".

Medico Competente

Nome e Cognome	DOMENICO SINDONI
Qualifica	Medico Chirurgo Specialista in Medicina del Lavoro
Posizione	Esterno
Data Nomina	01/02/2024
Telefono	090 976 15 52

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Nome e Cognome	SALVATORE IMBESI
Qualifica	Controllore di produzione
Posizione	Interno
Data Nomina	02/01/2025
Telefono	347 590 05 76

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

Nome e Cognome	VISALLI TONINO
Qualifica	Tecnico della trasformazione alimentare
Posizione	Interno
Data Nomina	02/01/2025
Telefono	349 34 70 299

ADDETTI AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Di seguito sono indicati i nominativi delle figure di cui all'*art. 18, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 81/2008*, ovvero i nominativi "dei soggetti incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza".

Addetto Antincendio e Gestione delle Emergenze

Nome e Cognome	BONARRIGO FRANCESCO
Qualifica	Tecnico della trasformazione alimentare
Telefono	328 83 59 051

Addetto Antincendio e Gestione delle Emergenze

Nome e Cognome	CALDERONE RENATO
Qualifica	Conduttori di macchinari per il trattamento e la conservazione della frutta, delle mandorle, delle verdure, dei legumi e del riso
Telefono	348 00 40 509

Addetto Antincendio e Gestione delle Emergenze

Nome e Cognome	CANNIZZARO ANTONINO
Qualifica	Conduttore di impianti di raffinazione
Telefono	340 35 41 964

Addetto Antincendio e Gestione delle Emergenze

Nome e Cognome	LA MALFA LORENZO
Qualifica	Addetto al carico e scarico di merci
Telefono	346 77 60 798

Addetto Antincendio e Gestione delle Emergenze

Nome e Cognome	MAZZEO FRANCESCO
Qualifica	Tecnico della trasformazione alimentare
Telefono	338 85 41 236

Addetto Antincendio e Gestione delle Emergenze

Nome e Cognome	MICALIZZI ROBERTA
Qualifica	Impiegato amministrativo
Telefono	389 44 78 518

Addetto Antincendio e Gestione delle Emergenze

Nome e Cognome	RUSSO ROCCO ANTONIO
Qualifica	Frigoristi industriali
Telefono	329 53 51 696

Addetto Antincendio e Gestione delle Emergenze

Nome e Cognome	VISALLI TONINO
Qualifica	Tecnico della trasformazione alimentare
Telefono	349 34 70 299

Addetto al Primo Soccorso Aziendale

Nome e Cognome	BONARRIGO FRANCESCO
Qualifica	Tecnico della trasformazione alimentare
Telefono	328 83 59 051

Addetto al Primo Soccorso Aziendale

Nome e Cognome	CALDERONE RENATO
Qualifica	Conduttori di macchinari per il trattamento e la conservazione della frutta, delle mandorle, delle verdure, dei legumi e del riso
Telefono	348 00 40 509

Addetto al Primo Soccorso Aziendale

Nome e Cognome	CANNIZZARO ANTONINO
Qualifica	Conduttore di impianti di raffinazione
Telefono	340 35 41 964

Addetto al Primo Soccorso Aziendale

Nome e Cognome	LA MALFA LORENZO
Qualifica	Addetto al carico e scarico di merci
Telefono	346 77 60 798

Addetto al Primo Soccorso Aziendale

Nome e Cognome	MAZZEO FRANCESCO
Qualifica	Tecnico della trasformazione alimentare
Telefono	338 85 41 236

Addetto al Primo Soccorso Aziendale

Nome e Cognome	MICALIZZI ROBERTA
Qualifica	Impiegato amministrativo
Telefono	389 44 78 518

Addetto al Primo Soccorso Aziendale

Nome e Cognome	RUSSO ROCCO ANTONIO
Qualifica	Frigoristi industriali
Telefono	329 53 51 696

Addetto al Primo Soccorso Aziendale

Nome e Cognome	VISALLI TONINO
Qualifica	Tecnico della trasformazione alimentare
Telefono	349 34 70 299

DESCRIZIONE DEI LUOGHI DI LAVORO


INDIVIDUAZIONE E DESCRIZIONE DEI LUOGHI DI LAVORO

Nel presente capitolo sono descritti tutti i luoghi di lavoro dell'azienda in oggetto per i quali è prevista l'adozione del piano di emergenza ed evacuazione. Ogni luogo di lavoro è individuato con i dati anagrafici, con una breve descrizione delle caratteristiche generali e strutturali e, supportato da tavole grafiche, con un dettaglio dei vari ambienti, siano essi "locali chiusi", destinati ad ospitare posti di lavoro o servizi e accessori, "zone interne" (cioè suddivisioni) dei locali chiusi, destinate ad attività lavorative di maggiore interesse o approfondimento, o "zone esterne" accessibili al lavoratore per esigenze di lavorazione.

Tali luoghi di lavoro (locali chiusi, zone interne o zone esterne) sono dettagliatamente ed esaurientemente descritti e, relativamente a ciascuno di essi, sono riportati, in apposite tavole, tutti gli elementi necessari alla corretta gestione delle emergenze, e segnatamente:


- Le caratteristiche dei luoghi con particolare riferimento alle vie di esodo e ai luoghi di raccolta;
- Il sistema di rivelazione e di allarme incendio;
- Il tipo, numero ed ubicazione delle attrezzature ed impianti di estinzione;
- L'ubicazione degli allarmi e della centrale di controllo;
- L'ubicazione dell'interruttore generale dell'alimentazione elettrica;
- L'ubicazione delle valvole di intercettazione delle adduzioni idriche;
- L'ubicazione delle valvole di intercettazione del gas e dei fluidi combustibili.


TAVOLE GRAFICHE

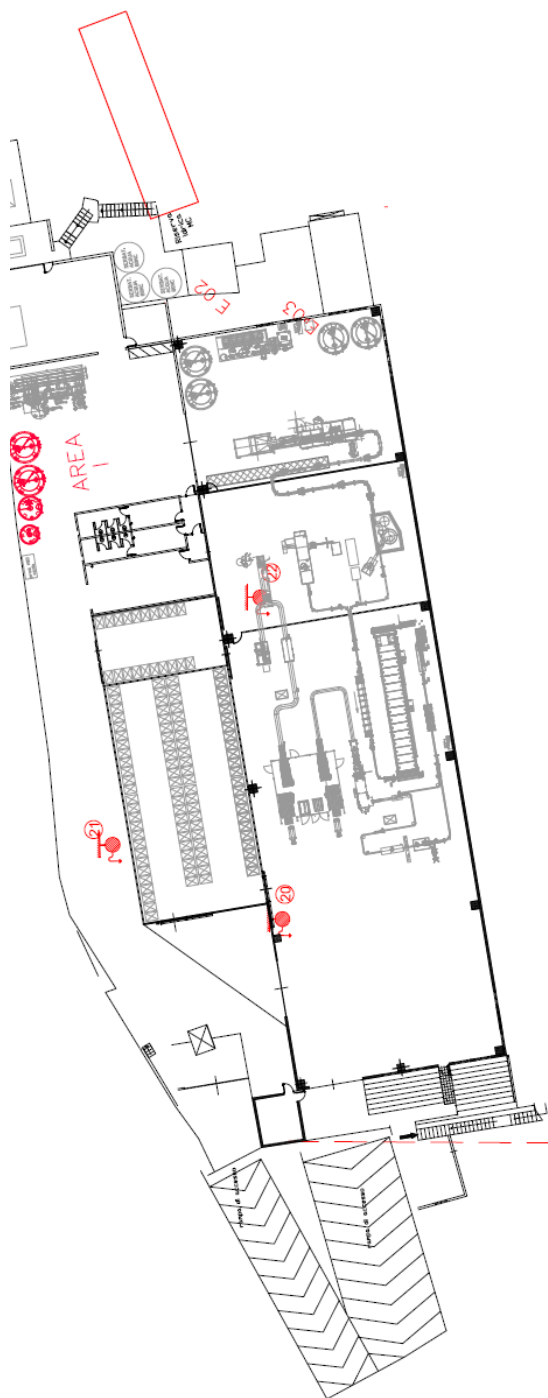



LEGENDA

	Tabella Informativa		Attacco motopompa
	Naspo DN 25 da 60 l / min		Rivelatore metano
	Idrante a Parete DN 45 da 120 l/min		Rivelatore di fumo automatico
	Idrante a colonna DN 70 + lancia da 300 l / min		Interruzione energia elettrica
	Centrale antincendio		Pulsante di allarme
	Estintore 34A-14BC		Avvisatore ottico-acustico
	Estintore Carrello 55A-233S (50kg)		Avvisatore ottico-acustico esterno
	Estintore Carrello a parete 50 kg, 150 l		Valvola
	Estintore Carrello a parete 50 kg, 150 l		Valvola Ritegno
	Estintore Carrello a parete 50 kg, 150 l		Vie di esodo in piano
	Estintore ad anidride carbonica per appar. elettriche (5 kg)		Linea gas metano
			Impianto idrico antincendio

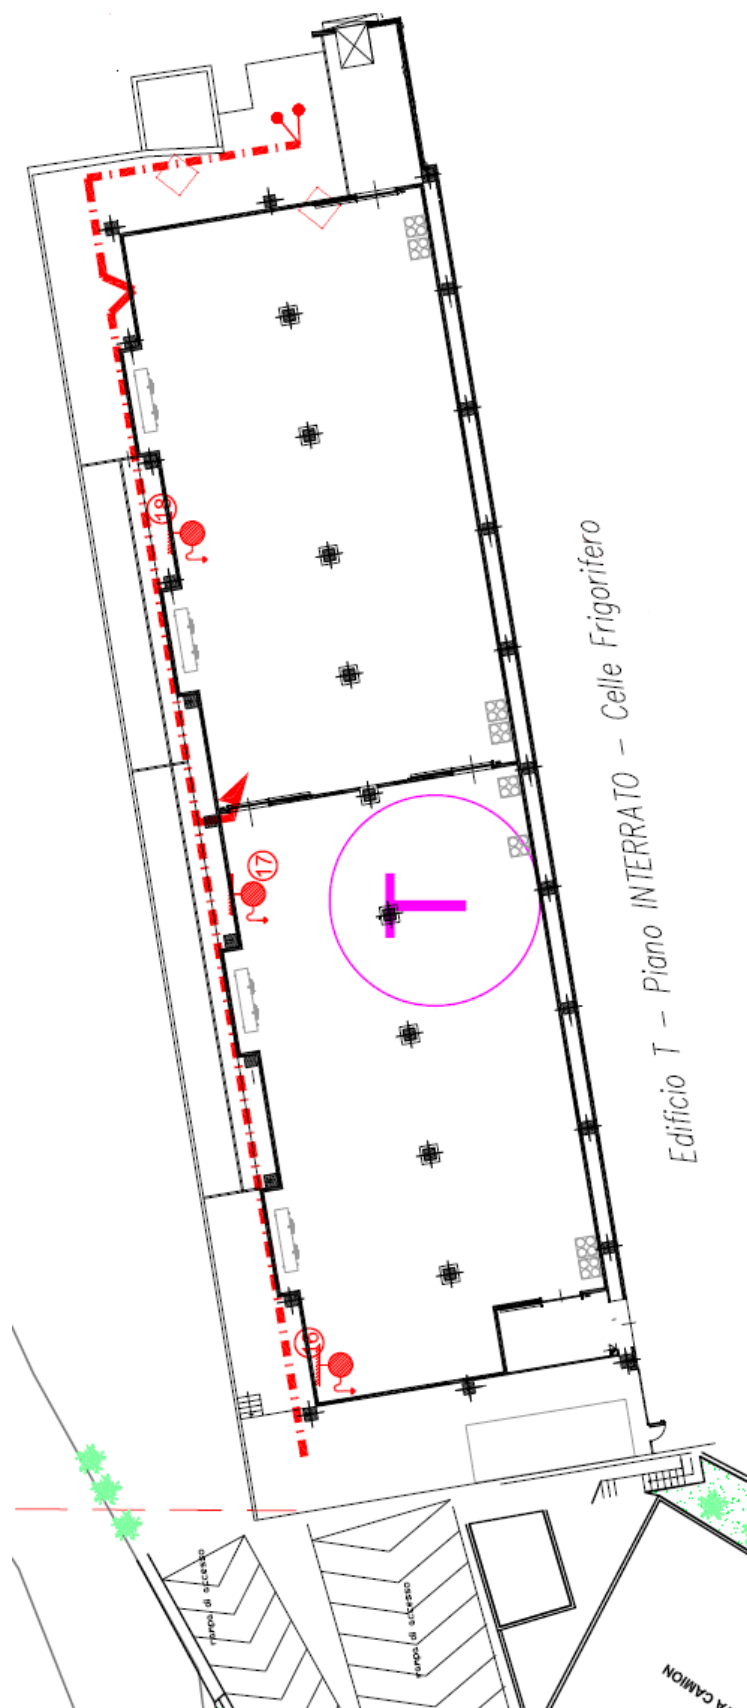

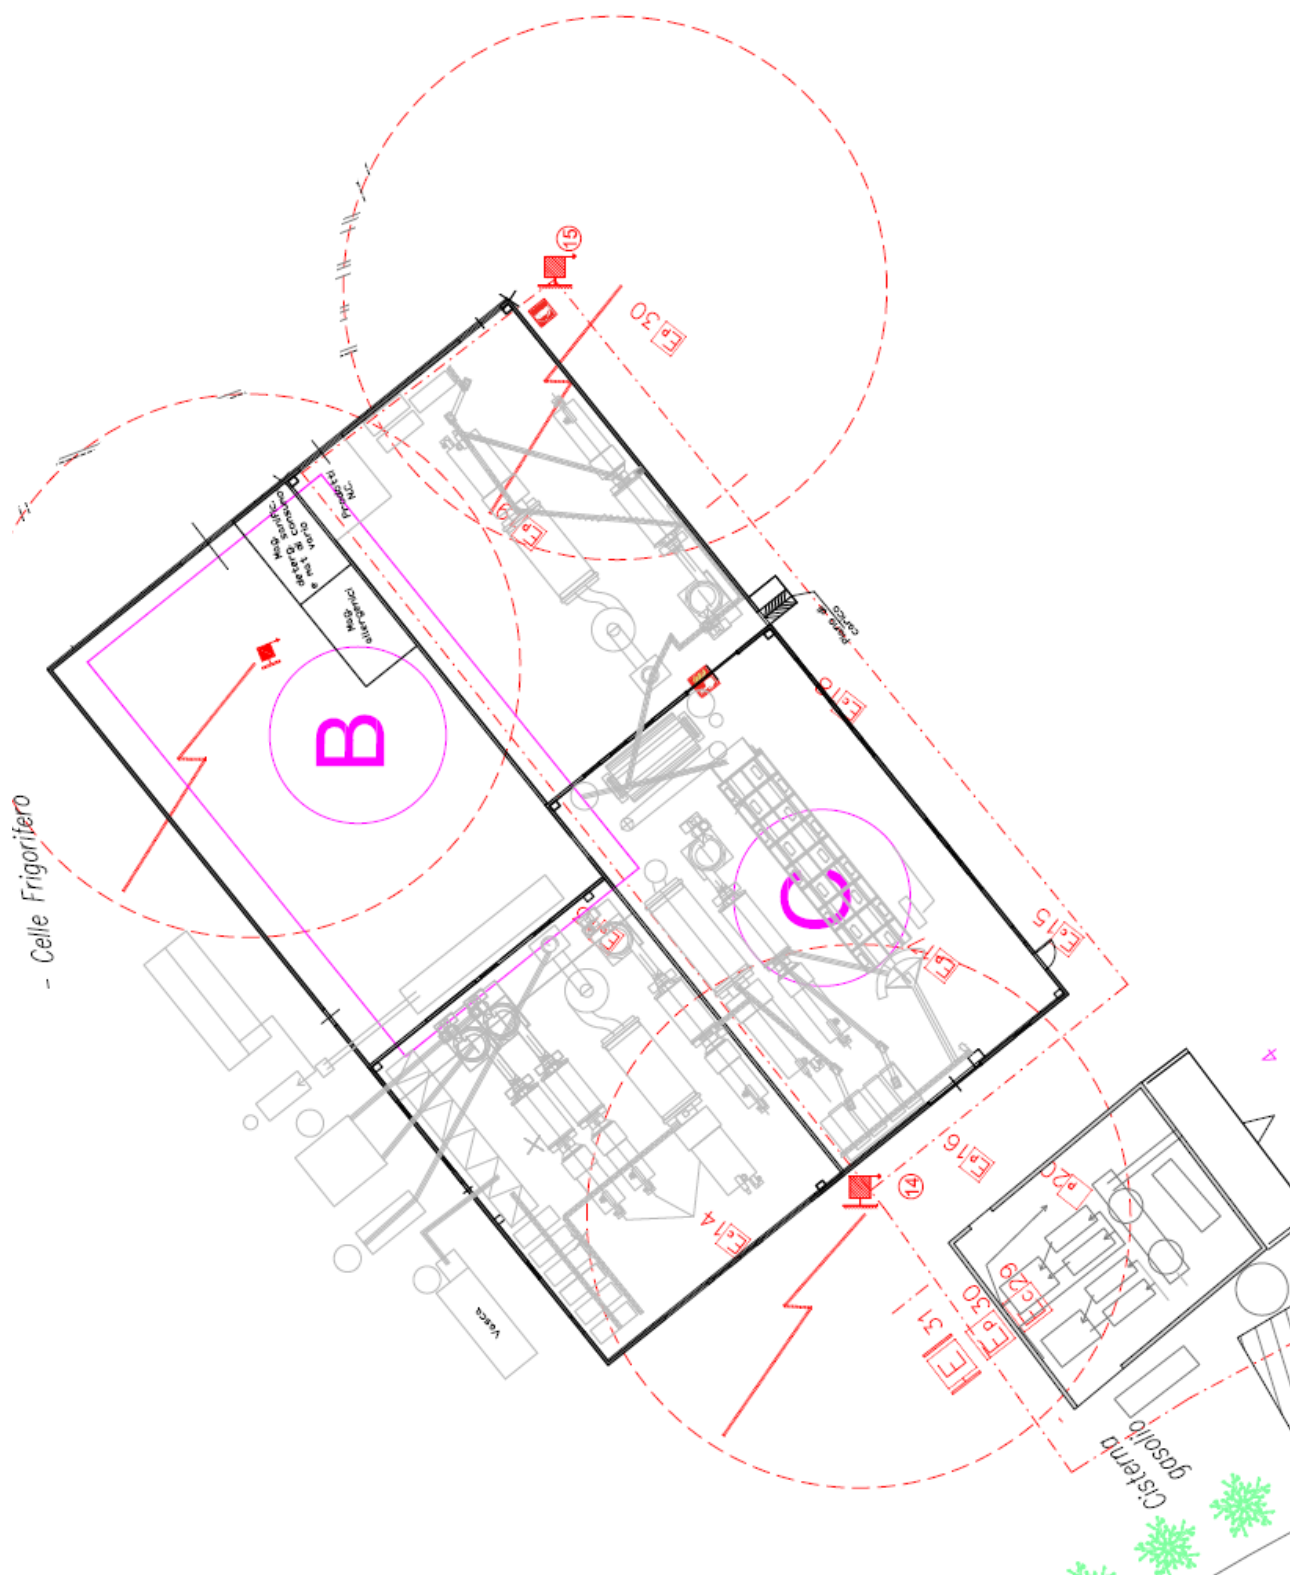

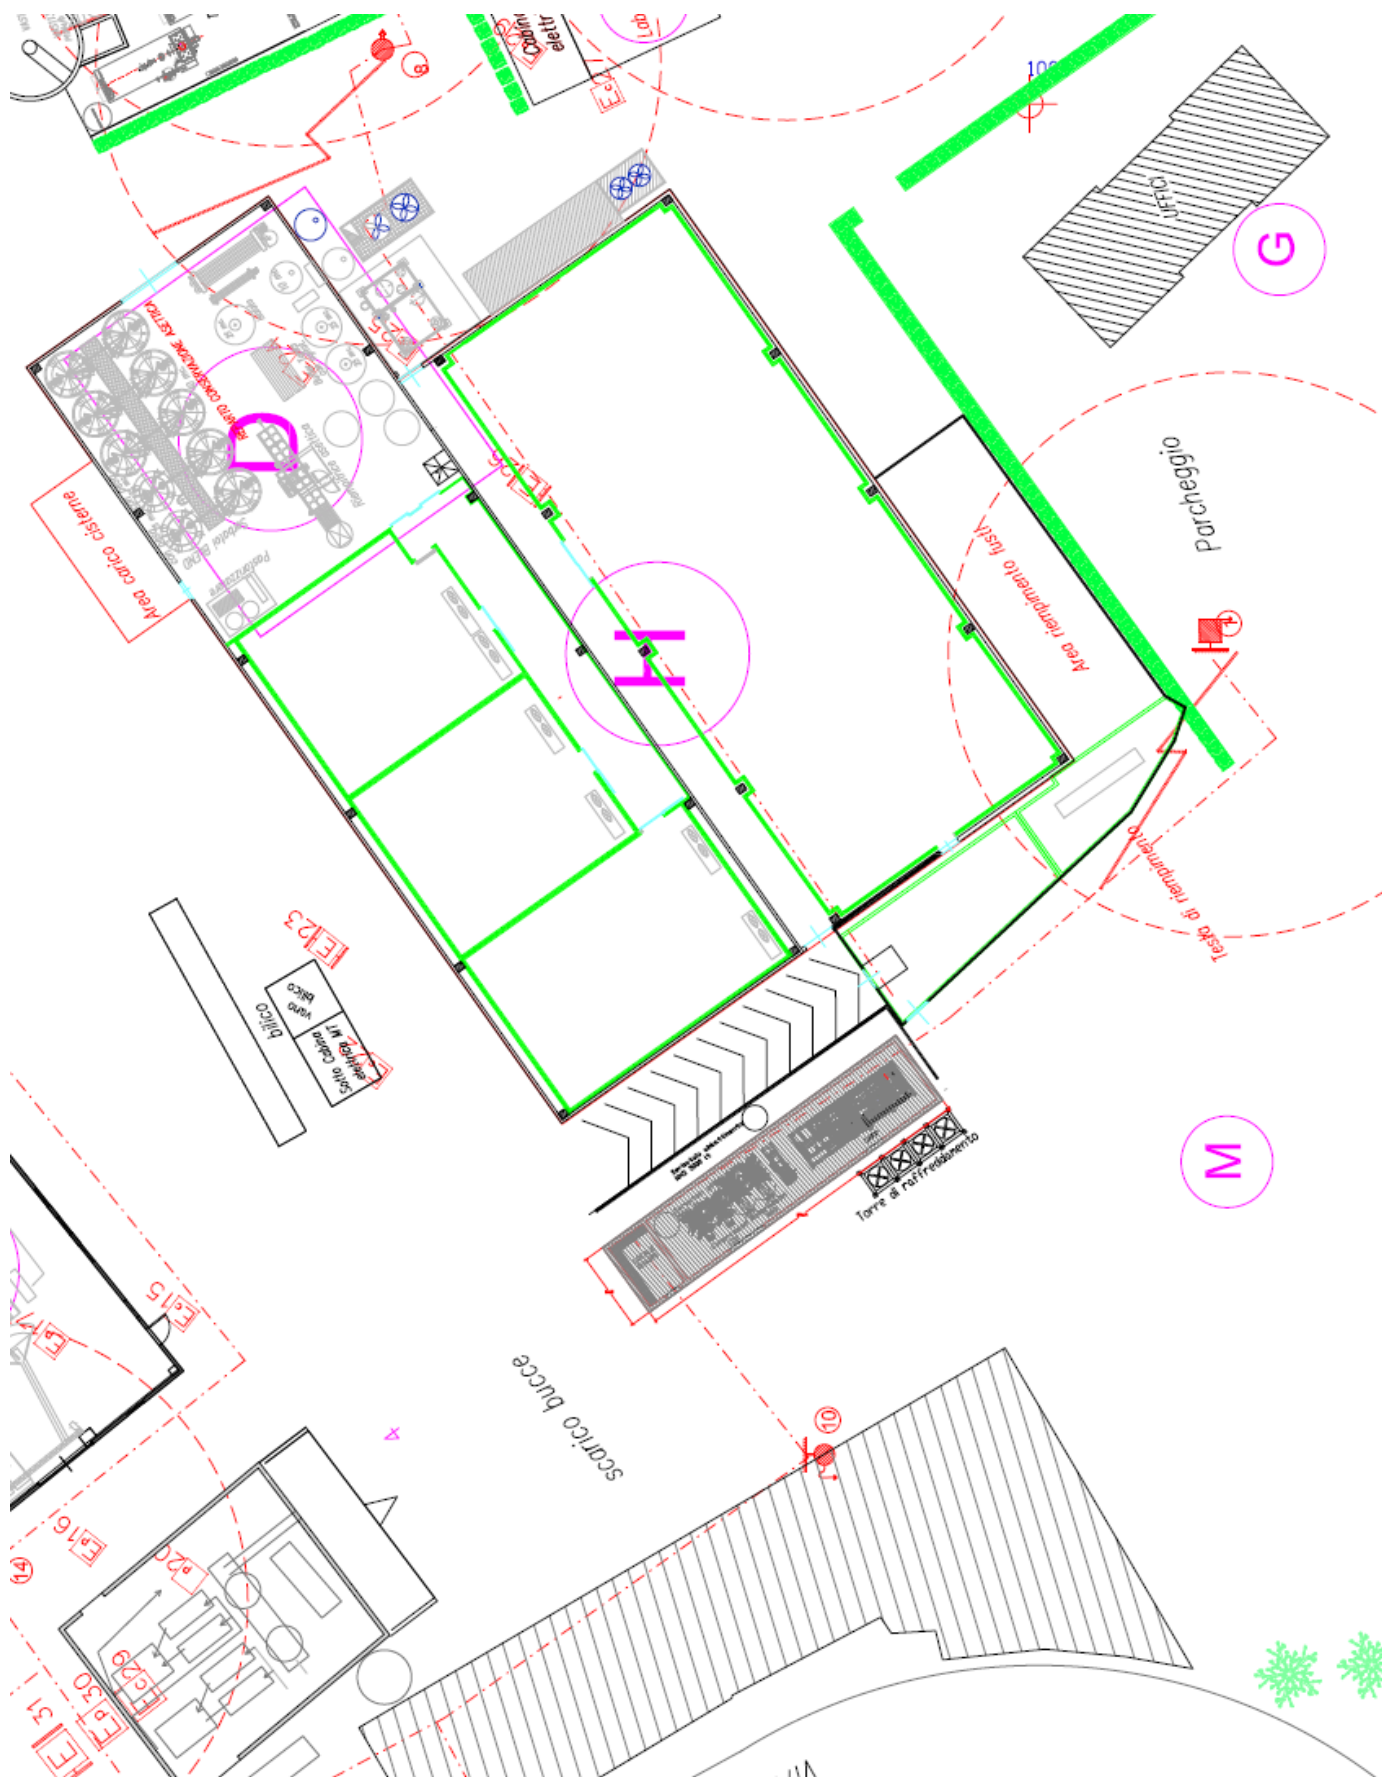





PERCORSI DI ESODO E USCITE DI EMERGENZA

AFFOLLAMENTO DEI LUOGHI DI LAVORO

- All'interno dei luoghi di lavoro sono presenti n. 22 persone circa;

L'affollamento prevedibile e l'individuazione dei luoghi sicuri e dei punti di raccolta sono stati presi in considerazione per la corretta ubicazione delle necessarie uscite di emergenza e per l'individuazione dei percorsi d'esodo.

Le uscite di emergenza e i percorsi d'esodo sono segnalati e chiaramente identificati da apposita cartellonistica posizionata in maniera visibile.

ACCESSO DEI MEZZI DI SOCCORSO

Per velocizzare l'accesso ai mezzi di soccorso esterno (auto pompa serbatoio dei vigili del fuoco, ambulanza, ecc.), gli accessi di seguito elencati, in caso di emergenza, devono essere mantenuti liberi dagli addetti al servizio di prevenzione e protezione all'uopo preposti.

ACCESSI DA UTILIZZARE PER I MEZZI DI SOCCORSO

Nel luogo di lavoro sono presenti i seguenti accessi:

- 1) Ingresso camion area di sosta
- 2) Ingresso area uffici.

MEZZI ED IMPIANTI ANTINCENDIO

Nella scelta dei presidi antincendio, mezzi e impianti, si è tenuto conto dell'esito della valutazione dei rischi e del livello di rischio individuato per i luoghi di lavoro.

DESCRIZIONE E REGOLE D'UTILIZZO DEI PRESIDI ANTINCENDIO

Di seguito, per ogni presidio antincendio adottato (mezzo o impianto di spegnimento), sono riportate una breve descrizione dello stesso e le regole di utilizzo in sicurezza a cui si attengono gli addetti, all'uopo individuati, o tutti i presenti in caso di necessità.

Estintori a polvere

In azienda sono presenti estintori a polvere, chiamati anche "a secco", scelti per le buone caratteristiche dell'estinguente usato e perché si dimostrano di impiego pressoché universale. In generale gli estintori a polvere sono utilizzati per lo spegnimento di principi di incendio di qualsiasi tipo, anche in presenza di impianti elettrici in tensione, e comunque in conformità alle istruzioni d'uso indicate dal fabbricante. Essi, in particolare, sono utilizzati all'interno della azienda per lo spegnimento dei seguenti focolai:

- ❖ Sostanze solide che formano brace (fuochi classe A);
- ❖ Sostanze liquide (fuochi classe B);
- ❖ Sostanze gassose (fuochi classe C);

Prima dell'uso degli estintori a polvere è necessario:

- Accertarsi della natura e della gravità dell'incendio;
- Verificare che il tipo di estintore sia adatto alla classe di fuoco (avvalendosi all'uopo delle istruzioni d'uso dell'estintore);
- Verificare che l'estintore sia idoneo, ovvero controllare che sia pressurizzato (l'indicatore del manometro deve essere nel campo verde), e che sia stato sottoposto al controllo semestrale (riportato sull'etichetta dell'estintore);
- Assicurarsi che vi siano vie di fuga alle proprie spalle e, preferibilmente, l'assistenza di altre persone per l'opera di estinzione;
- Nel caso il focolaio di incendio sia all'aperto, operare sopravento e più in generale tenere conto delle condizioni ambientali più favorevoli;

Durante l'uso degli estintori a polvere si devono rispettare le seguenti istruzioni:

- Impugnare l'estintore;
- Togliere la sicura tirando l'anello vicino all'impugnatura;
- Portarsi alla giusta distanza dal fuoco;
- Impugnare la manichetta erogatrice;
- Premere a fondo la maniglia di erogazione dirigendo il getto alla base delle fiamme (tenere presente che la durata del funzionamento dell'estintore è molto breve, pochi secondi);
- In caso di spegnimento con più estintori, gli operatori si posizionano rispetto al fuoco con un angolo massimo di 90° al fine di non ostacolarsi e investirsi reciprocamente con i getti;
- Il getto dell'estintore non deve mai essere rivolto contro le persone, anche se avvolte da fiamme, e, in tale evenienza, usare acqua, coperte o indumenti per soffocare le fiamme;
- Dopo le operazioni di spegnimento allontanarsi dal locale chiudendo le aperture.

Naspi

I naspi sono impianti di spegnimento costituiti da una bobina mobile su cui è avvolta una tubazione semirigida collegata ad un'estremità, in modo permanente, con una rete di alimentazione idrica in pressione e terminante, all'altra estremità, con una lancia erogatrice munita di valvola regolatrice e di chiusura del getto. Essi, in particolare, sono utilizzati all'interno dell'azienda per lo spegnimento dei seguenti focolai:

- ❖ Sostanze solide (fuochi di classe A).

Per l'uso dei naspi si devono rispettare le seguenti istruzioni:

- Srotolare completamente la tubazione con la semplice trazione del tubo evitando l'appoggio su spigoli appuntiti o taglienti;
- Portarsi a giusta distanza dal fuoco;
- Impugnare la manichetta erogatrice con due mani e puntarla alla base delle fiamme;
- Attivare l'erogazione dell'acqua azionando il dispositivo posto sulla lancia;
- In caso di spegnimento con più naspi, gli operatori si posizionano rispetto al fuoco con un angolo massimo di 90° al fine di non ostacolarsi e investirsi reciprocamente con i getti;
- Dopo le operazioni di spegnimento chiudere l'impianto e allontanarsi dal locale chiudendo le aperture.

Attacco UNI 70 VV.F.

È un dispositivo collegato alla rete idrica antincendio per mezzo del quale può essere immessa dell'acqua nell'impianto idrico, in situazioni di emergenza. L'attacco VVf serve ai Vigili del fuoco per immettere/pompate acqua nell'impianto idrico antincendio dell'Azienda qualora ce ne fosse bisogno (per esempio in caso di incendio). Si tratta di un dispositivo da utilizzare in tutte quelle situazioni in cui, per qualsiasi motivo, possa venire a mancare la propria alimentazione idrica (indisponibilità dell'eventuale gruppo di pompaggio a servizio dell'attività oppure della linea derivata dall'acquedotto); collegandosi all'attacco, i Vigili de fuoco potrebbero comunque far funzionare l'impianto idrico antincendio pompando loro l'acqua necessaria prelevandola dalla loro autopompa.

MEZZI E IMPIANTI ANTINCENDIO PRESENTI NEI LUOGHI DI LAVORO

Tutti i luoghi di lavoro sono dotati di un adeguato numero di presidi antincendio, distribuiti in modo uniforme nell'area da proteggere e ubicati in posizione facilmente accessibile e visibile; appositi cartelli segnalatori, inoltre, ne facilitano l'individuazione anche a distanza; detti presidi, comunque, sono riportati sulle planimetrie. I presidi antincendio sono sottoposti a regolari controlli e interventi di manutenzione, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa.

SEGNALE DI EMERGENZA

In caso di emergenza, l'allarme è univoco ed è dato dall'Addetto all'emanazione del segnale di evacuazione, mediante attivazione manuale del pulsante di allarme che, innesca, impianto buzzer costituito da segnalatore acustico (sirena) e luminoso (lampeggiante) installato in più punti per ogni reparto, trasmittente messaggio di evacuazione dei locali facilmente udibile in tutte le aree dell'Impianto. Tale convenzione è stata adottata al fine di identificare in maniera chiara ed inequivocabile la segnalazione di allarme ed è sintetizzata nella tabella di seguito riportata:

Codici per segnali di emergenza: Suono del buzzer (sirena) combinato a sistema EVAC

SITUAZIONE	CODICE ALLARME
Evacuazione generale	Sirena e lampeggiante

In caso di malfunzionamento del sistema di allarme, il segnale viene dato mediante un fischietto; in casi estremi si procederà a dare l'allarme col "passaparola" verbale: sarà il personale ad assicurare tale servizio in ogni ambiente di lavoro; il personale è informato dal Datore di Lavoro, sulle possibili modalità di segnalazione sonora di pericolo che stanno tutte, comunque, univocamente ad indicare una situazione di emergenza.

MISURE PREVENTIVE

Tutto il personale deve indistintamente attenersi a quanto di seguito riportato:

- Segnalare al Coordinatore dell'emergenza eventuali carenze riscontrate negli impianti e nelle attrezzature antincendio, guasti alle prese e ai conduttori elettrici o qualsiasi altra situazione di possibili pericoli;
- Non intervenire in alcun tipo di riparazione che non sia di propria competenza;
- Evitare ingombri, anche temporanei, accatastamento di carte o di materiali vari nei percorsi di emergenza e davanti alle uscite di sicurezza;
- Osservare il rispetto del divieto di fumo;
- Non spostare o manomettere gli estintori e gli altri mezzi antincendio dalla posizione prescritta e non utilizzarli per alcun motivo se non in caso di emergenza;
- Partecipare ordinatamente e con senso di responsabilità alle esercitazioni e prove d'emergenza simulate.

Il Coordinatore dell'Emergenza deve:

- Adoperarsi attivamente per garantire l'osservanza del Piano di Emergenza ed Evacuazione, coordinando la squadra di emergenza;
- Registrare le eventuali emergenze avvenute che hanno coinvolto l'intero edificio di propria competenza e i risultati delle prove simulate;
- Organizzare, in accordo con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, prove simulate ed esercitazioni di evacuazione;
- Partecipare alle periodiche riunioni di sicurezza del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- Collaborare, ove se ne ravvisi la necessità, alla revisione e all'aggiornamento del Piano di Emergenza e di Evacuazione in collaborazione con il Servizio Prevenzione e Protezione;
- Assicurarsi che siano conosciute da tutti le regole basilari del Piano di Emergenza e di Evacuazione.

ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI E DEI COMPITI

Per l'attuazione del seguente piano si è provveduto ad assegnare gli incarichi richiesti dalla normativa. I ruoli e i compiti, necessari per una gestione coordinata dell'emergenza, sono stati affidati a persone qualificate, per esperienza o formazione professionale mirata, e idonee a condurre le necessarie azioni richieste.

ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI E DESCRIZIONI DETTAGLIATE DEI RELATIVI COMPITI**Coordinatore dell'Emergenza**

Sig. IMBESI SALVATORE

È incaricato di gestire ogni situazione di emergenza dal momento in cui si verifica e nello specifico:

- Attiva, in caso di emergenza, gli altri componenti della squadra e si reca sul posto segnalato;
- Valuta la situazione di emergenza e di conseguenza, decide se effettuare

l'evacuazione dell'edificio, attuando la procedura d'emergenza prestabilita;

- Dà ordine agli Addetti di disattivare gli impianti tecnologici;
- Dà il segnale di evacuazione, che viene diramato all'interno dell'Impianto dall'Addetto all'uopo preposto e richiede l'intervento, se necessario, dei mezzi di soccorso, seguendo le procedure previste;
- Sovrintende a tutte le operazioni sia della squadra di emergenza interna che dei soccorsi esterni;
- Si dirige verso l'area di raccolta seguendo l'itinerario prestabilito dalle planimetrie di piano;
- Fa il possibile per facilitare l'accesso all'area e l'avvicinamento all'edificio dei mezzi di soccorso per lo svolgimento delle operazioni;
- Comunica il cessato allarme;
- Collabora con i vari soggetti preposti alla tenuta del registro dei controlli periodici insieme alle diverse figure con compiti in materia di sicurezza.

Medico Competente

Dott. SINDONI DOMENICO

Consultato dal Datore di Lavoro, al fine di definire i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Sig. IMBESI SALVATORE

Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:

- All'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- Ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;
- Ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;

- A fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36.

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Sig. VISALLI TONINO

Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:

- È consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
- È consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
- Promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
- Fa proposte in merito all'attività di prevenzione;
- Avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
- Può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

Addetto all'emanazione del segnale di evacuazione

BONARRIGO FRANCESCO

CALDERONE RENATO

Tale figura deve attivare il segnale sonoro di evacuazione, a seguito della comunicazione data dal Coordinatore dell'Emergenza, attenendosi alla procedura definita al presente Piano di Emergenza ed Evacuazione

Addetti al servizio Antincendio e gestione delle emergenze

BONARRIGO FRANCESCO

In condizioni ordinarie, attuano le disposizioni della Gestione della Sicurezza Antincendio, in particolare:

CALDERONE RENATO

- Attuano le misure antincendio preventive;
- Garantiscono la fruibilità delle vie di esodo controllando periodicamente l'agibilità delle stesse e la funzionalità delle porte di emergenza;
- Verificano la funzionalità delle misure antincendio protettive, controllando le condizioni generali di estintori (pressione interna mediante manometro e integrità dei sigilli), manichette, raccordi e valvole;

CANNIZZARO ANTONIO

MAZZEO FRANCESCO

In condizioni d'emergenza, attuano il piano d'emergenza, in particolare:

MICALIZZI ROBERTA

RUSSO ROCCO ANTONIO

- Proteggendosi le vie respiratorie con un fazzoletto bagnato, in caso di principi di incendio, provvedono allo spegnimento utilizzando l'estintore più vicino;
- Utilizzano i nspi per provare a spegnere l'incendio, se questo non è di grandi dimensioni; ad incendio domato, si accertano che non permangano focolai nascosti o braci;
- Guidano l'evacuazione degli occupanti secondo le procedure adottate;
- Eseguono le comunicazioni previste in situazioni di emergenza;
- Offrono assistenza alle squadre di soccorso.
- Fanno arieggiare i locali per eliminare gas o vapori.

VISALLI TONINO

Addetti al servizio di primo soccorso

BONARRIGO FRANCESCO

In capo alle conoscenze acquisite in seguito alla formazione teorico/pratica ricevuta, in caso di emergenze di natura sanitaria, svolgono la funzione di:

CALDERONE RENATO

- Attenersi alle procedure corrispondenti al tipo di emergenza che è stato segnalato;
- Prestare i primi soccorsi alla/e persona/e infortunata/e e se ritenuto necessario, fa attivare la procedura per l'intervento dell'ambulanza;
- Contribuisce a mantenere la calma e a rassicurare le persone;
- All'ordine di evacuazione, fa uscire ordinatamente le persone a lui affidate.

CANNIZZARO ANTONIO

MAZZEO FRANCESCO

In caso di presenza di persona con limitate capacità motorie, l'Addetto deve:

MICALIZZI ROBERTA

- Informarla dell'evento cercando di mantenere, per quanto possibile, la massima calma;
- Nel caso in cui la persona diversamente abile sia in grado di muoversi comunque con una discreta padronanza e di scendere le scale (con l'ausilio dell'addetto), condurla con sé fino al punto di raccolta prestabilito;
- Nel caso in cui la persona diversamente abile non sia in grado di muoversi con padronanza, l'addetto non deve, in questo caso, condurla verso le scale di uscita. Tale comportamento è ammesso solo se esiste un pericolo grave ed imminente e non ci siano ragionevoli alternative, avvalendosi della collaborazione di almeno una seconda persona all'uopo preposta; raggiunto il luogo sicuro, restargli accanto confortandola fino alla fine dell'emergenza.

RUSSO ROCCO ANTONIO

VISALLI TONINO


Si illustrano di seguito le metodologie ritenute più consone e più sicure da applicare, sia per i soccorritori che per le persone che necessitano di aiuto, al fine di prestare soccorso in caso di emergenza e di evacuazione ad una persona infortunata o diversamente abile.

 Metodo della stampella umana (*fig.1*)




È utilizzato per reggere un infortunato cosciente capace di camminare se assistito o anche un non vedente o non udente. Questo metodo chiaramente non può essere usato in caso di impedimenti degli arti inferiori della persona da assistere. In caso di semplice infortunio, il soccorritore si deve disporre sul lato lesa dell'infortunato.

✚ Metodo del seggiolino (*fig.2*)

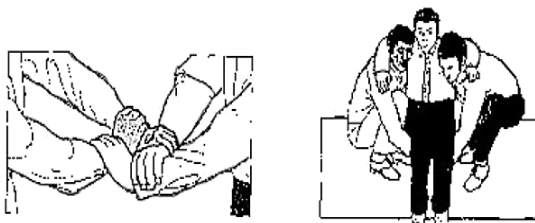

Tale metodologia è utilizzata in caso di assistenza ad una persona cosciente con impedimenti degli arti inferiori in quanto infortunata o diversamente abile. Tale metodo consente di effettuare un soccorso efficace senza grandi sforzi per gli operatori che lo mettono in atto.

✚ Metodo della sedia (*fig.3*)

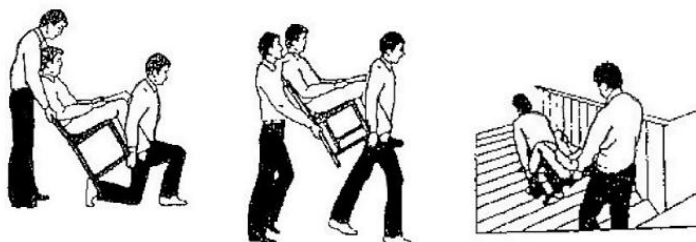

Anche tale metodologia è utilizzata in caso di assistenza ad una persona cosciente con impedimenti degli arti inferiori in quanto infortunata o diversamente abile. Tale metodo consente di effettuare un soccorso efficace senza grandi sforzi per gli operatori che lo mettono in atto.

GESTIONE DELLE EMERGENZE SPECIFICHE

ISTRUZIONI E COMPORTAMENTI DA ADOTTARE PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE SPECIFICHE DELL'AZIENDA

In questo capitolo sono definite le istruzioni operative e le procedure da utilizzare da parte di tutti i soggetti coinvolti, a vario titolo, nella gestione dell'emergenza. La corretta esecuzione delle istruzioni e delle procedure di seguito elencate è basilare per la salvaguardia della salute e sicurezza delle persone presenti nel contesto aziendale.

IPOTESI INCIDENTALI PREVISTE

Le ipotesi incidentali considerate, così come definite nel Piano di Emergenza ed Evacuazione, sono le seguenti:

- Emergenza incendio;
- Emergenza sisma;
- Emergenza crollo/cedimento parti strutturali;
- Emergenza contaminazione da agenti chimici;
- Emergenza in ambienti confinati.

PROCEDURE DI SICUREZZA E DI EVACUAZIONE

NORME DI COMPORTAMENTO GENERALI PER TUTTO IL PERSONALE

Al verificarsi di un pericolo o di altre situazioni anomale di potenziale pericolo, tutto il personale dell'Azienda presente sul luogo interessato dallo stesso e che non riveste ruoli specifici nell'attuazione del Piano di Emergenza ed Evacuazione, deve comportarsi come di seguito riportato:

- Avvisare immediatamente gli **Addetti all'emergenza** e, se possibile, anche il **Coordinatore dell'emergenza** dell'Impianto fornendo loro informazioni necessarie riguardo alla situazione riscontrata;
- In caso di principio d'incendio, non intervenire direttamente né con gli estintori né con gli idranti per spegnere o per circoscrivere il focolaio; tale intervento è riservato esclusivamente al personale che abbia ricevuto adeguata formazione e addestramento e sia stato dichiarato idoneo all'operazione stessa;
- Non richiedere di proprio arbitrio l'intervento dei Vigili del Fuoco o di altri organismi esterni; a ciò provvede, in caso di necessità, il **Coordinatore dell'emergenza** dell'impianto o comunque la persona all'uopo designata.

Tutti gli occupanti i locali a seguito dell'avviso di emergenza devono:

- Sospendere le comunicazioni telefoniche al fine di non intralciare le comunicazioni necessarie alla segnalazione dell'emergenza;

- Evitare, se ci si trova lontani dalla propria postazione, di raggiungere la stessa per recuperare oggetti personali ed attenersi a tutte le disposizioni che sono impartite dal personale addetto dell'azienda;

A seguito delle disposizioni del **Coordinatore dell'Emergenza**, abbandonare l'edificio:

- Con calma ed ordine, facilitando le persone in difficoltà ed accompagnando eventuali visitatori;
- Non attardarsi per recuperare oggetti personali od altro;
- In caso d'incendio, se possibile, spegnere le attrezzature di propria competenza;
- Seguire le indicazioni dell'apposita segnaletica che conducono alle uscite di sicurezza per raggiungere il luogo sicuro;

Non rientrare nell'Impianto finché il **Coordinatore dell'Emergenza** non lo autorizzi espressamente dando il segnale di cessato allarme;

Durante l'esodo in emergenza devono, inoltre, essere osservate le seguenti disposizioni:

- Non sostare davanti alle uscite di sicurezza;
- Seguire attentamente tutte le disposizioni indicate dalla squadra di emergenza.

PROCEDURE GENERALI DI ESODO

In caso di **evacuazione**, tutto il personale occupante i locali dell'Impianto deve:

- Avvisare i colleghi e tutti i presenti nei locali limitrofi della situazione di emergenza;
- Abbandonare il luogo di lavoro immediatamente ordinatamente e con calma;
- Non soffermarsi a raccogliere gli oggetti personali;
- Non spingere, non gridare, non correre, non andare contro corrente e camminare spediti;
- Raggiungere il punto di raccolta seguendo le vie d'esodo di cui al piano di emergenza e di evacuazione e comunque indicate dalla cartellonistica di emergenza;
- Non utilizzare l'ascensore, ove presente;
- Non sostare in prossimità delle vie di fuga;
- Non ingombrare le vie di fuga in alcun modo.

In presenza di **fumo e fiamme**:

- Se possibile, bagnare un fazzoletto e apporlo sulla bocca e sul naso, in modo da proteggere dal fumo le vie respiratorie;
- Camminare il più possibile accovacciati verso il pavimento;
- Se disponibili, avvolgere indumenti di lana intorno alla testa in modo da proteggere i capelli dalle fiamme;
- Spogliarsi di qualunque indumento di tessuto sintetico, specie se acrilico;
- Non urlare.

In caso di **terremoto**:

- Allontanarsi dalle finestre, porte con vetri, armadi e scaffali;
- Se si scende dai piani superiori, disporsi in fila indiana lungo la scala interna o esterna (secondo quanto disposto nelle planimetrie in allegato al piano di emergenza e di evacuazione ed esposte all'interno dei locali dell'impianto);
- L'uscita dalle scale interne deve avvenire lungo il muro, sia perché è la zona di maggiore inerzia, sia perché si evita il rischio di caduta nel vuoto in caso di distacco della ringhiera.

- Nel raggiungere il luogo sicuro, tenersi quanto più lontano possibile dagli edifici e da eventuali parti aggettanti.

Alla comunicazione di **cessato allarme**, solo a seguito di autorizzazione del **Coordinatore dell’Emergenza**, rientrare nell’Impianto e riprendere il proprio posto di lavoro.

PROCEDURA IN CASO DI INCENDIO

Individuato l’incendio, il personale occupante l’Impianto deve avvisare immediatamente l’Addetto alla prevenzione incendi, lotta antincendio e salvataggio.

- Presa visione della situazione, l’Addetto informa immediatamente il Coordinatore dell’Emergenza.
- Il Coordinatore dell’Emergenza, una volta sul posto, valuta la situazione.
- Il Coordinatore dell’Emergenza comunica l’evacuazione del plesso e fornisce disposizioni in merito agli Addetti all’emanazione del segnale di evacuazione e avvisa, ove necessario, i soccorsi (VV.F., 112).

Emanato il segnale di evacuazione da parte dell’Addetto all’uopo preposto, successivamente:

- Gli Addetti di ciascun reparto aprono le porte delle uscite di emergenza relative alla propria area di competenza;
- Il personale si dirige al luogo sicuro seguendo le indicazioni fornite dal Piano di Emergenza ed Evacuazione.
- Una volta raggiunto il luogo sicuro il Coordinatore dell’Emergenza verifica e/o individua eventuali persone disperse o ferite informando le squadre di soccorritori all’arrivo.
- Cessato il pericolo il Coordinatore dell’Emergenza dà il segnale di cessato allarme e fa rientrare tutti alle proprie postazioni di lavoro.
- Gli Addetti richiudono le uscite di emergenza.
- Viene redatto il verbale di evacuazione da parte del Coordinatore dell’Emergenza.

PROCEDURA IN CASO DI TERREMOTO

L’evento sismico è un fenomeno naturale non prevedibile ma chiaramente avvertibile per questo non ha bisogno di un particolare tipo di avviso sonoro (es. allarme, sirena, ecc.).

- Al momento dell’avvertimento della scossa e durante la stessa (la scossa equivale ai suoni ad intermittenza sopra menzionati ed utilizzati nella simulazione di emergenza) occorre trovare riparo, eventualmente sotto scrivanie, tavoli, architravi o muri portanti, in attesa che termini;
- finita la scossa si avvertirà il segnale lungo di evacuazione, emanato dall’Addetto dopo aver ricevuto l’ordine dal Coordinatore dell’Emergenza, e solo allora si lascerà il posto utilizzato per proteggersi (es. scrivanie, architravi, ecc.) per dirigersi all’esterno verso il luogo sicuro seguendo le planimetrie del Piano di Emergenza ed Evacuazione.

Contemporaneamente:

- Gli Addetti di ciascun reparto aprono le uscite di emergenza relative alla propria area di competenza;
- Il personale si dirige al luogo sicuro seguendo le indicazioni fornite dal Piano di Emergenza ed Evacuazione.

Se si è all'aperto, posizionarsi in zone libere da parti aggettanti, alberi o strutture e oggetti vari che potrebbero crollare o ribaltarsi.

- Una volta raggiunto il luogo sicuro il Coordinatore dell'Emergenza verifica e/o individua eventuali persone disperse informando le squadre di soccorritori all'arrivo.
- Il Coordinatore dell'Emergenza vieta il rientro nell'Impianto sino alla garanzia di cessato pericolo corrispondente alla messa in sicurezza dell'edificio e delle parti strutturali.
- Viene redatto il verbale di evacuazione da parte del Coordinatore dell'Emergenza.

PROCEDURA IN CASO DI CROLLO/CEDIMENTO DI PARTI STRUTTURALI

In caso di crollo, attenersi alle seguenti disposizioni:

- Ove coinvolti, cercare di liberarsi con estrema calma e cautela in quanto ogni movimento potrebbe far cadere altre parti peggiorando la situazione;
- Ove non sia possibile liberarsi, cercare di ricavarci una nicchia nella quale respirare e risparmiare fiato e forze per chiamare i soccorritori;

Emanato il segnale di evacuazione da parte dell'Addetto all'uopo preposto, successivamente:

- Ove non coinvolti nel crollo e nell'impossibilità di portare soccorso agli altri, abbandonare l'edificio con calma evitando movimenti, vibrazioni o ulteriori crolli;
- Il personale si dirige al luogo sicuro seguendo le indicazioni fornite dal Piano di Emergenza ed Evacuazione.
- Allontanarsi dall'edificio e recarsi nei luoghi di raccolta.

Se si è all'aperto, posizionarsi in zone libere da parti aggettanti, distanti da strutture e oggetti vari che potrebbero crollare o ribaltarsi.

- Una volta raggiunto il luogo sicuro il Coordinatore dell'Emergenza verifica e/o individua eventuali persone disperse.
- Il Coordinatore dell'Emergenza raccoglie i modelli e dà indicazioni agli Addetti circa l'eventuale assenza di persone o eventuali infortuni informando le squadre di soccorritori all'arrivo.
- Il Coordinatore dell'Emergenza vieta il rientro nell'Impianto sino alla garanzia di cessato pericolo corrispondente alla messa in sicurezza dell'edificio e delle parti strutturali interessate dal crollo.
- Viene redatto il verbale di evacuazione da parte del Coordinatore dell'Emergenza.

PROCEDURA IN CASO DI CONTAMINAZIONE DA AGENTI CHIMICI

In caso di fuoriuscita di agenti chimici, occorre immediatamente attuare le procedure di seguito indicate per limitare rischi di inquinamento ambientale e di danni alle persone coinvolte:

- provvedere ad aprire tutte le finestre e le porte per favorire la ventilazione naturale e la dispersione di eventuali vapori pericolosi presenti nell'aria;
- creare una "zona sicura" intorno al luogo di pericolo, ad esempio rimuovendo fonti d'innesco, facendo cessare eventuali lavorazioni in corso (togliere tensione ad apparecchiature elettriche), arrestando le alimentazioni di gas, e allontanando materiali combustibili e/o sostanze non compatibili;
- arrestare la fuoriuscita di liquidi con idoneo materiale assorbente, appositamente predisposto (vedi tabella successiva);
- prima di intervenire su una fuoriuscita di agenti chimici od entrare in luoghi dove si è verificata un'emissione di gas o vapori, potenzialmente pericolosi, è necessario indossare Dispositivi di Protezione Individuali (D.P.I.) specifici per la protezione dal contatto con la sostanza fuoriuscita (es. guanti, occhiali paraspruzzi, indumenti di protezione) nonché dall'inalazione di vapori della stessa (maschere con filtro), secondo le indicazioni fornite dalla scheda di sicurezza del prodotto.

Qualora non si sia in possesso di tali DPI evitare ogni intervento "diretto" sullo sversamento/l'ingresso nel luogo con presenza di gas vapori pericolosi.

Importante:

- intervenire solo se ciò possa essere fatto in condizioni di sicurezza (ad. es. è assolutamente vietato entrare in luoghi confinati - piccoli locali, tunnel, ecc.- dove si è verificata una emissione di gas o vapori pericolosi);
- avvisare sempre gli addetti antincendio e gestione delle emergenze, in modo tale da non trovarsi mai soli a fronteggiare l'emergenza;
- reperire rapidamente la Scheda di Sicurezza della sostanza al fine di poter trarre importanti indicazioni su come effettuare l'intervento.

Una volta arginato lo sversamento:

- raccogliere il materiale assorbente, contaminato, inserendolo in appositi contenitori per poi inviarlo a smaltimento come rifiuto speciale;
- dopo aver rimosso il materiale fuoriuscito, pulire bene la zona ed i materiali interessati dallo sversamento.

Nel caso in cui l'agente fuoriuscito abbia preso fuoco e solo se è possibile operare in condizioni di sicurezza, procedere come segue:

- per evitare di trovarsi da soli a fronteggiare l'emergenza, chiamare sempre gli addetti antincendio e gestione delle emergenze, in modo da attuare le procedure contenute nel Piano di Emergenza ed Evacuazione;
- coprire gli eventuali spandimenti che non hanno preso fuoco con materiali inerti;

se di piccola entità e solo se si possiedono nozioni circa l'uso degli estintori, in attesa dell'arrivo degli Addetti Antincendio, aggredire l'incendio con gli estintori portatili, evitando, in ogni caso, l'impiego di getti pieni d'acqua. Operare muniti di mezzi di protezione personale (indicati sulla Scheda di Sicurezza - in caso d'incendio), tenendosi ad una certa distanza e posizionandosi in modo da avere sempre una via di esodo alle spalle;

Nel caso non sia possibile controllare l'incendio o comunque intervenire sul pericolo, evitare di perdere tempo in vani tentativi, ma piuttosto gli Addetti Antincendio devono dare

immediatamente inizio alle procedure di evacuazione contenute nel Piano di Emergenza ed Evacuazione.

È fondamentale, anche in questo caso, usufruire delle indicazioni contenute nella scheda di sicurezza dell'agente.

Si ricorda che, anche in caso di fuoriuscita di agenti non infiammabili, è opportuno evitare il surriscaldamento degli stessi o il coinvolgimento in eventuali incendi in quanto alcuni di essi, in tale circostanza, possono dare origine a fumi tossici.

Nella seguente tabella sono indicati i mezzi consigliati per rimuovere eventuali sversamenti di agenti chimici.

Come rimuovere i principali tipi di sversamento	
Tipo di versamento	Pulizia consigliata
Acidi organici	Applicare bicarbonato di sodio. Assorbire con granuli o vermiculite
Acidi inorganici	Applicare bicarbonato di sodio/ossido di calcio o sodio carbonato/ossido di calcio. Assorbire con granuli o vermiculite. NOTE: L'acido fluoridrico è un'eccezione (vedi sotto)
Acido cloridrico	Non usare acqua. Assorbire con sabbia o bicarbonato di sodio.
Aldeidi	Assorbire con granuli o vermiculite
Ammine alifatiche	Applicare bisolfato di sodio. Assorbire con granuli o vermiculite
Ammine aromatiche	Assorbire con granuli o vermiculite. Evitare il contatto con la pelle e l'inalazione.
Ammine aromatiche alogenate	Assorbire con granuli o vermiculite. Evitare il contatto con la pelle e l'inalazione.
Azidi (potenzialmente esplosivi)	Assorbire con granuli o vermiculite. Decontaminare con una soluzione al 10% di ammonio nitrato cerico.
Basi (alcali caustici)	Neutralizzare con acido o altri neutralizzatori chimici in commercio e assorbire con granuli o vermiculite.
Carbonio solfuro	Assorbire con granuli o vermiculite
Cloridrina	Assorbire con granuli o vermiculite. Evitare il contatto con la pelle e l'inalazione
Cianuri	Bagnare o inumidire i solidi prima di spazzare o utilizzare un aspiratore con filtro HEPA. Assorbire i liquidi con granuli o vermiculite
Alidi, organici o inorganici	Applicare bicarbonato di sodio
Idrocarburi alogenati	Assorbire con granuli o vermiculite
Idrazina	Assorbire con granuli o vermiculite. Evitare i materiali organici.
Acido fluoridrico	Assorbire con carbonato di calcio (o ossido di calcio) piuttosto che bicarbonato di sodio che può portare alla formazione di sodio fluoruro considerato più tossico del calcio fluoruro. Curare molto la scelta dei granuli per l'assorbimento dell'acido, quelli che contengono silicati incompatibili con l'acido fluoridrico
Soluzioni di sali inorganici	Applicare soda
Mercaptani/solfuri organici	Neutralizzare con una soluzione di ipoclorito di calcio. Assorbire con granuli o vermiculite
Come rimuovere i principali tipi di sversamento	
Tipo di versamento	Pulizia consigliata
Nitrili	Spazzare via i solidi. Assorbire i liquidi con granuli o vermiculite
Nitro composti organici	Assorbire con granuli o vermiculite. Evitare il contatto con la pelle e l'inalazione
Agenti ossidanti	Applicare bisolfato di sodio
Perossidi (reazioni violente con l'acqua)	Assorbire con granuli o vermiculite
Fosfati, organici	Assorbire con granuli o vermiculite
Sostanze riducenti	Applicare soda o bicarbonato di sodio

In caso di persona "contaminata" da agenti chimici è necessario procedere come segue:

- decontaminare la cute o le mucose eventualmente esposte con acqua corrente, docce, lavaggi oculari, ecc.;
- consultare le misure di primo soccorso indicate nella scheda di sicurezza relativa alla sostanza contaminante;
- avvisare sempre il centralino d'emergenza, perché possa chiamare il personale addetto al pronto soccorso aziendale e, se necessario, i soccorsi esterni; ciò anche nel caso i lavoratori coinvolti lamentino malesseri quali bruciori agli occhi o alle mucose, nausea, ecc.;
- qualora si renda necessario l'intervento dei soccorsi trasmettere loro tutte le informazioni utili relative alla sostanza, consegnando loro la scheda di sicurezza.
- Successivamente:
- rimuovere la contaminazione dalle superfici con appositi materiali assorbenti indossando guanti ed altri eventuali D.P.I. adatti all'agente chimico in questione;
- sostituire i dispositivi di protezione individuale contaminati; se nel contatto con un agente chimico è stato interessato anche il vestiario, si dovrà procedere al lavaggio tramite lavanderie specializzate prima di poterlo indossare di nuovo.

PROCEDURA IN CASO DI EMERGENZE IN AMBIENTI CONFINATI

Per quanto concernente la gestione delle emergenze si considerano e programmano tre fasi:

1. Fase di allarme: È la fase che viene attivata dal momento in cui il lavoratore avverte un malore, in seguito al quale può perdere i sensi, oppure subisce un trauma. La persona preposta a sorvegliare le attività avrà il compito di lanciare l'allarme chiamando i soccorsi interni e di valutare se necessaria la chiamata ai soccorsi esterni.
2. Fase di recupero/salvataggio: Le categorie di salvataggio in un ambiente confinato possono suddividersi in autosoccorso, salvataggio senza ingresso e salvataggio con ingresso.
3. Fase di soccorso medico specializzato: È la fase successiva all'uscita dall'ambiente dove i soccorritori esterni dovranno intervenire con le manovre per la rianimazione cardiopolmonare (RCP), se necessario, o trasportare con mezzi idonei l'infortunato presso il presidio di primo soccorso più vicino.

Nell'azienda in esame gli scenari emergenziali possibili riguardano 3 differenti A.S.O.C. necessitanti attuazione di procedure emergenziali diversificate e di seguito riportate:

VASCHE DI OSSIDAZIONE EQUALIZZAZIONE (SPAZIO CONFINATO VERTICALE LIBERO)

- L'operatore che accede internamente alla vasca è sempre munito di imbracatura connessa a sistema di recupero in emergenza costituito da argani o tripodi (ove installabili).
- Data la struttura dell'A.S.O.C. in questione, è disposta durante l'attività sorveglianza continuativa dall'esterno al fine di consentire contatto visivo continuativo.
- Il lavoratore operante all'interno della vasca è sempre equipaggiato con un rilevatore di O₂ personale in grado di segnalare l'eventuale presenza di aree ad atmosfera sotto ossigenata.

All'operatore che dovesse riscontrare condizioni critiche date dalla riduzione di O₂, o per il manifestarsi di malessere e/o qualsiasi altra condizione necessitante di evacuazione dal sito è possibile:

Attuare l'autosoccorso

Azione svolta in autonomia dall'operatore che, essendo ancora cosciente, è in grado di riconoscere l'insorgenza di una criticità che possa metterlo in pericolo e dunque in grado di

mettersi in salvo da solo; tutte le vasche sono munite di scale verticali facilitanti le operazioni di accesso/uscita.

Attuare salvataggio senza ingresso dell'operatore

Nel caso in cui il lavoratore all'interno dello spazio confinato si ritrovi privo di sensi o sprovvisto di forze necessarie all'uscita; il soccorritore opera esclusivamente dall'esterno tramite attivazione degli argani o tripodi installati; allerta telefonicamente gli addetti al Primo Soccorso aziendali che giunti sul posto collaboreranno nel riportare a terra il collega estratto dall'A.S.O.C. rimuovendo le imbracature, contemporaneamente viene allertato telefonicamente il 112 e fornite le informazioni necessarie all'attivazione dei soccorsi sanitari:

- Natura dell'incidente
- Ubicazione azienda
- Reparto aziendale coinvolto
- Parametri vitali dell'infortunato

In attesa dell'arrivo dei paramedici sarà compito degli addetti al Primo Soccorso monitorare i parametri vitali del soggetto e posizionarlo nei casi in cui è possibile in posizione laterale di sicurezza.

CELLE FRIGORIFERE (SPAZIO ORIZZONTALE VERTICALE LIBERO)

- È disposto per ogni cella un sistema acustico/luminoso atto a segnalare carenza di O₂ e/o condizioni di oggettiva irrespirabilità al fine di vietarne l'accesso.
- Il personale operante in queste aree è sempre equipaggiato con un rilevatore di O₂ personale in grado di segnalare l'eventuale presenza di aree ad atmosfera sotto ossigenata.
- Il personale operante in queste aree è sempre equipaggiato con un dispositivo del tipo "uomo a terra" personale in grado di segnalare eventuale perdita dei sensi del soggetto ed allertare i soccorritori.

All'operatore che dovesse riscontrare condizioni critiche date dalla riduzione di O₂, o per il manifestarsi di malessere e/o qualsiasi altra condizione necessitante di evacuazione dal sito è possibile:

Attuare l'autosoccorso

Azione svolta in autonomia dall'operatore che, essendo ancora cosciente, è in grado di riconoscere l'insorgenza di una criticità che possa metterlo in pericolo e dunque in grado di mettersi in salvo da solo; tutte le celle frigo sono munite di porte con meccanismi di accesso/uscita semplificati.

Attuare salvataggio con ingresso dell'operatore

Il/I soccorritore/i accede/accedono all'interno della cella frigo per effettuare un recupero tramite ausilio di barelle spinali; a tal fine risulta necessaria adozione di autorespiratori indipendenti dall'ambiente circostante, all'interno della cella infatti potrebbero in rare condizioni di criticità costituirsi atmosfere asfissianti causa di impossibilità di filtraggio dell'aria. Estratto l'infortunato dall'A.S.O.C. viene allertato telefonicamente il 112 e fornite le informazioni necessarie all'attivazione dei soccorsi sanitari:

- Natura dell'incidente
- Ubicazione azienda
- Reparto aziendale coinvolto

- Parametri vitali dell'infortunato

In attesa dell'arrivo dei paramedici sarà compito degli addetti al Primo Soccorso monitorare i parametri vitali del soggetto e posizionarlo nei casi in cui è possibile in posizione laterale di sicurezza.

TUNNEL (SPAZI CONFINATI COMPLESSI)

- Data la struttura dell'A.S.O.C. in questione, è disposta durante l'attività messa a disposizione di sistemi radio atti a consentire comunicazione tra l'operatore all'interno e l'addetto alla sorveglianza esterno.
- Il lavoratore operante all'interno del tunnel è sempre equipaggiato con un rilevatore di O₂ personale in grado di segnalare l'eventuale presenza di aree ad atmosfera sotto ossigenata.
- Il lavoratore operante all'interno del tunnel è sempre equipaggiato con un rilevatore di atmosfere esplosive personale in grado di segnalare l'eventuale presenza di gas potenzialmente esplodenti
- Il lavoratore operante all'interno del tunnel è sempre equipaggiato con un rilevatore di gas tossici personale in grado di segnalare l'eventuale presenza di aree ad atmosfera pericolosa per la salute umana.
- Il personale operante in queste aree è sempre equipaggiato con un dispositivo del tipo "uomo a terra" personale in grado di segnalare eventuale perdita dei sensi del soggetto ed allertare i soccorritori.

All'operatore che dovesse riscontrare condizioni critiche date dalla riduzione di O₂, dalla presenza di gas tossici e/o per il manifestarsi di malessere e/o qualsiasi altra condizione necessitante di evacuazione dal sito è possibile:

Attuare l'autosoccorso

Azione svolta in autonomia dall'operatore che, essendo ancora cosciente, è in grado di riconoscere l'insorgenza di una criticità che possa metterlo in pericolo e dunque in grado di mettersi in salvo da solo; i cunicoli presenti in azienda, interessati da rari interventi sono caratterizzati da aperture sì ristrette ma orizzontali, che facilitano l'ingresso/uscita dell'operatore in condizioni di normalità.

Attuare salvataggio con ingresso dell'operatore

Il/I soccorritore/i accede/accedono all'interno dei tunnel per effettuare un recupero tramite ausilio di barelle spinali; a tal fine risulta necessaria adozione di autorespiratori indipendenti dall'ambiente circostante, all'interno dei tunnel infatti potrebbero in rare condizioni di criticità costituirsi atmosfere asfissianti causa di impossibilità di filtraggio dell'aria. Estratto l'infortunato dall'A.S.O.C. viene allertato telefonicamente il 112 e fornite le informazioni necessarie all'attivazione dei soccorsi sanitari:

- Natura dell'incidente
- Ubicazione azienda
- Reparto aziendale coinvolto
- Parametri vitali dell'infortunato

In attesa dell'arrivo dei paramedici sarà compito degli addetti al Primo Soccorso monitorare i parametri vitali del soggetto e posizionarlo nei casi in cui è possibile in posizione laterale di sicurezza.

CHIAMATA DI EMERGENZA

Particolare attenzione deve essere dedicata alle procedure tendenti a richiedere l'aiuto dei soccorsi esterni, in particolare tenendo conto dell'importanza di comunicare il più dettagliatamente possibile ciò che è accaduto.

In caso di emergenza, si compone l'112 (uno-uno-due) e la telefonata arriva ad una centrale di risposta, dove è subito visualizzato il numero del chiamante e individuato, su mappa geografica, il punto dal quale è partita la chiamata. Comunicando all'operatore la natura dell'emergenza in corso, si ottiene inoltre della chiamata alla Centrale operativa competente per la tipologia di emergenza in questione.

La chiamata di emergenza effettuata dal solo Coordinatore dell'Emergenza, finalizzata a fornire, in maniera chiara e concisa, le seguenti indicazioni:

- Natura ed estensione dell'emergenza
- Indirizzo completo della azienda
- Reparto ove si è verificata l'emergenza
- Percorso da seguire per accedere al reparto
- Presenza di fonti di rischio aggiuntive (strutture crollate o pericolanti, presenza di materiali o apparecchiature pericolosi, ecc.)



MESSAGGIO 112 - VIGILI DEL FUOCO

I Vigili del Fuoco vengono raggiunti componendo il numero 112, unificato su tutto il territorio nazionale. A seguito di tale composizione effettuata dal Coordinatore dell'emergenza risponderà la centrale operativa di zona.

La richiesta dovrà essere iniziata dichiarando:

"Qui è l'Azienda _____

sita in via _____

a _____,

abbiamo necessità di un Vostro intervento a causa di _____

verificatosi nell'area _____.

Si teme per l'incolumità di n. _____ persone.

Vi aspetteremo presso l'ingresso dell'impianto sito in via _____."



L'operatore che inoltra la richiesta deve inoltre rispondere il più chiaramente possibile a tutte le richieste che verranno effettuate da parte dell'addetto alla centrale operativa dei VVf compreso il numero telefonico di reperibilità per ogni eventuale evenienza ed il nominativo di chi ha effettuato la chiamata.

MESSAGGIO 112 - PRONTO SOCCORSO

Il Centro Operativo di Emergenza Sanitaria viene attivato chiamando il 112 (risponde la sala operativa Regionale).

La richiesta dovrà essere iniziata dichiarando:

"Qui è l'Azienda _____

sita in via _____

a _____,

abbiamo necessità di un Vostro intervento a causa di _____

verificatosi nell'area _____.

Si teme per l'incolumità di n. _____ persone.

Vi aspetteremo presso l'ingresso dell'impianto sito in via _____."



L'operatore che inoltra la richiesta deve inoltre rispondere il più chiaramente possibile a tutte le richieste che verranno effettuate da parte dell'addetto alla centrale operativa sanitaria compreso il numero telefonico di

reperibilità per ogni eventuale evenienza ed il nominativo di chi ha effettuato la chiamata. Successivamente secondo gli accordi stabiliti, l'addetto che ha effettuato la chiamata al 112 si porterà sul luogo di riunione per ricevere i Vigili del Fuoco e l'Unità Operativa Mobile di Rianimazione e comunicare quanto necessario oltre al piano di emergenza.

Si precisa che all'arrivo dei Vigili del Fuoco e degli addetti dell'Unità Operativa Sanitaria, tutto il personale risponderà alle direttive da essi impartite, svolgendo attività di supporto e non più decisionale.

NON INTERROMPERE MAI LA COMUNICAZIONE finché dall'altro capo della linea non è stato ripetuto l'indirizzo esatto del luogo dell'incidente.