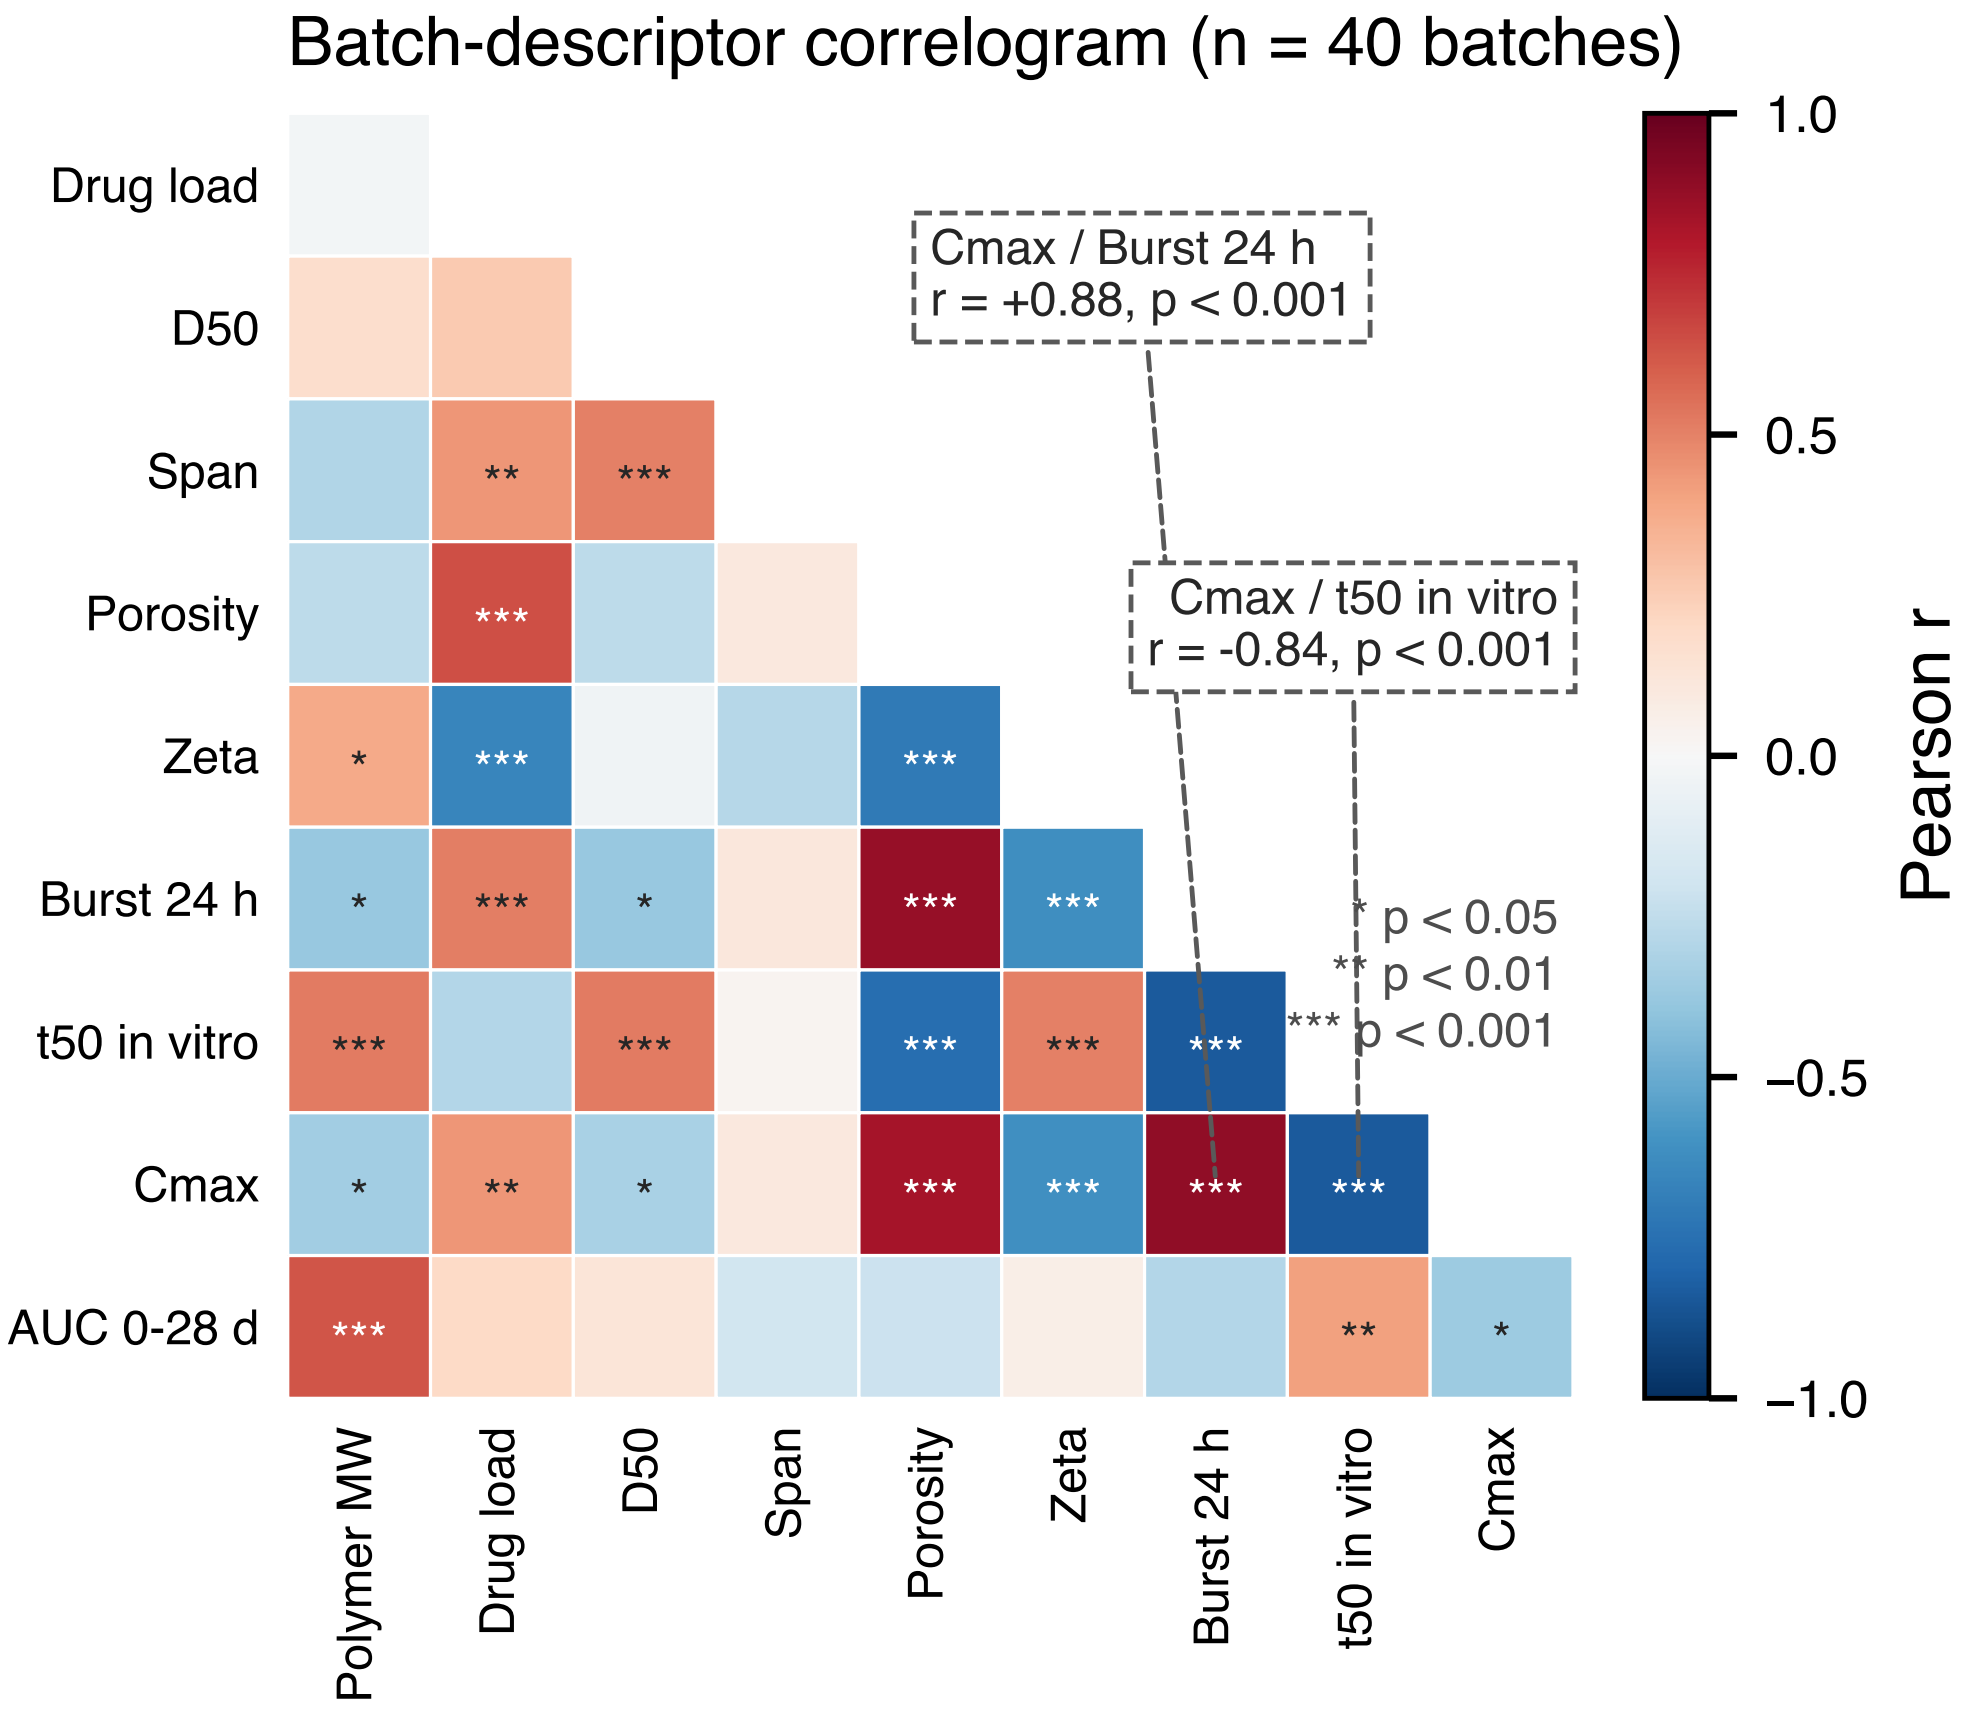
Batch-descriptor correlogram (n = 40 batches)
Drug load
D50
Span
Porosity
Zeta
Burst 24 h
t50 in vitro
Cmax
AUC 0-28 d
Polymer MW
Drug load
D50
Span
Porosity
Zeta
Burst 24 h
t50 in vitro
Cmax
Cmax / Burst 24 h
r = +0.88, p < 0.001
Cmax / t50 in vitro
r = -0.84, p < 0.001
* p < 0.05
** p < 0.01
*** p < 0.001
Pearson r
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0