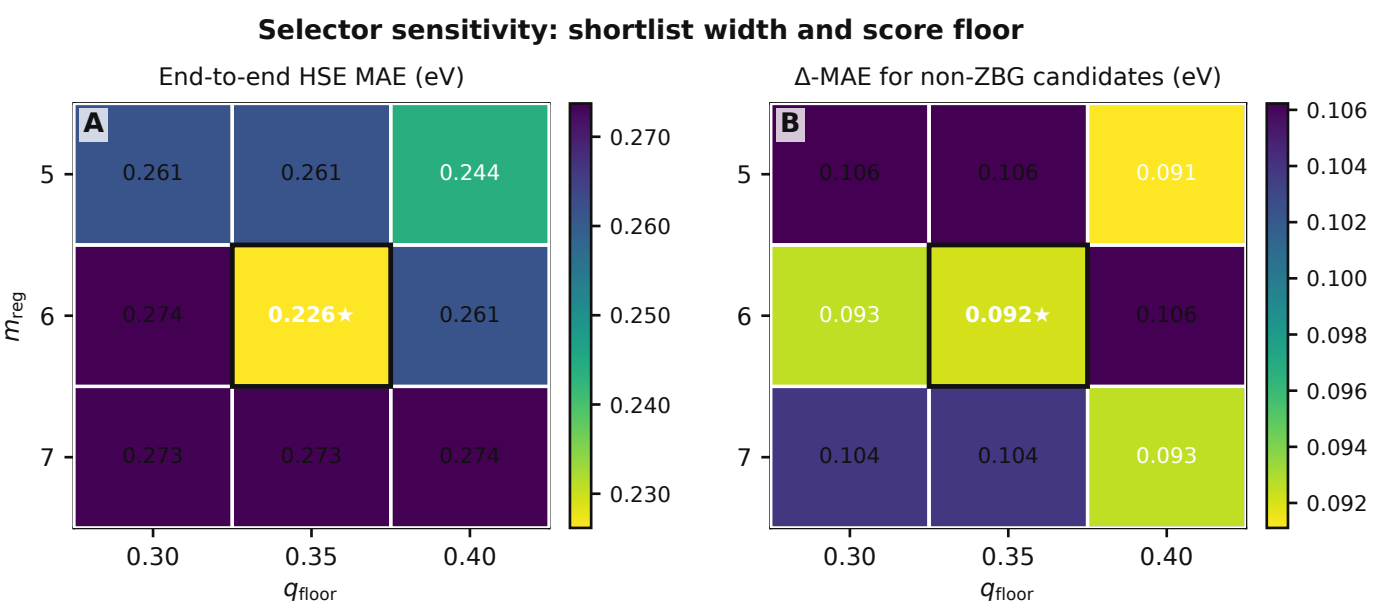
Selector sensitivity: shortlist width and score floor
End-to-end HSE MAE (eV)
A
0.261
0.261
0.244
0.274
0.226★
0.261
0.273
0.273
0.274
5
6
7
m_{reg}
0.30
0.35
0.40
q_{floor}
0.270
0.260
0.250
0.240
0.230
Δ-MAE for non-ZBG candidates (eV)
B
0.106
0.106
0.091
0.093
0.092★
0.106
0.104
0.104
0.093
5
6
7
0.30
0.35
0.40
q_{floor}
0.106
0.104
0.102
0.100
0.098
0.096
0.094
0.092