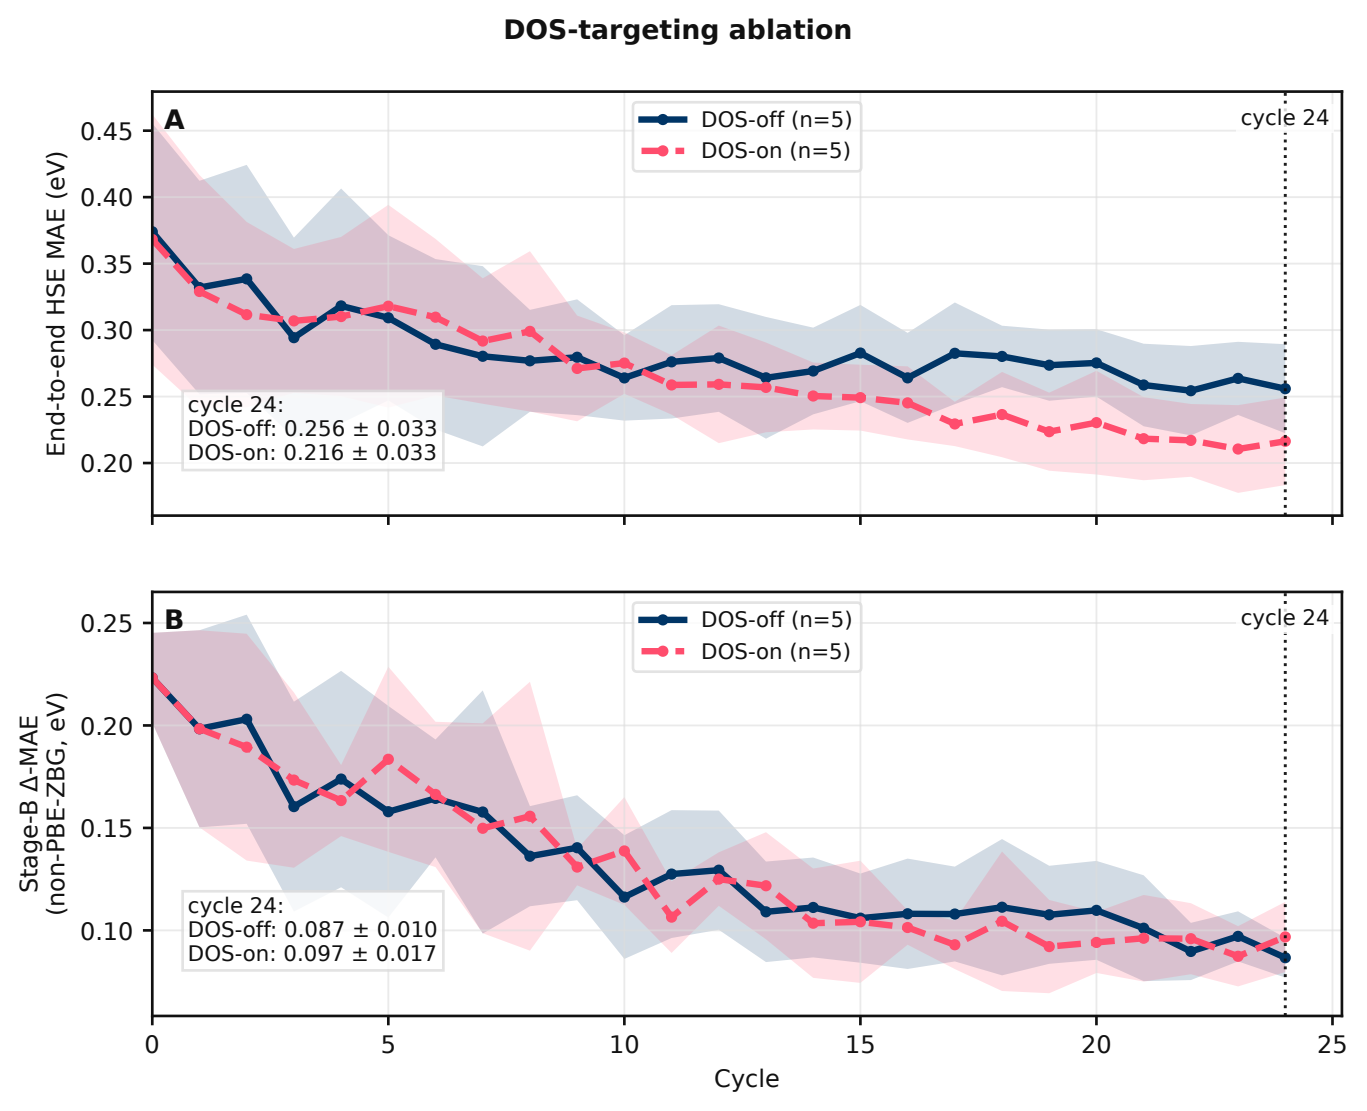
DOS-targeting ablation
A
DOS-off (n=5)
DOS-on (n=5)
cycle 24
End-to-end HSE MAE (eV)
0.45
0.40
0.35
0.30
0.25
0.20
cycle 24:
DOS-off: 0.256 ± 0.033
DOS-on: 0.216 ± 0.033
B
DOS-off (n=5)
DOS-on (n=5)
cycle 24
Stage-B Δ-MAE
(non-PBE-ZBG, eV)
0.25
0.20
0.15
0.10
cycle 24:
DOS-off: 0.087 ± 0.010
DOS-on: 0.097 ± 0.017
0
5
10
15
20
25
Cycle