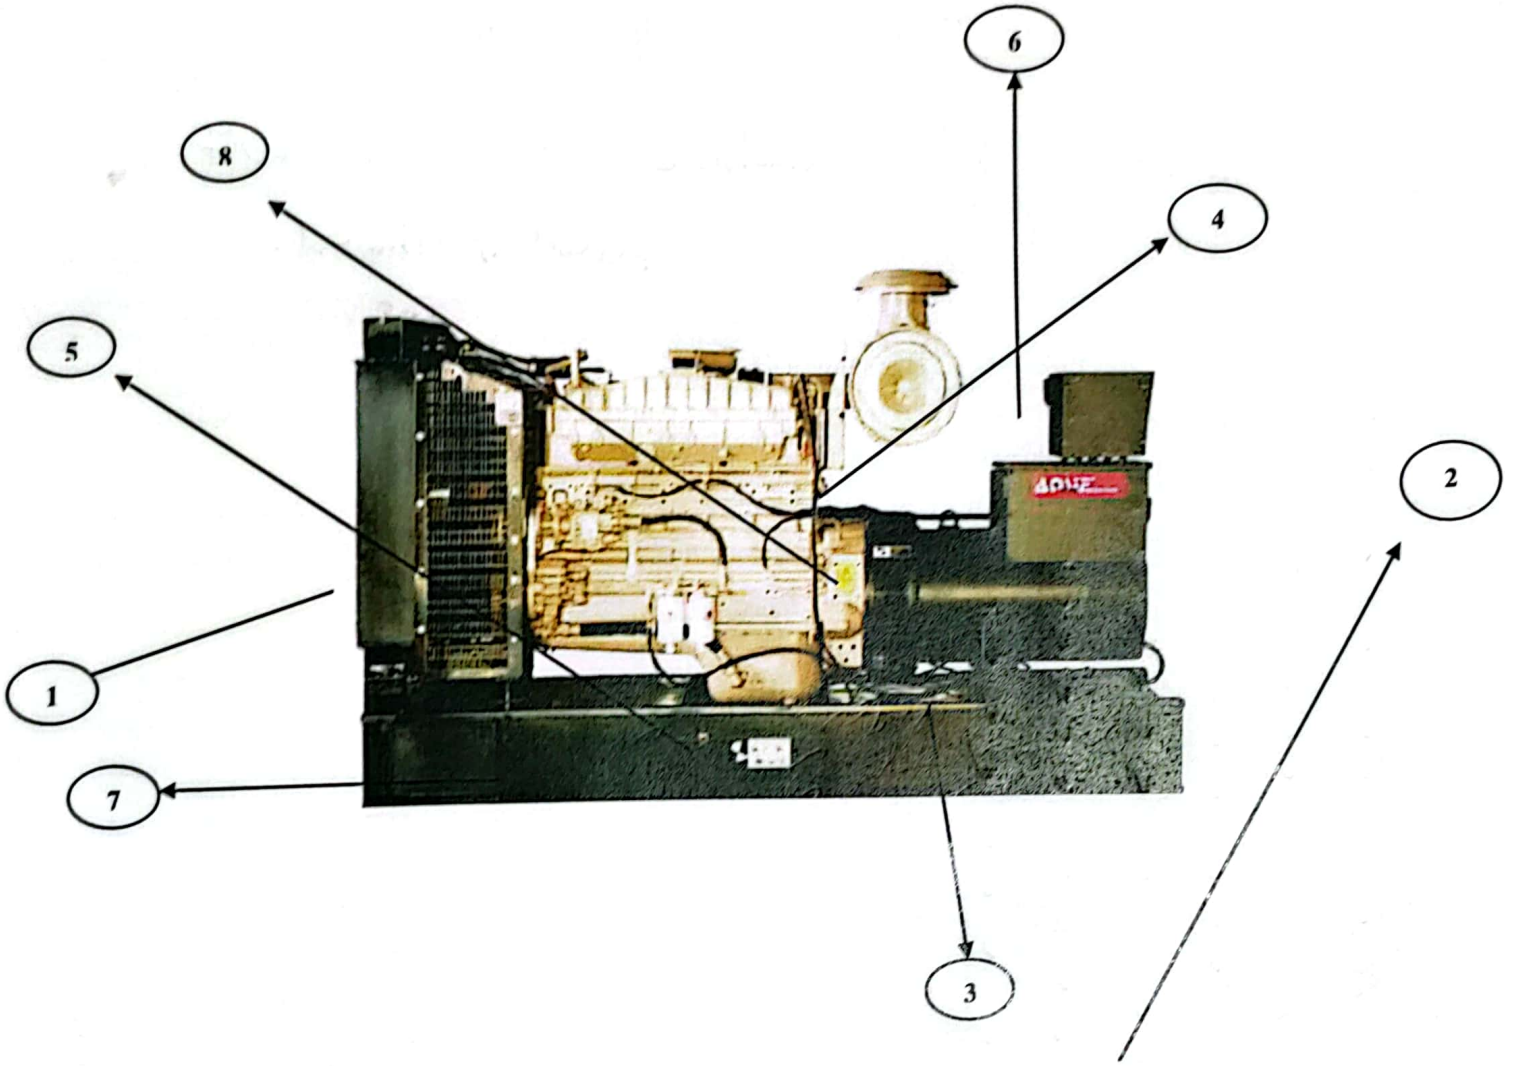
6
8
4
5
2
1
7
3


Goupille baguée + Pression
Extincteur en bonne état
Date de validité

SGTM
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DES TRAVAUX DU MAROC

Projet
PARC EOLIEN DAKHLA

Check liste : Groupe electrogene

Marque : Cat Pl. Caterpillar Numéro : 100417

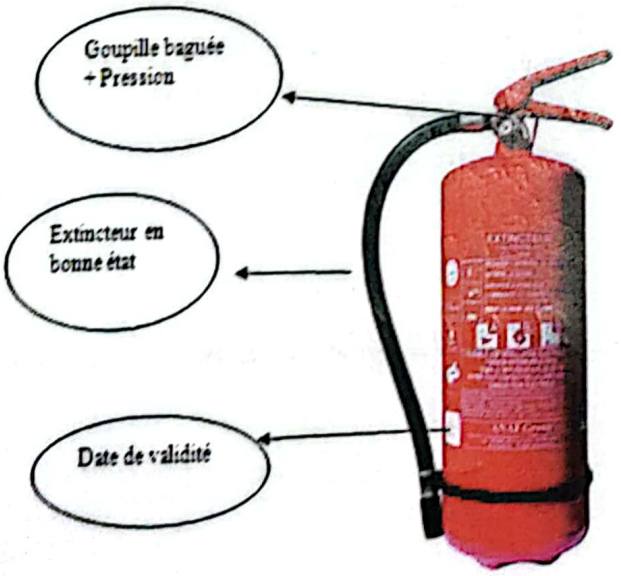Nom du vérificateur : Fouad / Ahmed

N°	الإثنين OUI	الإثنين NON	الثلاثاء OUI	الثلاثاء NON	الأربعاء OUI	الأربعاء NON	الخميس OUI	الخميس NON	الجمعة OUI	الجمعة NON	السبت OUI	السبت NON	
													Avant le démarrage قبل تشغيل الآلية
1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		Etat général de l'appareil الحالة العامة
2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		Présence d'un extincteur conforme طفاية الحريق
3	✓		✓		✓		✓		✓		✓		Mise à la terre bien installée
4	✓		✓		✓		✓		✓		✓		Les flexibles sont en bon état خرطوم هدروليكي(فليكسيبل)
5	✓		✓		✓		✓		✓				Absence de fuite (huile, gasoil...) عدم وجود تسرب للزيت
6	✓		✓		✓		✓		✓		✓		Etanchéité des circuits
7	✓		✓		✓		✓		✓		✓		Bac de rétention
8	✓		✓		✓		✓		✓		✓		Arrêt d'urgence en marche
9	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
10	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
													Après le démarrage بعد تشغيل الآلية
11	✓		✓		✓		✓		✓		✓		Pas de Bruits anormaux
12	✓		✓		✓		✓		✓		✓		dégagement de la fumée
13	✓		✓		✓		✓		✓				Toutes les pièces tournantes son protégé
14	✓		✓		✓		✓		✓		✓		Autre à préciser : آخر
15	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
16	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
17	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
18	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
19	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
20	✓		✓		✓		✓		✓		✓		

Observations :

Nom et Visa	Lundi 23/2/2026	Mardi 24/2/2026	Mercredi 25/2/2026	Jeudi 26/2/2026	Vendredi 27/2/2026	Samedi 28/2/2026
Electricien (Vérificateur	Ahmed					
Chef d'équipe						
HSE	Fouad Alaoui					