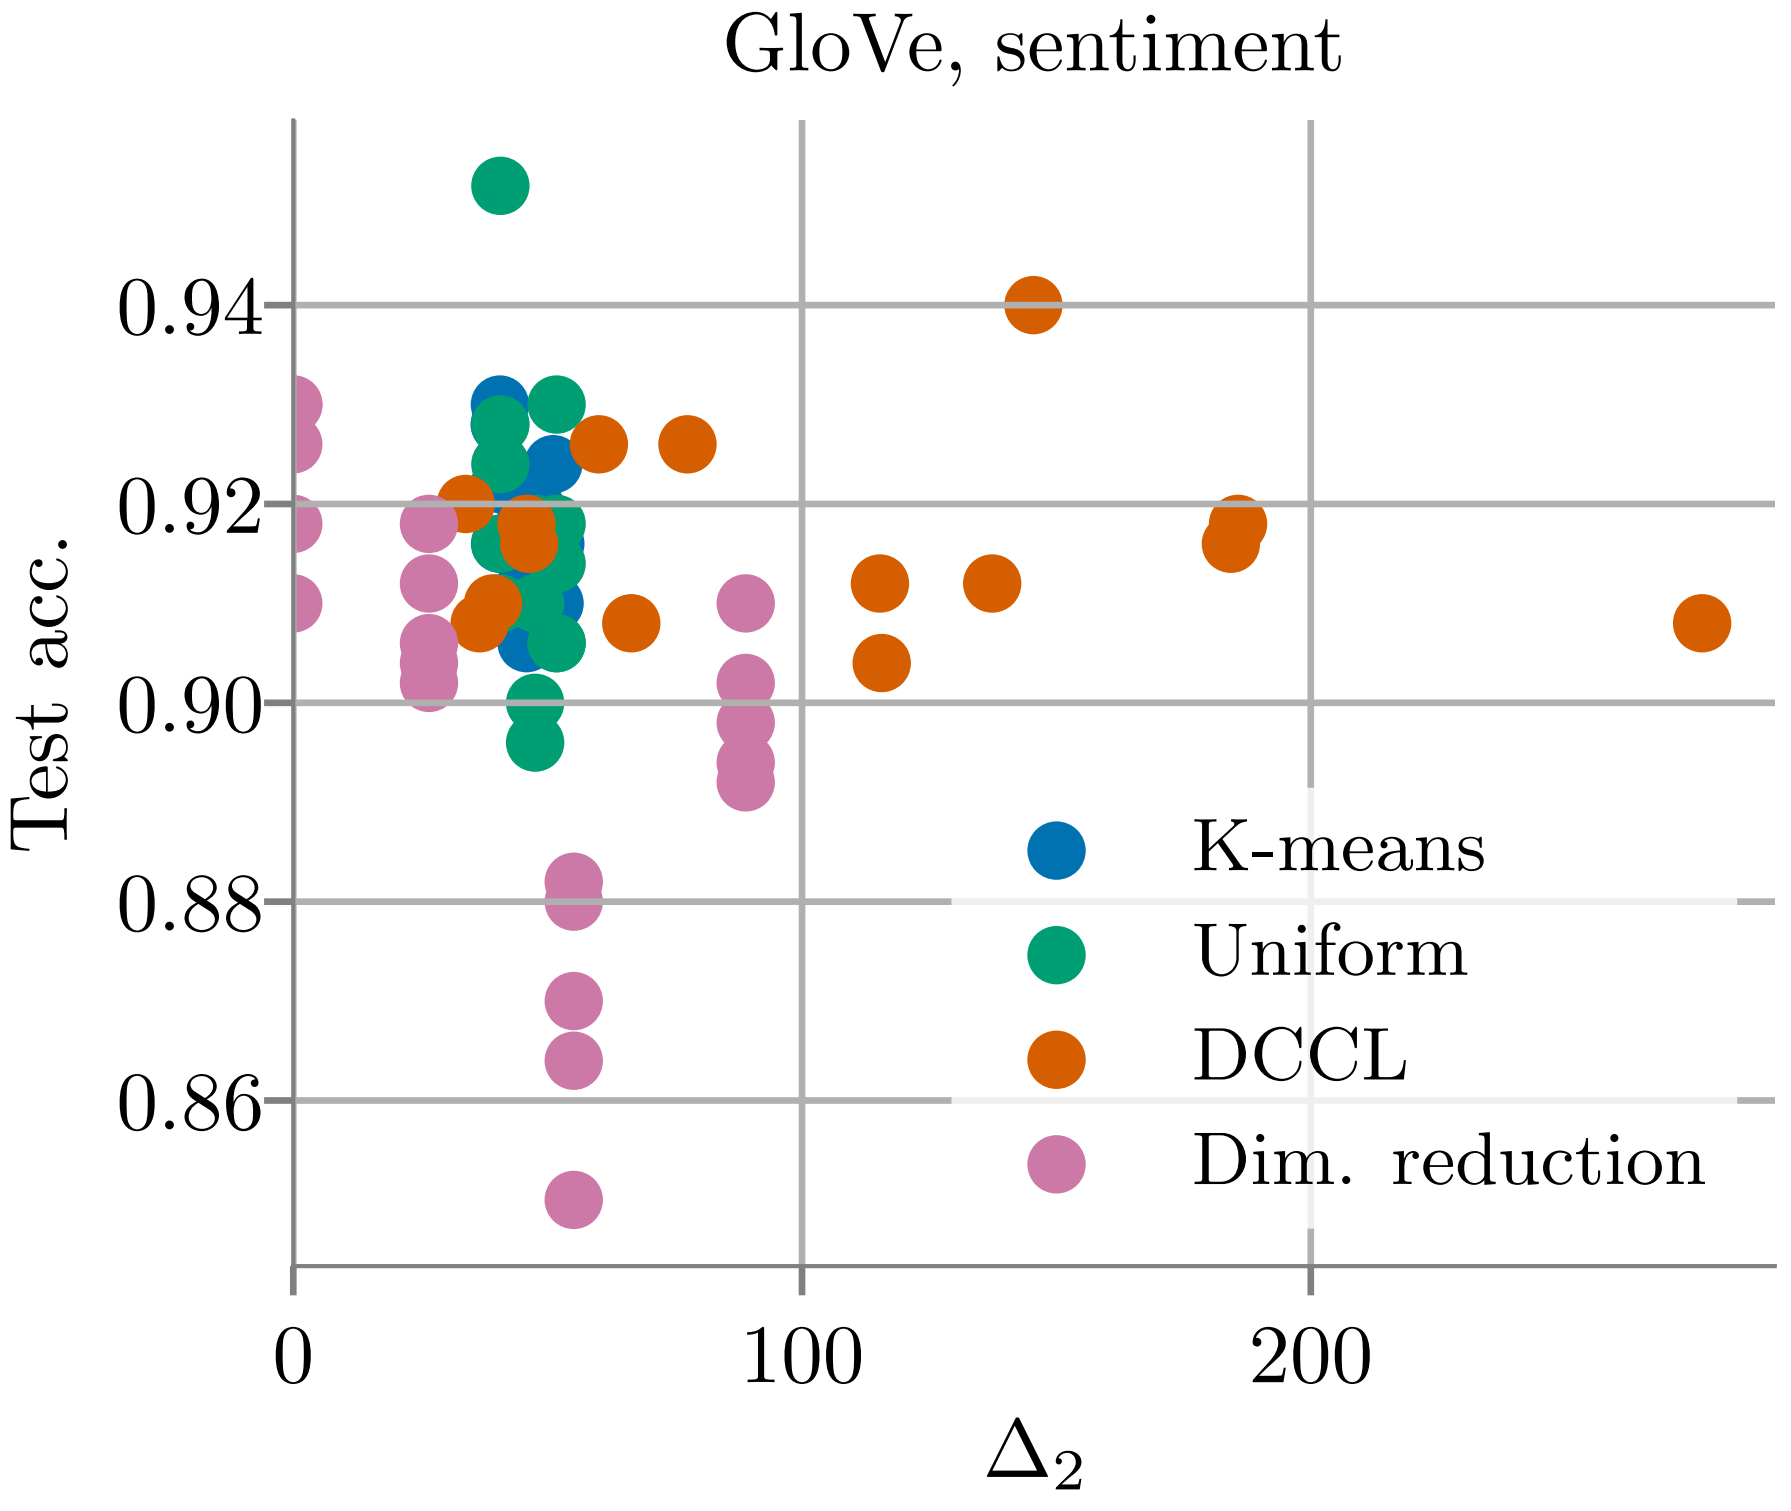
GloVe, sentiment
Test acc.
0.94
0.92
0.90
0.88
0.86
0
100
200
Δ_2
K-means
Uniform
DCCL
Dim. reduction