
- ஒரு சாதனத்தின் மின்வடத்தில் இரண்டு கடத்திகள் மட்டும் இருந்தால் நில இணைப்புத் தேவையில்லை, மூன்று கடத்திகள் இருப்பின் நில இணைப்பு அவசியம் தேவை.
- சொருகியில் கடத்திகள் இணைக்கப்படும்போது நில இணைப்புக் கடத்தி மற்ற இரு கடத்திகளை விட நீளம் அதிகம் இருக்க வேண்டும். மின்வடம் பிடித்து இழுக்கப்பட்டாலும் கடைசியாகத் துண்டிக்கப்படுவது நில இணைப்புக் கடத்தியாக இருக்க வேண்டும்.



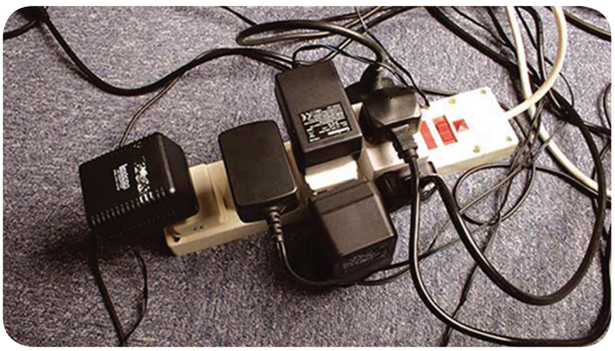

மின் பாதுகாப்பு

சாதனத்தை பாதுகாக்கும் மூன்று கருவிகள்

- மின் உருகு இழை
- நில இணைப்பு கடத்தி
- சுவிட்ச்





இக்கருவிகள் மின் அதிர்ச்சி ஏற்பட்டாலோ, மின் சாதனங்கள் பழுது அடைந்தாலோ சாதனத்தை பாதுகாக்கப் பயன்படுகிறது.

காரணிகள்	வண்ணக்குறியீடு (பழையது)	வண்ணக்குறியீடு (புதியது)
ஒரு நிலை மின்சப்ளை		
ஒரு நிலை நியூட்ரல்		
ஒரு நிலை நில பாதுகாப்பு		
மூன்று நிலை மின்சப்ளை (L_1)		
மூன்று நிலை மின்சப்ளை (L_2)		
மூன்று நிலை மின்சப்ளை (L_3)		
மூன்று நிலை நியூட்ரல்		
மூன்று நிலை நில பாதுகாப்பு		

BEE-Tamil-Practical.indd 193 11/9/2020 4:40:09 PM