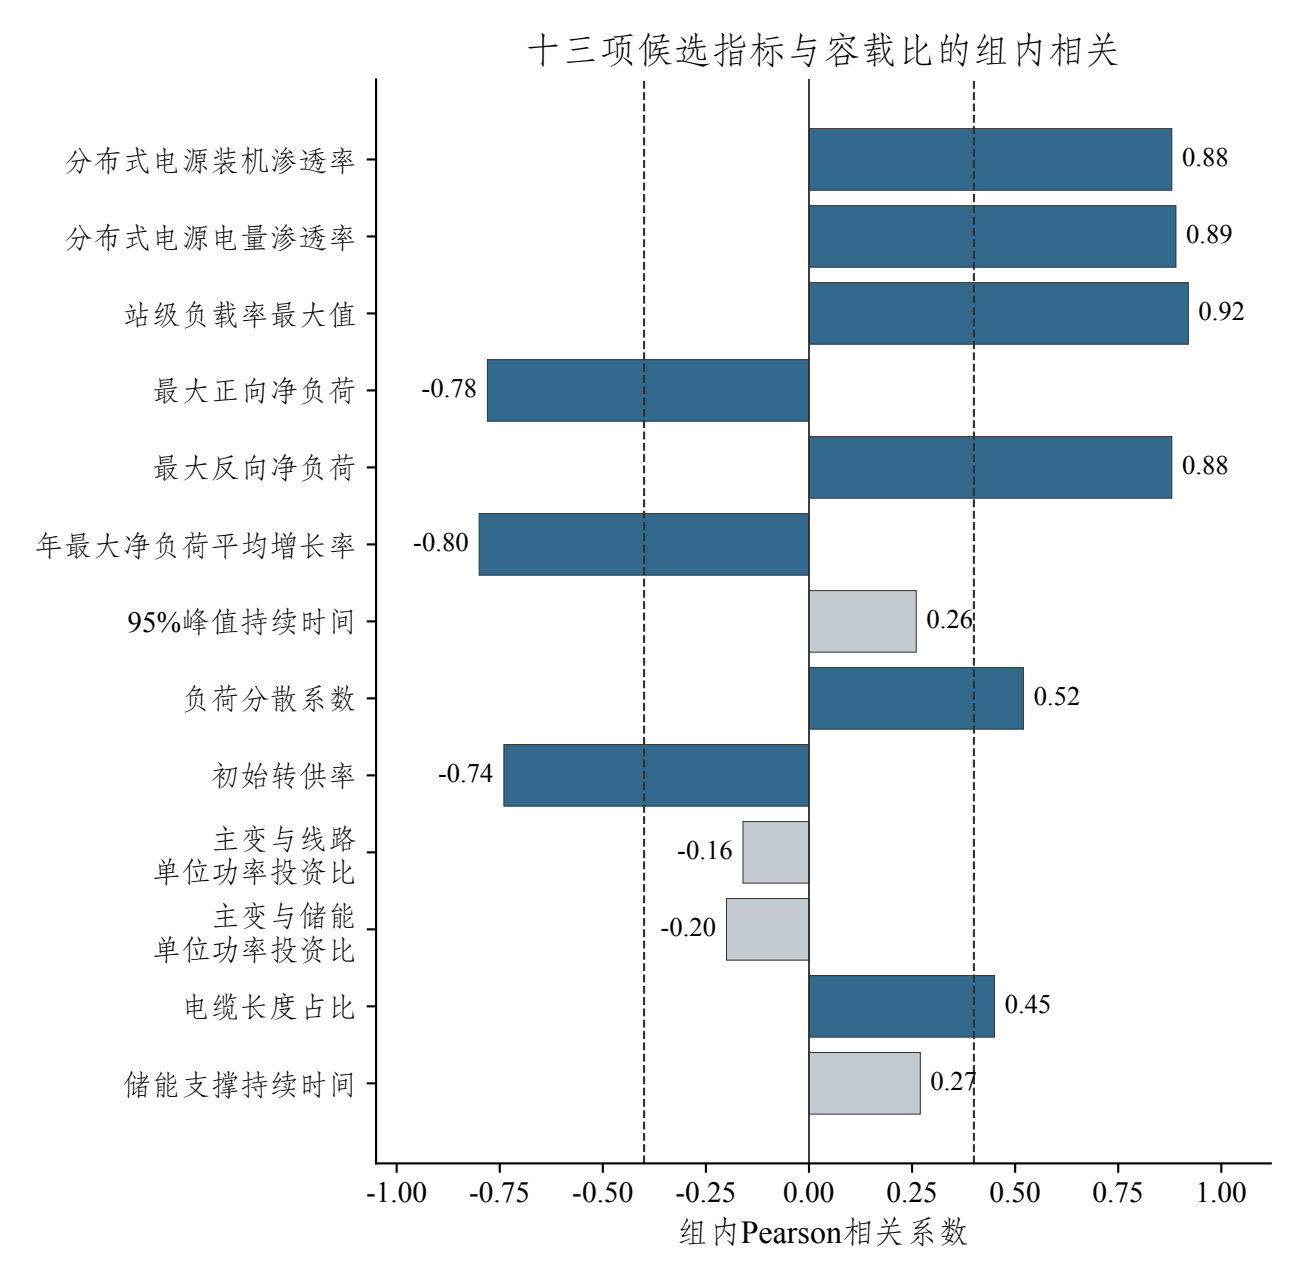
十三项候选指标与容载比的组内相关
分布式电源装机渗透率
分布式电源电量渗透率
站级负载率最大值
最大正向净负荷
最大反向净负荷
年最大净负荷平均增长率
95%峰值持续时间
负荷分散系数
初始转供率
主变与线路
单位功率投资比
主变与储能
单位功率投资比
电缆长度占比
储能支撑持续时间
0.88
0.89
0.92
-0.78
0.88
-0.80
0.26
0.52
-0.74
-0.16
-0.20
0.45
0.27
-1.00
-0.75
-0.50
-0.25
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
组内Pearson相关系数