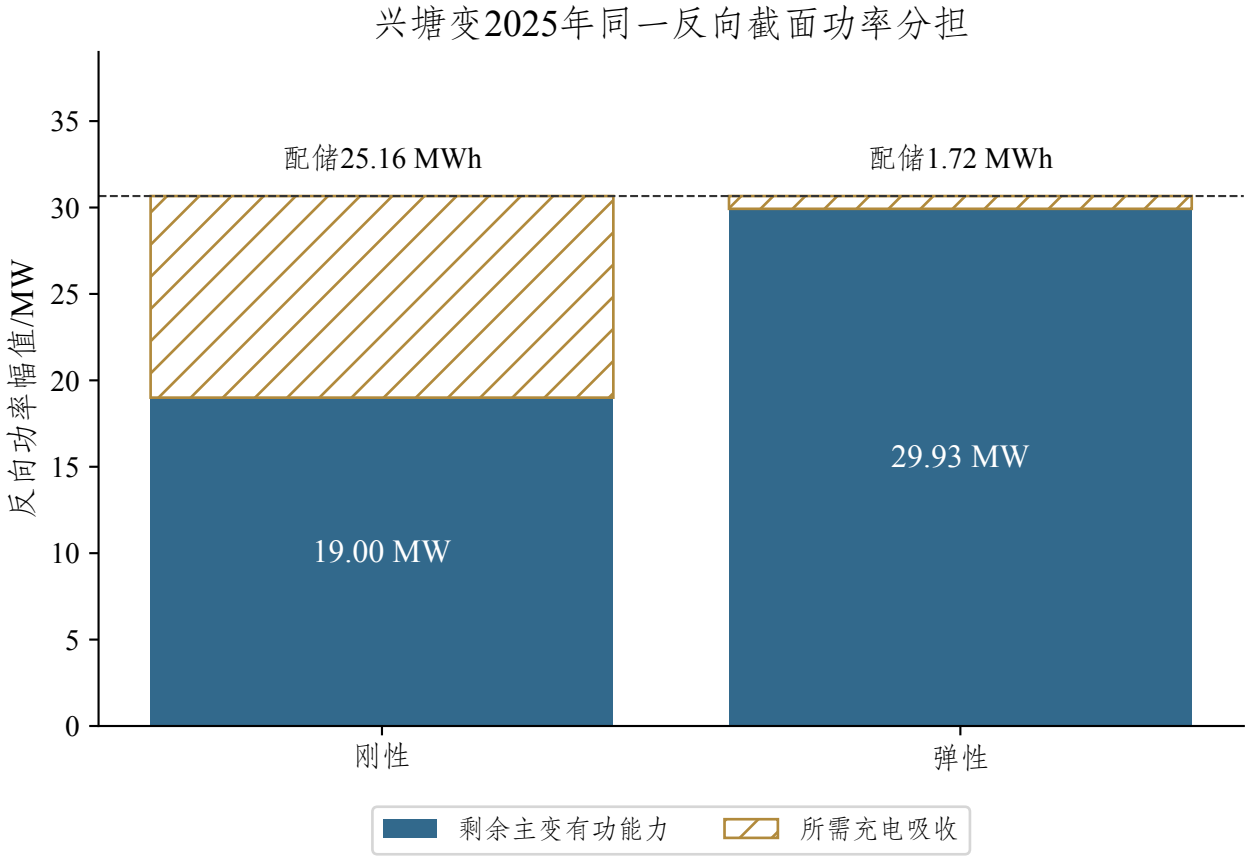
兴塘变2025年同一反向截面功率分担
反向功率幅值/MW
35
30
25
20
15
10
5
0
配储25.16 MWh
配储1.72 MWh
19.00 MW
29.93 MW
刚性
弹性
剩余主变有功能力
所需充电吸收