


图4-6 邳州110 kV价格情景下的2025年配置

2025年弹性方案；纵轴采用局部范围展示离散配置差异

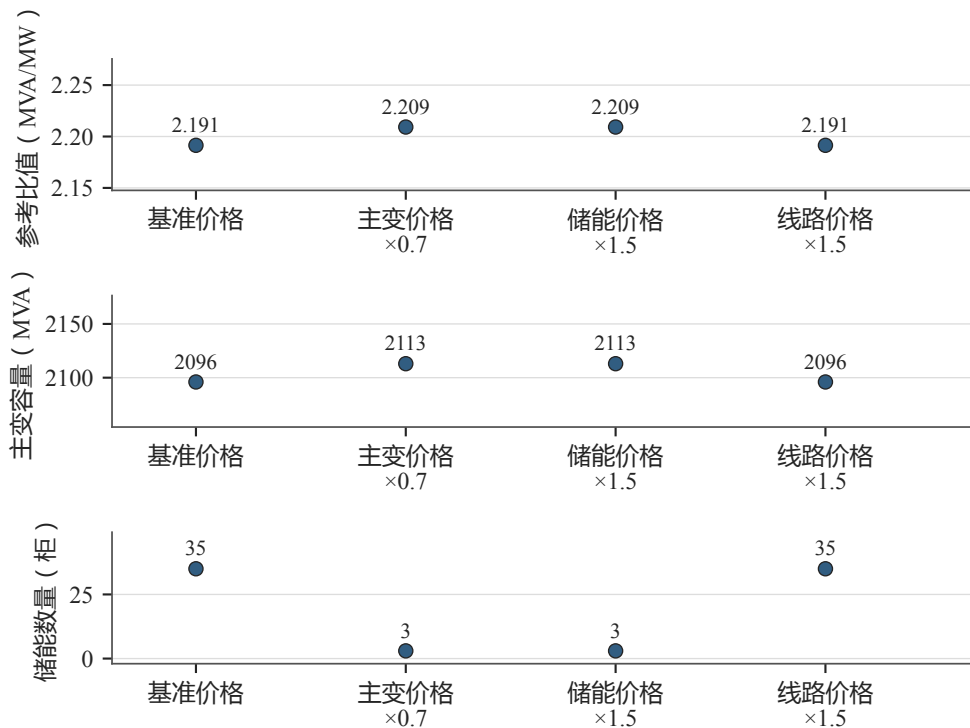

资料来源：项目统计及规划计算。