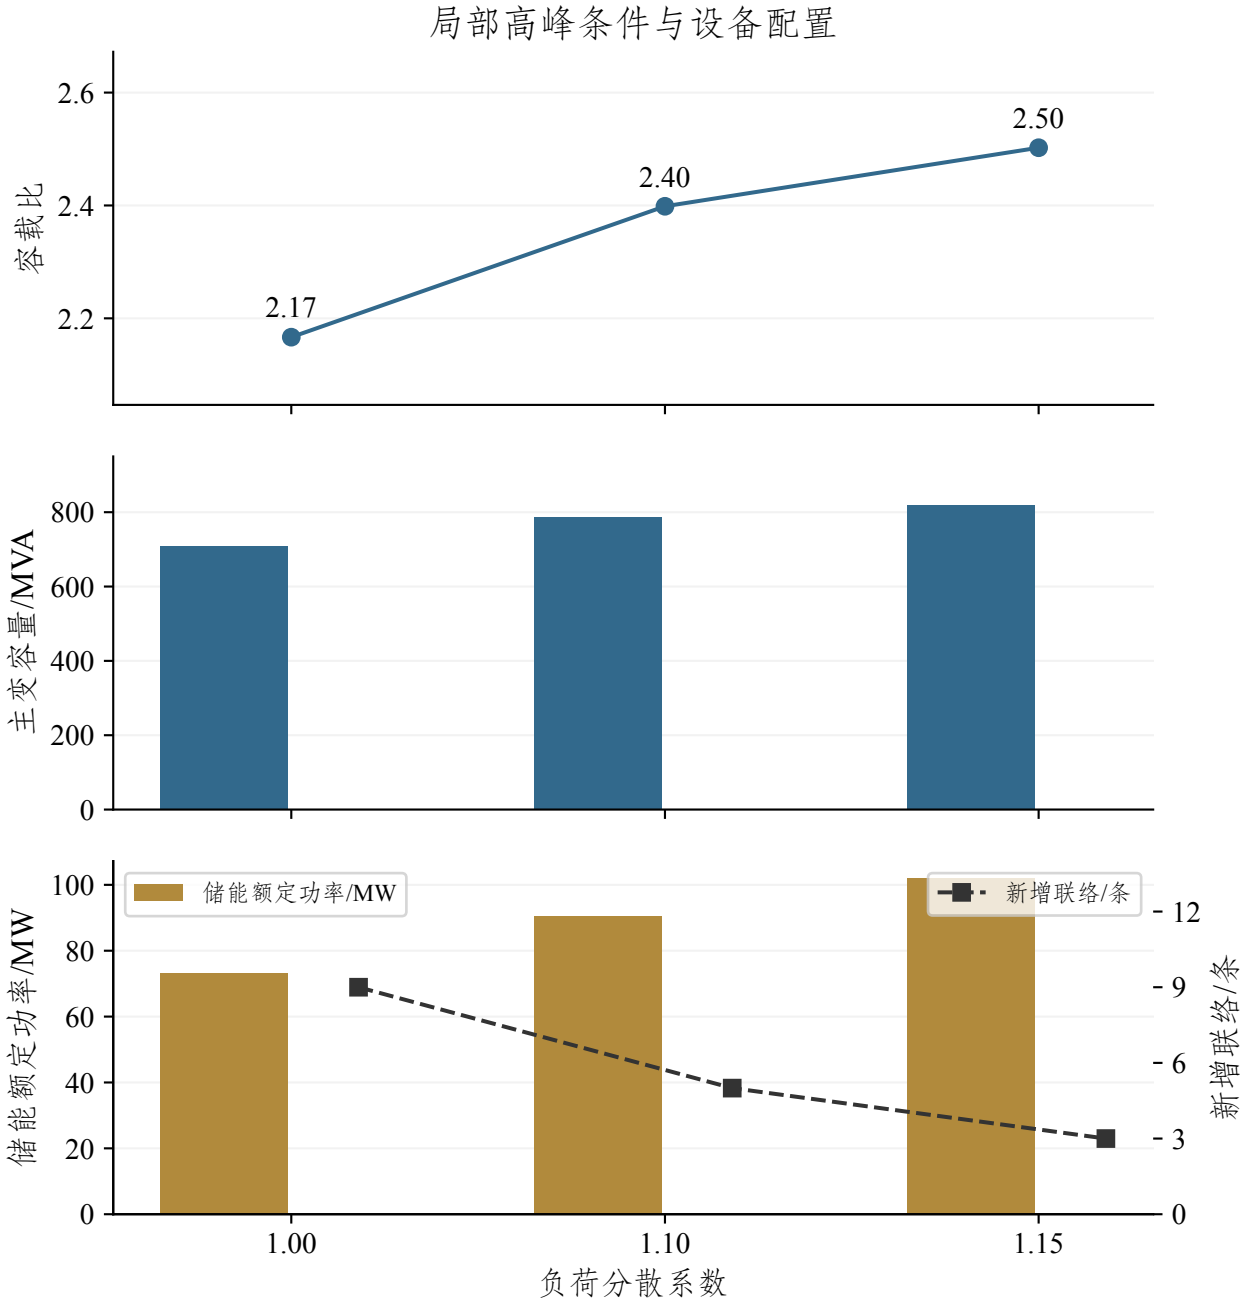
局部高峰条件与设备配置
容载比
2.6
2.4
2.2
2.17
2.40
2.50
主变容量/MVA
800
600
400
200
0
储能额定功率/MW
储能额定功率/MW
新增联络/条
新增联络/条
100
80
60
40
20
0
12
9
6
3
0
1.00
1.10
1.15
负荷分散系数