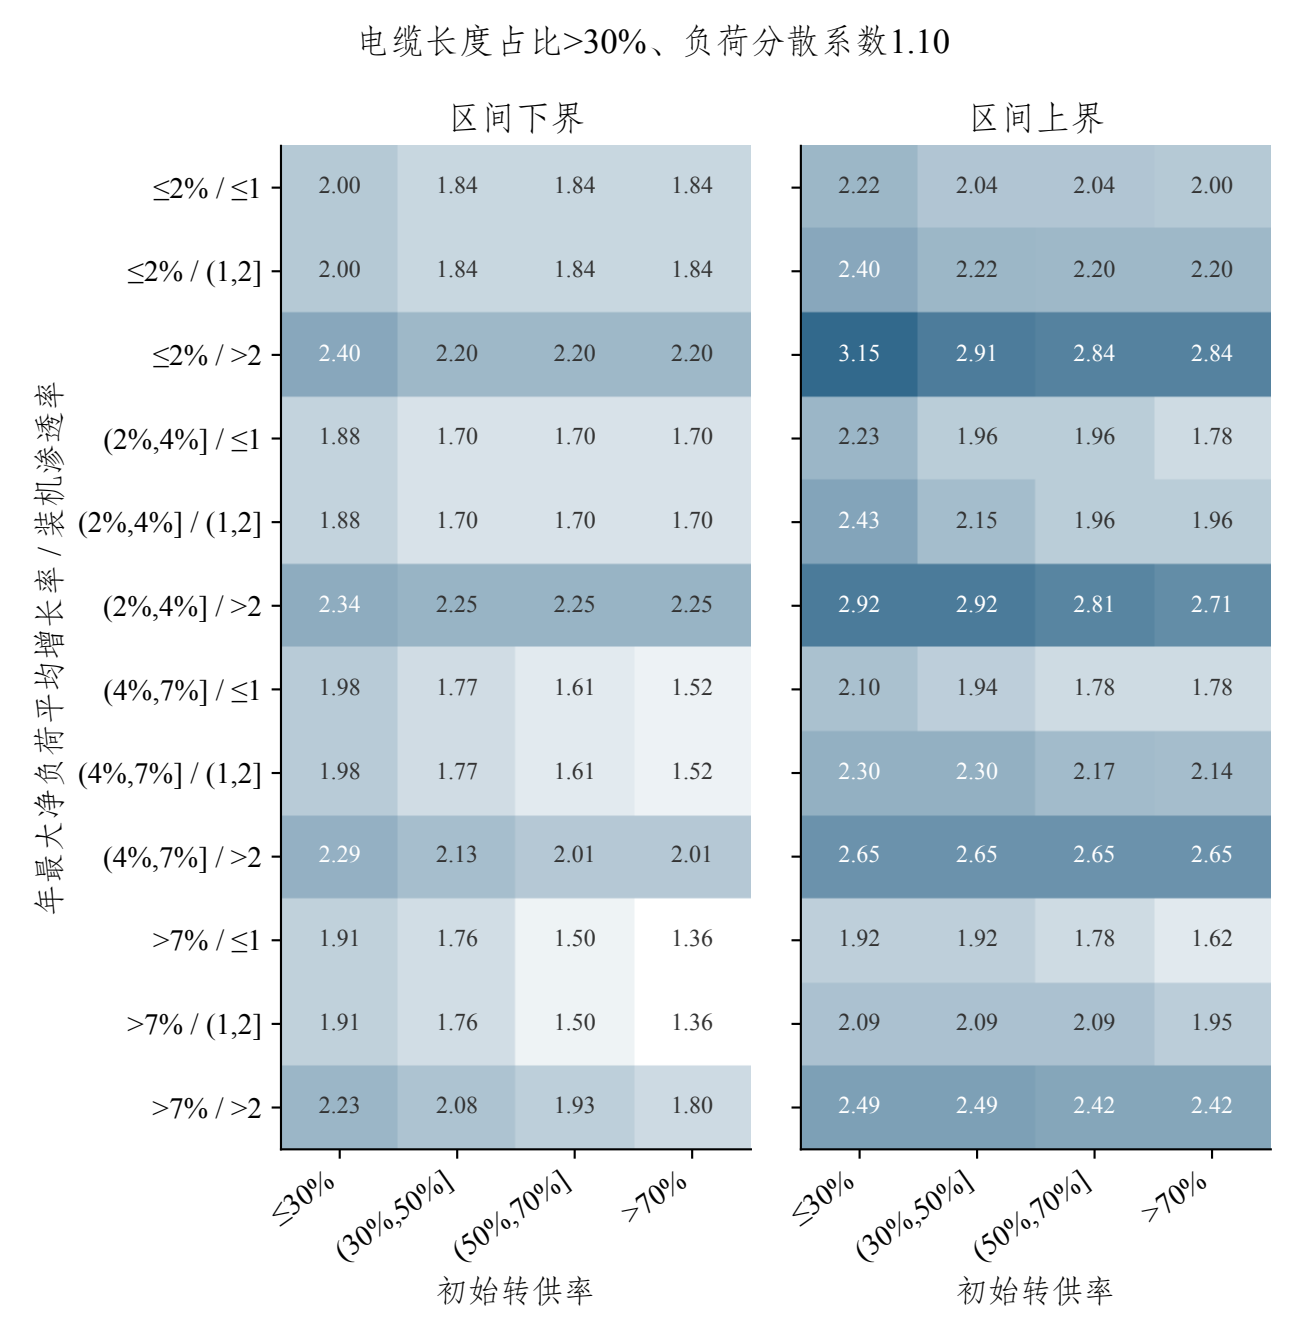
电缆长度占比>30%、负荷分散系数1.10
区间下界
区间上界
年最大净负荷平均增长率 / 装机渗透率
≤2% / ≤1
≤2% / (1,2]
≤2% / >2
(2%,4%] / ≤1
(2%,4%] / (1,2]
(2%,4%] / >2
(4%,7%] / ≤1
(4%,7%] / (1,2]
(4%,7%] / >2
>7% / ≤1
>7% / (1,2]
>7% / >2
2.00 1.84 1.84 1.84
2.00 1.84 1.84 1.84
2.40 2.20 2.20 2.20
1.88 1.70 1.70 1.70
1.88 1.70 1.70 1.70
2.34 2.25 2.25 2.25
1.98 1.77 1.61 1.52
1.98 1.77 1.61 1.52
2.29 2.13 2.01 2.01
1.91 1.76 1.50 1.36
1.91 1.76 1.50 1.36
2.23 2.08 1.93 1.80
2.22 2.04 2.04 2.00
2.40 2.22 2.20 2.20
3.15 2.91 2.84 2.84
2.23 1.96 1.96 1.78
2.43 2.15 1.96 1.96
2.92 2.92 2.81 2.71
2.10 1.94 1.78 1.78
2.30 2.30 2.17 2.14
2.65 2.65 2.65 2.65
1.92 1.92 1.78 1.62
2.09 2.09 2.09 1.95
2.49 2.49 2.42 2.42
≤30%
(30%,50%]
(50%,70%]
>70%
初始转供率
≤30%
(30%,50%]
(50%,70%]
>70%
初始转供率