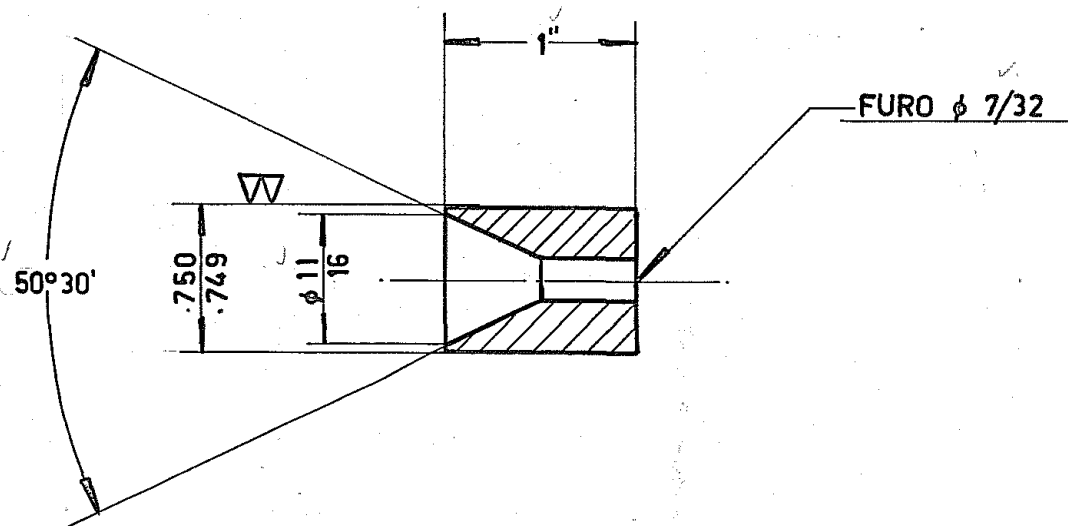


|          |         |      |                                                                                 |                    |                             |                                 |
|----------|---------|------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| DATA     | REVISÃO | ITEM | DATA. 4-4-79                                                                    | VIDROS VITON LTDA. |                             | DES. <i>Carlo A. D. Nolasco</i> |
|          |         |      | TOLERANCIAS STANDARD<br>PARA SUPERFÍCIES<br>USINADAS SEM<br>TOLERANCIA INDICADA | MAT. AÇO VND       |                             | VER. <i>Galv. A. D. Nolasco</i> |
| DIMENSÃO | EM:     |      | DECIMAL ± .005"                                                                 | NOME DO CONJ.      | MAQUINA DE ENDIREITAR ARAME | APRÓV.                          |
|          |         |      | FRACÃO                                                                          | NOME DA PEÇA       | GUIA P/ARAME Nº 10          | N.º DA PEÇA                     |
|          |         |      | DE 0" ATÉ 3" ± 1/64                                                             | TRAT.              | TEMP. 60:62 R.C.            | N.º DES.                        |
|          |         |      | DE 5" ATÉ 24" ± 1/32                                                            | ESCALA             | 1:1                         |                                 |
|          |         |      | ACIMA DE 24" ± 1/16                                                             |                    |                             |                                 |