


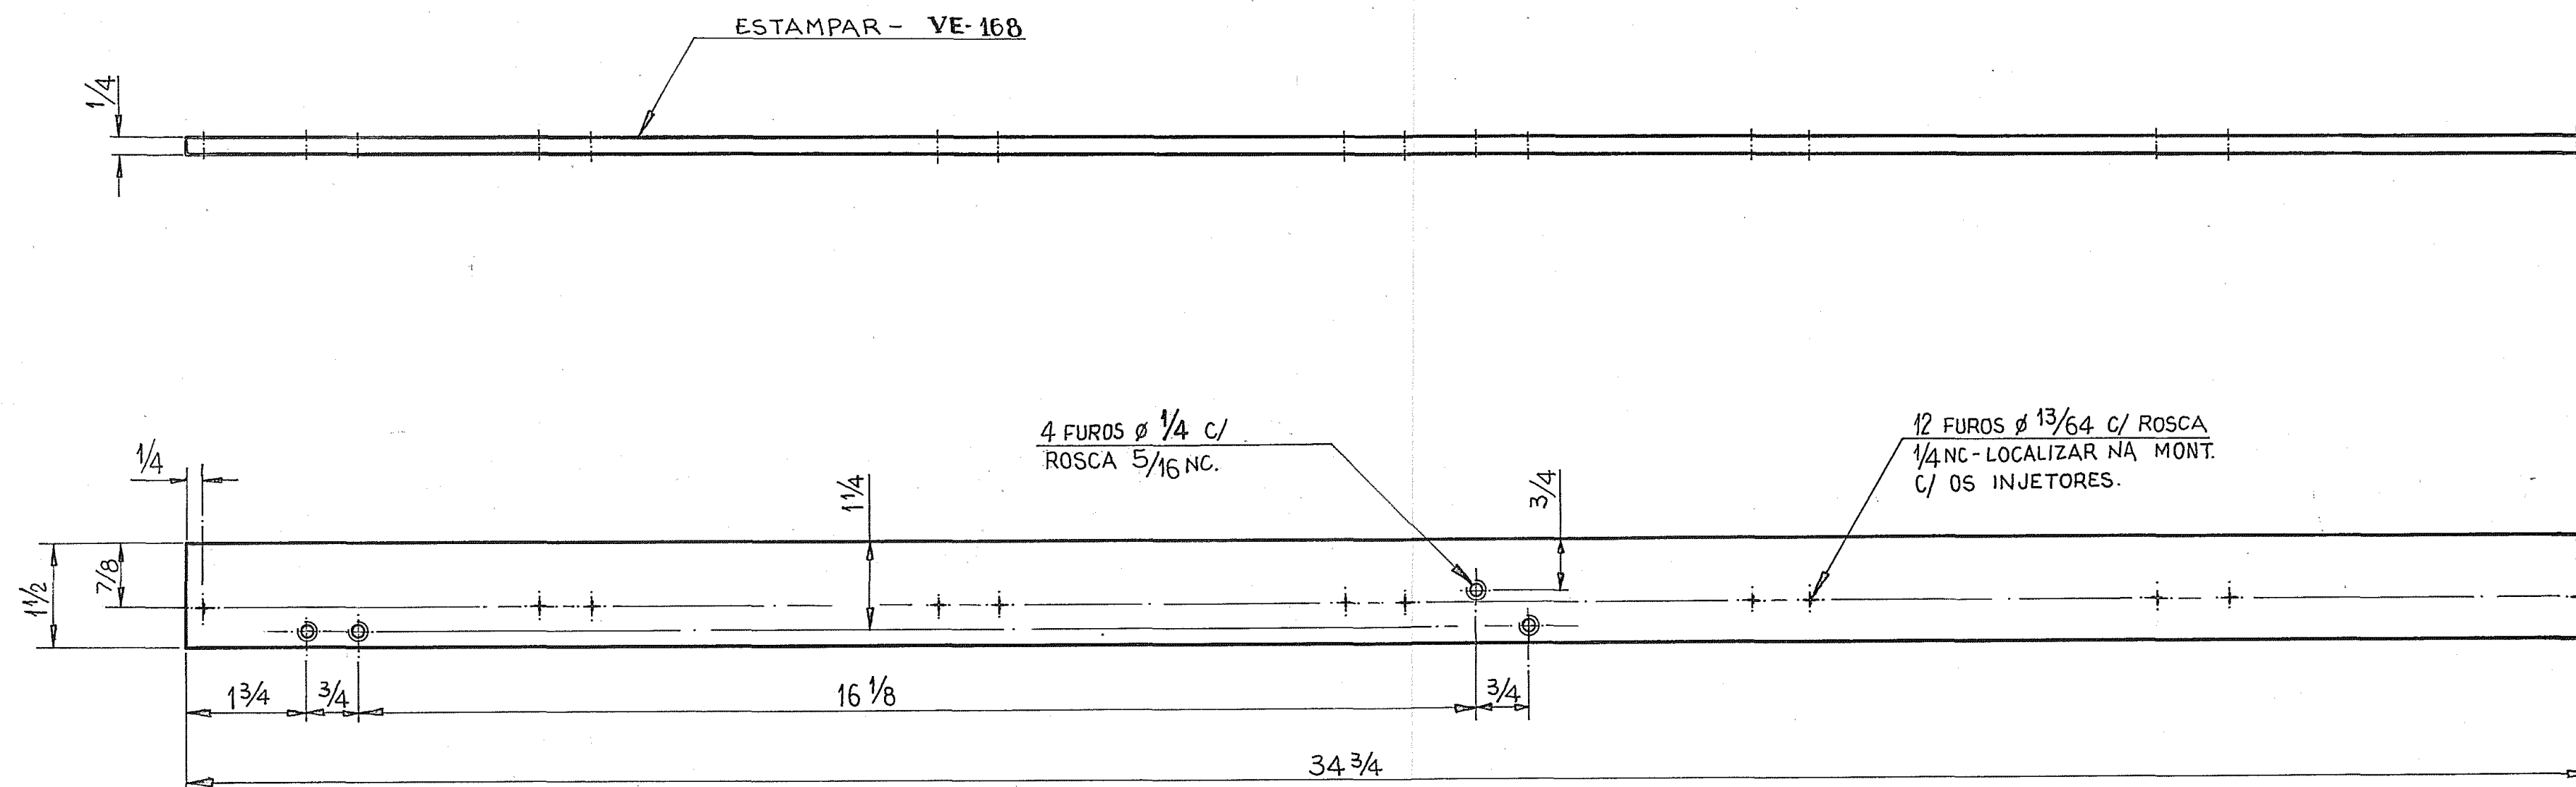

REVISÃO	DATA	20.11.96	VIDROS VITON LTDA.	DES.	<i>[Signature]</i>	
	ITEM			VER.		
	REVISÃO			APROV.		
	DATA			N.º DO		
TOLERÂNCIAS STANDARD PARA SUPERFÍCIES USADAS SEM TOLERÂNCIA INDICADA			F. CHATO AÇO SAE 1020		N.º DO	
DECIMAL = 0.05"			LUBRIFICAÇÃO AUTOMÁTICA		COM VVL-103	
FRAÇÃO			P/ MÁQUINA I.S.		N.º DA	
DE 0" A 1" ± 0.005			BAR		PEÇA VE-168	
DE 1" A 2" ± 0.005					N.º DO	
ACIMA DE 2" ± 0.010					DES.	
					1/2	