

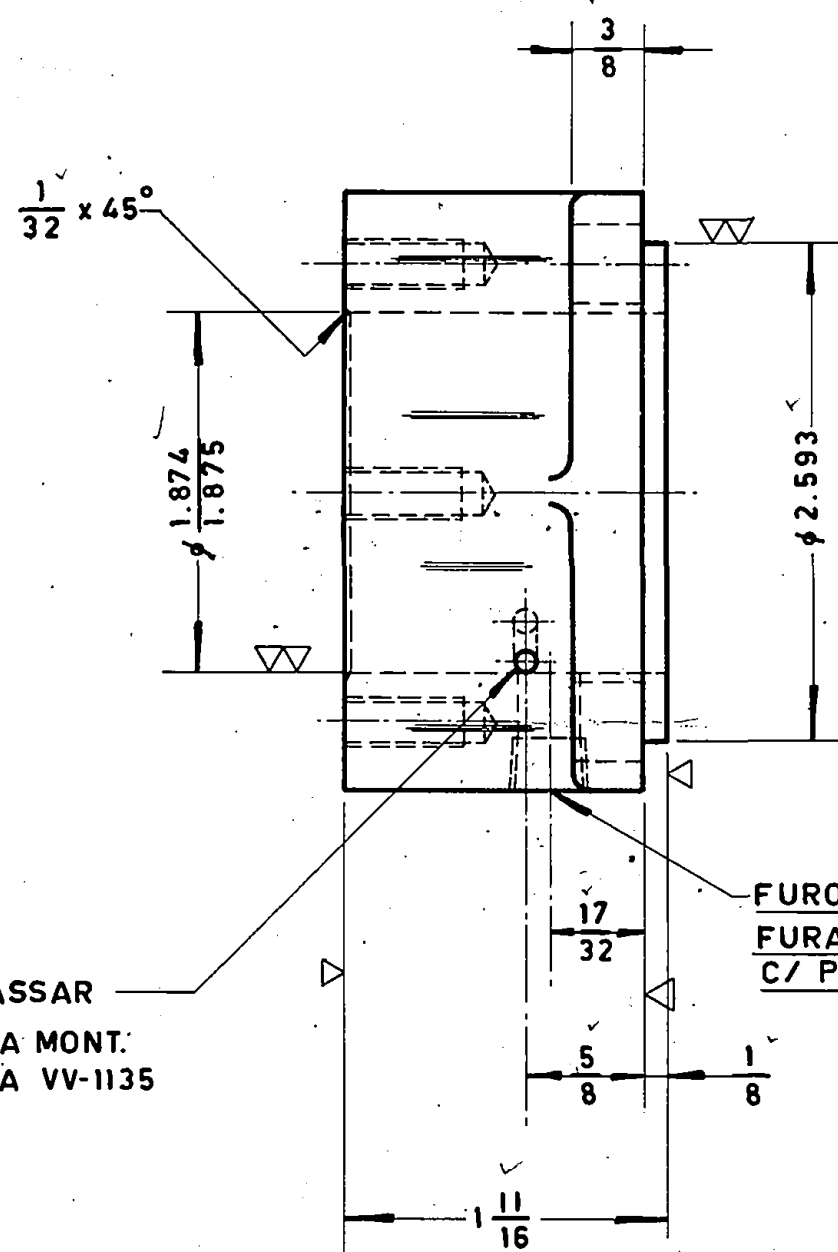


FURO $\phi \frac{7}{64}$ - PASSAR
ALARG. $\phi \frac{1245}{1260}$ NA MONT.
JUNTO C/ PEÇA VV-1135

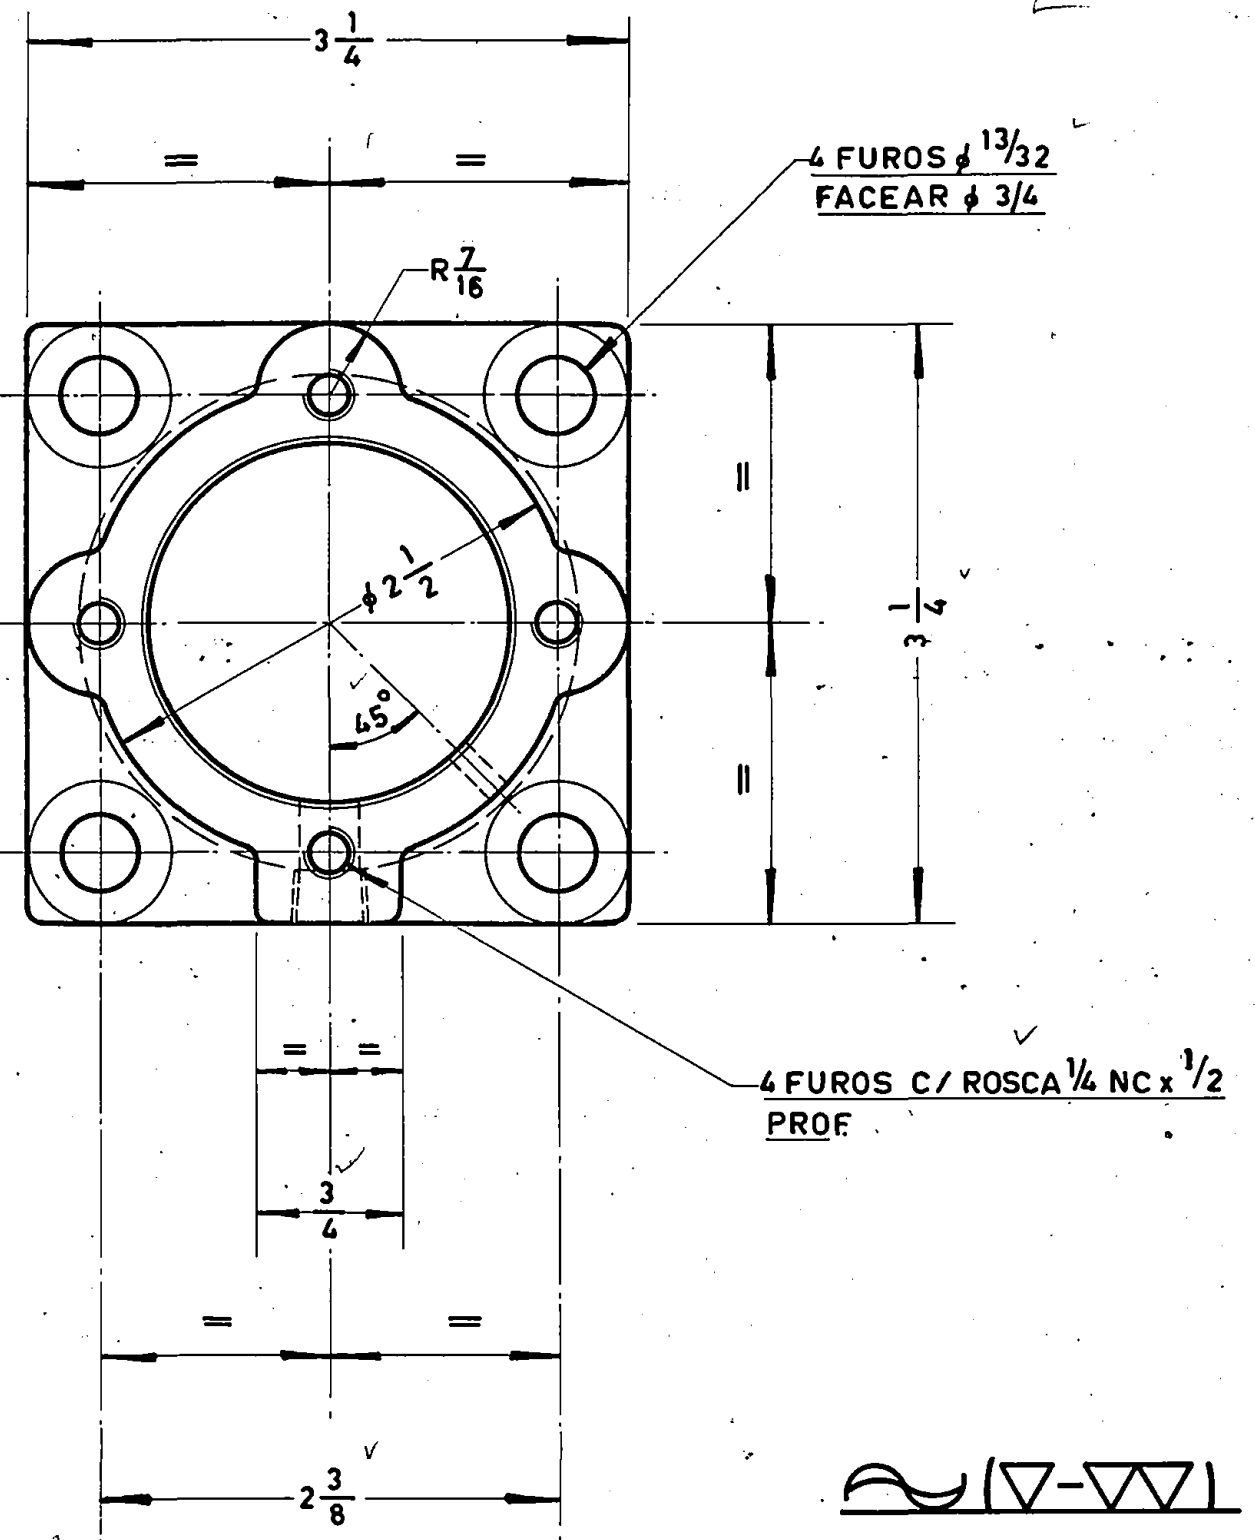

FURO $\phi \frac{11}{32}$ C/ ROSCA $\frac{1}{8}$ NPT
FURAR NA MONT. APÓS MONTAR
C/ PEÇA Nº VV-1135

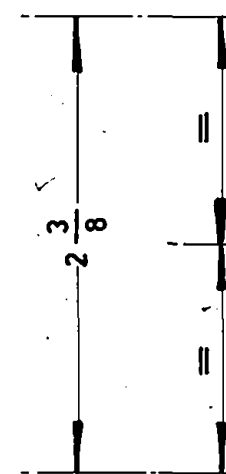

4 FUROS $\phi \frac{13}{32}$
FACEAR $\phi \frac{3}{4}$

4 FUROS C/ ROSCA $\frac{1}{4}$ NC x $\frac{1}{2}$
PROF

DATA	8-6-81	VIDROS VITON LTDA.	DES. <i>Paulo X. L.</i>
ITEM	TOLERANCIAS STANDARD PARA SUPERFICIES USINADAS SEM TOLERANCIA INDICADA	MAT. FERRO FUNDIDO NODULAR	VER. <i>Paulo X. L.</i>
REVISAO	DESCAL ± 0.05"	RACK SUPPORT & BEARING MAQ. L.S.	APROV. <i>Paulo X. L.</i>
FRACAO	DE 0" ATÉ 5" ± 1/64 DE 5" ATÉ 24" ± 1/32 ACIMA DE 24" ± 1/16	RACK SUPPORT	Nº DO PROJ. VVM-192
DIMENSAO EM		TRAT. TERM.	Nº DA PEÇA VV-1133
		ESCALA 1:1	Nº DO DES.