



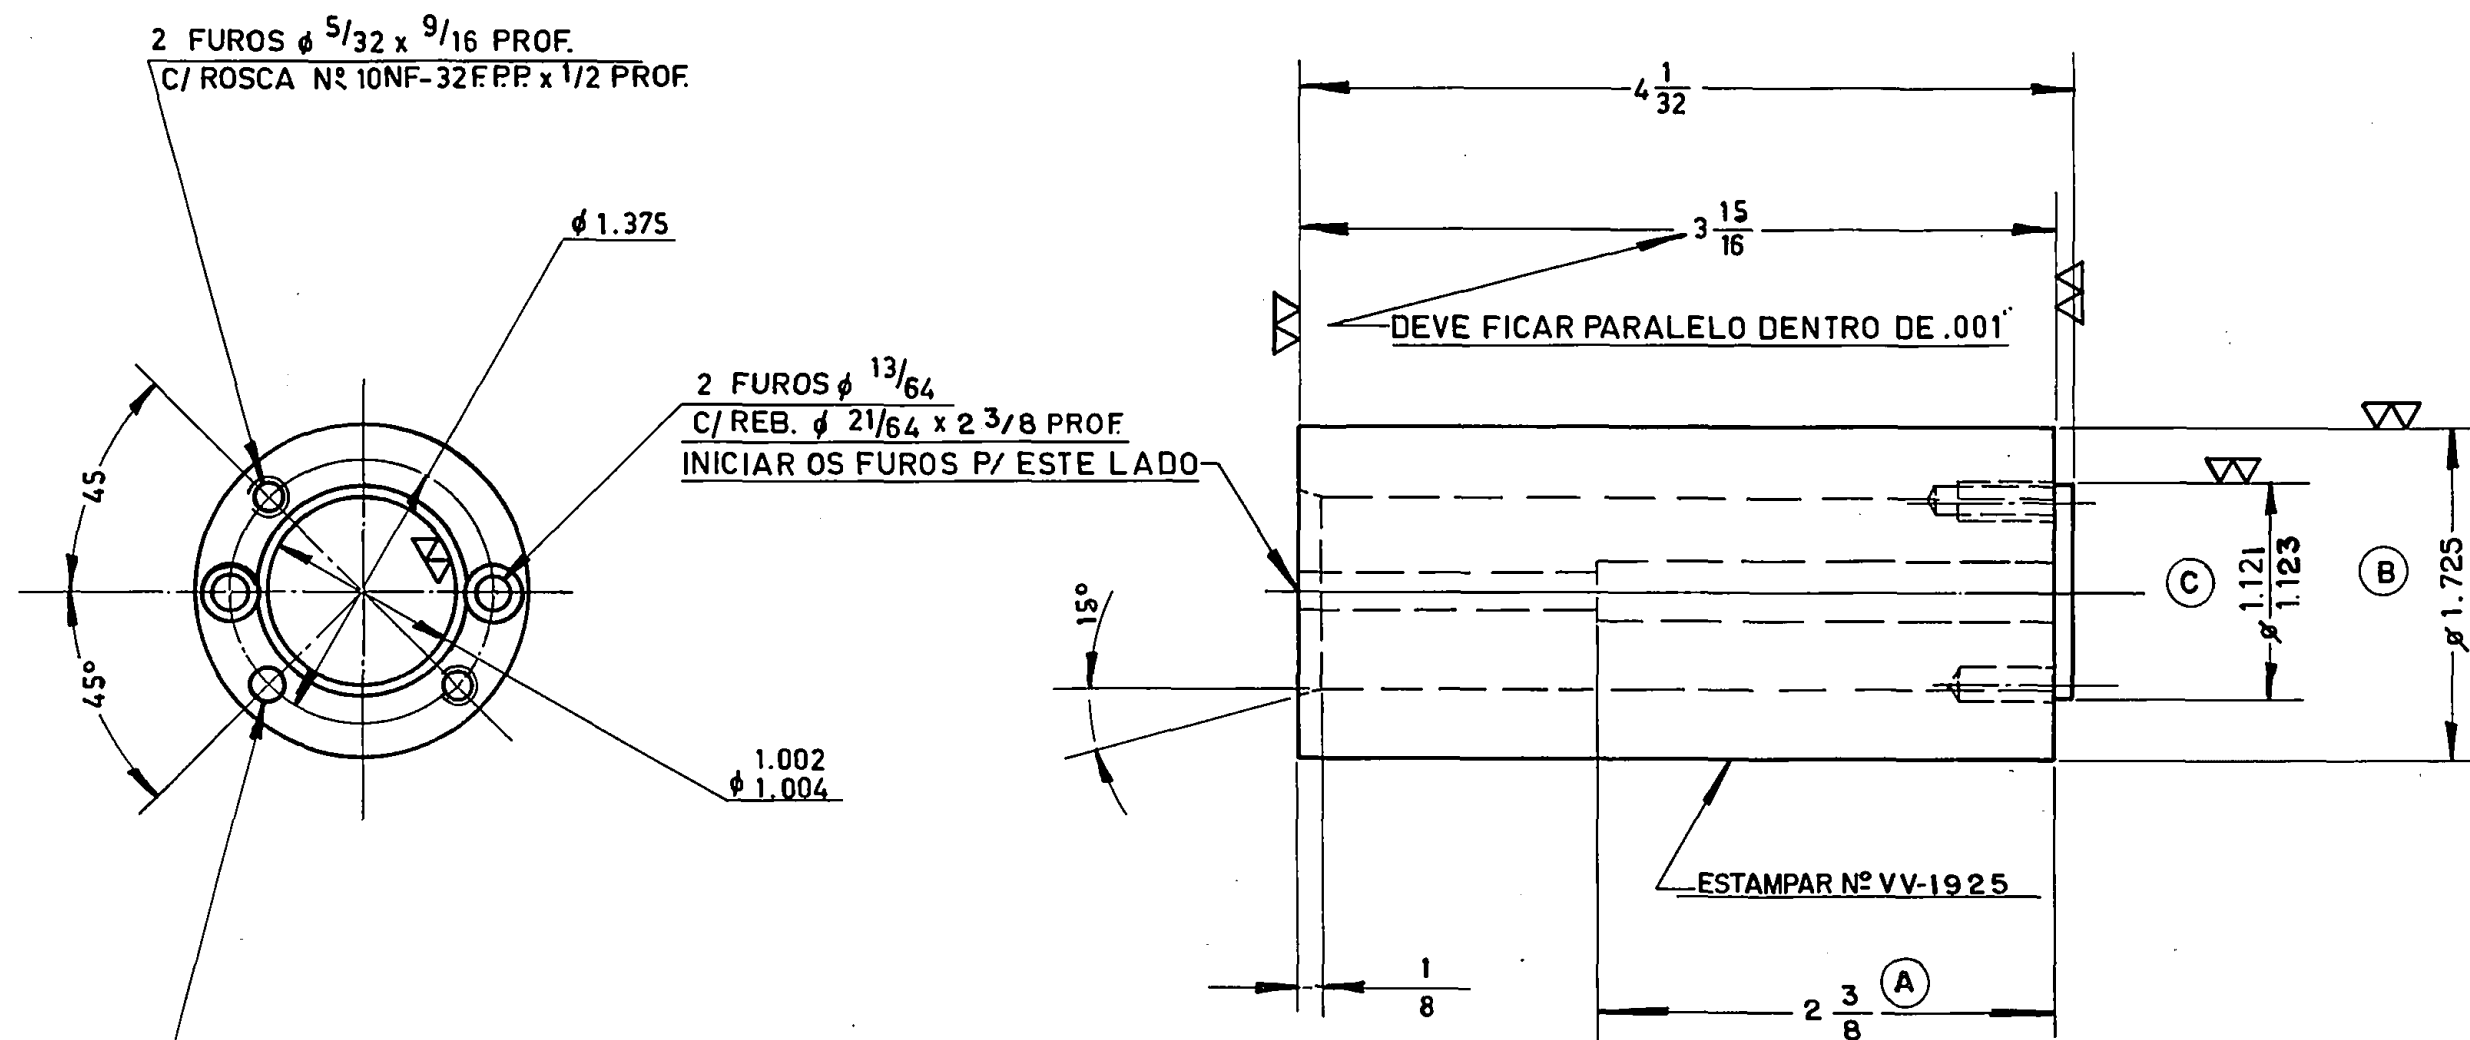

NOTA/

LOCAL. A FURAÇÃO C/ DISP. VD-2529

FURO $\phi \frac{1870}{1875} \times \frac{1}{2}$ PROF.
PASSAR ALARG. P/ PINO
COLOC. A PRESSÃO

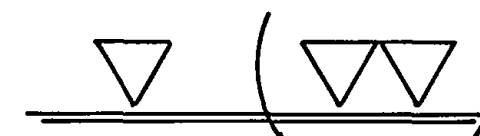

C	B	A	MATERIAL	DATA: 04-12-85	VIDROS VITON LTDA.	D.S. <i>Frederico</i>
				TOLERÂNCIAS STANDARD PARA SUPERFÍCIES USINADAS SEM TOLERÂNCIA ADICIONADA		
ERA: $\phi 1.120$ 1.115	ERA: $\phi 1.718$	ERA: $\phi 1.718$	ERA: $\phi 1.718$	DE 0" A 5" $\pm .005$ "	MAT. AÇO SAE 1045	V.M.
Rica: $\phi 1.120$ 1.115	Rica: $\phi 1.718$	Rica: $\phi 1.718$	Rica: $\phi 1.718$	DE 5" A 24" $\pm 1/32$	GOB DISTRIBUTOR $1 \frac{3}{4}$ C.C. Q.G.	N.º DA
10-8-95	13-7-95	23-6-95	23-6-95	ACIMA DE 24" $\pm 1/16$	MAQ. I.S.	PEÇA VVM-310
FURÃO				DE 0" A 5" $\pm 1/64$	SCOOPE EXTENSION TUBE-	N.º DO
DISCUBO				DE 5" A 24" $\pm 1/32$	BACK MIDDLE	DES. VV-1925
TERMO				ACIMA DE 24" $\pm 1/16$	ESCALA 1:1	