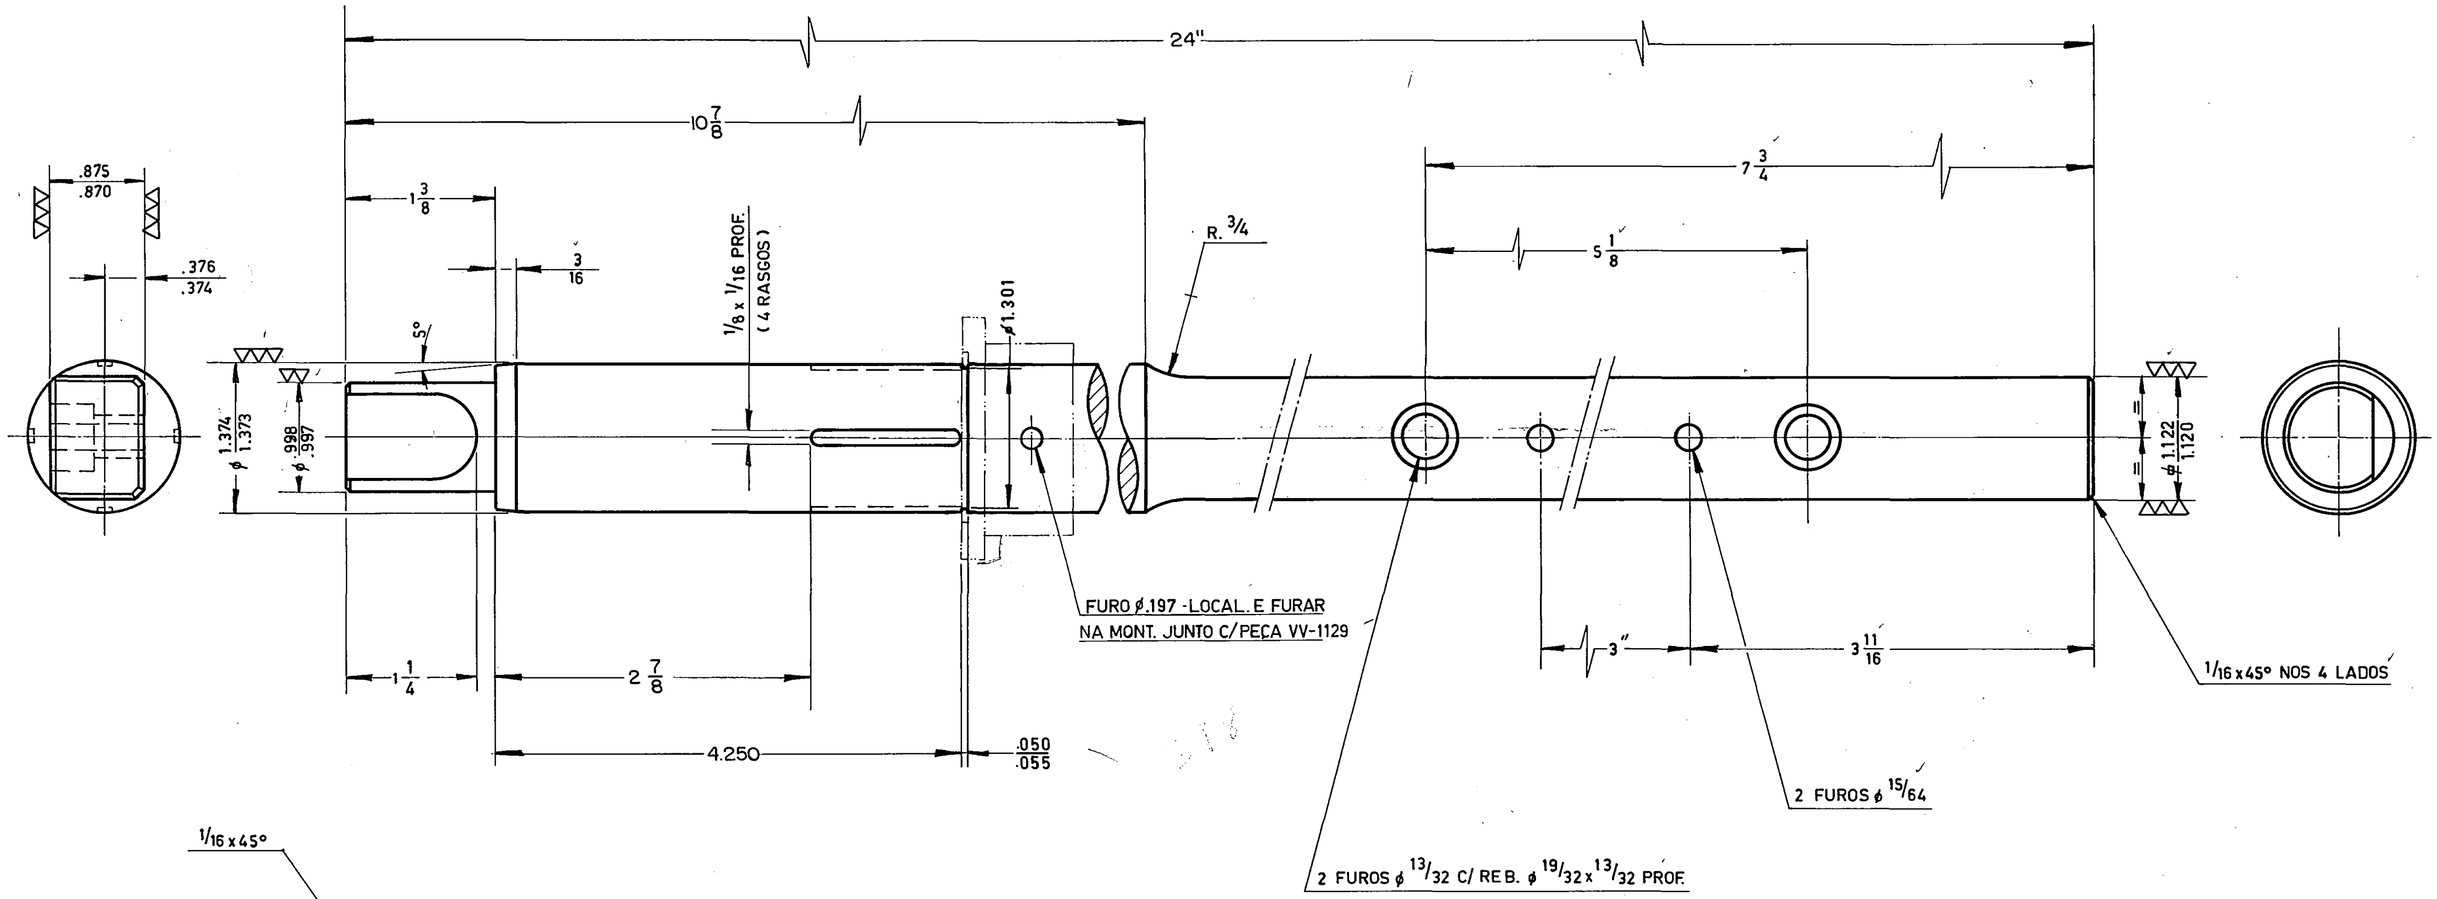

NOTAS

1- TRATAMENTO TÉRMICO: APÓS USINAGEM DE DESBATE TEMPERAR A 37 ÷ 40 RC E DEPOIS TERMINAR A USINAGEM

2- APÓS TERMINAR TOTALMENTE A PEÇA, APLICAR 0,01 mm. DE CAMADA DE CROMO-DURO UNIFORME

10-12-85	VIDROS VITON LTDA.	DES.	
	AÇO VM-40	APROV.	
	GOB DISTRIBUTOR 1 3/4 C.C. Q.G. MÁQ. I.S.	N.º DO DES.	VVM-310
	RACK MOUNTING SHAFT	N.º DO DES.	VV-1930
0" ATÉ 5" ± 1/64 5" ATÉ 24" ± 1/32 DE 24" ± 1/16	TRAT. TERM. VIDE NOTA Nº1	ESCALA 1:1	N.º DO DES.

REF. 1703-11012-600-6