



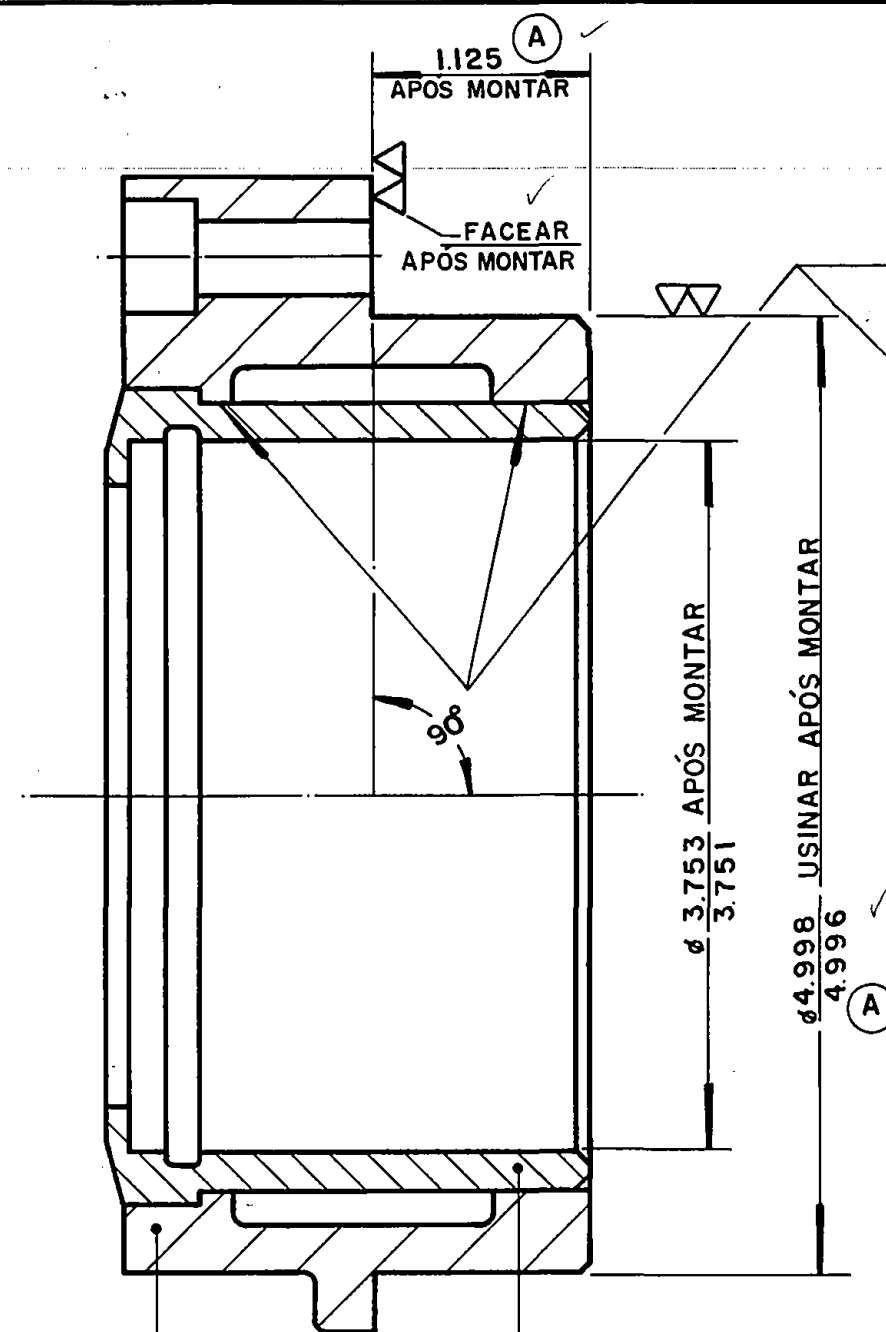

ATENÇÃO
TESTAR VAZAMENTOS COM ÁGUA.

FURO $\phi 1/8$ PASS. C/ REB. $\phi 11/32 \times 1/2$ PROF.
C/ ROSCA $1/8$ NPT APÓS MONTAR AS
POSIÇÕES 1 e 2.

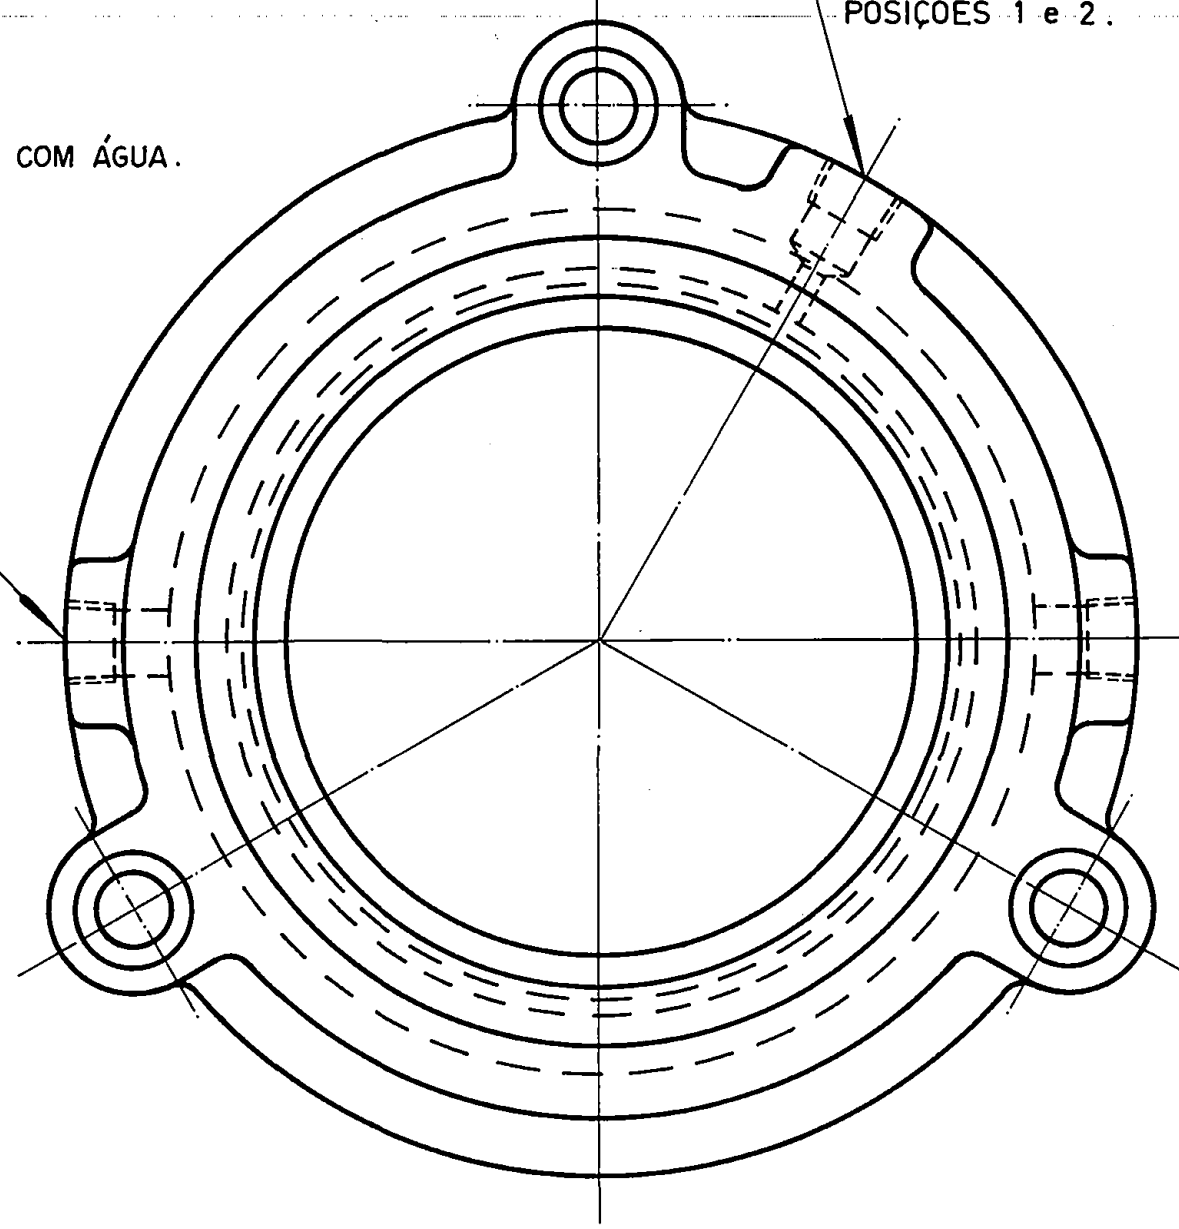

NOTA :
PARA MONTAR AQUECER A TAMPA
(ITEM 1) ATÉ 300°C APROXIMADAMENTE

A	ACRESC. MEDIDAS	15-3-94
ITEM	MODIFICAÇÕES	DATA

1	2	BUCHA SUPERIOR	VV - 2747	BRONZE	
1	1	CAPA DA BUCHA	VV - 2746	BRONZE F	
QTD	POS	DENOMINAÇÃO	PEÇA Nº	MATERIAL	OBS.
1	GR. Nº	VIDROS VITON LTDA.			DES. <i>Calvão</i>
DESCRIÇÃO DO GRUPO	TRAT.				VER. <i>M. B. B.</i>
	NOME DO CONJ.	DISTRIBUIDOR DE GOTAS GOTA SIMPLES			DATA 10-09-87
	NOME DA PEÇA	CÂMARA DE REFRIGERAÇÃO SUPERIOR			N.º DO CONJ. VVM - 373
	TRAT. TERM.				N.º DA PEÇA VVM - 374
DATA			ESCALA 1:1		N.º DO DES.