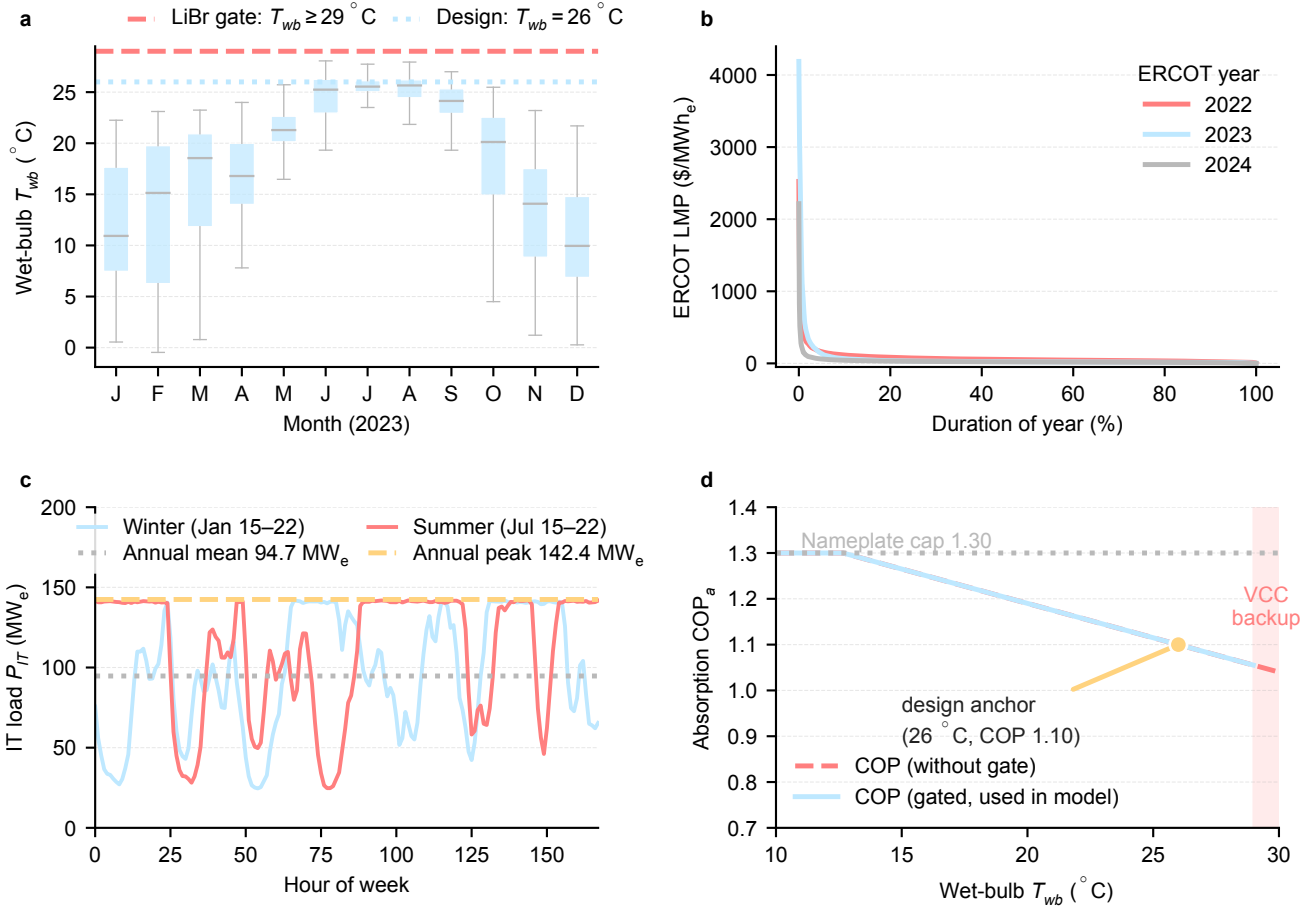
a
LiBr gate: $T_{wb} \geq 29\ ^{\circ}C$
Design: $T_{wb} = 26\ ^{\circ}C$
Wet-bulb T_{wb} ($^{\circ}C$)
0
5
10
15
20
25
J F M A M J J A S O N D
Month (2023)
b
ERCOT LMP ($/MWh$_e$)
0
1000
2000
3000
4000
ERCOT year
2022
2023
2024
0 20 40 60 80 100
Duration of year (%)
c
IT load P_{IT} (MW_e)
0
50
100
150
200
Winter (Jan 15–22)
Summer (Jul 15–22)
Annual mean 94.7 MW_e
Annual peak 142.4 MW_e
0 25 50 75 100 125 150
Hour of week
d
Absorption COP_a
0.7
0.8
0.9
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
Nameplate cap 1.30
VCC backup
design anchor
(26 $^{\circ}C$, COP 1.10)
COP (without gate)
COP (gated, used in model)
10 15 20 25 30
Wet-bulb T_{wb} ($^{\circ}C$)