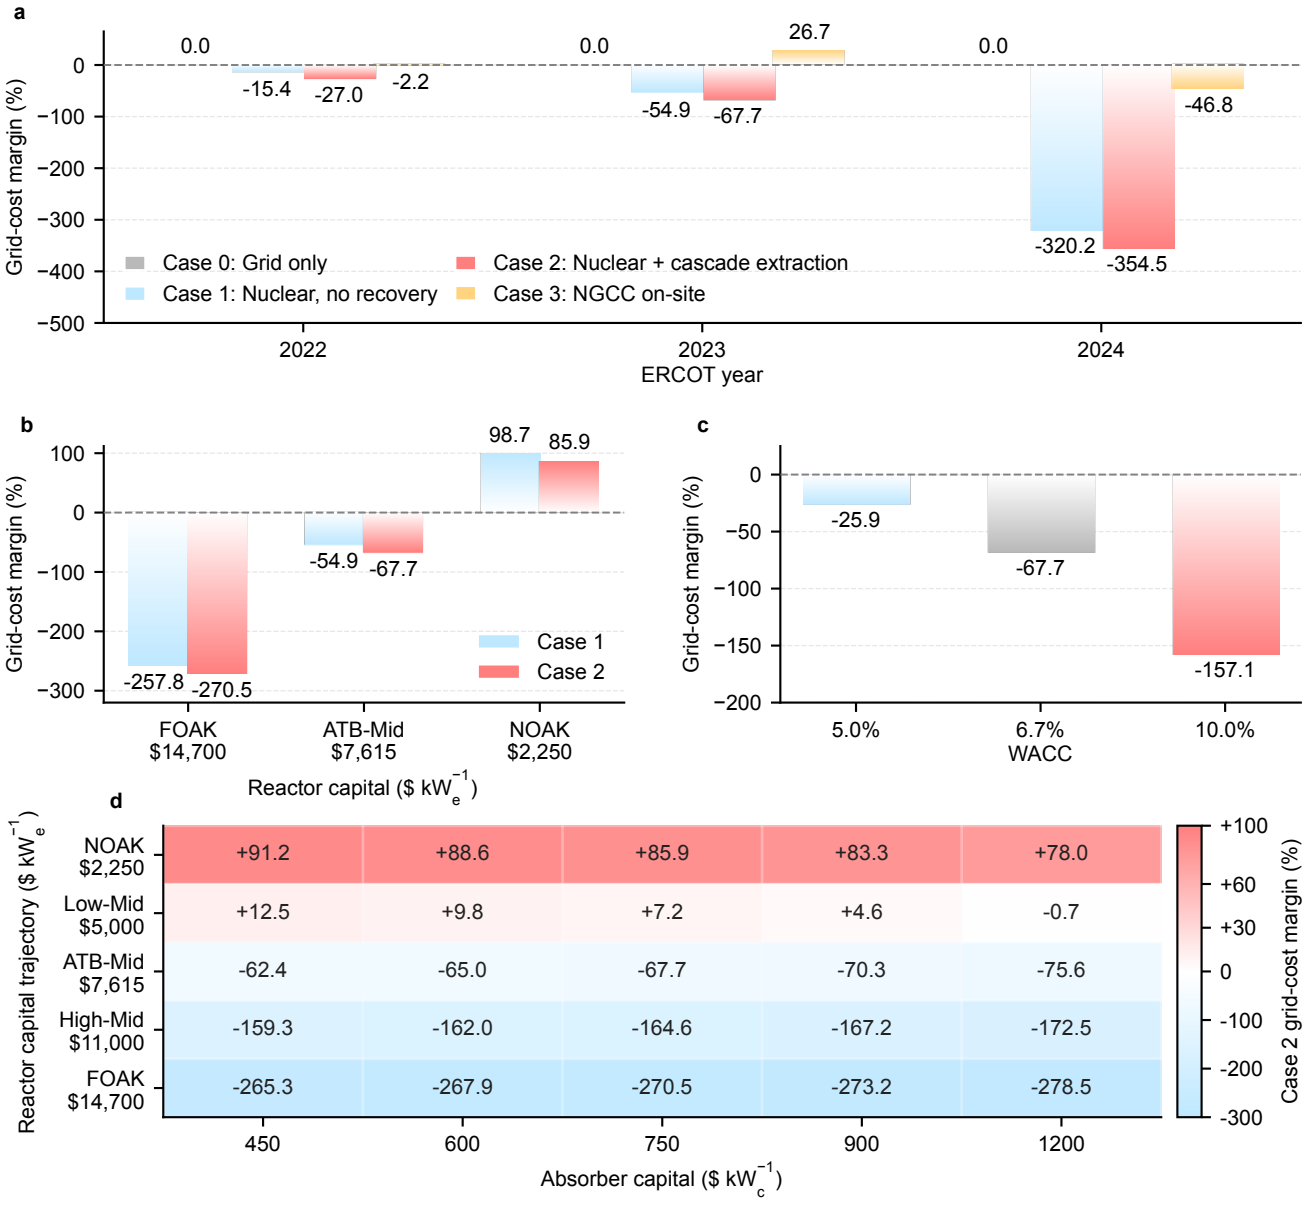

a
Grid-cost margin (%)
0
−100
−200
−300
−400
−500
0.0
-15.4
-27.0
-2.2
0.0
-54.9
-67.7
26.7
0.0
-320.2
-354.5
-46.8
Case 0: Grid only
Case 1: Nuclear, no recovery
Case 2: Nuclear + cascade extraction
Case 3: NGCC on-site
2022
2023
2024
ERCOT year
b
Grid-cost margin (%)
100
0
−100
−200
−300
-257.8
-270.5
-54.9
-67.7
98.7
85.9
Case 1
Case 2
FOAK
$14,700
ATB-Mid
$7,615
NOAK
$2,250
Reactor capital ($ kW$_e^{-1}$)
c
Grid-cost margin (%)
0
−50
−100
−150
−200
-25.9
-67.7
-157.1
5.0%
6.7%
WACC
10.0%
d
Reactor capital trajectory ($ kW$_e^{-1}$)
NOAK $2,250
Low-Mid $5,000
ATB-Mid $7,615
High-Mid $11,000
FOAK $14,700
+91.2
+88.6
+85.9
+83.3
+78.0
+12.5
+9.8
+7.2
+4.6
-0.7
-62.4
-65.0
-67.7
-70.3
-75.6
-159.3
-162.0
-164.6
-167.2
-172.5
-265.3
-267.9
-270.5
-273.2
-278.5
450
600
750
900
1200
Absorber capital ($ kW$_c^{-1}$)
+100
+60
+30
0
-100
-200
-300
Case 2 grid-cost margin (%)