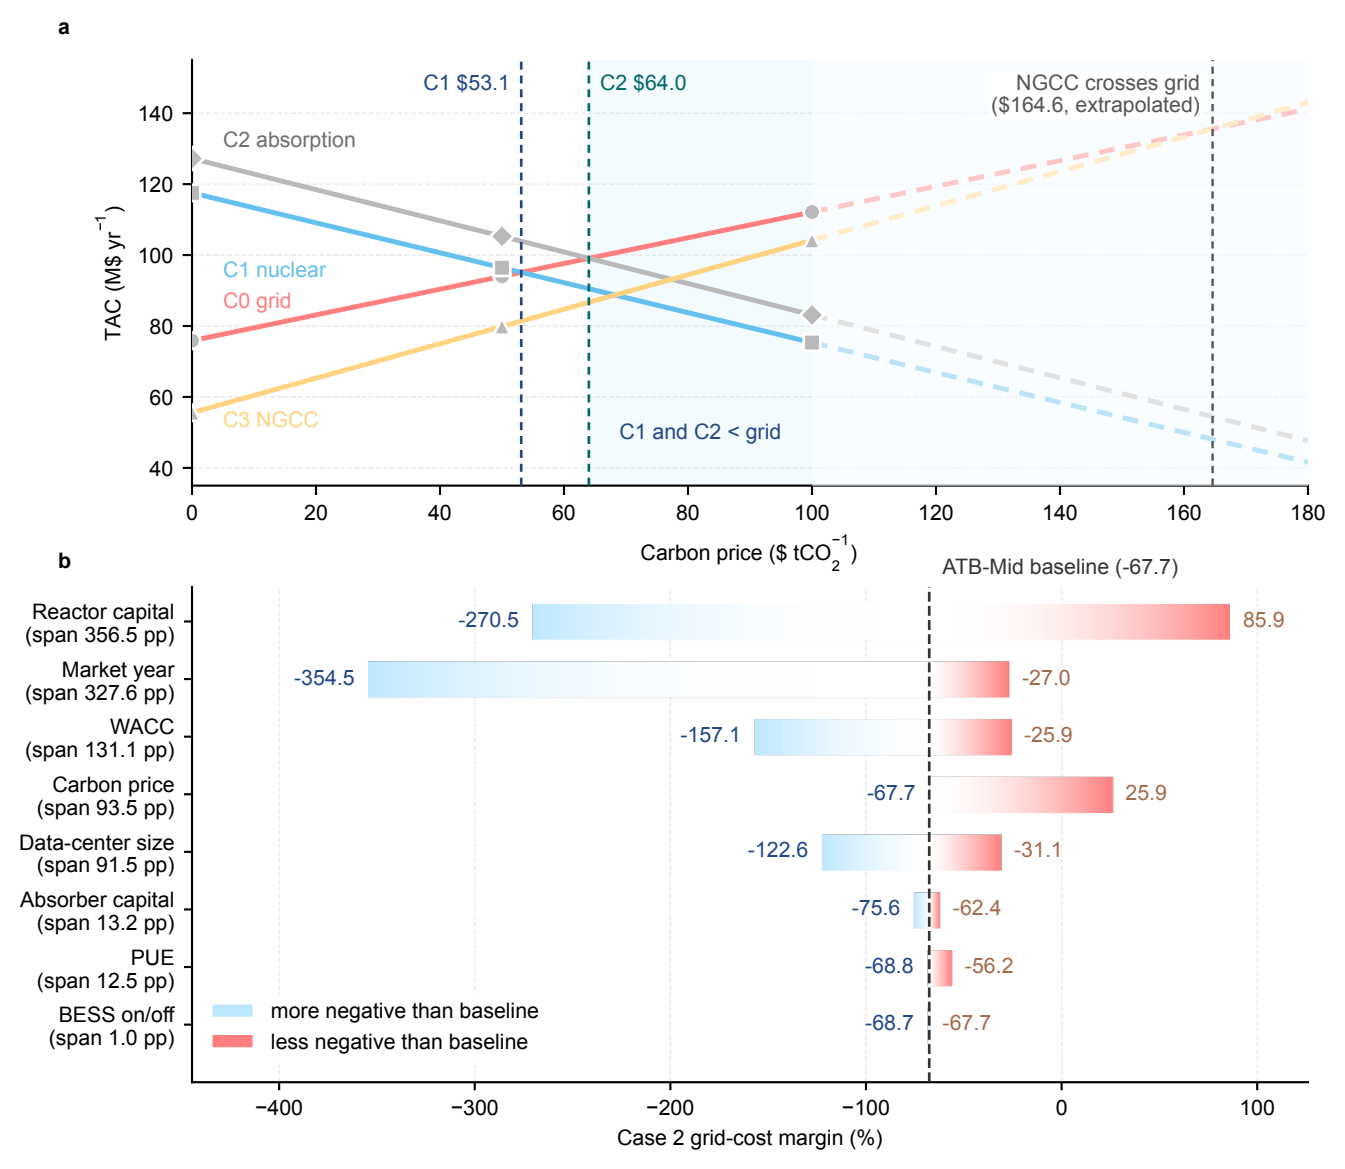
a
C1 $53.1
C2 $64.0
NGCC crosses grid
($164.6, extrapolated)
C2 absorption
C1 nuclear
C0 grid
C3 NGCC
C1 and C2 < grid
TAC (M$ yr^{-1})
Carbon price ($ tCO$_2^{-1}$)
b
ATB-Mid baseline (-67.7)
Reactor capital (span 356.5 pp)
Market year (span 327.6 pp)
WACC (span 131.1 pp)
Carbon price (span 93.5 pp)
Data-center size (span 91.5 pp)
Absorber capital (span 13.2 pp)
PUE (span 12.5 pp)
BESS on/off (span 1.0 pp)
-270.5
85.9
-354.5
-27.0
-157.1
-25.9
-67.7
25.9
-122.6
-31.1
-75.6
-62.4
-68.8
-56.2
-68.7
-67.7
more negative than baseline
less negative than baseline
Case 2 grid-cost margin (%)