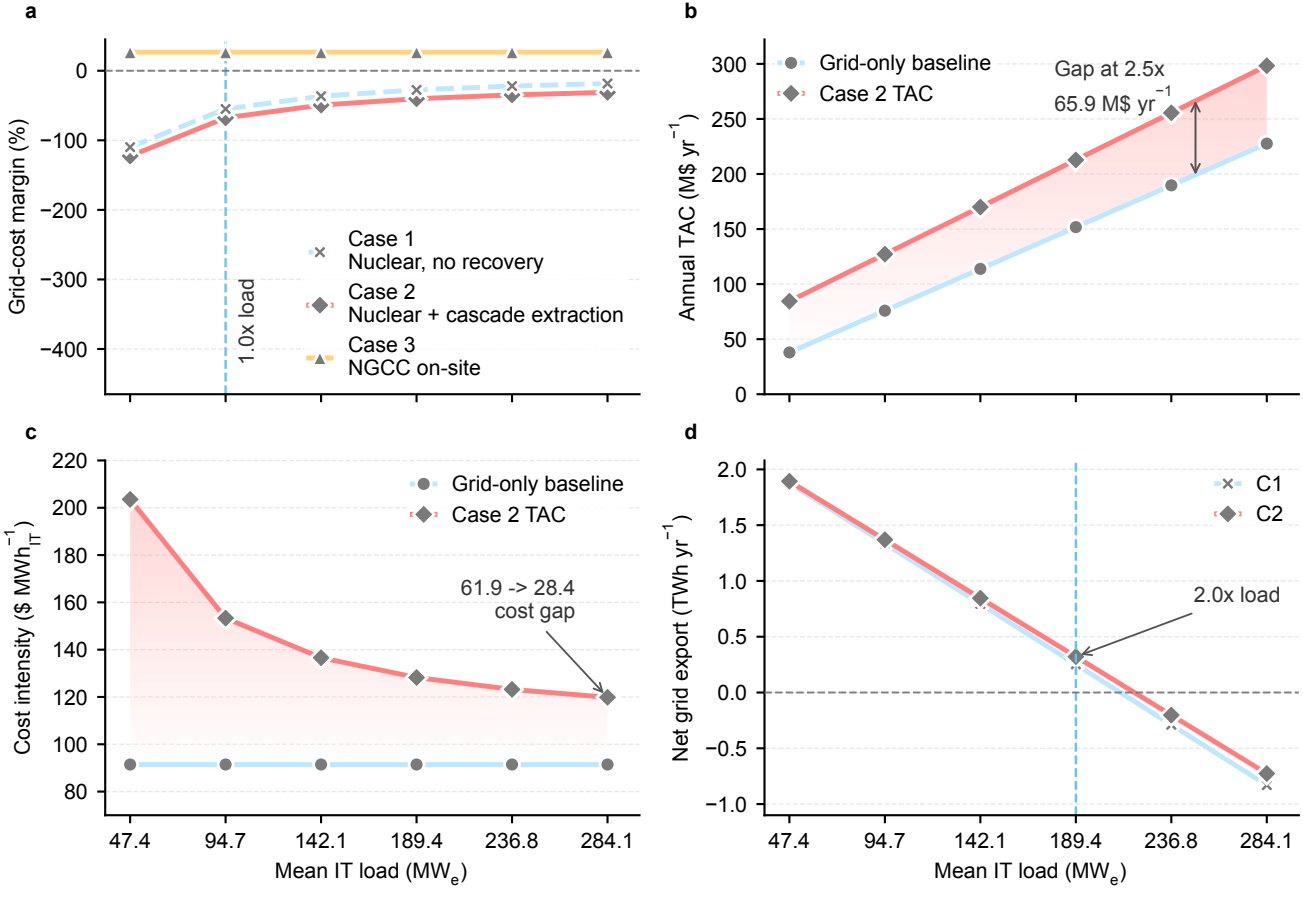
a
Grid-cost margin (%)
0
−100
−200
−300
−400
1.0x load
Case 1
Nuclear, no recovery
Case 2
Nuclear + cascade extraction
Case 3
NGCC on-site
b
Annual TAC (M$ yr^{-1})
300
250
200
150
100
50
0
Grid-only baseline
Case 2 TAC
Gap at 2.5x
65.9 M$ yr^{-1}
c
Cost intensity ($ MWh$_{IT}^{-1}$)
220
200
180
160
140
120
100
80
Grid-only baseline
Case 2 TAC
61.9 -> 28.4
cost gap
47.4
94.7
142.1
189.4
236.8
284.1
Mean IT load (MW$_e$)
d
Net grid export (TWh yr^{-1})
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
C1
C2
2.0x load
47.4
94.7
142.1
189.4
236.8
284.1
Mean IT load (MW$_e$)