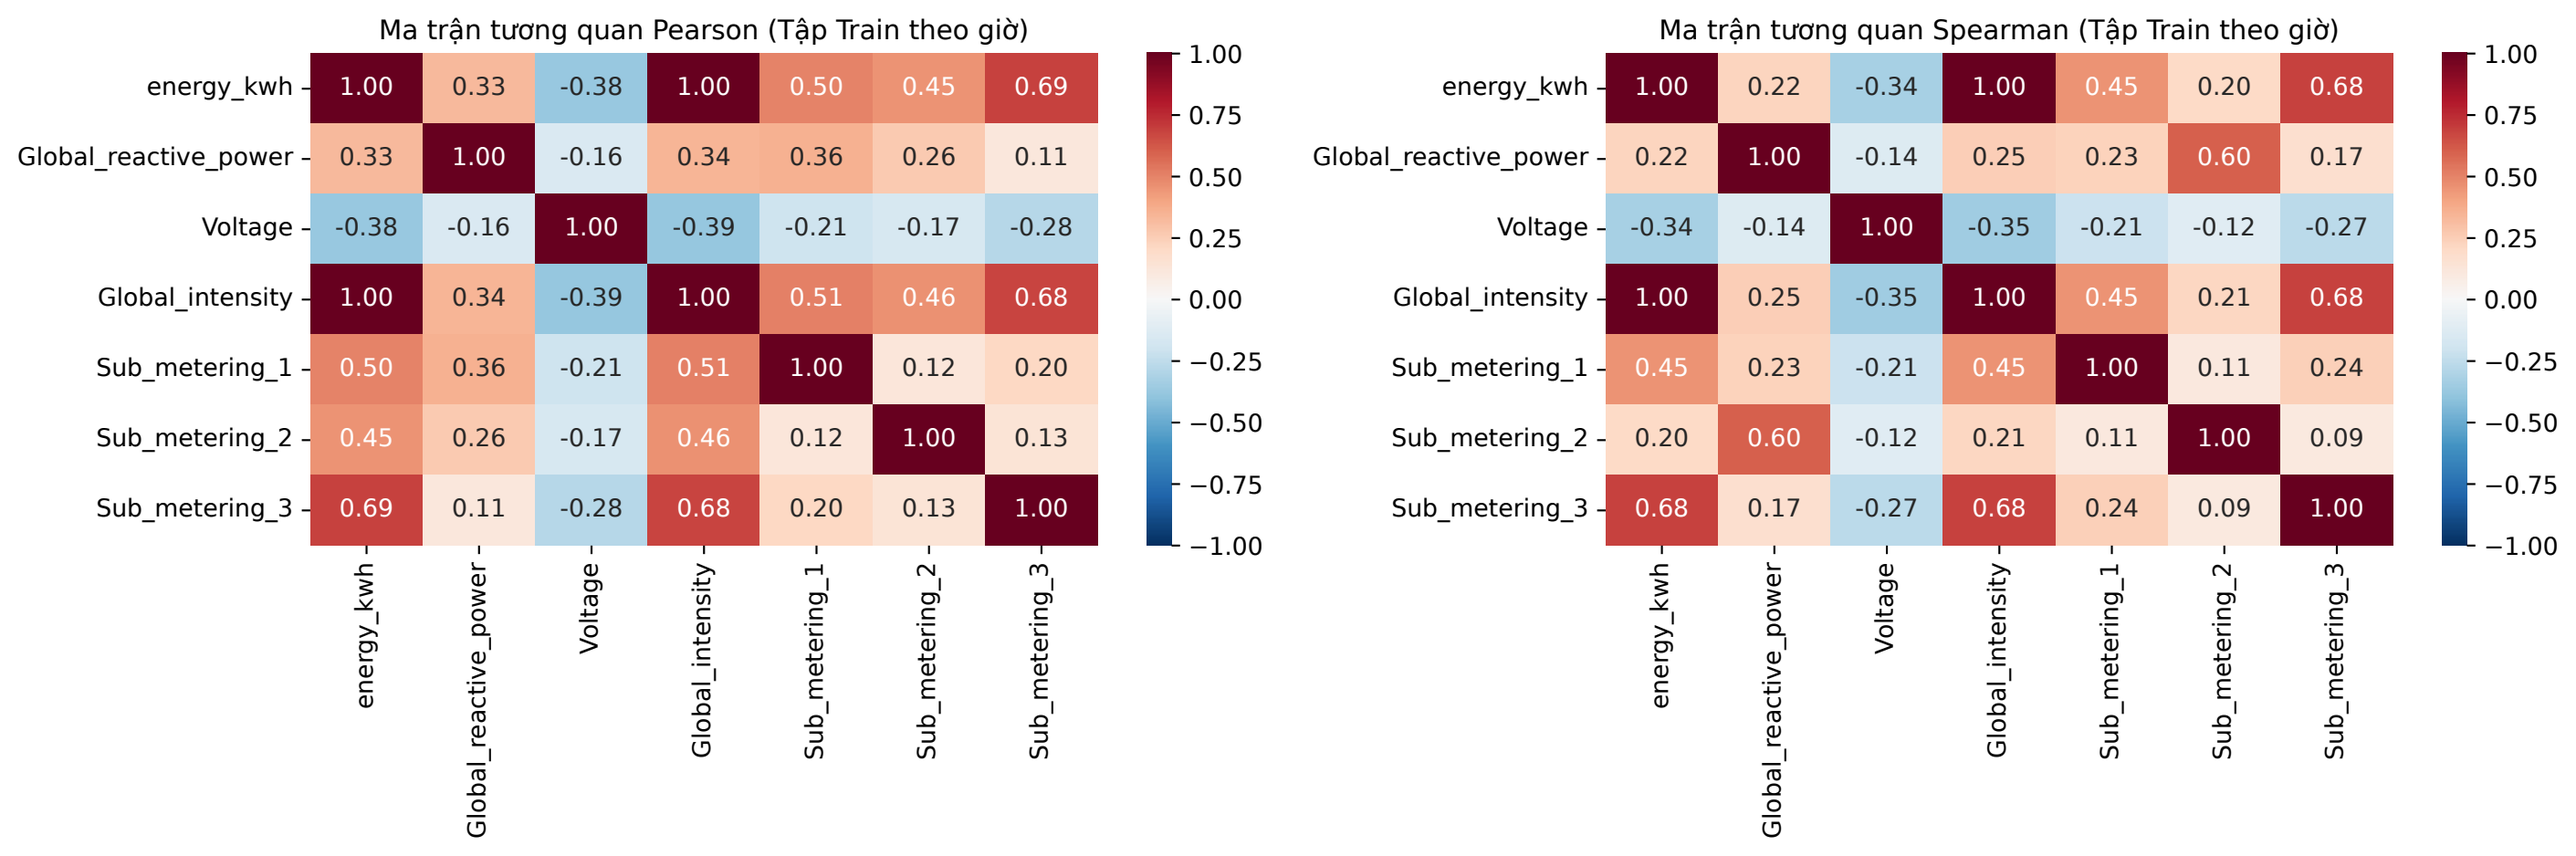
Ma trận tương quan Pearson (Tập Train theo giờ)
energy_kwh
Global_reactive_power
Voltage
Global_intensity
Sub_metering_1
Sub_metering_2
Sub_metering_3
1.00 0.33 -0.38 1.00 0.50 0.45 0.69
0.33 1.00 -0.16 0.34 0.36 0.26 0.11
-0.38 -0.16 1.00 -0.39 -0.21 -0.17 -0.28
1.00 0.34 -0.39 1.00 0.51 0.46 0.68
0.50 0.36 -0.21 0.51 1.00 0.12 0.20
0.45 0.26 -0.17 0.46 0.12 1.00 0.13
0.69 0.11 -0.28 0.68 0.20 0.13 1.00
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
Ma trận tương quan Spearman (Tập Train theo giờ)
energy_kwh
Global_reactive_power
Voltage
Global_intensity
Sub_metering_1
Sub_metering_2
Sub_metering_3
1.00 0.22 -0.34 1.00 0.45 0.20 0.68
0.22 1.00 -0.14 0.25 0.23 0.60 0.17
-0.34 -0.14 1.00 -0.35 -0.21 -0.12 -0.27
1.00 0.25 -0.35 1.00 0.45 0.21 0.68
0.45 0.23 -0.21 0.45 1.00 0.11 0.24
0.20 0.60 -0.12 0.21 0.11 1.00 0.09
0.68 0.17 -0.27 0.68 0.24 0.09 1.00
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00