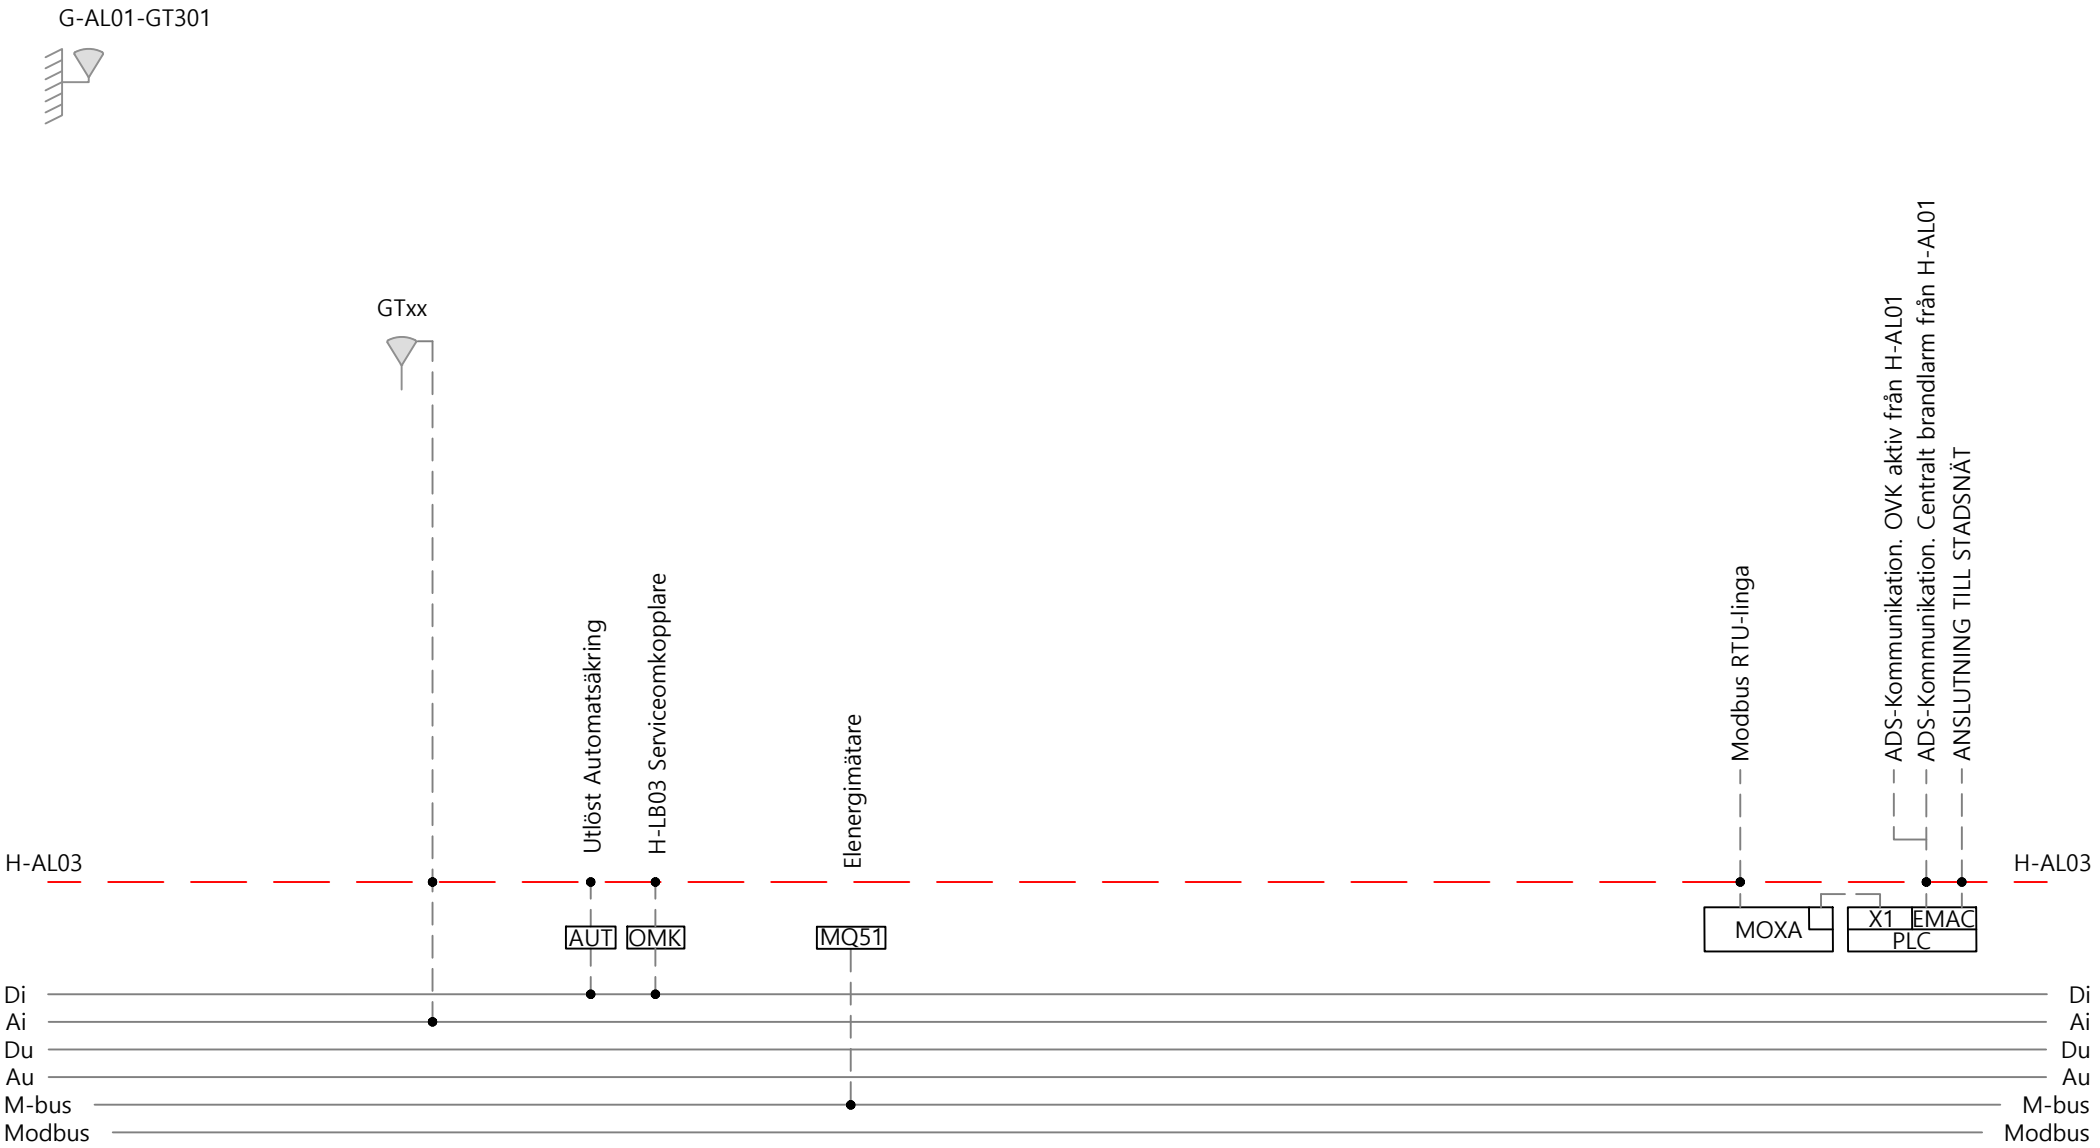
G-AL01-GT301
GTxx
Utlöst Automatsäkring
H-LB03 Serviceomkopplare
Elenergimätare
Modbus RTU-linga
ADS-Kommunikation. OVK aktiv från H-AL01
ADS-Kommunikation. Centralt brandlarm från H-AL01
ANSLUTNING TILL STADSNÄT
H-AL03
H-AL03
AUT
OMK
MQ51
MOXA
X1
EMAC
PLC
Di
Ai
Du
Au
M-bus
Modbus
Di
Ai
Du
Au
M-bus
Modbus