


Перв. примен.	АБВГ.123456.001
Справ. №	
Подп. и дата	
Инд. № докл.	
Взам. инд. №	
Подп. и дата	
Инд. № подл.	

ЭЭ 100'851897'611W

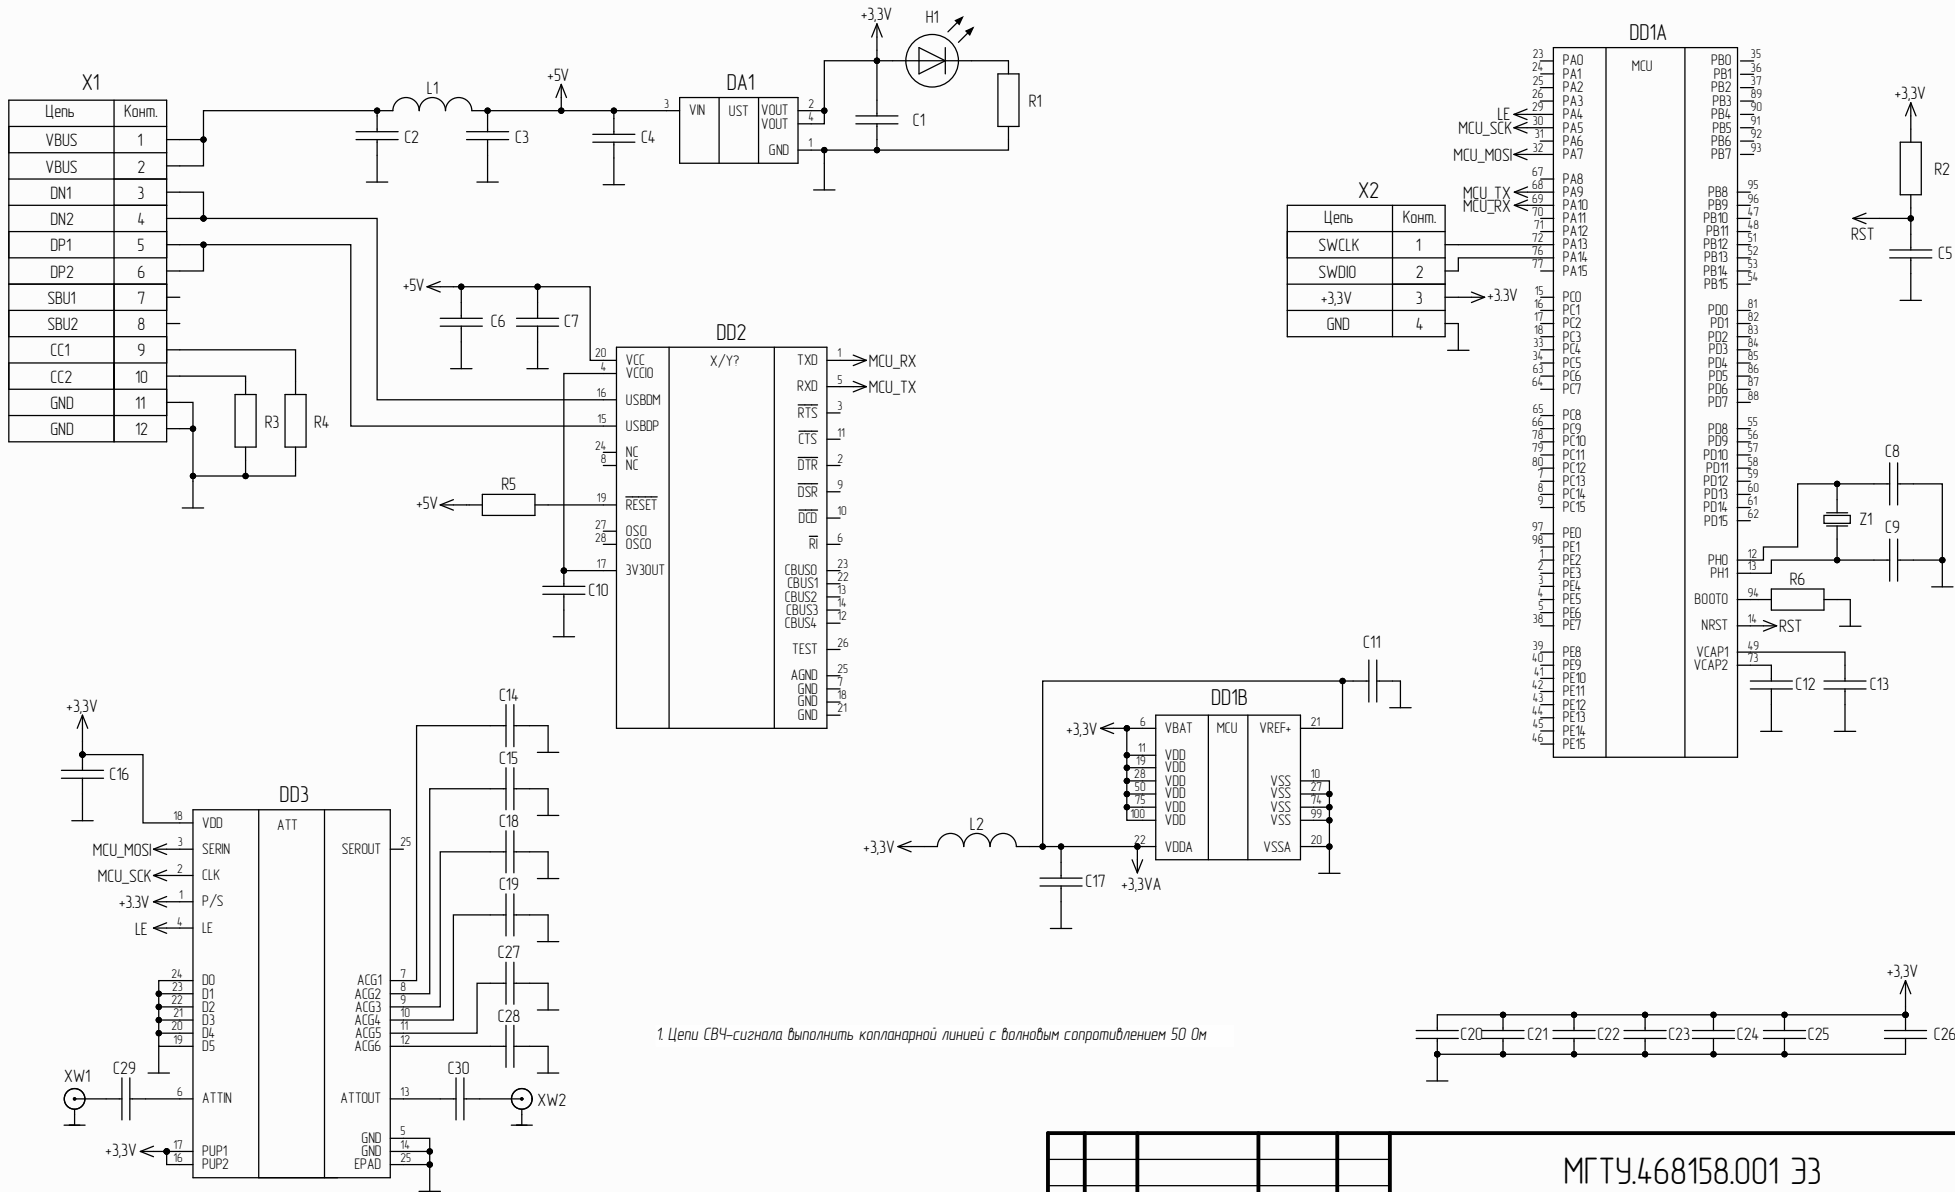

1. Цепи СВЧ-сигнала выполнить копланарной линией с волновым сопротивлением 50 Ом

					МГТУ.468158.001 ЭЗ					
					Система управления Схема электрическая принципиальная		Лист		Масса	Масштаб
										11
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			Лист	1	Листов	1
Разраб.		Кузнецов М.Д.								
Проб.		Рогозин А.А.								
Т.контр.							Лист	1	Листов	1
И.контр.							МГТУ им. Н.Э. Баумана			
Умб.		Рогозин А.А.								