



DRAWING LIST FOR TEST PACKAGE

WW-SLD-536

PROJECT NO.: 22328D

PROJECT TITLE : M15X Ph2 Project

No	PKG No	UNIT	LINE NUMBER			P&ID		REMARK
			ISO DRAWING No	SHEET	REV	P&ID No	REV	
1	536	5FA	150A-WW-SLD-ST1-N-8539-01	1 OF 1	0	CJ-M15W14-PR-A20-000110	1A	
2	536	5FA	150A-WW-SLD-ST1-N-8540-01	1 OF 1	0	CJ-M15W14-PR-A20-000110	1A	
3	536	5FA	150A-WW-SLD-ST1-N-8541-01	1 OF 1	0	CJ-M15W14-PR-A20-000110	1A	
4	536	5FA	40A-IW-ST1-N-9568-01	1 OF 1	0	CJ-M15W14-PR-A20-000110	1A	
5	536	5FA	40A-IW-ST1-N-9568-02	1 OF 2	0	CJ-M15W14-PR-A20-000110	1A	

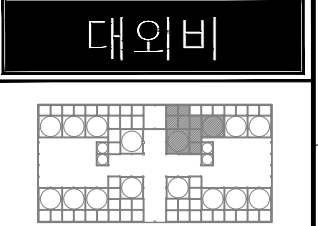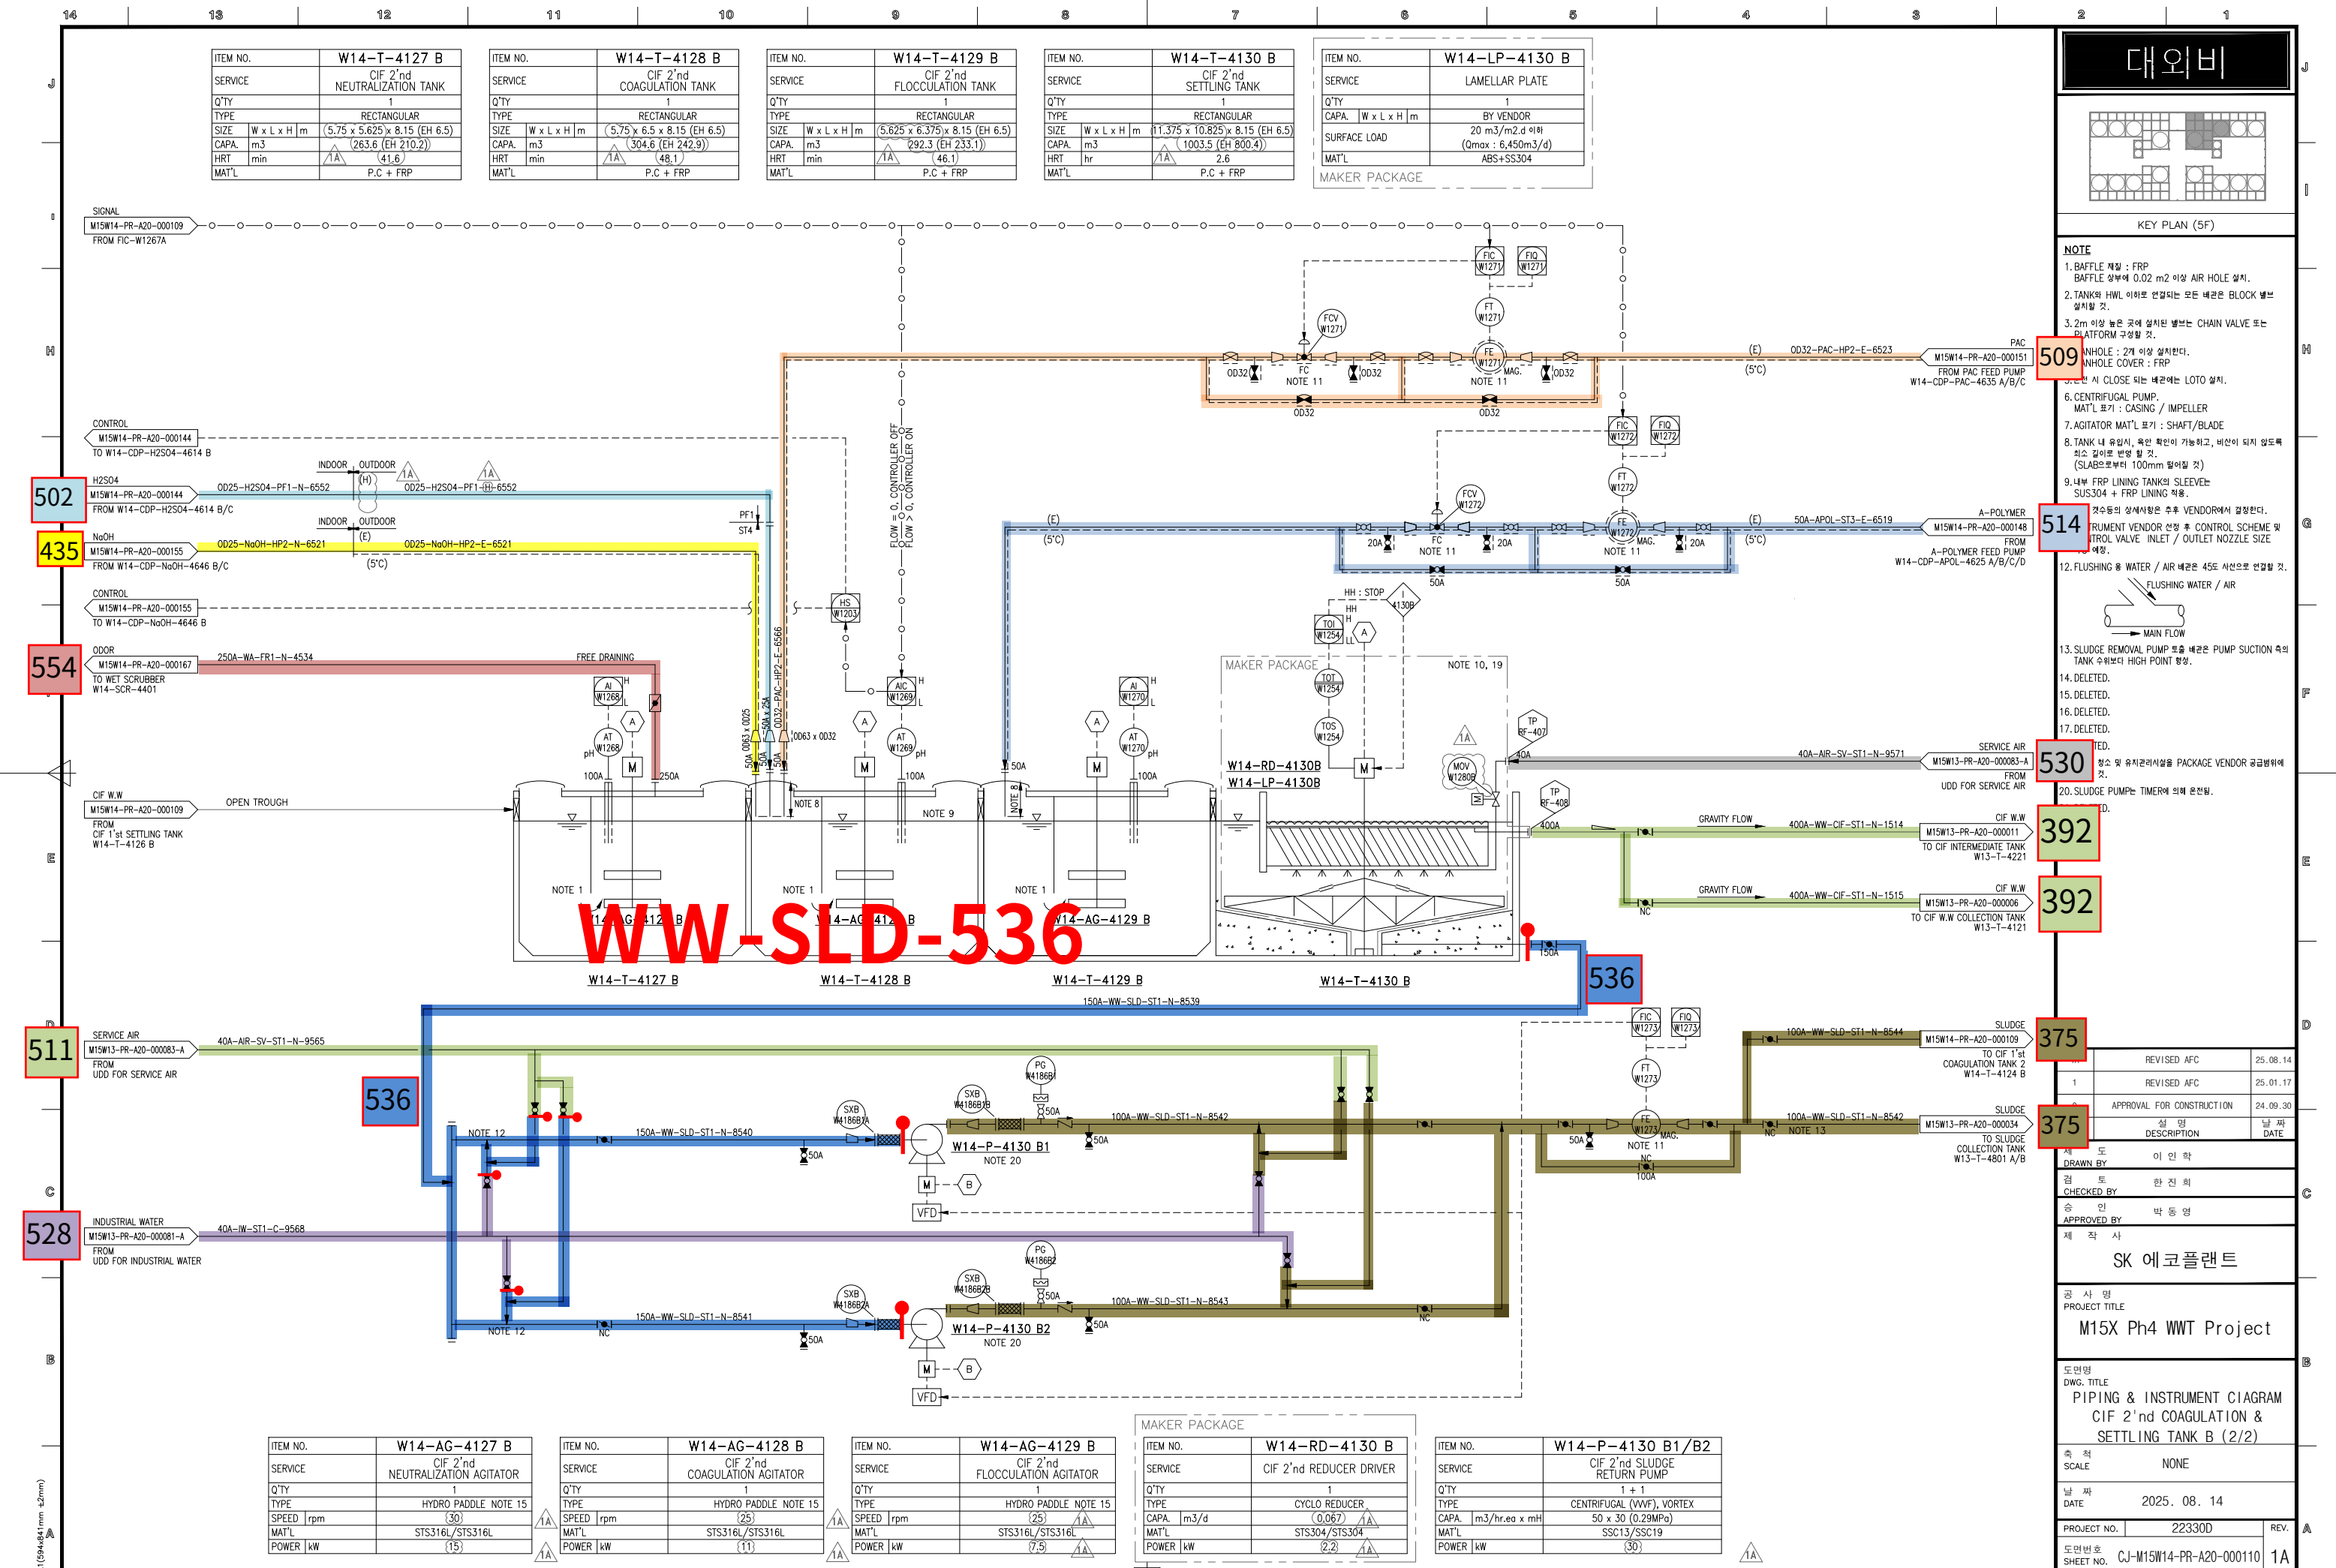

KEY PLAN (5F)

- NOTE
- 1. BAFFLE 제형 : FRP
BAFFLE 상부에 0.02 m 이상 AIR HOLE 설치.
 - 2. TANK의 HWL 이하로 연결되는 모든 배관은 BLOCK 밸브 설치할 것.
 - 3. 2m 이상 높은 곳에 설치된 밸브는 CHAIN VALVE 또는 PLATFORM 구성할 것.
 - 4. ANHOLE : 2개 이상 설치한다.
ANHOLE COVER : FRP
 - 5. LOTO 시 CLOSE 되는 배관에는 LOTO 설치.
 - 6. CENTRIFUGAL PUMP.
MAT'L 표기 : CASING / IMPELLER
 - 7. AGITATOR MAT'L 표기 : SHAFT/BLADE
 - 8. TANK 내 유입시, 육안 확인이 가능하고, 비산이 되지 않도록 최소 길이로 반영 할 것.
(SLAB으로부터 100mm 떨어진 것)
 - 9. 내부 FRP LINING TANK의 SLEEVE는 SUS304 + FRP LINING 적용.
 - 10. 각종의 상세사항은 추후 VENDOR에서 결정한다.
 - 11. INSTRUMENT VENDOR 선정 후 CONTROL SCHEME 및 CONTROL VALVE INLET / OUTLET NOZZLE SIZE 결정.
 - 12. FLUSHING용 WATER / AIR 배관은 45도 서선으로 연결할 것.
FLUSHING WATER / AIR
MAIN FLOW
 - 13. SLUDGE REMOVAL PUMP 또는 배관은 PUMP SUCTION 속의 TANK 수위보다 HIGH POINT 형성.
 - 14. DELETED.
 - 15. DELETED.
 - 16. DELETED.
 - 17. DELETED.
 - 18. DELETED.
 - 19. DELETED.
 - 20. SLUDGE PUMP는 TIMER에 의해 운전될 것.

REVISED AFC	25.08.14
REVISED AFC	25.01.17
APPROVAL FOR CONSTRUCTION	24.09.30
실명	날짜
DESCRIPTION	DATE

제 도	이 인 학
DRAWN BY	
검 토	한 진 희
CHECKED BY	
승 인	박 동 명
APPROVED BY	
제 작 사	

SK 에코플랜트

공 사 명
PROJECT TITLE
M15X Ph4 WWT Project

도면명
DWG. TITLE
PIPING & INSTRUMENT CIAGRAM
CIF 2'nd COAGULATION &
SETTLING TANK B (2/2)

속 척
SCALE
NONE

날 짜
DATE
2025. 08. 14

PROJECT NO. 22330D
SHEET NO. CJ-M15W14-PR-A20-000110
REV. 1A



CONTRACTOR		PROJECT NAME	
		M15X Ph4 Project	
COMMODITY		JOB NO.	
WW-SLD		22330D	
LINE NO.	SH'T NO.	REV.	
150A-WW-SLD-ST1-N-8539	01 / 01	0	

INSULATION	CODE	N	CONDITION	PRESS. (kg/cm2g)	TEMP. (°C)	AREA W14						CONTRACTOR 	PROJECT NAME	
	THICK.	—	DESIGN	10	60	UNIT 5FA							M15X Ph4 Project	
			OPERATING	ATM	AMB	REF. PLAN DWG. CJ-M15W14-PI-A30-050005-A		25.01.24	APPROVED FOR CONSTRUCTION	황래중	안남후	박동영	COMMODITY WW-SLD	JOB NO.
					REF. P & ID CJ-M15W14-PR-A20-000110								22330D	
						REV. NO.	DATE	DESCRIPTION	BY	CHK	APP'D			

경고 : 본 도면은 SK HYNIX의 기밀비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제3자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음





1. (*) FIELD ADJUST

CLIENT



2

경고 : 이 파일은 SK HYNIX의 기밀/비밀 자료로서, 어떠한 용도에든 무단으로 사용, 복제, 제3자에게 공개, 누설 또는 배포하는 것은 엄격히 금지되며, 회사 내의 정보자원은 폐쇄적으로 관리되고 있습니다. 무단으로 외부에 유출될 경우, 회사에 대한 피해를 발생시킬 수 있으며, 유출자에게 민/형사상 책임을 물을 수 있습니다.

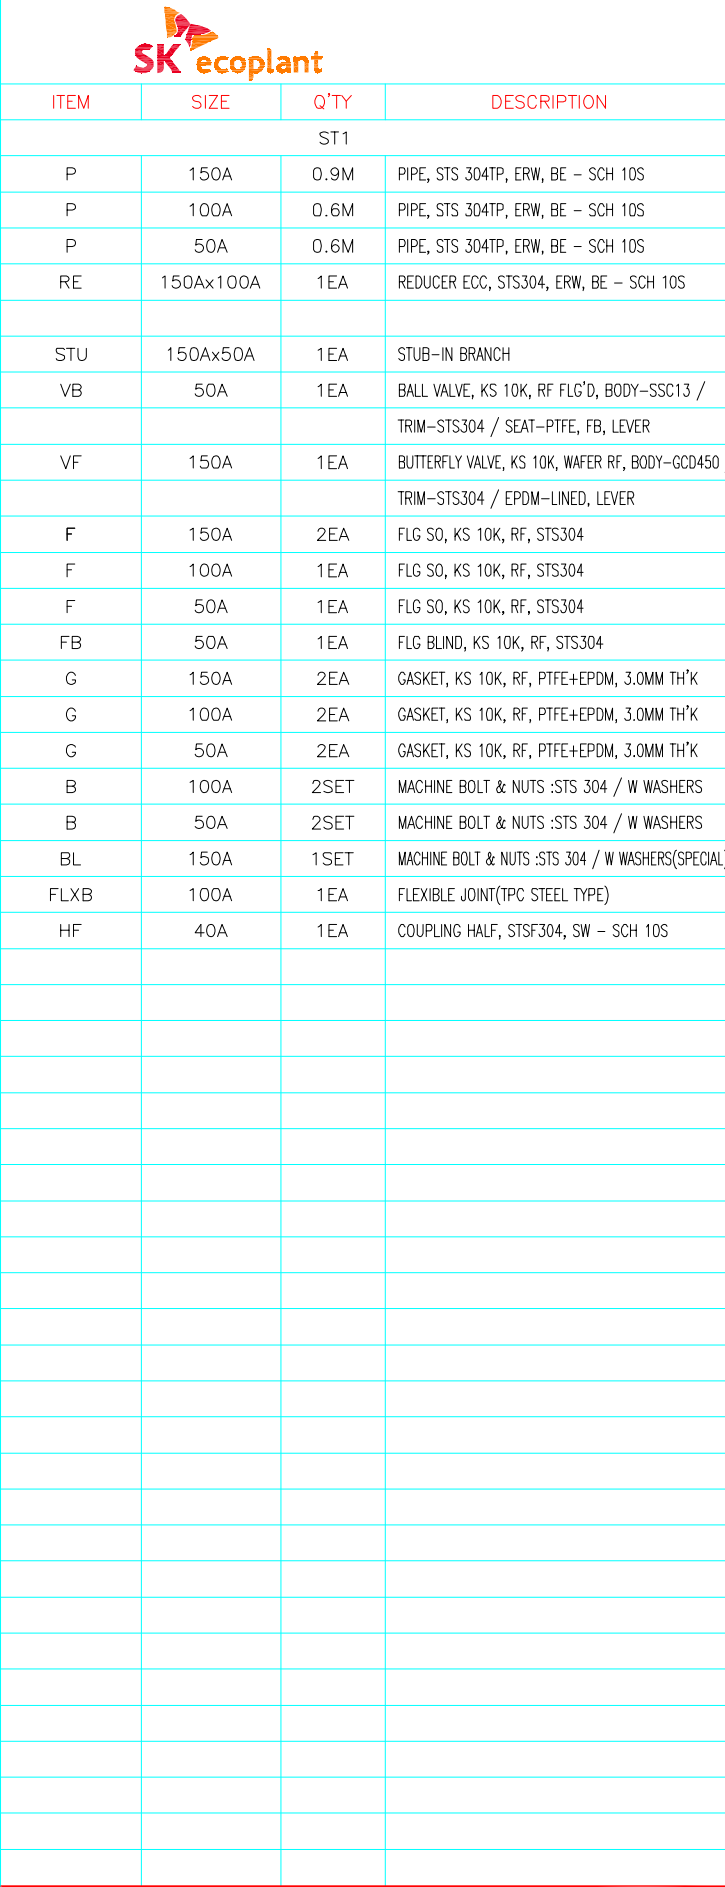

CLIENT  2

INSULATION	CODE	N	CONDITION	PRESS. (kg/cm2g)	TEMP. (°C)	AREA W14								CONTRACTOR	PROJECT NAME
	THICK.	—	DESIGN	10	60	UNIT 5FA									M15X Ph4 Project
			OPERATING	ATM	AMB	REF. PLAN DWG. CJ-M15W14-PI-A30-050005-A		25.01.24	APPROVED FOR CONSTRUCTION	황래중	안남후	박동영	COMMODITY	WW-SLD	JOB NO.
						REF. P & ID CJ-M15W14-PR-A20-000110							REV. NO.	DATE	DESCRIPTION




CLIENT




3

INSULATION	CODE	N	CONDITION	PRESS. (kg/cm ² g)	TEMP. (°C)	AREA	W14							CONTRACTOR	PROJECT NAME	
	THICK.	—	DESIGN	10	60	UNIT	5FA								M15X Ph4 Project	
			OPERATING	ATM	AMB	REF. PLAN DWG.								COMMODITY	JOB NO.	
						CJ-M15W14-PI-A30-050005-A								WW-SLD	22330D	
						REF. P & ID			25.01.24	APPROVED FOR CONSTRUCTION	황래중	안남 후	박동영	LINE NO.	SH'T NO.	REV.
						CJ-M15W14-PR-A20-000110		REV. NO.	DATE	DESCRIPTION	BY	CHK	APP'D	150A-WW-SLD-ST1-N-8541	01 / 01	0

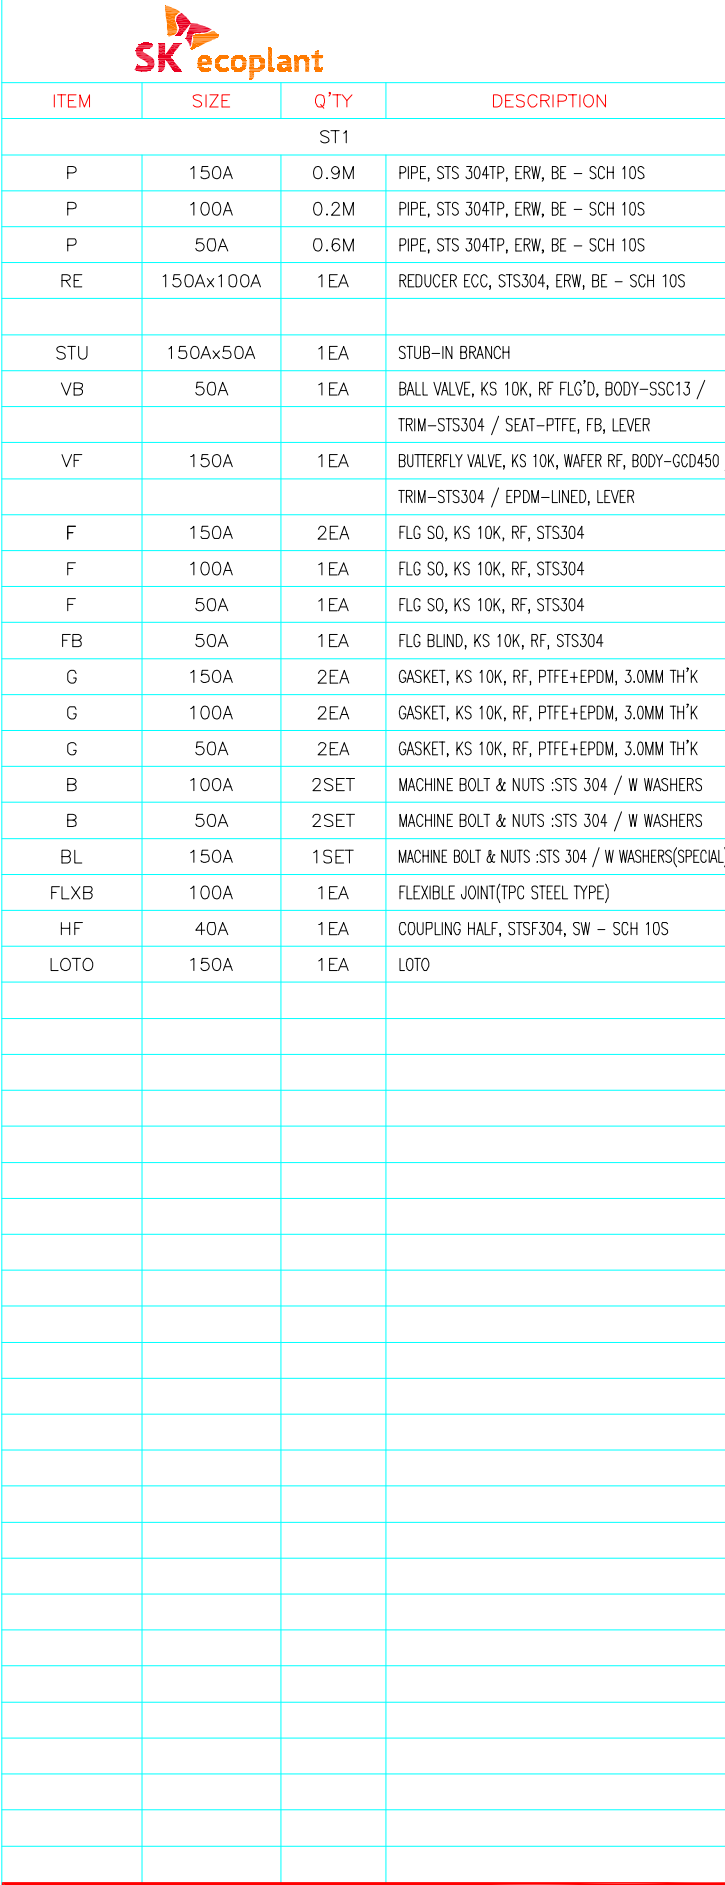

CLIENT		 3	
CONTRACTOR		PROJECT NAME	
		M15X Ph4 Project	
COMMODITY		JOB NO.	
WW-SLD		22330D	
LINE NO.	150A-WW-SLD-ST1-N-8541	SH'T NO.	REV.
		01 / 01	0




3

INSULATION	CODE	C	CONDITION	PRESS. (kg/cm ² g)	TEMP. (°C)	AREA W14						
	THICK.	25	DESIGN	13.5	60	UNIT 5FA						
			OPERATING	10	AMB	REF. PLAN DWG. CJ-M15W14-PI-A30-050005-D						
						REF. P & ID CJ-M15W14-PR-A20-000110		25.01.24	APPROVED FOR CONSTRUCTION	황래중	안남후	박동영
							REV. NO.	DATE	DESCRIPTION	BY	CHK	APP'D

경고 : 본 도면은 SK HYNIX의 기밀비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제3자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유도자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유도자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음



ITEM	SIZE	Q'TY	DESCRIPTION
ST1			
P	40A	7.0M	PIPE, STS 304TP, ERW, PE – SCH 10S
E90	40A	4EA	ELBOW 90 DEG, STSF304, SW – SCH 10S
E45	40A	1EA	ELBOW 45 DEG, STSF304, SW – SCH 10S
T	40A	3EA	TEE EQUAL, STSF304, SW – SCH 10S
VB	40A	2EA	BALL VALVE, KS 10K, RF FLG'D, BODY-STSF304 /
			TRIM-STS304 / SEAT-PTFE, FB, LEVER
F	40A	6EA	FLG SO, KS 10K, RF, STS304
G	40A	4EA	GASKET, KS 10K, RF, PTFE+EPDM, 3.0MM TH'K
B	40A	4SET	MACHINE BOLT & NUTS :STS 304 / W WASHERS
IN	25tX40A	7.0M	관 보온재(고무발포)

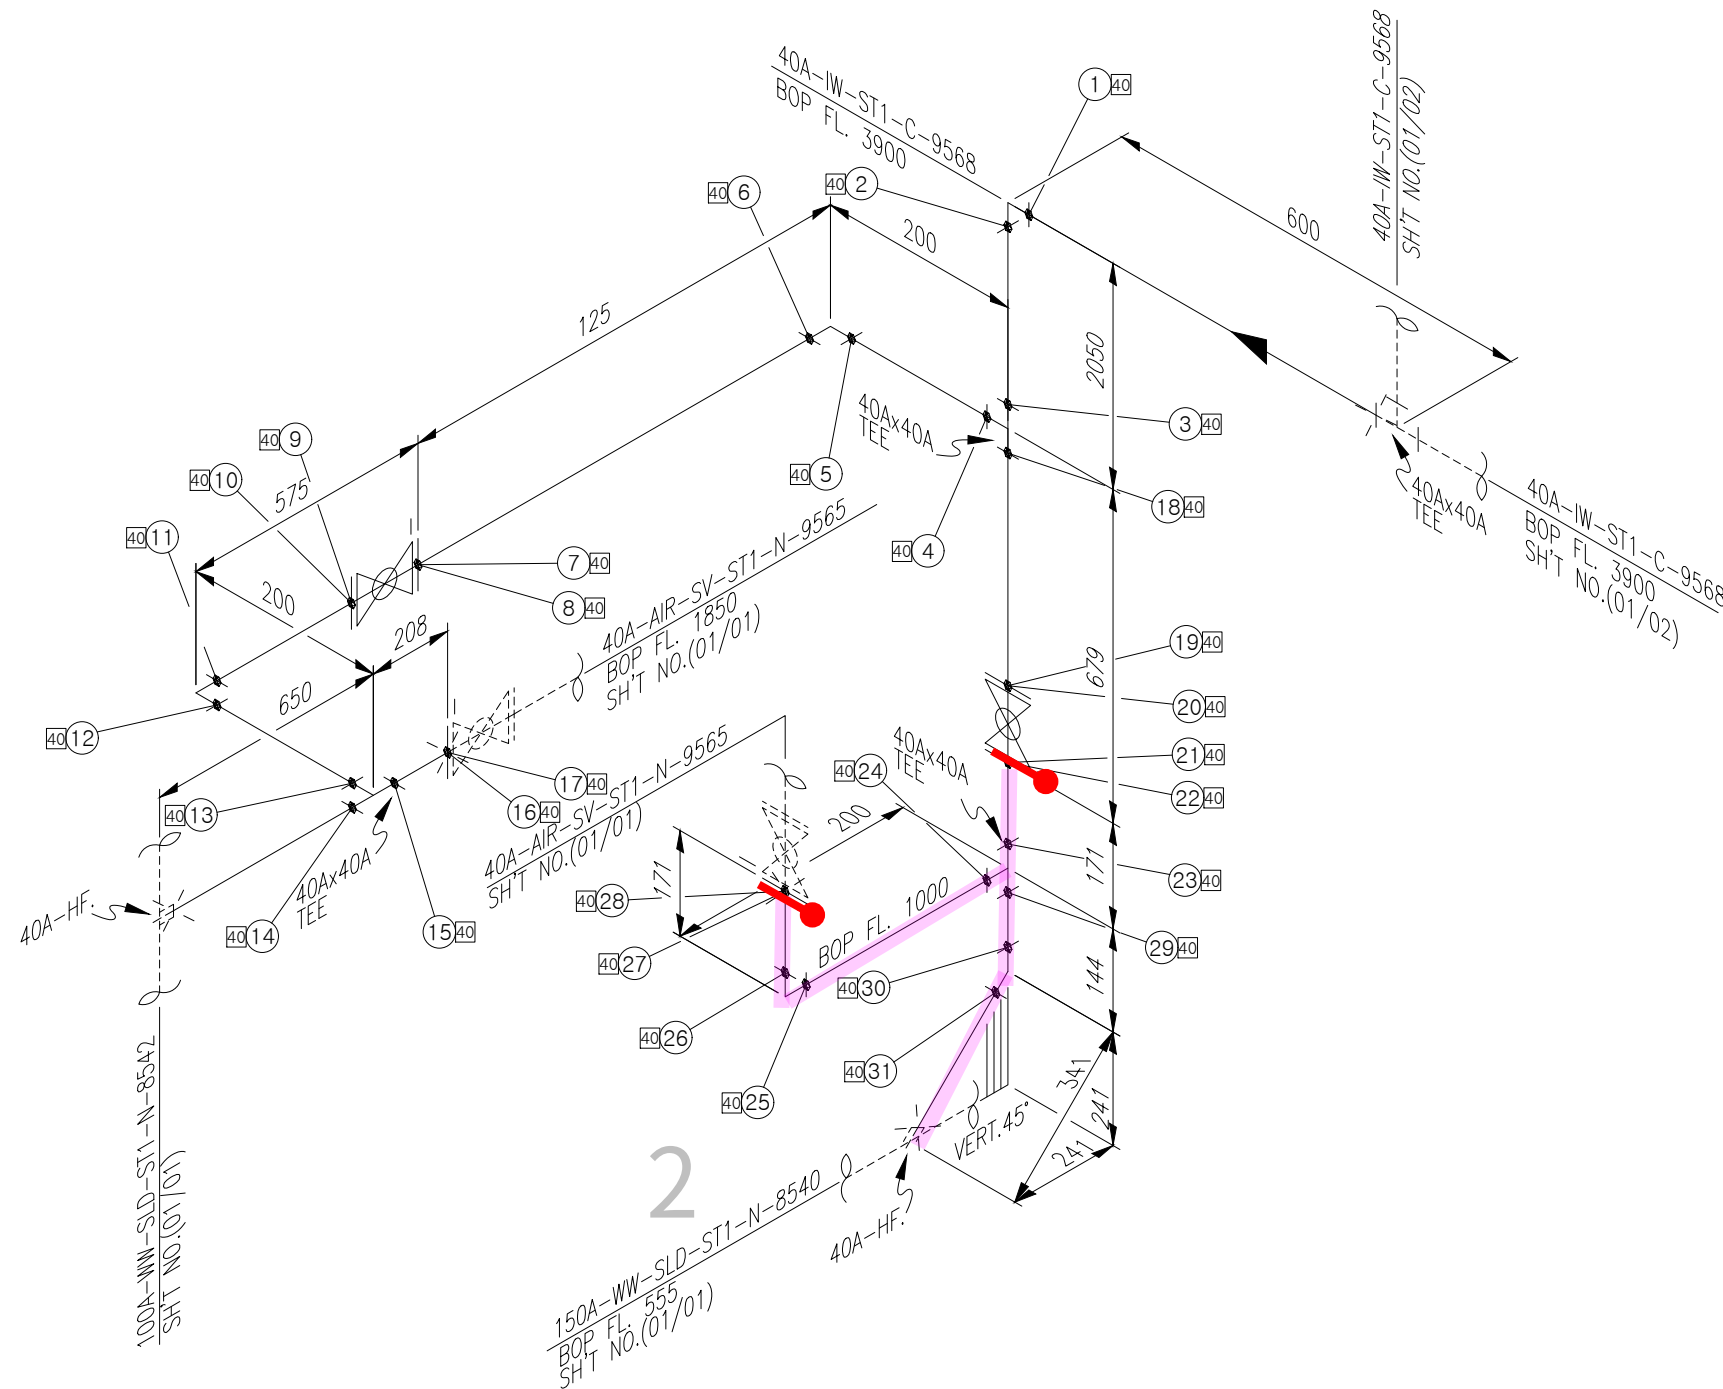

<NOTE>

1. (*) FIELD ADJUST

* PIPE : P/P1	* 90° ELBOW : E90	* 45° ELBOW : E45	* TEE : T	* RED.TEE : TR	* STUB-IN : STU	* REINFORCING PAD : RP	* CON.RED : RC	* ECC.RED : RE	* CON.SWAGE : RCS/RCS1	* ECC.SWAGE : RES/RES1	* NIPPLE : NP/NP1/NP2	* CAP : CAP/CAP1	* PLUG : PLG	* FULL COUPLING : FC	* HALF COUPLING : HF/HF1
* STUB-IN : STU	* SOCKET(HDPE/PVC) : SC	* SADDLE(HDPE) : SD	* FLANGE : F/F1	* GASKET : G/G1/G2	* BOLT & NUT : B/B1	* BLIND FLANGE : FB/FB1	* GATE VA. : VG/VG1/VG2	* BALL VA. : VB/VB1/VB10/VB2/VB210	* BUTTERFLY VA. : VF/VF4	* CHECK VA. : VC/VC1/VC2/VC3/VC4/VC5/VC6/VC7					
* GLOBE VA. : VL/VL1/VL2	* DIAPHRAGM VA. : VD/VD10	* DAMPER : VP	* QUICK COUPLING : SQC	* FLEXIBLE JOINT(STEEL) : FLXB	* FLEXIBLE JOINT(RUBBER) : FLXR	* FLEXIBLE JOINT(STEEL PTFE LINED) : FLXL	* FLEXIBLE HOSE : FLXH	* STEAM TRAP : ST	* SPRAY NOZZLE : SPN	* EMERGENCY SHOWER : SSH					
* STRAINER(Y-TYPE) : YSTR	* STRAINER(T-TYPE) : TSTR	* STRAINER(BUCKET-TYPE) : BSTR	* ANCHOR PLATE : STOP	* BIRD SCREEN : BS	* ISOLATION KIT : IK	* UNLOADING BOX : UB	* AIR TRAP : AT	* LOTO : LOTO	* SIGHT GLASS : SG	* PRESSURE GAUGE : PG	* SHILED : SH	* SPECIAL BOLT & NUT : BL/BL1			

INSULATION	CODE	C	CONDITION	PRESS. (kg/cm2g)	TEMP. (°C)	AREA W14							CONTRACTOR	PROJECT NAME	
	THICK.	25	DESIGN	13.5	60	UNIT 5FA								M15X Ph4 Project	
			OPERATING	10	AMB	REF. PLAN DWG. CJ-M15W14-PI-A30-050005-D						COMMODITY		IW	JOB NO.
								25.01.24	APPROVED FOR CONSTRUCTION	황래중	안남후	박동영	22330D		
						REF. P & ID CJ-M15W14-PR-A20-000110	REV. NO.	DATE	DESCRIPTION	BY	CHK	APP'D	LINE NO.	40A-IW-ST1-C-9568	SH'T NO. 02 / 02

경고 : 본 도면은 SK HYNIX의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제3자에게 공개, 누설 및 유출될 수 없으며, 회사는 유포자의 불법적 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음