

DRAWING LIST FOR TEST PACKAGE


PROJECT NO.: 22328D

PROJECT TITLE : M15X Ph2 Project

WW-UPW-559

No	PKG No	UNIT	LINE NUMBER			P&ID		REMARK
			ISO DRAWING No	SHEET	REV	P&ID No	REV	
1	559	2FA	OD225-WW-UPW-HP1-E-1553-01	1 OF 1	0	CJ-M15W13-PR-A20-000019	2	

WW-UPW-559

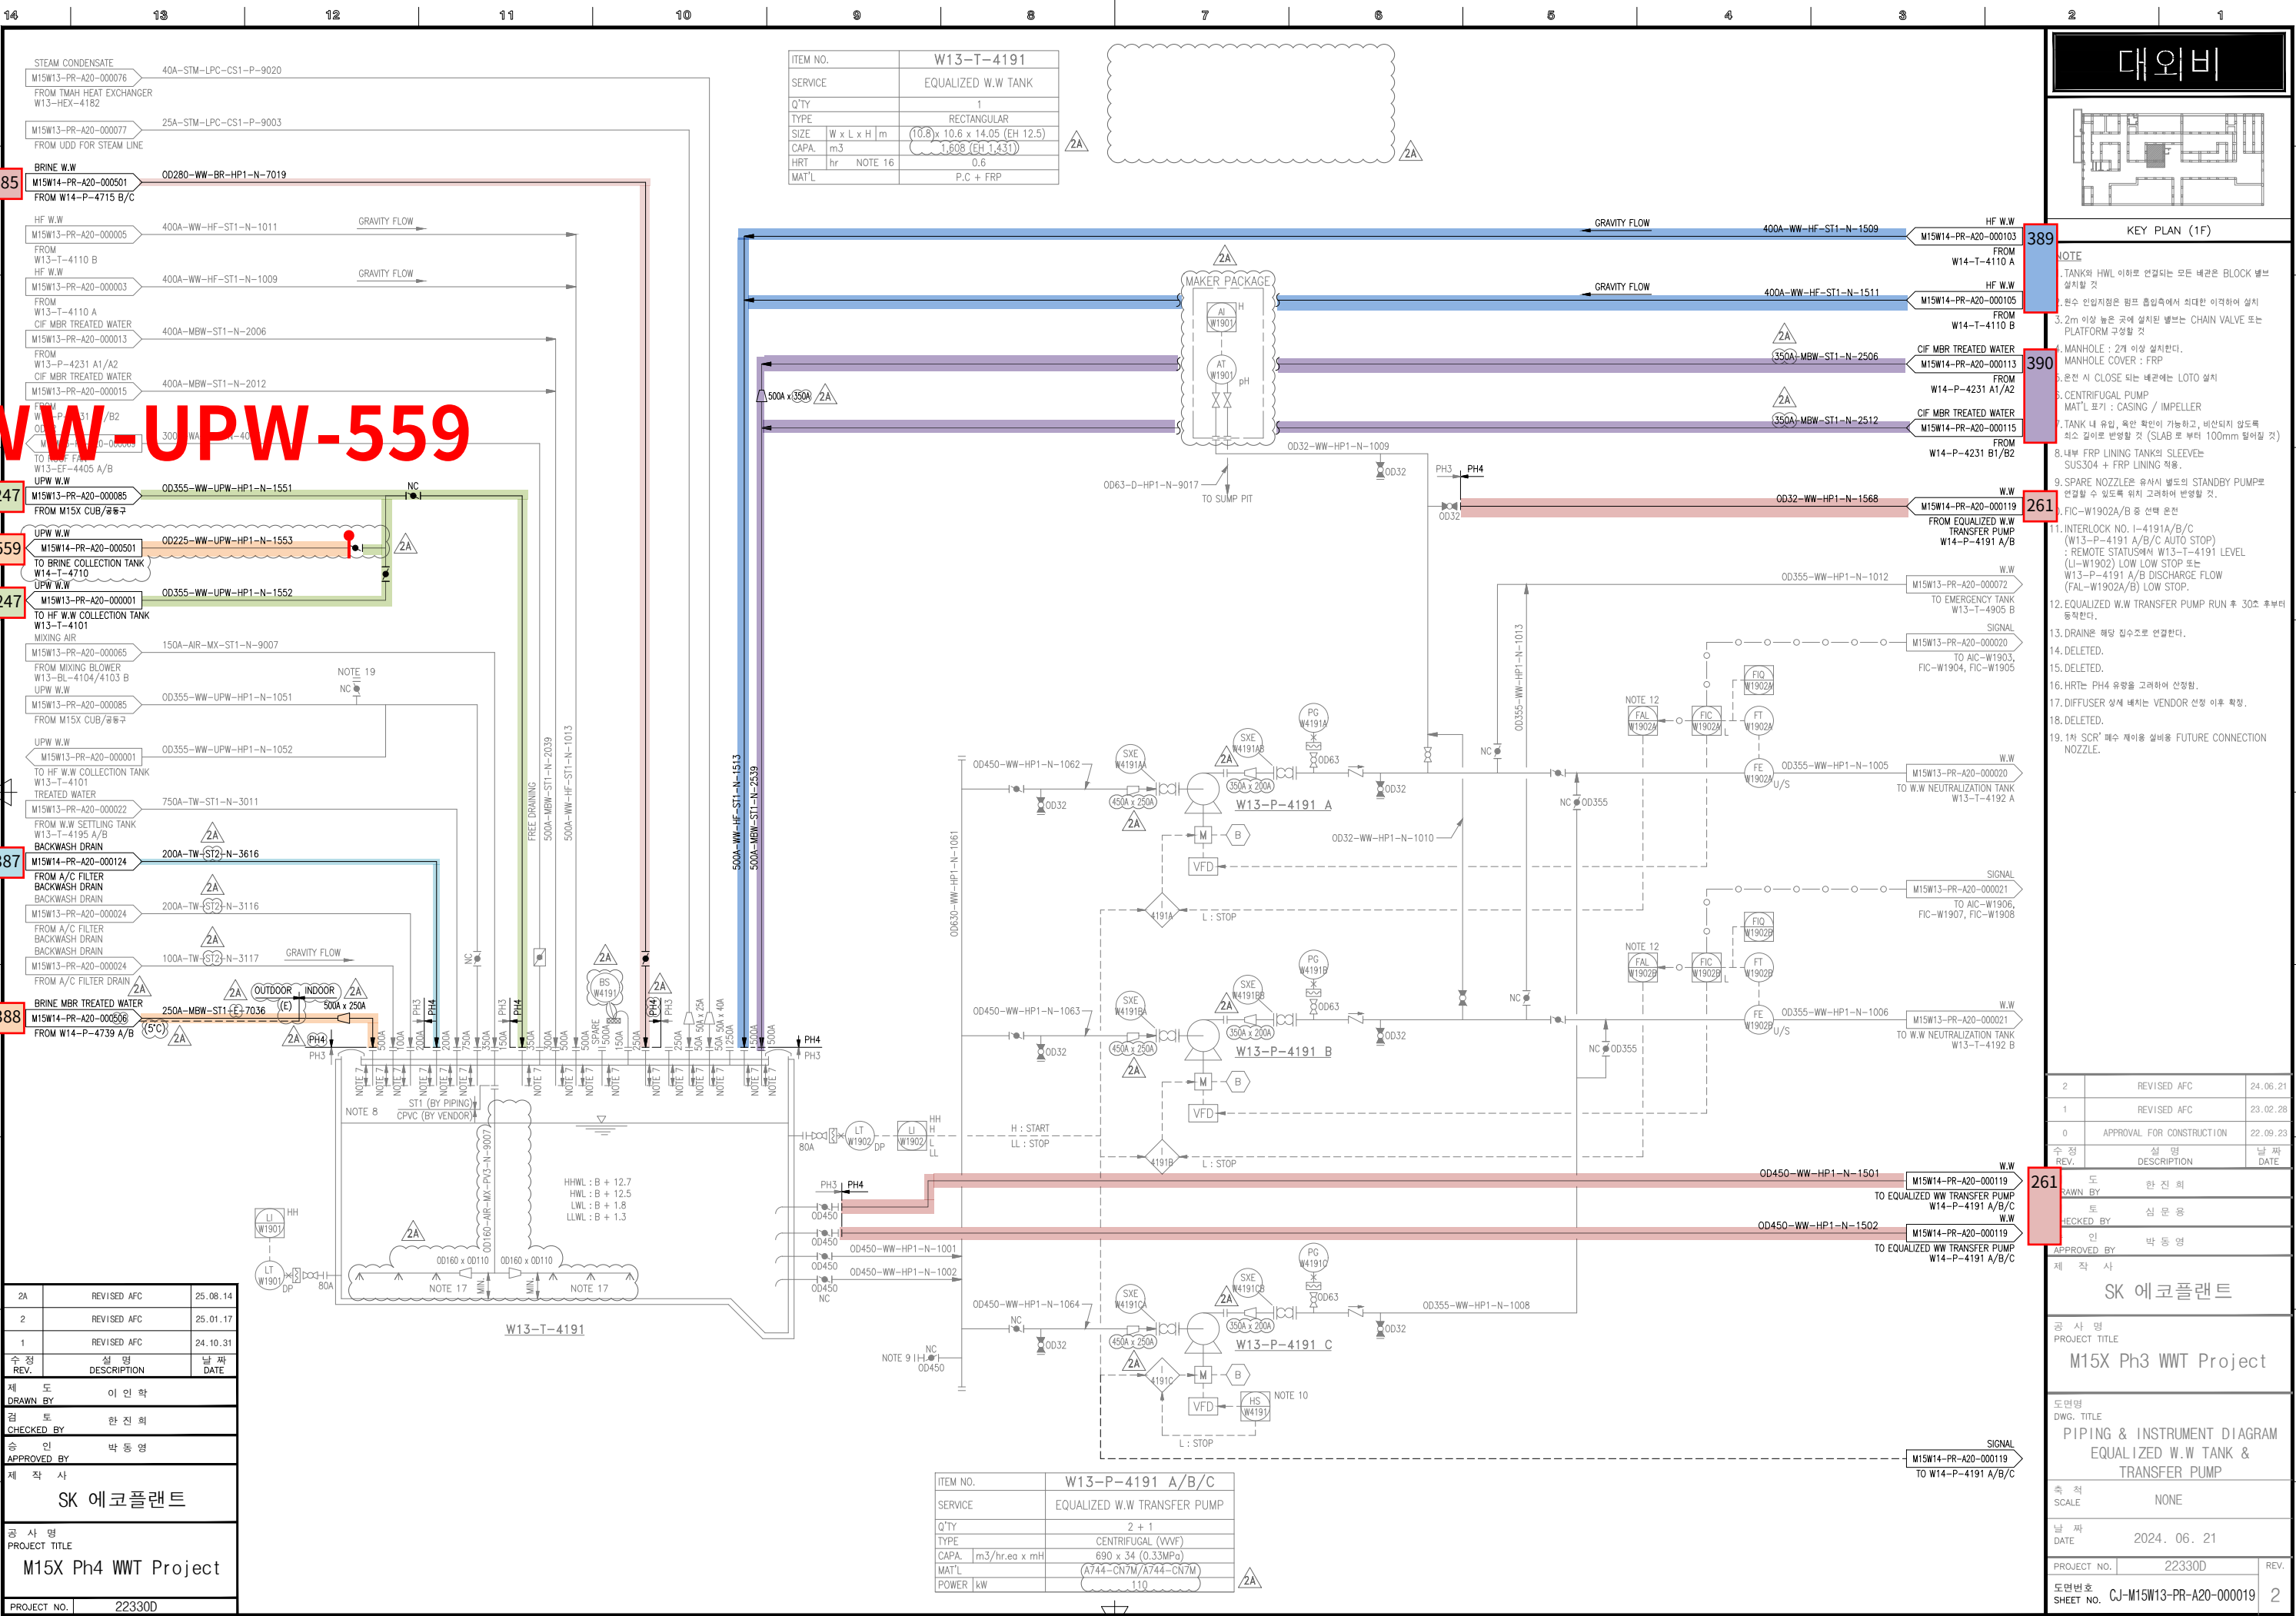


2A	REVISED AFC	25.08.14
2	REVISED AFC	25.01.17
1	REVISED AFC	24.10.31
수정 REV.	설명 DESCRIPTION	날짜 DATE
제 도 DRAWN BY	이 인 학	
검 토 CHECKED BY	한 진 희	
승 인 APPROVED BY	박 동 영	
제 작 사	SK 에코플랜트	
공 사 명 PROJECT TITLE	M15X Ph4 WWT Project	
PROJECT NO.	22330D	

ITEM NO.	W13-P-4191 A/B/C
SERVICE	EQUALIZED W.W. TRANSFER PUMP
Q'TY	2 + 1
TYPE	CENTRIFUGAL (VVVF)
CAPA.	m³/hr.ea x mH 690 x 34 (0.33MPa)
MAT'L	(A744-CN7M/A744-CN7M)
POWER kW	110

대외비		
KEY PLAN (1F)		
NOTE		
1.	TANK의 HWL 이하로 연결되는 모든 배관은 BLOCK 밸브 설치할 것	
2.	관수 인입지점은 펌프 흡입측에서 최대한 이격하여 설치	
3.	2m 이상 높은 곳에 설치된 밸브는 CHAIN VALVE 또는 PLATFORM 구성할 것	
4.	MANHOLE : 2개 이상 설치한다.	
5.	MANHOLE COVER : FRP	
6.	온천 시 CLOSE 되는 배관에는 LOTO 설치	
7.	CENTRIFUGAL PUMP MAT'L 표기 : CASING / IMPELLER	
8.	TANK 내 유입, 유출 확인이 가능하고, 비산되지 않도록 최소 길이로 반영할 것 (SLAB로부터 100mm 떨어질 것)	
9.	내부 FRP LINING TANK의 SLEEVE는 SUS304 + FRP LINING 적용	
10.	SPARE NOZZLE은 유체시 별도의 STANDBY PUMP로 연결할 수 있도록 위치 고려하여 반영할 것.	
11.	FIC-W1902A/B 등 선택 운전	
12.	INTERLOCK NO. I-4191A/B/C (W13-P-4191 A/B/C AUTO STOP) : REMOTE STATUS에서 W13-T-4191 LEVEL (LI-W1902) LOW LOW STOP 또는 W13-P-4191 A/B DISCHARGE FLOW (FAL-W1902A/B) LOW STOP.	
13.	EQUALIZED W.W. TRANSFER PUMP RUN 후 30초 후부터 동작한다.	
14.	DELETED.	
15.	DELETED.	
16.	HRT는 PH4 유량을 고려하여 선정함.	
17.	DIFFUSER 상에 채우는 VENDOR 선정 이후 확정.	
18.	DELETED.	
19.	1차 SCR 배수 제어용 설비용 FUTURE CONNECTION NOZZLE.	
2	REVISED AFC	24.06.21
1	REVISED AFC	23.02.28
0	APPROVAL FOR CONSTRUCTION	22.09.23
수정 REV.	설명 DESCRIPTION	날짜 DATE
제 작 사	SK 에코플랜트	
공 사 명 PROJECT TITLE	M15X Ph3 WWT Project	
도면명 DWG. TITLE	PIPING & INSTRUMENT DIAGRAM EQUALIZED W.W. TANK & TRANSFER PUMP	
측 척 SCALE	NONE	
날 짜 DATE	2024. 06. 21	
PROJECT NO.	22330D	REV.
도면번호 SHEET NO.	CJ-M15W13-PR-A20-000019	2


WW-UPW-559 대외비

ITEM NO.	W14-T-4710
SERVICE	BRINE COLLECTION TANK
Q'TY	1
TYPE	RECTANGULAR
SIZE	W x L x H m (14.5) x 5.775 x 7.05 (EH 7.05) 5.0 x 5.3 x (14.05 (EH 12.55)
CAPA.	m3 (963 (EH 923)
HRT	hr 2.5
MAT'L	P.C + FRP



KEY PLAN (1F)

- NOTE
1. TANK의 HWL 이하로 연결되는 모든 배관은 BLOCK 별본 설치할 것
 2. 환수 인입지점은 펌프 흡입측에서 최대한 이격하여 설치
 3. 2m 이상 높은 곳에 설치된 별본은 CHAIN VALVE 또는 PLATFORM 구성할 것
 4. MANHOLE : 2개 이상 설치한다.
MANHOLE COVER : FRP
 5. 환전시 CLOSE 되는 배관에는 LOTO 설치
 6. CENTRIFUGAL PUMP
MAT'L 표기 : CASING / IMPELLER
 7. TANK 내 유입, 유출 확인이 가능하고, 비산되지 않도록 최소 길이로 반영할 것 (SLAB 로 부터 100mm 떨어질 것)
 8. 내부 FRP LINING TANK의 SLEEVE는 SUS304 + FRP LINING 적용
 9. FIC-W7011/W7012 중 선택한다.
 10. INTERLOCK NO. 1-7030/7031/7032 (W14-P-4715 A/B/C AUTO STOP)
: REMOTE STATUS에서 W14-T-4710 LEVEL (LI-W7022) LOW LOW STOP 또는 W14-P-4715 A/B DISCHARGE FLOW (FAL-W7011/W7012) LOW STOP.
 11. BRINE TRANSFER PUMP RUN 후 30초 후 부터 동작한다.
 12. (DIFFUSER HOLE 및 배관배치의 관련된 상세 설계는 VENDOR가 수행한다.)

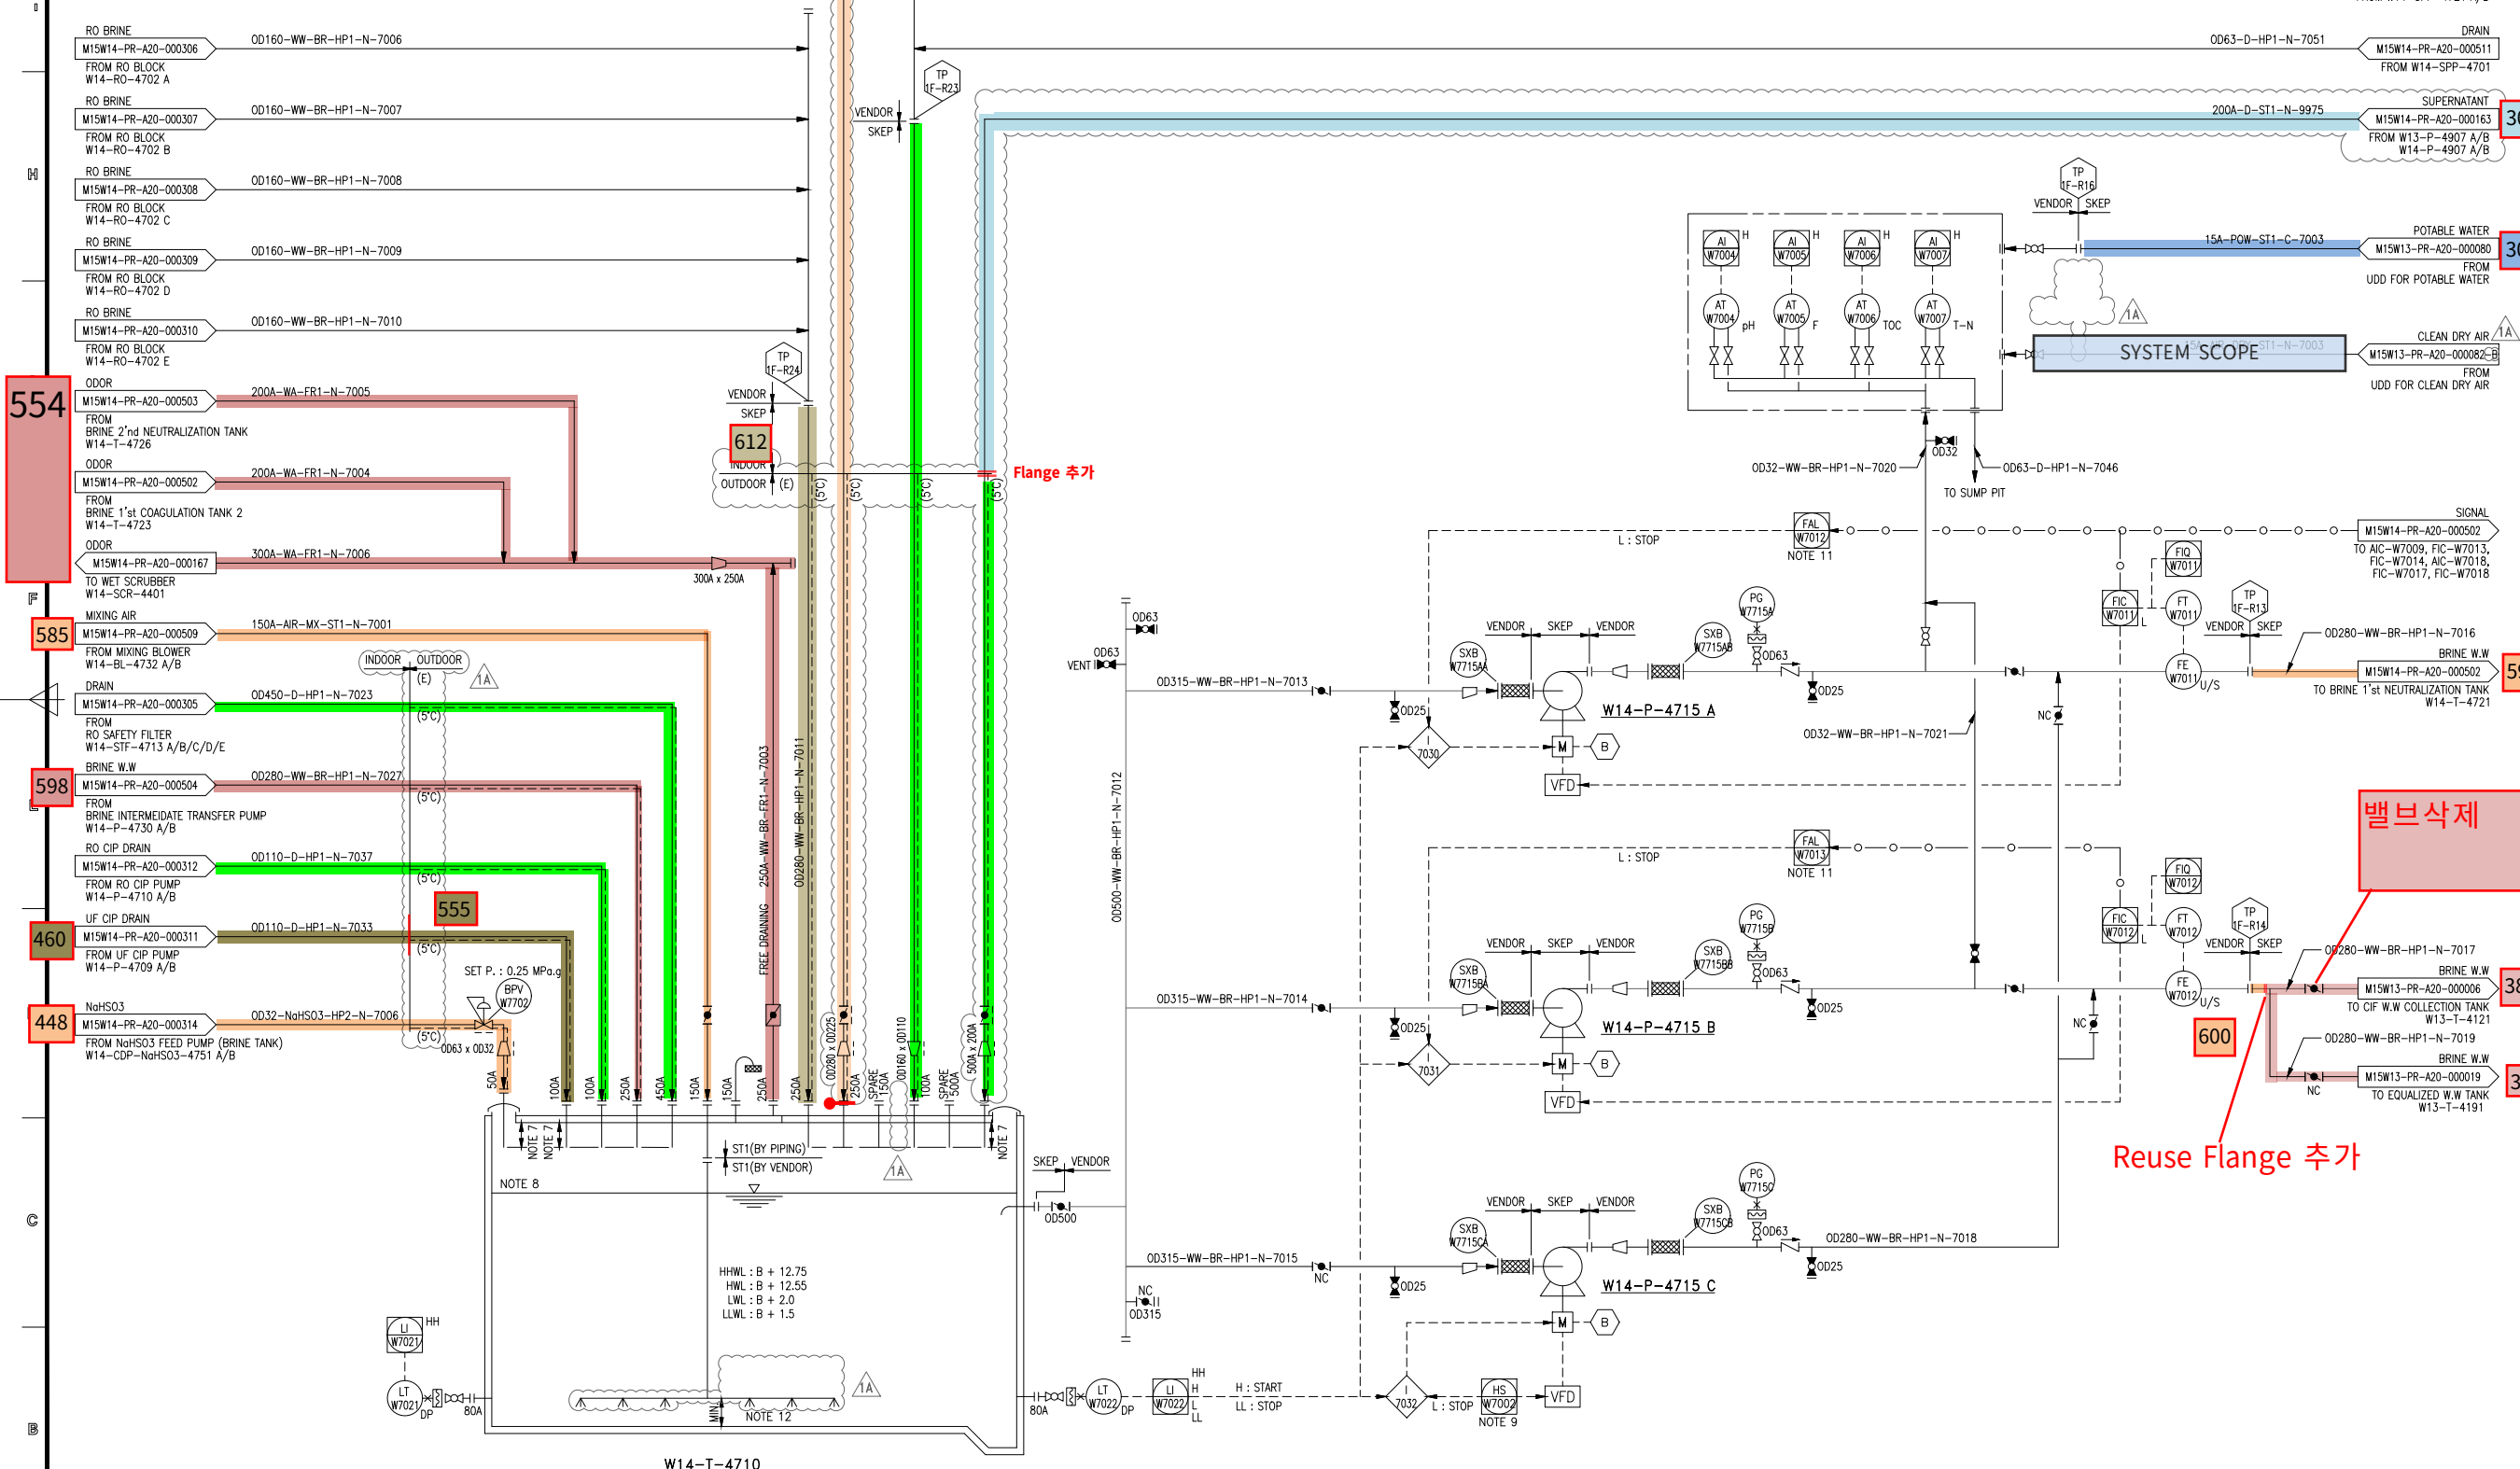

554

585

598

460

448

C

B

A1(594x841mm 1:2mm)

ITEM NO.	W14-P-4715 A/B/C
SERVICE	BRINE TRANSFER PUMP
Q'TY	2 + 1
TYPE	CENTRIFUGAL (WVF)
CAPA.	m3/hr.ea x mH 250 x 30 (0.29MPa)
MAT'L	ALLOY20/ALLOY20
POWER kW	(37)

밸브삭제

Reuse Flange 추가

1A	REVISED AFC	25.08.14
0	REVISED AFC	25.01.17
0	APPROVAL FOR CONSTRUCTION	24.10.31
수정	실명	날짜
REV.	DESCRIPTION	DATE
제도	이인학	
DRAWN BY		
검토	한진희	
CHECKED BY		
승인	박동명	
APPROVED BY		
제작사		
	SK 에코플랜트	
공사명		
PROJECT TITLE		
	M15X Ph4 WWT Project	
도면명		
DWG. TITLE		
	PIPING & INSTRUMENT DIAGRAM BRINE COLLECTION TANK & TRANSFER PUMP	
축척		
SCALE		NONE
날짜		
DATE		2025. 08. 14
PROJECT NO.	22330D	REV.
도면번호		
SHEET NO.	CJ-M15W14-PR-A20-000501	1A

