


DRAWING LIST FOR TEST PACKAGE PROJECT NO.: 22328D PROJECT TITLE : M15X Ph2 Project		H2SO4-629
---	--	------------------

PROJECT NO.: 22328D

PROJECT TITLE : M15X Ph2 Project

[illegible]

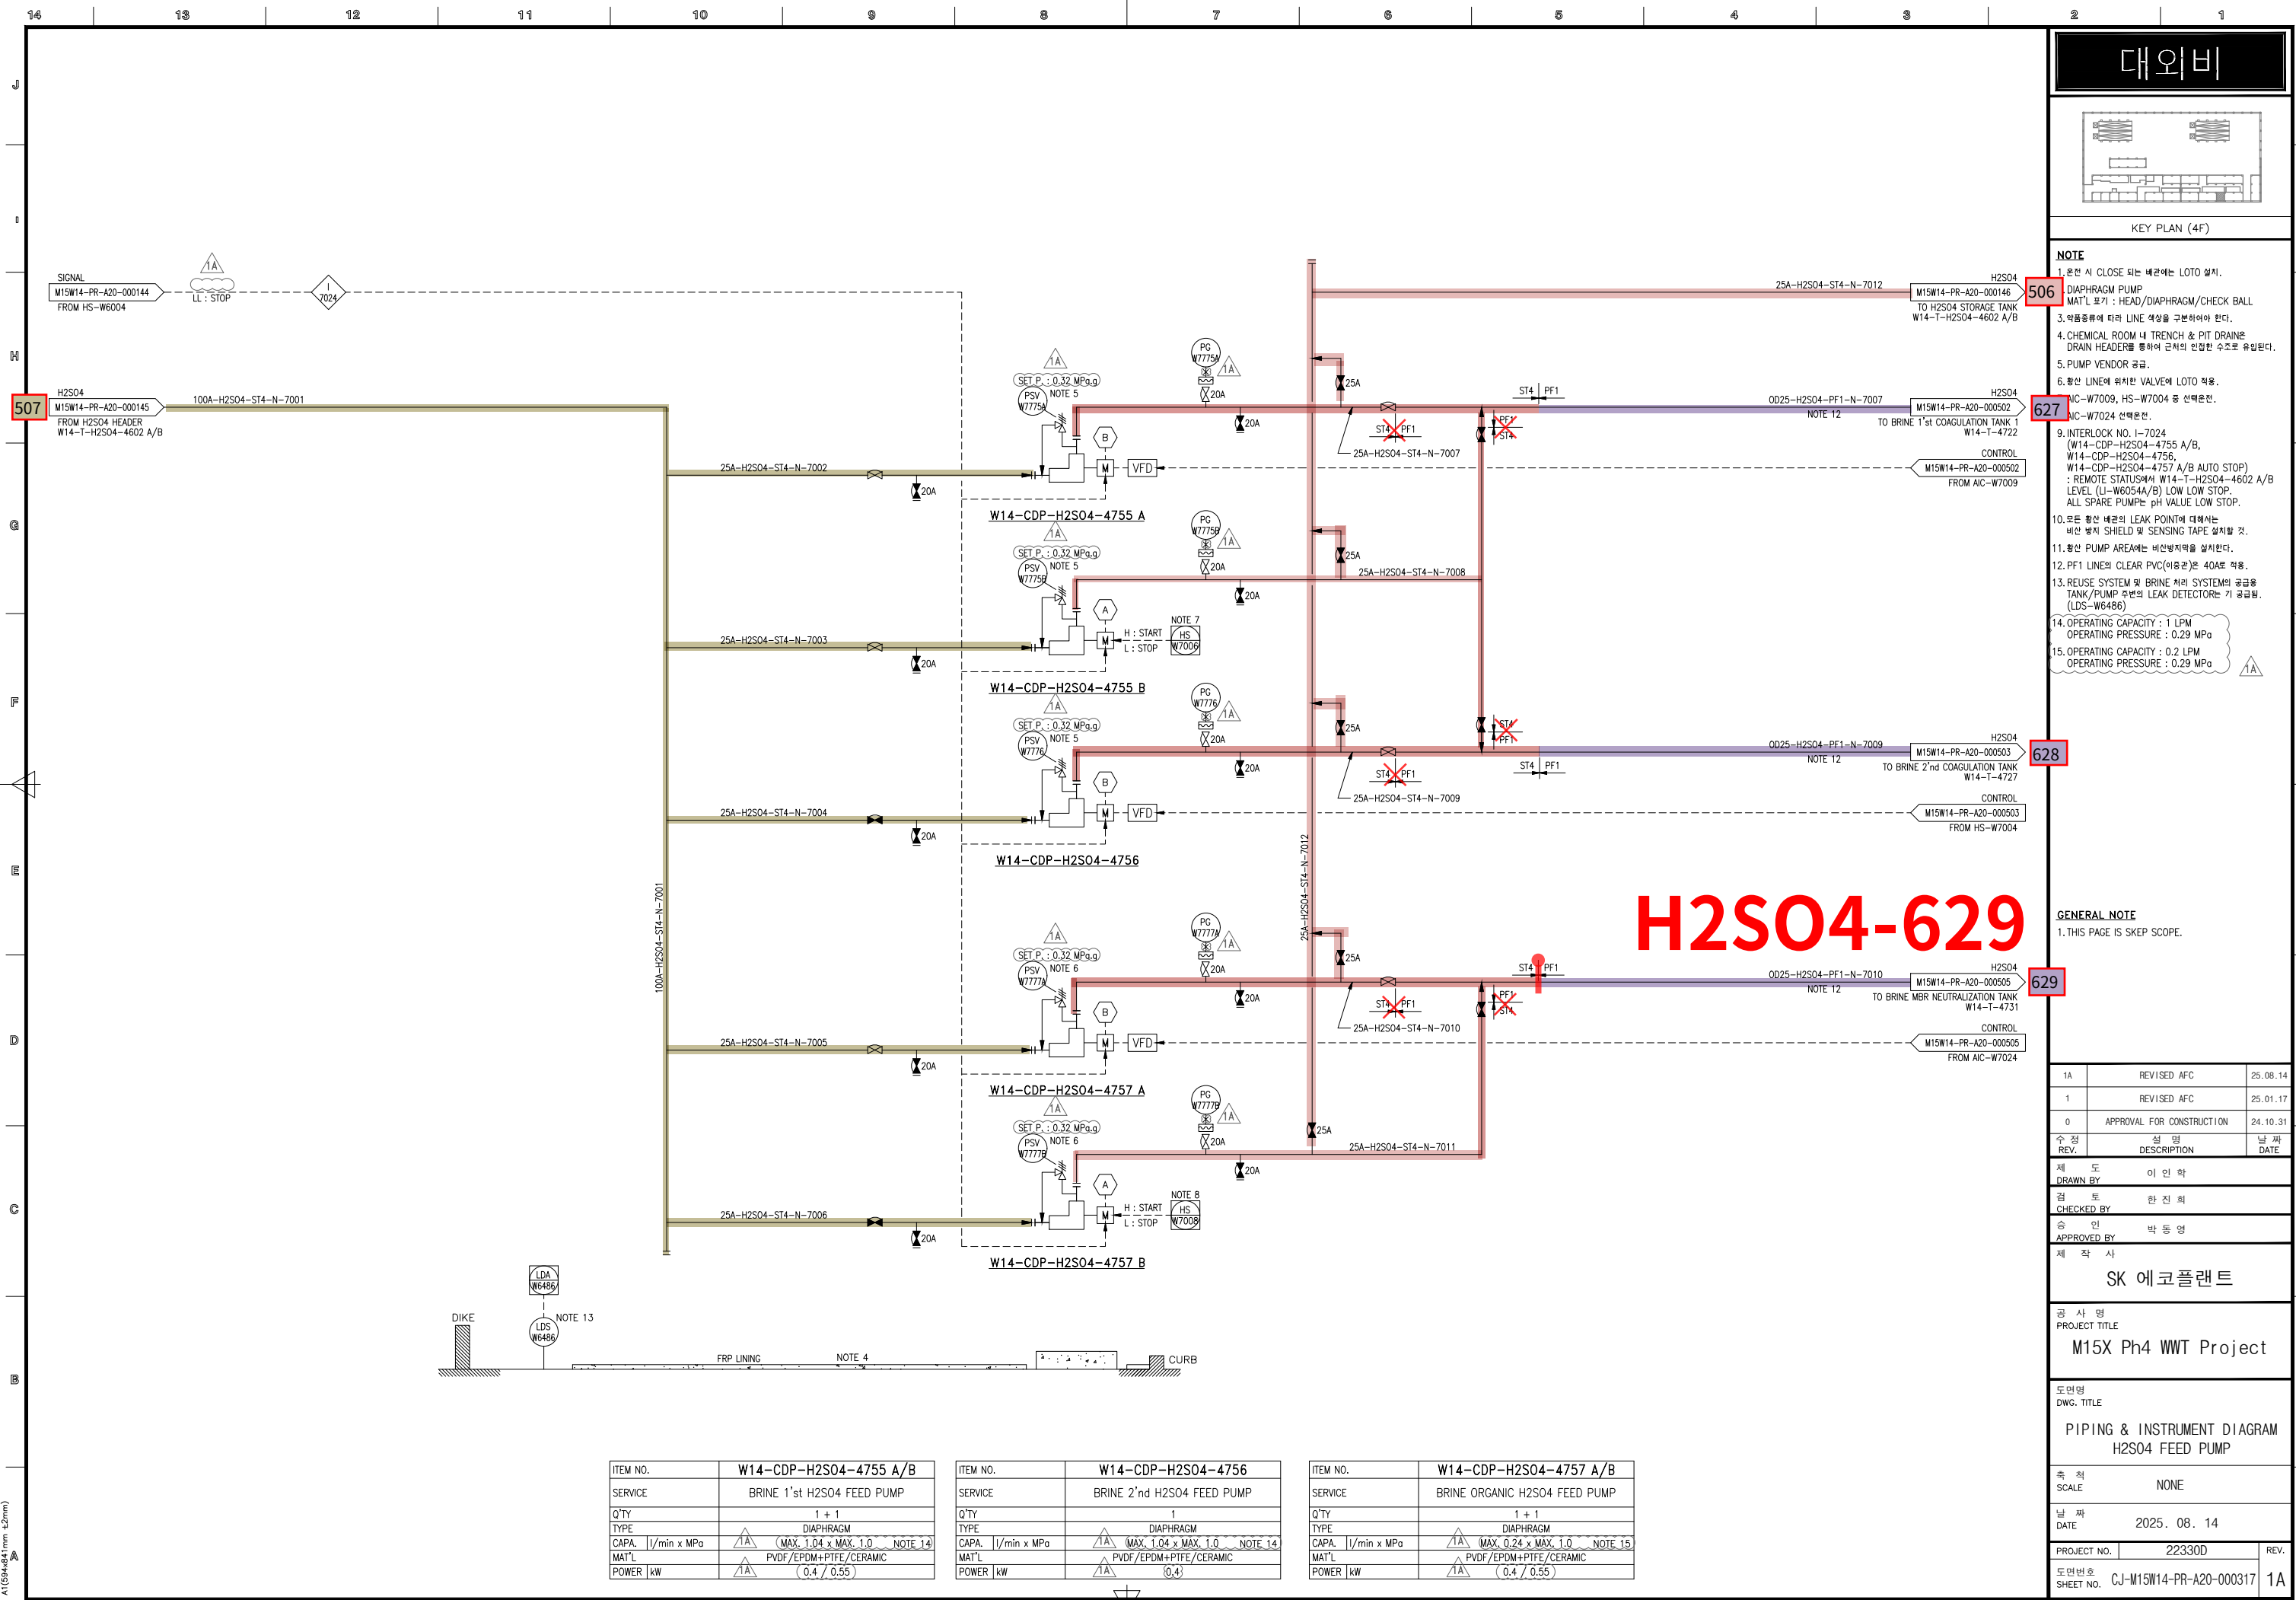

대외비

KEY PLAN (4F)

- NOTE**
1. 운전 시 CLOSE 되는 배관에는 LOTO 설치.
 2. DIAPHRAGM PUMP MAT'L 표기 : HEAD/DIAPHRAGM/CHECK BALL
 3. 약품종류에 따라 LINE 역상을 구분하여야 한다.
 4. CHEMICAL ROOM 내 TRENCH & PIT DRAIN은 DRAIN HEADER를 통하여 근처의 인접한 수조로 유입된다.
 5. PUMP VENDOR 공급.
 6. 황산 LINE에 위치한 VALVE에 LOTO 적용.
 7. AIC-W7009, HS-W7004 중 선택운전.
 8. AIC-W7024 선택운전.
 9. INTERLOCK NO. I-7024 (W14-CDP-H2SO4-4755 A/B, W14-CDP-H2SO4-4756, W14-CDP-H2SO4-4757 A/B AUTO STOP) : REMOTE STATUS에서 W14-T-H2SO4-4602 A/B LEVEL (LI-W6054A/B) LOW LOW STOP. ALL SPARE PUMP는 pH VALUE LOW STOP.
 10. 모든 황산 배관의 LEAK POINT에 대해서는 비산 방지 SHIELD 및 SENSING TAPE 설치할 것.
 11. 황산 PUMP AREA에는 비산방지막을 설치한다.
 12. PF1 LINE의 CLEAR PVC(이음관)은 40A를 적용.
 13. REUSE SYSTEM 및 BRINE 처리 SYSTEM의 공급용 TANK/PUMP 주변의 LEAK DETECTOR는 기 공급됨. (LDS-W6486)
 14. OPERATING CAPACITY : 1 LPM
OPERATING PRESSURE : 0.29 MPa
 15. OPERATING CAPACITY : 0.2 LPM
OPERATING PRESSURE : 0.29 MPa

GENERAL NOTE

1. THIS PAGE IS SKEP SCOPE.

629

1A

REVISED AFC

25.08.14

1

REVISED AFC

25.01.17

0

APPROVAL FOR CONSTRUCTION

24.10.31

수정

REV.

실명

DESCRIPTION

날짜

DATE

제

도

이

인

학

DRAWN BY

검

토

한

진

희

CHECKED BY

승

인

박

동

영

APPROVED BY

제

작

사

SK

에


코


플

랜

트

ITEM NO.	W14-CDP-H2SO4-4755 A/B	ITEM NO.	W14-CDP-H2SO4-4756	ITEM NO.	W14-CDP-H2SO4-4757 A/B
SERVICE	BRINE 1 st H2SO4 FEED PUMP	SERVICE	BRINE 2 nd H2SO4 FEED PUMP	SERVICE	BRINE ORGANIC H2SO4 FEED PUMP
Q'TY	1 + 1	Q'TY	1	Q'TY	1 + 1
TYPE	DIAPHRAGM	TYPE	DIAPHRAGM	TYPE	DIAPHRAGM
CAPA. l/min x MPa	1A (MAX. 1.04 x MAX. 1.0) NOTE 14	CAPA. l/min x MPa	1A (MAX. 1.04 x MAX. 1.0) NOTE 14	CAPA. l/min x MPa	1A (MAX. 0.24 x MAX. 1.0) NOTE 15
MAT'L	PVDF/EPDM+PTFE/CERAMIC	MAT'L	PVDF/EPDM+PTFE/CERAMIC	MAT'L	PVDF/EPDM+PTFE/CERAMIC
POWER kW	1A (0.4 / 0.55)	POWER kW	1A (0.4)	POWER kW	1A (0.4 / 0.55)





1. TRAY & ANGLE, CHANNEL SUPPORT가 적용되는 배관 ELEVATION은 현장 맞춤으로 한다.
2. (*) FIELD ADJUST

CLIENT		3
--------	---	---

경고 : 본 도면은 SK HYNIX의 기밀비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 무단의 사용, 복제, 제3자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 무단 사용으로 피해가 발생한 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음.

