


PROJECT TITLE : M15X Ph2 Project

[illegible]

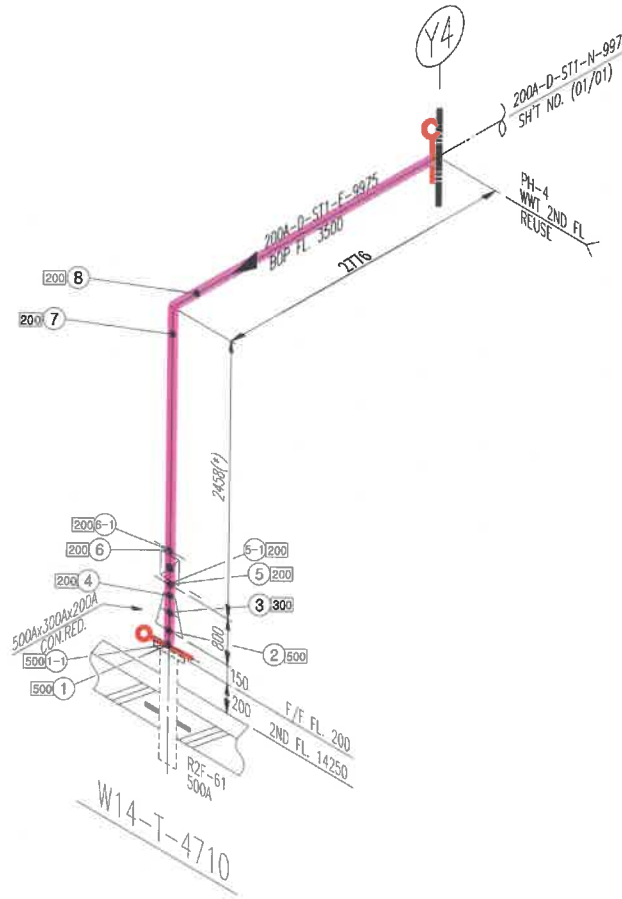

<NOTE>
1. (*) FIELD ADJUST

* PIPE : P/P1 * 90° ELBOW : E90 * 45° ELBOW : E45 * TEE : T * RED TEE : TR * STUB-IN : STU * REINFORCING PAD : RP * CON.RED : RC * ECC.RED : RE * CON.SWAGE : RCS/RCS1 * ECC.SWAGE : RCS/RCS1 * NIPPLE : NP/NP1/NP2 * CAP : CAP/CAP1 * PLUG : PLG * FULL COUPLING : FC * HALF COUPLING : HF/HF1
* STUB-IN : STU * SOCKET(HDPE/PVC) : SC * SADDLE(HDPE) : SD * FLANGE : F/F1 * GASKET : G/G1/G2 * BOLT & NUT : B/B1 * BLIND FLANGE : FB/FB1 * GATE VA : VG/VG1/VG2 * BALL VA : VB/VB1/VB110/VB2/VB210 * BUTTERFLY VA : VF/VF1 * CHECK VA : VC/VC1/VC2/VC3/VC4/VC5/VC6/VC7
* GLOBE VA : VL/VL1/VL2 * DIAPHRAGM VA : VD/VD10 * DAMPER : VP * QUICK COUPLING : SQW * FLEXIBLE JOINT(STEEL) : FLXB * FLEXIBLE JOINT(RUBBER) : FLXR * FLEXIBLE JOINT(STEEL PIPE LINED) : FLXL * FLEXIBLE HOSE : FLXH * STEAM TRAP : ST * SPRAY NOZZLE : SPN * EMERGENCY SHOWER : SSH
* STRAINER(TYPE1) : YSTR * STRAINER(TYPE2) : YSTR * STRAINER(BUCKET-TYPE1) : BSTR * ANCHOR PLATE : STOP * BIRD SCREEN : BS * ISOLATION KIT : IK * UNLOADING BOX : UB * AIR TRAP : AT * LOTO : LOTO * SIGHT GLASS : SG * PRESSURE GAUGE : PG * SHIELD : SH * SPECIAL BOLT & NUT : BU/BU1

INSULATION	CODE	E	CONDITION	PRESS. (kg/cm2g)	TEMP. (°C)	AREA	W14
	THICK.	25	DESIGN	6.4	60	UNIT	R2FA
			OPERATING	4	AMB	REF. PLAN DWG.	
						CJ-M15W14-PI-A30-020016-A	
						REF. P & ID	
						CJ-M15W14-PR-A20-000501	



REV. NO. DATE

25.03.31

APPROVED FOR CONSTRUCTION

BY

CHK

APP'D

함래홍

안남후

박동영

CLIENT



1

CONTRACTOR



PROJECT NAME

25

COMMODITY

D

JOB NO.

22330D

LINE NO.

200A-D-ST1-E-9975

SH'T NO. REV.

01 / 01 0

경고 : 본 도면은 SK HYNIX의 기밀비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제3자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유표자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유표자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음.

PUNCH LIST

Project No : 22330D

Project Title : M15X Ph3 Project

Package No :

Date :

S/N	Drawing No	Description	Category A B C	Punch Clear Status			
				작성자		확인자	
				Name	Sign	Name	Sign
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

Remarks

A : Before Hydro Test

B : Before M/C

C : Before Commissioning