


PROJECT NO.: 22328D

PROJECT TITLE : M15X Ph2 Project

1 OF 1

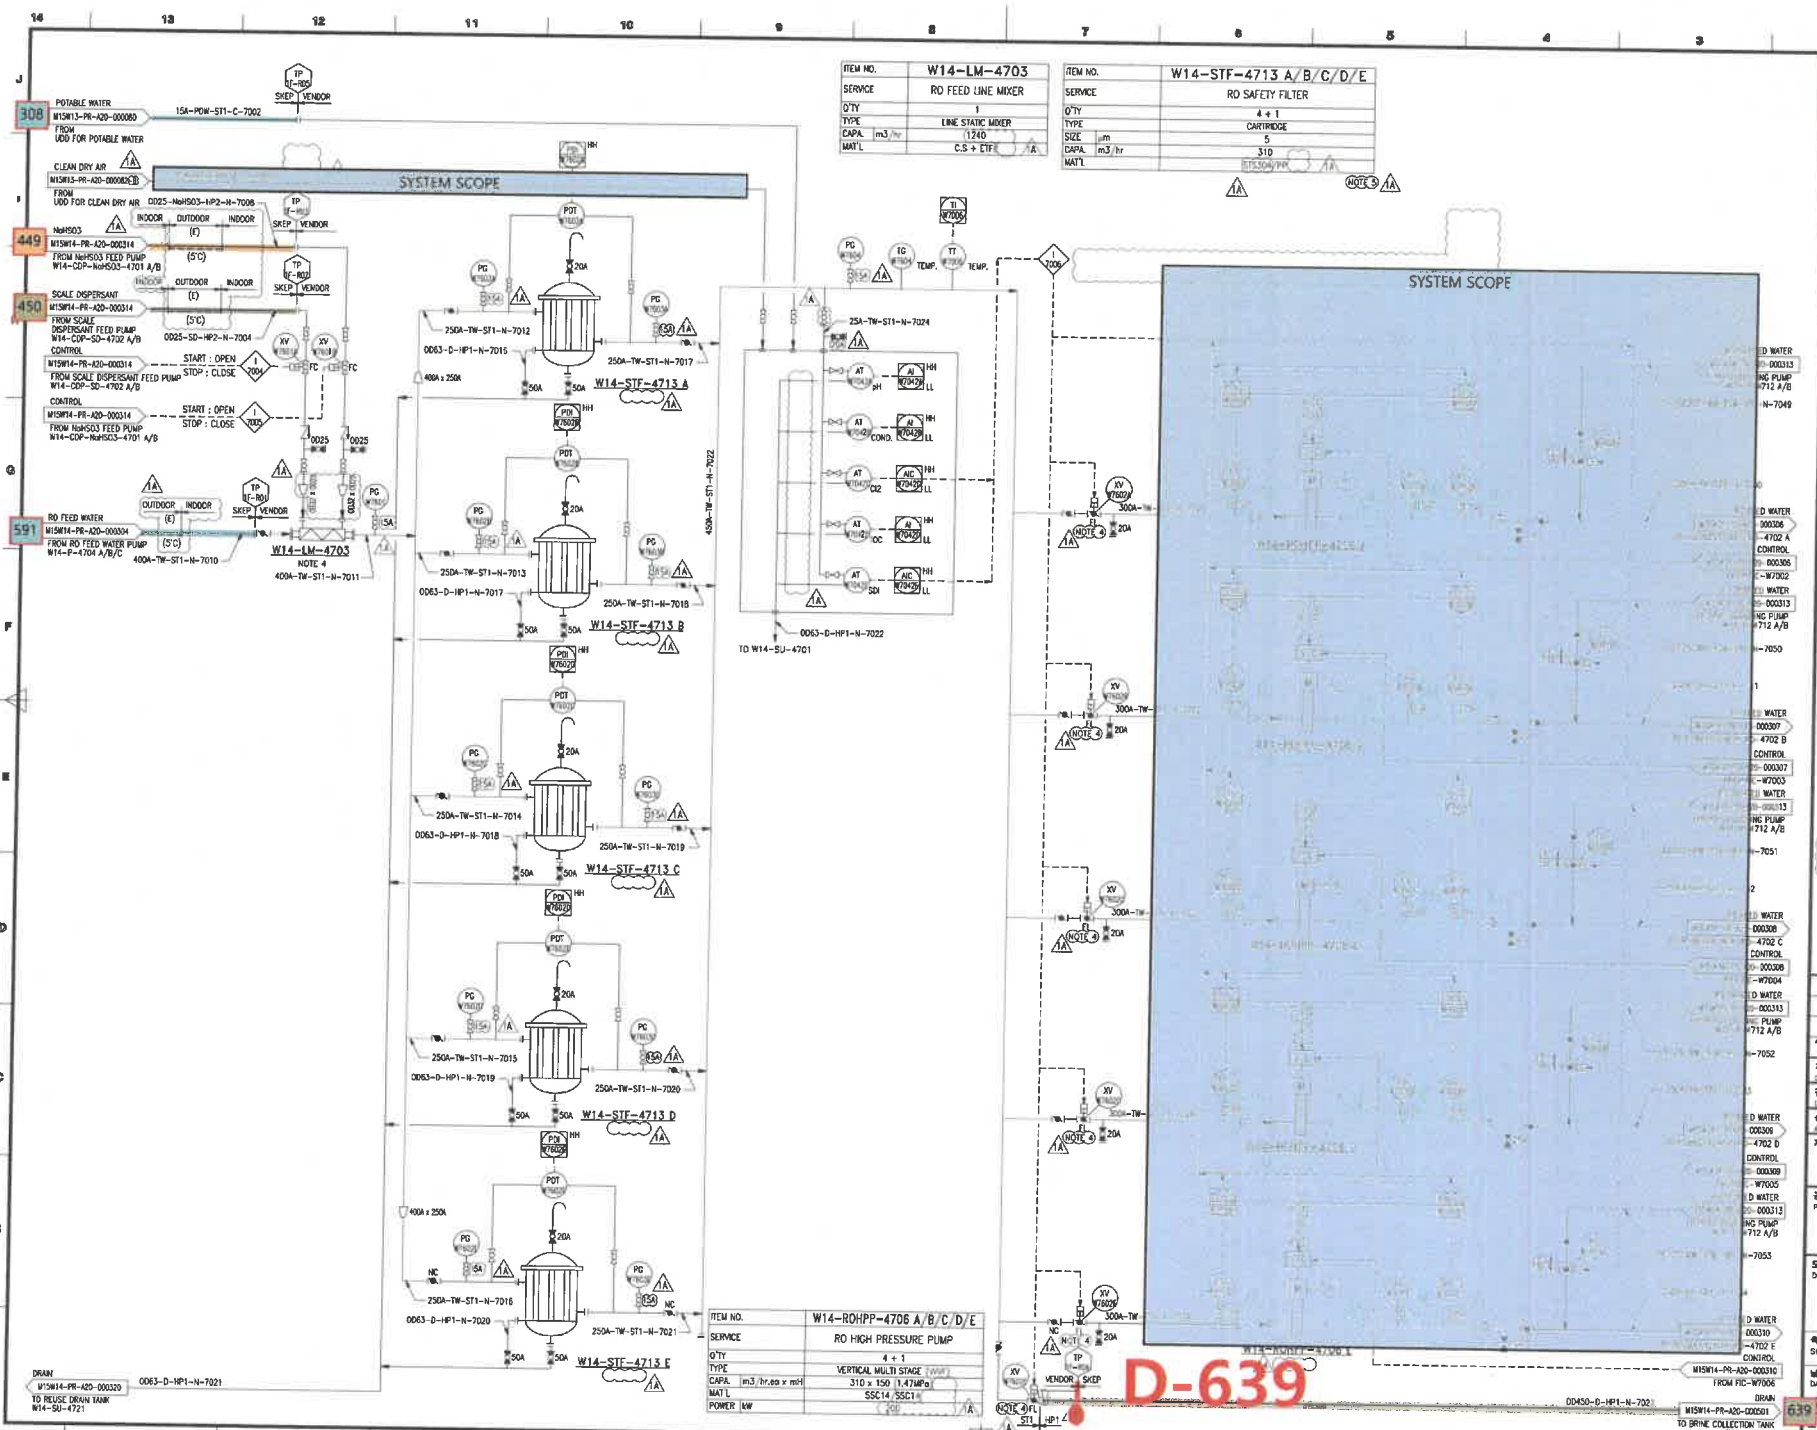

ITEM NO.	W14-LM-4703
SERVICE	RO FEED LINE MIXER
QTY	1
TYPE	LINE STATIC MIXER
SIZE	1210
CAPA	m3/hr
MAT'L	C.S + ETFE

ITEM NO.	W14-STF-4713 A/B/C/D/E
SERVICE	RO SAFETY FILTER
QTY	4 + 1
TYPE	CARTRIDGE
SIZE	5
CAPA	m3/hr
MAT'L	PTFE/SSW/PP

ITEM NO.	W14-RHPP-4706 A/B/C/D/E
SERVICE	RO HIGH PRESSURE PUMP
QTY	4 + 1
TYPE	VERTICAL MULTI STAGE PUMP
CAPA	m3/hr, 60 x m3/hr
SIZE	310 x 150 x 1,470mm
MAT'L	SSC14, SSC11
POWER	kW

대외비

KEY PLAN (1F)

NOTE

1. 2m 이상 높은 곳에 설치 시 CHAIN VALVE 또는 PLATFORM 사용
2. 온도에 의해 닫히거나 열리는 LOTO 설치
3. CENTRIFUGAL PUMP
MATERIAL : CASING / IMPELLER
4. 50A 이상 또는 100A 이상인 MOTOR (ACCESSORY) 포함
5. FILTER ELEMENT 사양 : 110EA/Inch

REV	REVISED A/C	25.08.14
1	REVISED A/C	25.01.17
D	APPROVAL FOR CONSTRUCTION	24.10.31
수행	DESCRIPTION	날짜
제 도	이 언 화	
검 토	한 권 회	
승 인	박 동 영	
제 작 사		

SK 에코플랜트

공 사 명
PROJECT TITLE
M15X Ph4 WWT Project

도면명
DWG. TITLE
PIPING & INSTRUMENT DIAGRAM
SAFETY FILTER &
HIGH PRESSURE PUMP


척 도
SCALE
NONE

날 짜
DATE
2025. 08. 14

639	DWG. NO. 223300	REV. A
	제본 SHEET NO.	CJ-M15W14-PR-A20-000305 1A



2

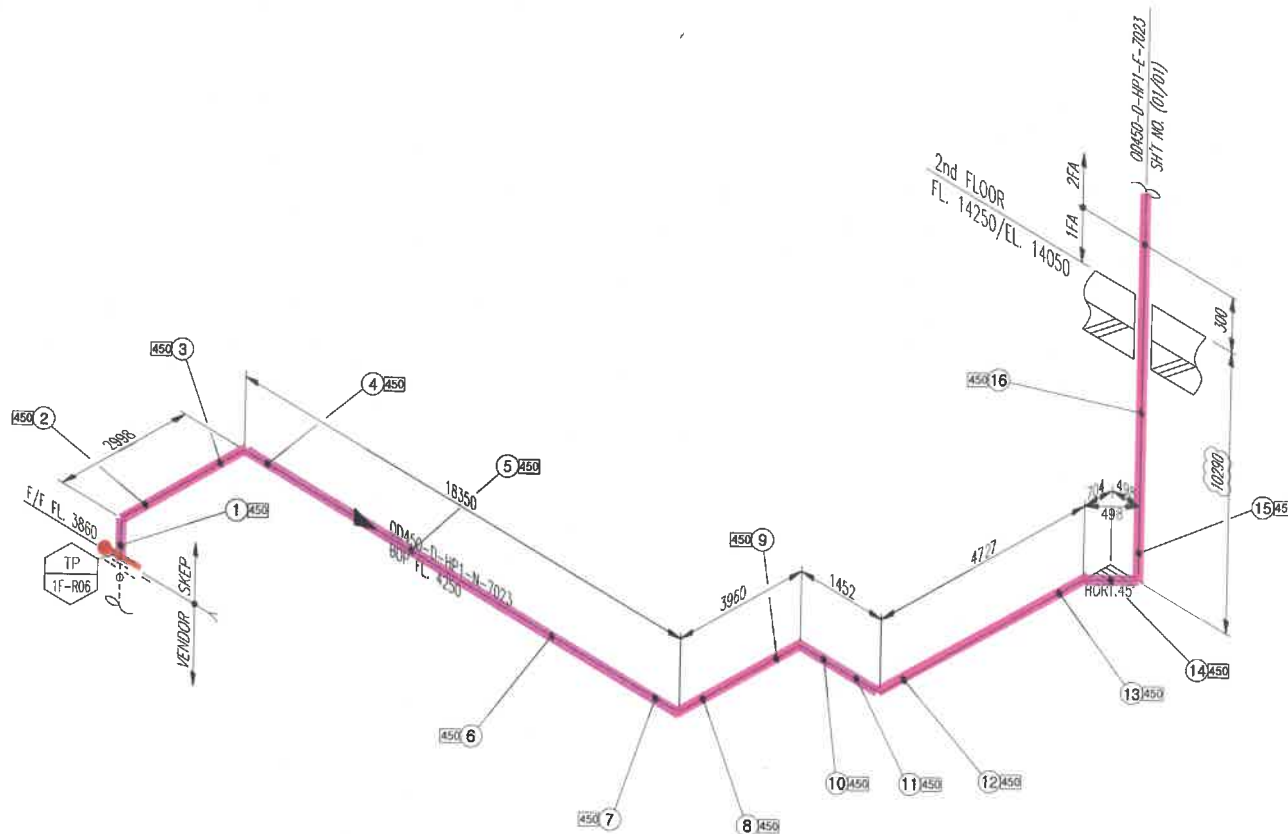

<NOTE>
1. (*) FIELD ADJUST

* PIPE : P/P1 * 90° ELBOW : E90 * 45° ELBOW : E45 * TEE : T * REDUCT. : TR * STUB-IN : STU * REINFORCING PAD : RP * CORRUG. : RC * ECC. RED. : RE * CON. SWAGE : RCS/RCS1 * ECC. SWAGE : RES/RES1 * NIPP : NP/NP1/NP2 * CAP : CAP/CAP1 * PLUG : PLG * FULL COUPLING : FC * HALF COUPLING : HF/HF1
 * STUB-IN : STU * SOCKET (HDPE/PVC) : SC * SADDLE (HDPE) : SD * FLANGE : F/F1 * GASKET : G/G1/G2 * BOLT & NUT : B/B1 * BLIND FLANGE : FB/FB1 * GATE VA. : VG/VG1/VG2 * BALL VA. : VB/VB1/VB2/VB210 * BUTTERFLY VA. : VF/VF1 * CHECK VA. : VC/VC1/VC2/VC3/VCA/VCS/VCS1
 * GLOBE VA. : VL/VL1/VL2 * DIAPHRAGM VA. : VD/VD10 * DAMPER : VP * QUICK COUPLING : SQC * FLEXIBLE JOINT (STEEL) : FLX * FLEXIBLE JOINT (RUBBER) : FLRX * FLEXIBLE JOINT (STEEL PIPE LINED) : FLXL * FLEXIBLE HOSE : FLXH * STEAM TRAP : ST * SPRAY NOZZLE : SPN * EMERGENCY SHOWER : SSH
 * STRAINER (I-TYPE) : YSTR * STRAINER (I-TYPE) : TSTR * STRAINER (BUCKET-TYPE) : BSTR * ANCHOR PLATE : STOP * BIRD SCREEN : BS * ISOLATION KIT : IK * UNLOADING BOX : UB * AIR TRAP : AT * LOTO : LOTD * SIGHT GLASS : SG * PRESSURE GAUGE : PG * SHIELD : SH * SPECIAL BOLT & NUT : BL/BL1

INSULATION	CODE	N	CONDITION	PRESS. (kg/cm ² g)	TEMP. (°C)	AREA	W14
	THICK.	-	DESIGN	6.4	60	UNIT	R1FA
			OPERATING	4	AMB	REF. PLAN DWG.	
						CJ-M15W14-PI-A30-010016-B	
						REF. P & ID	
						CJ-M15W14-PR-A20-000305	

25.03.31	REVISED AS MARKED	황래중	안남후	박동영
25.01.24	APPROVED FOR CONSTRUCTION	황래중	안남후	박동영
REV. NO.	DATE	DESCRIPTION	BY	CHK APP'D

SK ecoplant

ITEM	SIZE	Q'TY	DESCRIPTION
			HP1
P	OD450	42.7M	PIPE, HDPE PE100, PE, BUTT FUSION, PN16/SDR11
E90	OD450	6EA	ELBOW 90 DEG, HDPE PE100, PE, BUTT FUSION, PN16/SDR11
E45	OD450	1EA	ELBOW 45 DEG, HDPE PE100, PE, BUTT FUSION, PN16/SDR11
F	OD450	1EA	FLG LAP JOINT / STUB END SET, KS 10K, FF, LAP JOINT-ST5304 / STUB END-HDPE PE100

CLIENT

SK hynix

1

CONTRACTOR

SK ecoplant

COMMODITY

D

LINE NO.

OD450-D-HP1-N-7023

PROJECT NAME

M15X Ph4 Project

JOB NO.

22330D

SH'T NO.

01 / 01

REV.

1

경고 : 본 도면은 SK HYNIX의 기밀비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제3자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유보자의 불법 사용으로 파해가 발생할 경우 유보자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음.

PUNCH LIST

Project No : 22330D

Project Title : M15X Ph3 Project

Package No :

Date :

S/N	Drawing No	Description	Category A B C	Punch Clear Status			
				작성자		확인자	
				Name	Sign	Name	Sign
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

Remarks

A : Before Hydro Test

B : Before M/C

C : Before Commissioning