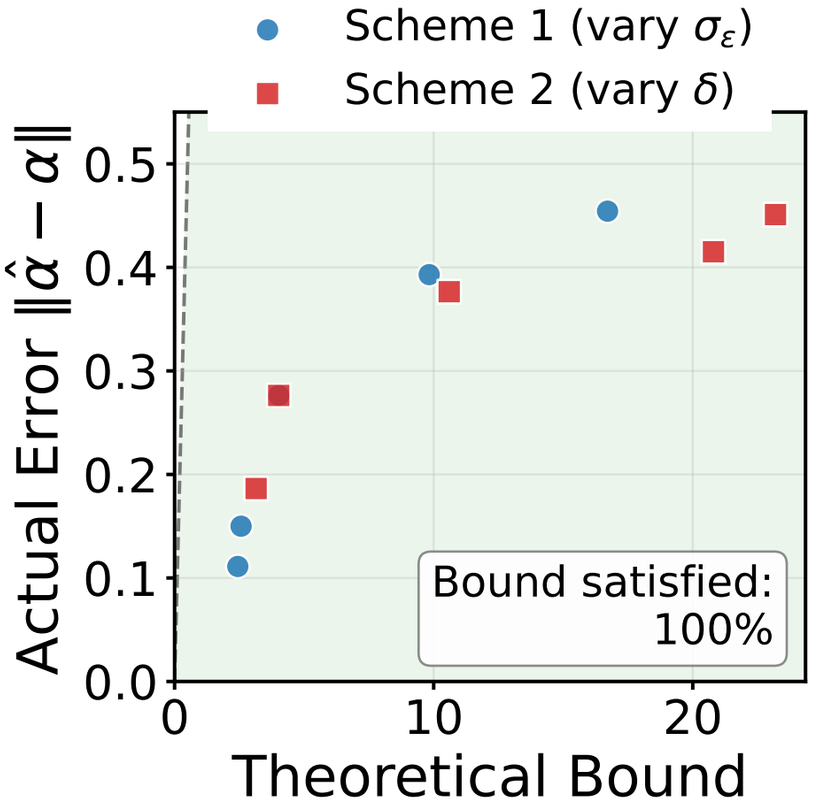
Scheme 1 (vary σ_ε)
Scheme 2 (vary δ)
Actual Error $\|\hat{\alpha} - \alpha\|$
Theoretical Bound
Bound satisfied:
100%
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0
10
20

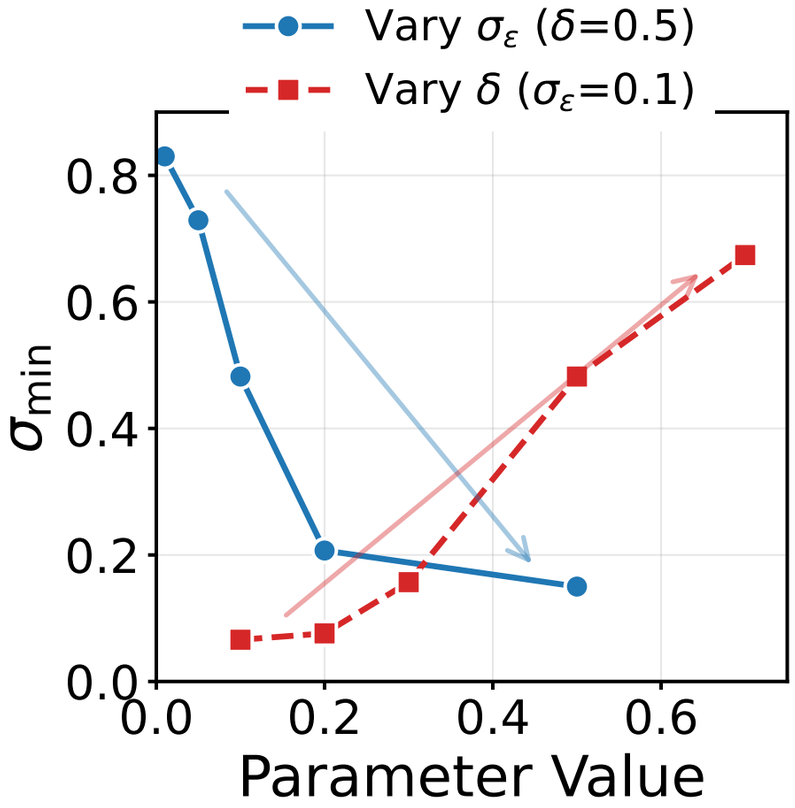
Vary σ_ε (δ=0.5)
Vary δ (σ_ε=0.1)
$\sigma_{\min}$
Parameter Value
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8

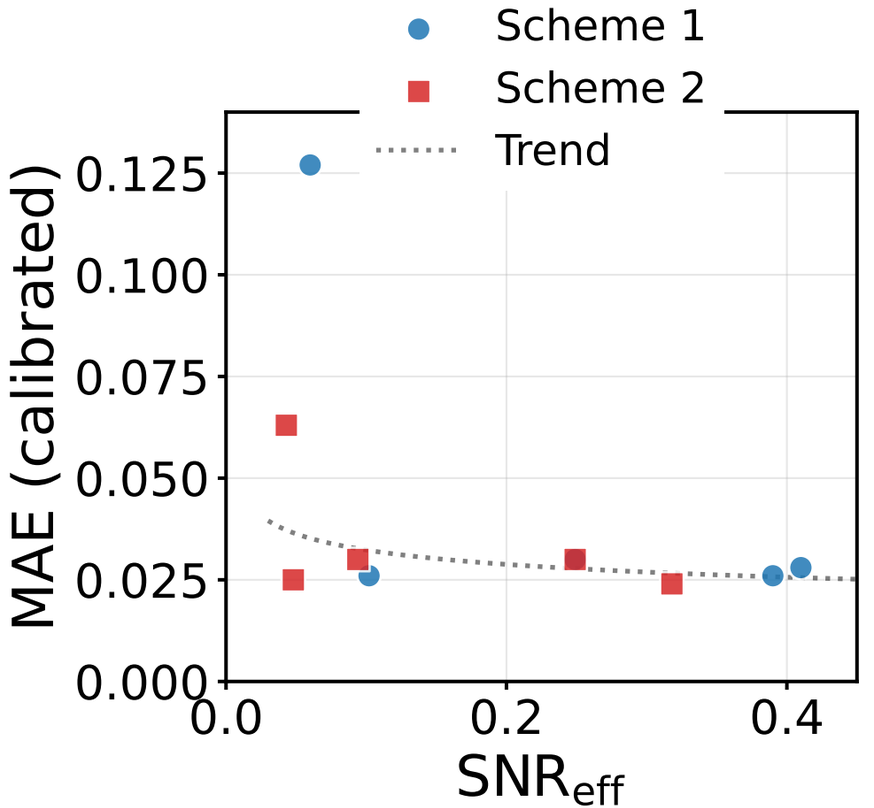
Scheme 1
Scheme 2
Trend
MAE (calibrated)
SNR_{eff}
0.000
0.025
0.050
0.075
0.100
0.125
0.0
0.2
0.4