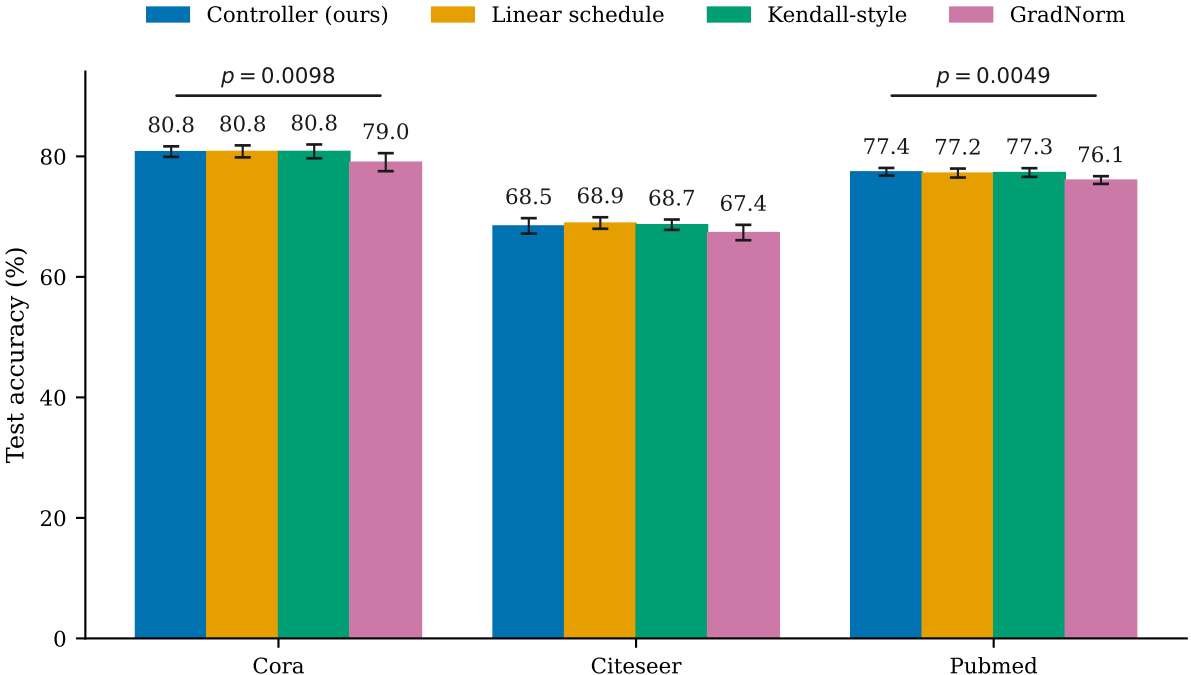
Controller (ours)
Linear schedule
Kendall-style
GradNorm
p = 0.0098
p = 0.0049
80.8
80.8
80.8
79.0
68.5
68.9
68.7
67.4
77.4
77.2
77.3
76.1
Test accuracy (%)
0
20
40
60
80
Cora
Citeseer
Pubmed