

版权保护。严令禁止在未获得明确授权的情况下下载、转发和复制本文档，利用及传播其内容。



冉昆真空科技（浙江）有限公司

公司/客户
项目描述 72项目
图号 2023-24-12004
设计 冉昆真空科技有限公司

制造商(公司) 冉昆真空科技有限公司
地址 An der alten Ziegelei 2
电话 +49 (0)2173 - 39 64 - 0
项目名称 72项目
项目负责人 王经理

编辑日期： 2024/12/24 创建者：虎存山 审核人：王经理 页数 38

			项目名称	72项目	项目编号	冉昆真空科技有限公司 	首页			=DOC	&		
			72项目		2023-24-12004								
					图号						+	页	1
修改	日期	姓名	创建者	ADMINISTRATOR	批准人				日期	2024/12/24	校对	ADMINISTRATOR	页数

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

目录

页码	页类型	页描述	日期	编辑者
6	安装板布局	电气柜	2024/12/24	ADMINISTRATOR
7	安装板布局	安装板	2024/12/24	ADMINISTRATOR
8	安装板布局	支撑脚	2024/12/23	ADMINISTRATOR
9	多线原理图	主回路	2024/12/24	ADMINISTRATOR
10	多线原理图	220V电源端子排	2024/12/24	ADMINISTRATOR
11	多线原理图	220V供电分配	2024/12/24	ADMINISTRATOR
12	多线原理图	24V电源端子排	2024/12/24	ADMINISTRATOR
13	多线原理图	PLC点位概括1	2024/12/23	ADMINISTRATOR
14	多线原理图	PLC点位概括2	2024/12/23	ADMINISTRATOR
15	多线原理图	PLC点位概括3	2024/12/24	ADMINISTRATOR
16	多线原理图	PLC点位概括4	2024/12/24	ADMINISTRATOR
17	多线原理图	PLC点位概括5	2024/12/24	ADMINISTRATOR
18	多线原理图	PLC点位概括6	2024/12/24	ADMINISTRATOR
19	多线原理图	PLC数字量输入1	2024/12/23	ADMINISTRATOR
20	多线原理图	PLC数字量输入2	2024/12/23	ADMINISTRATOR
21	多线原理图	PLC数字量输入3	2024/12/23	ADMINISTRATOR
22	多线原理图	PLC数字量输出1	2024/12/23	ADMINISTRATOR
23	多线原理图	PLC数字量输出2	2024/12/23	ADMINISTRATOR
24	多线原理图	信号处理	2024/12/23	ADMINISTRATOR
25	多线原理图	PLC模拟量输入1	2024/12/24	ADMINISTRATOR
26	多线原理图	PLC模拟量输入2	2024/12/24	ADMINISTRATOR
27	多线原理图	PLC模拟量输入3	2024/12/24	ADMINISTRATOR
28	多线原理图	通信分配1	2024/12/24	ADMINISTRATOR
29	多线原理图	通信分配2	2024/12/24	ADMINISTRATOR
30	安装板布局	接线盒	2024/12/23	ADMINISTRATOR
31	多线原理图	变频器柜说明	2024/12/22	ADMINISTRATOR
32	多线原理图	变频器接线图	2024/12/23	ADMINISTRATOR

2

2. b

			项目名称72项目	项目编号2023-24-12004	冉昆真空科技有限公司	目录：=SCH+防爆柜/1 - =SCH+变频器/2			=DOC	&
			72项目	图号						
修改	日期	姓名	创建者ADMINISTRATOR	批准人		日期2024/12/24	校对ADMINISTRATOR		+	页2. a
										页数3 从38


版权保护。严令禁止在未获得明确授权的情况下转发和复制本文档，利用及传播其内容。

目录

页码	页类型	页描述	日期	编辑者
33	部件汇总表	部件汇总表 ： -	2024/12/22	ADMINISTRATOR
34	部件汇总表	部件汇总表 ： UT-5204 - ABB. ACS580-01-026A-4+B056	2024/12/24	ADMINISTRATOR
35	多线原理图	端子接线图1	2024/12/22	ADMINISTRATOR
36	多线原理图	端子接线图2	2024/12/22	ADMINISTRATOR
37	多线原理图	端子接线图3	2024/12/22	ADMINISTRATOR
38	多线原理图	端子接线图4	2024/12/22	ADMINISTRATOR
39	多线原理图	端子接线图5	2024/12/22	ADMINISTRATOR

版权保护。严令禁止在未获得明确授权的情况下，转发和复制本文档，利用及传播其内容。

系统拓扑图 ——
图片仅供参考并非实物图



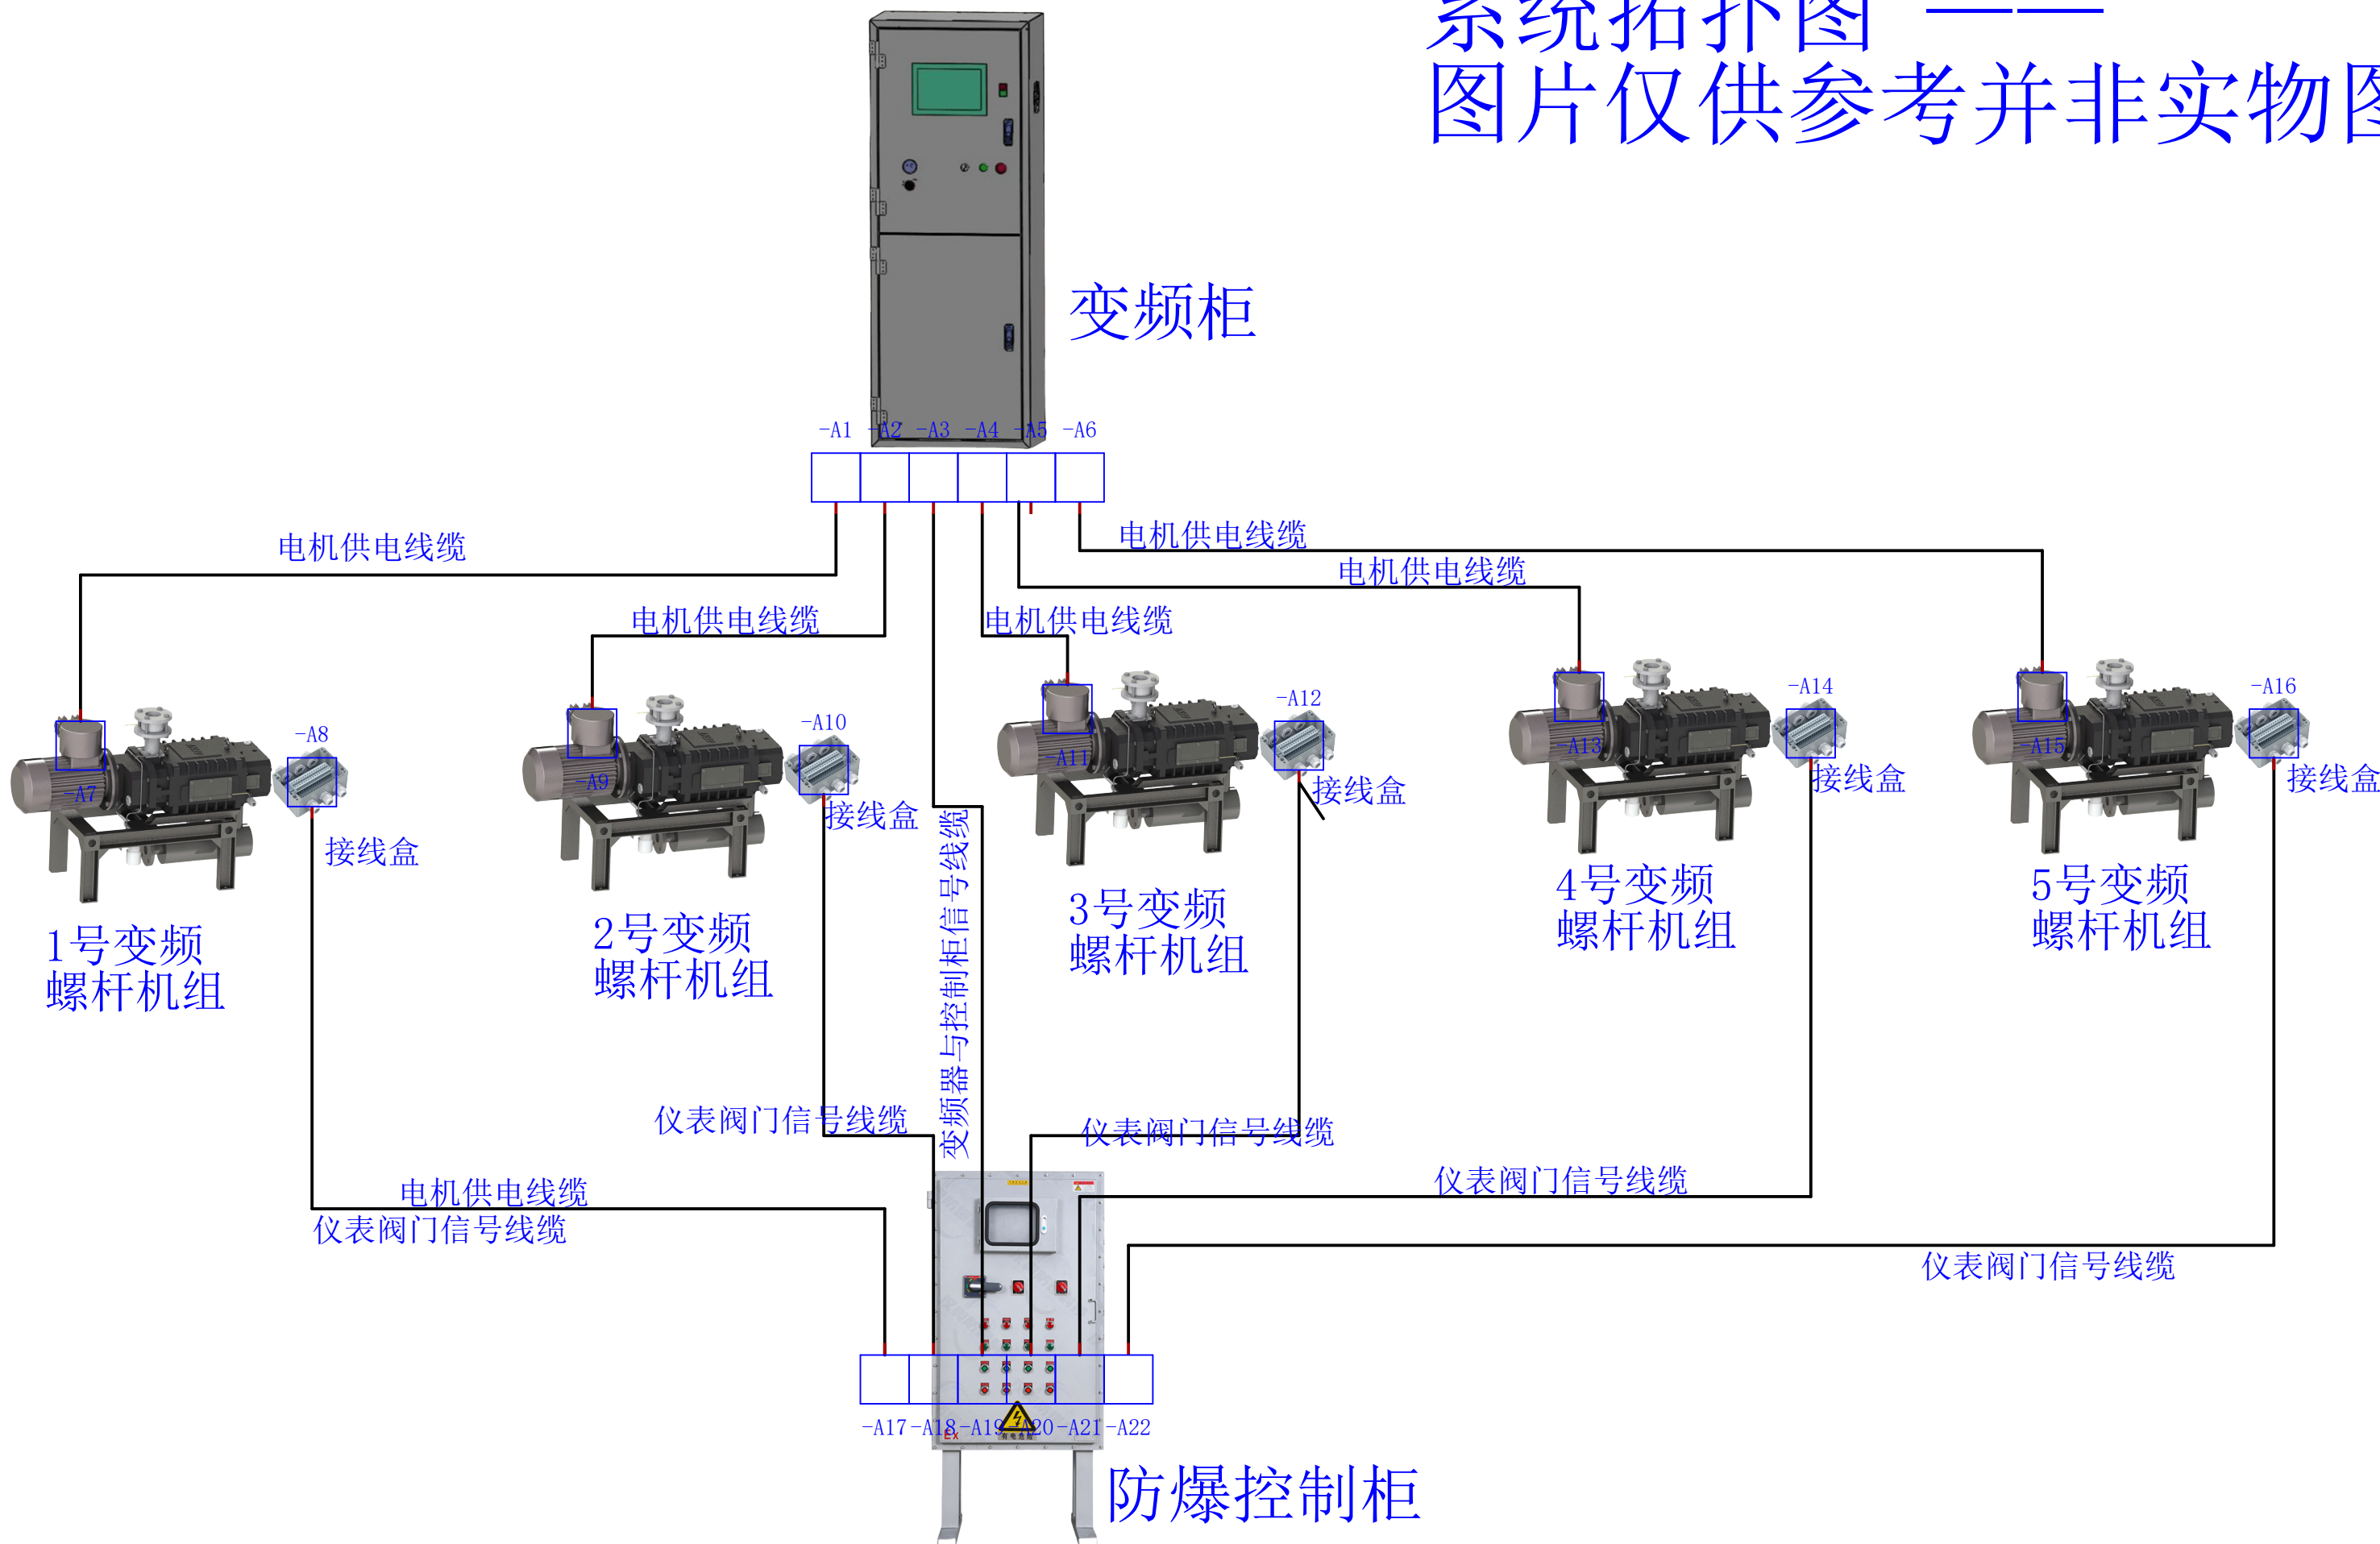


版权保护。严令禁止在未获得明确授权的情况下，转发和复制本文档，利用及传播其内容。

版权保护。严禁禁止在未获得明确授权的情况下，转发和复制本文档，利用及传播其内容。


=DOC+/3

			项目名称	72项目	项目编号	2023-24-12004
			72项目		图号	
修改	日期	姓名	创建者	ADMINISTRATOR	批准人	

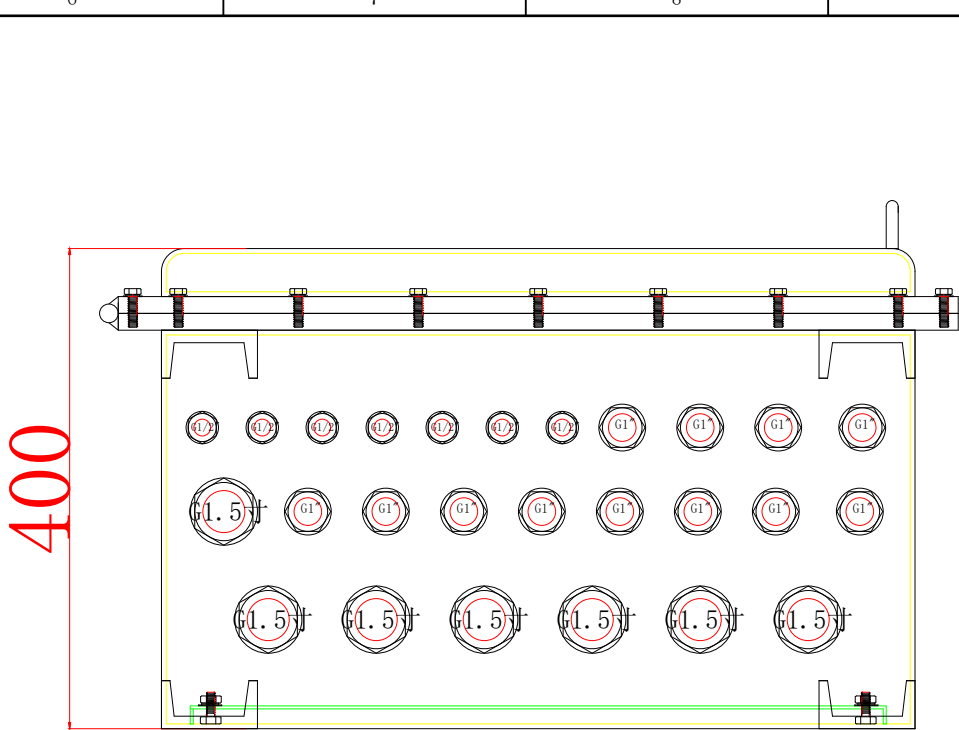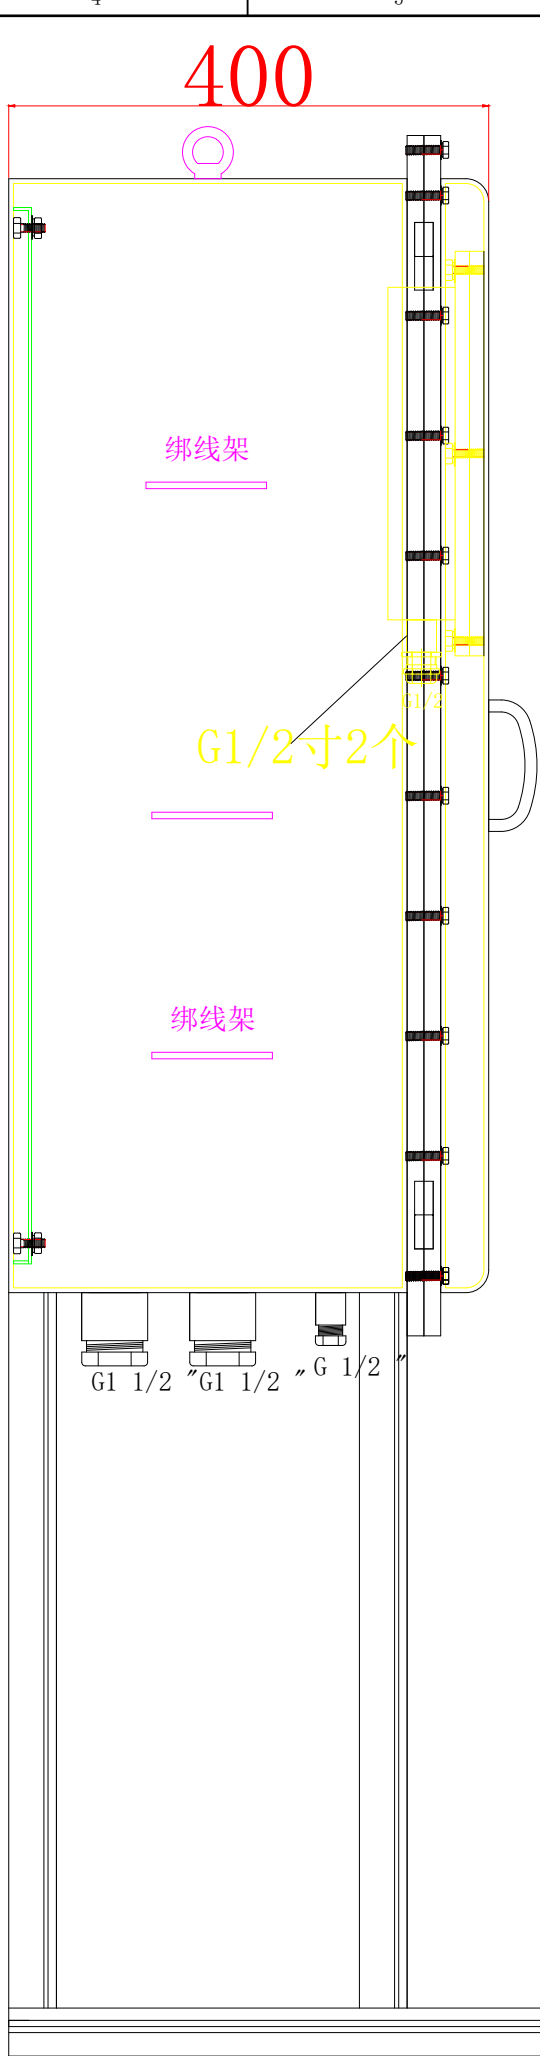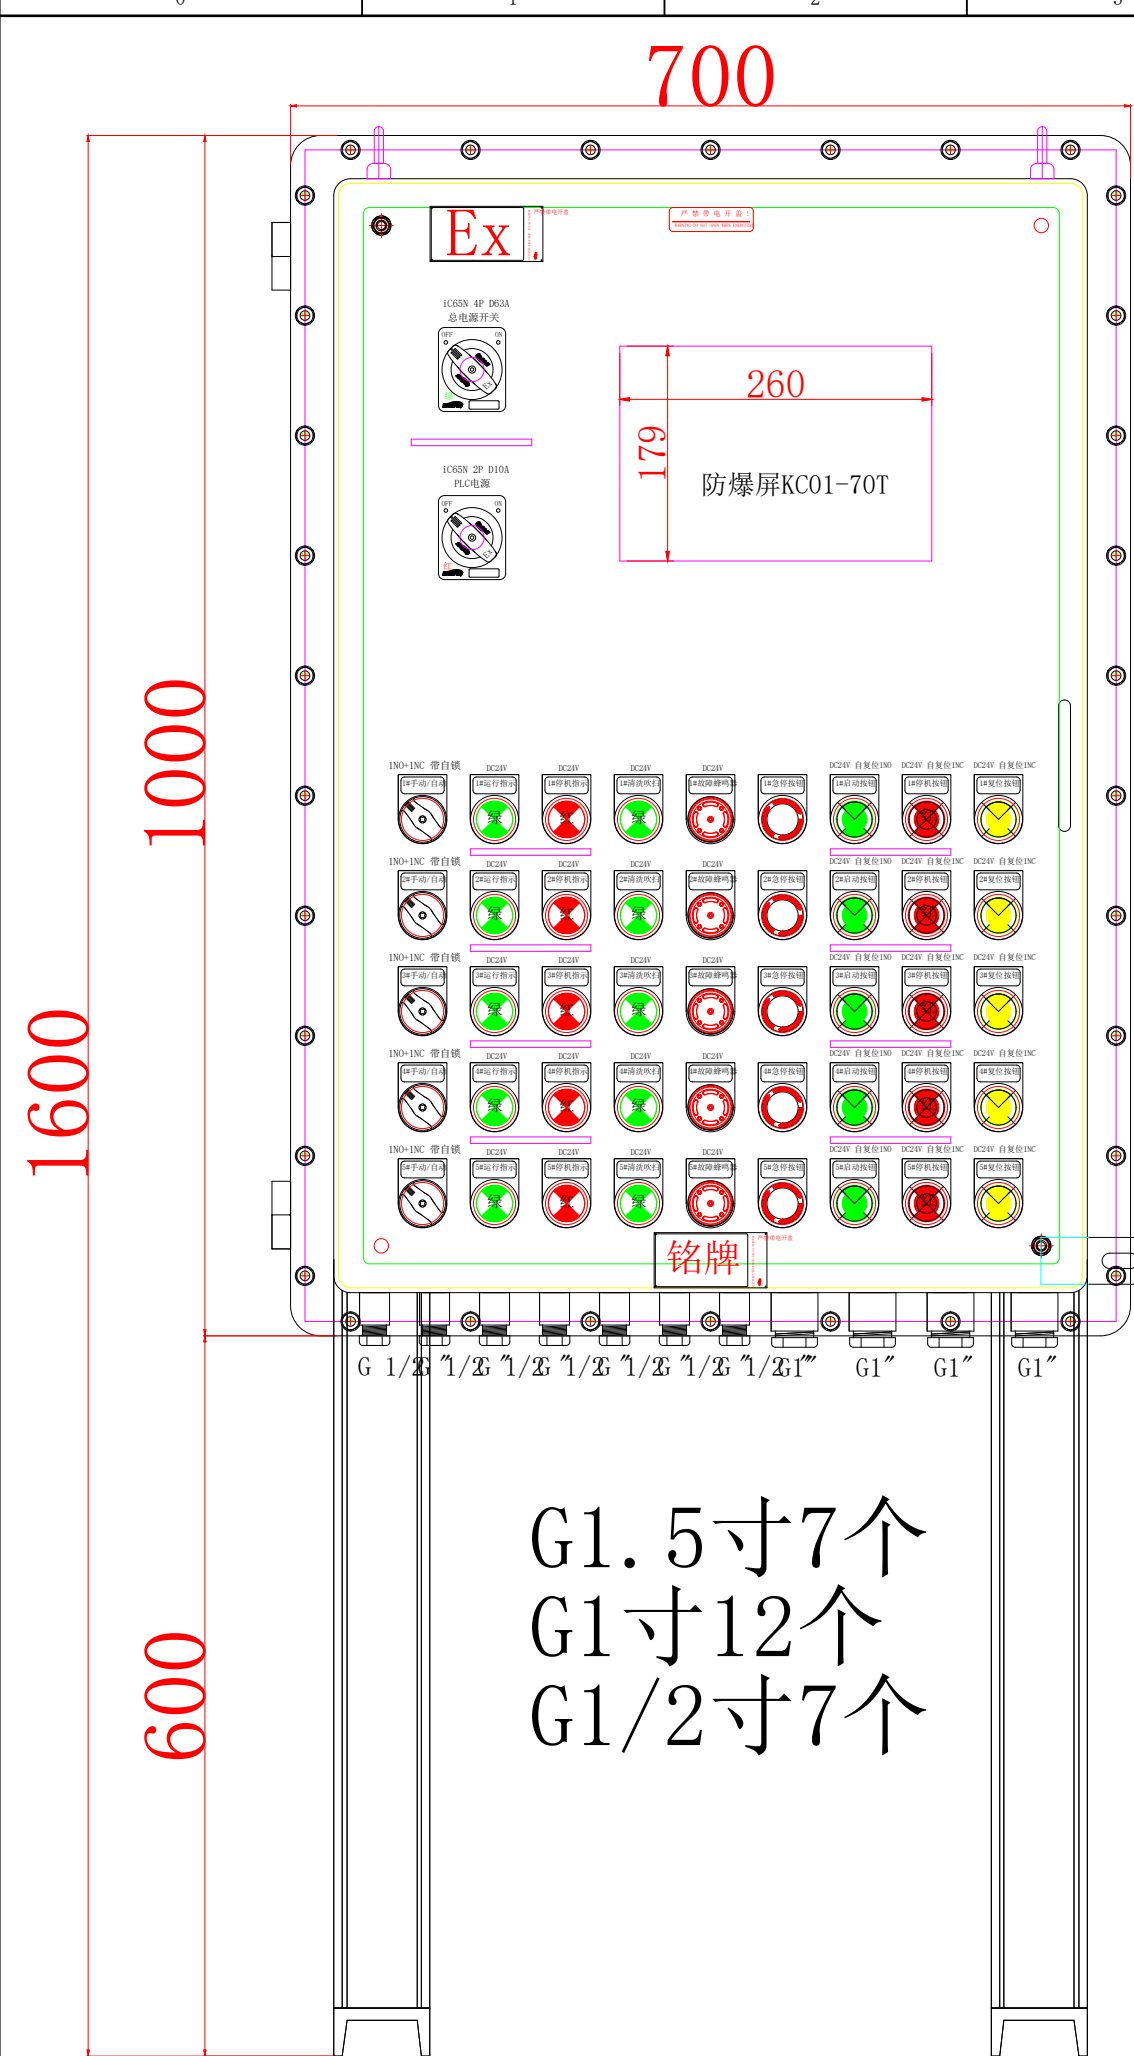

机柜数量:	2套
机柜尺寸:	700*1000*400
机柜材质:	碳钢 (根据实际情况定)
安装板尺寸:	
安装方式:	壁挂式
底部开孔:	G1.5寸7个/G1寸12个/G1/2寸7个
防爆等级:	ExdbIIIBT4 Gb防护等级IP54
额定电压:	380V
额定电流:	/
额定功率:	<30KW
控制电压:	24V
断路器:	吊装安装方式
备注:	马达断路保护器单独装

断路器: 邮寄至防爆柜厂家
数量: *2(2套)

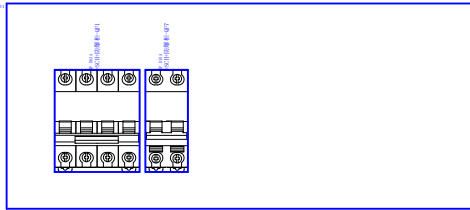

冉昆真空科技有限公司



电气柜

日期 2024/12/24 校对 ADMINISTRATOR


=SCH

+防爆柜

&


页

页数

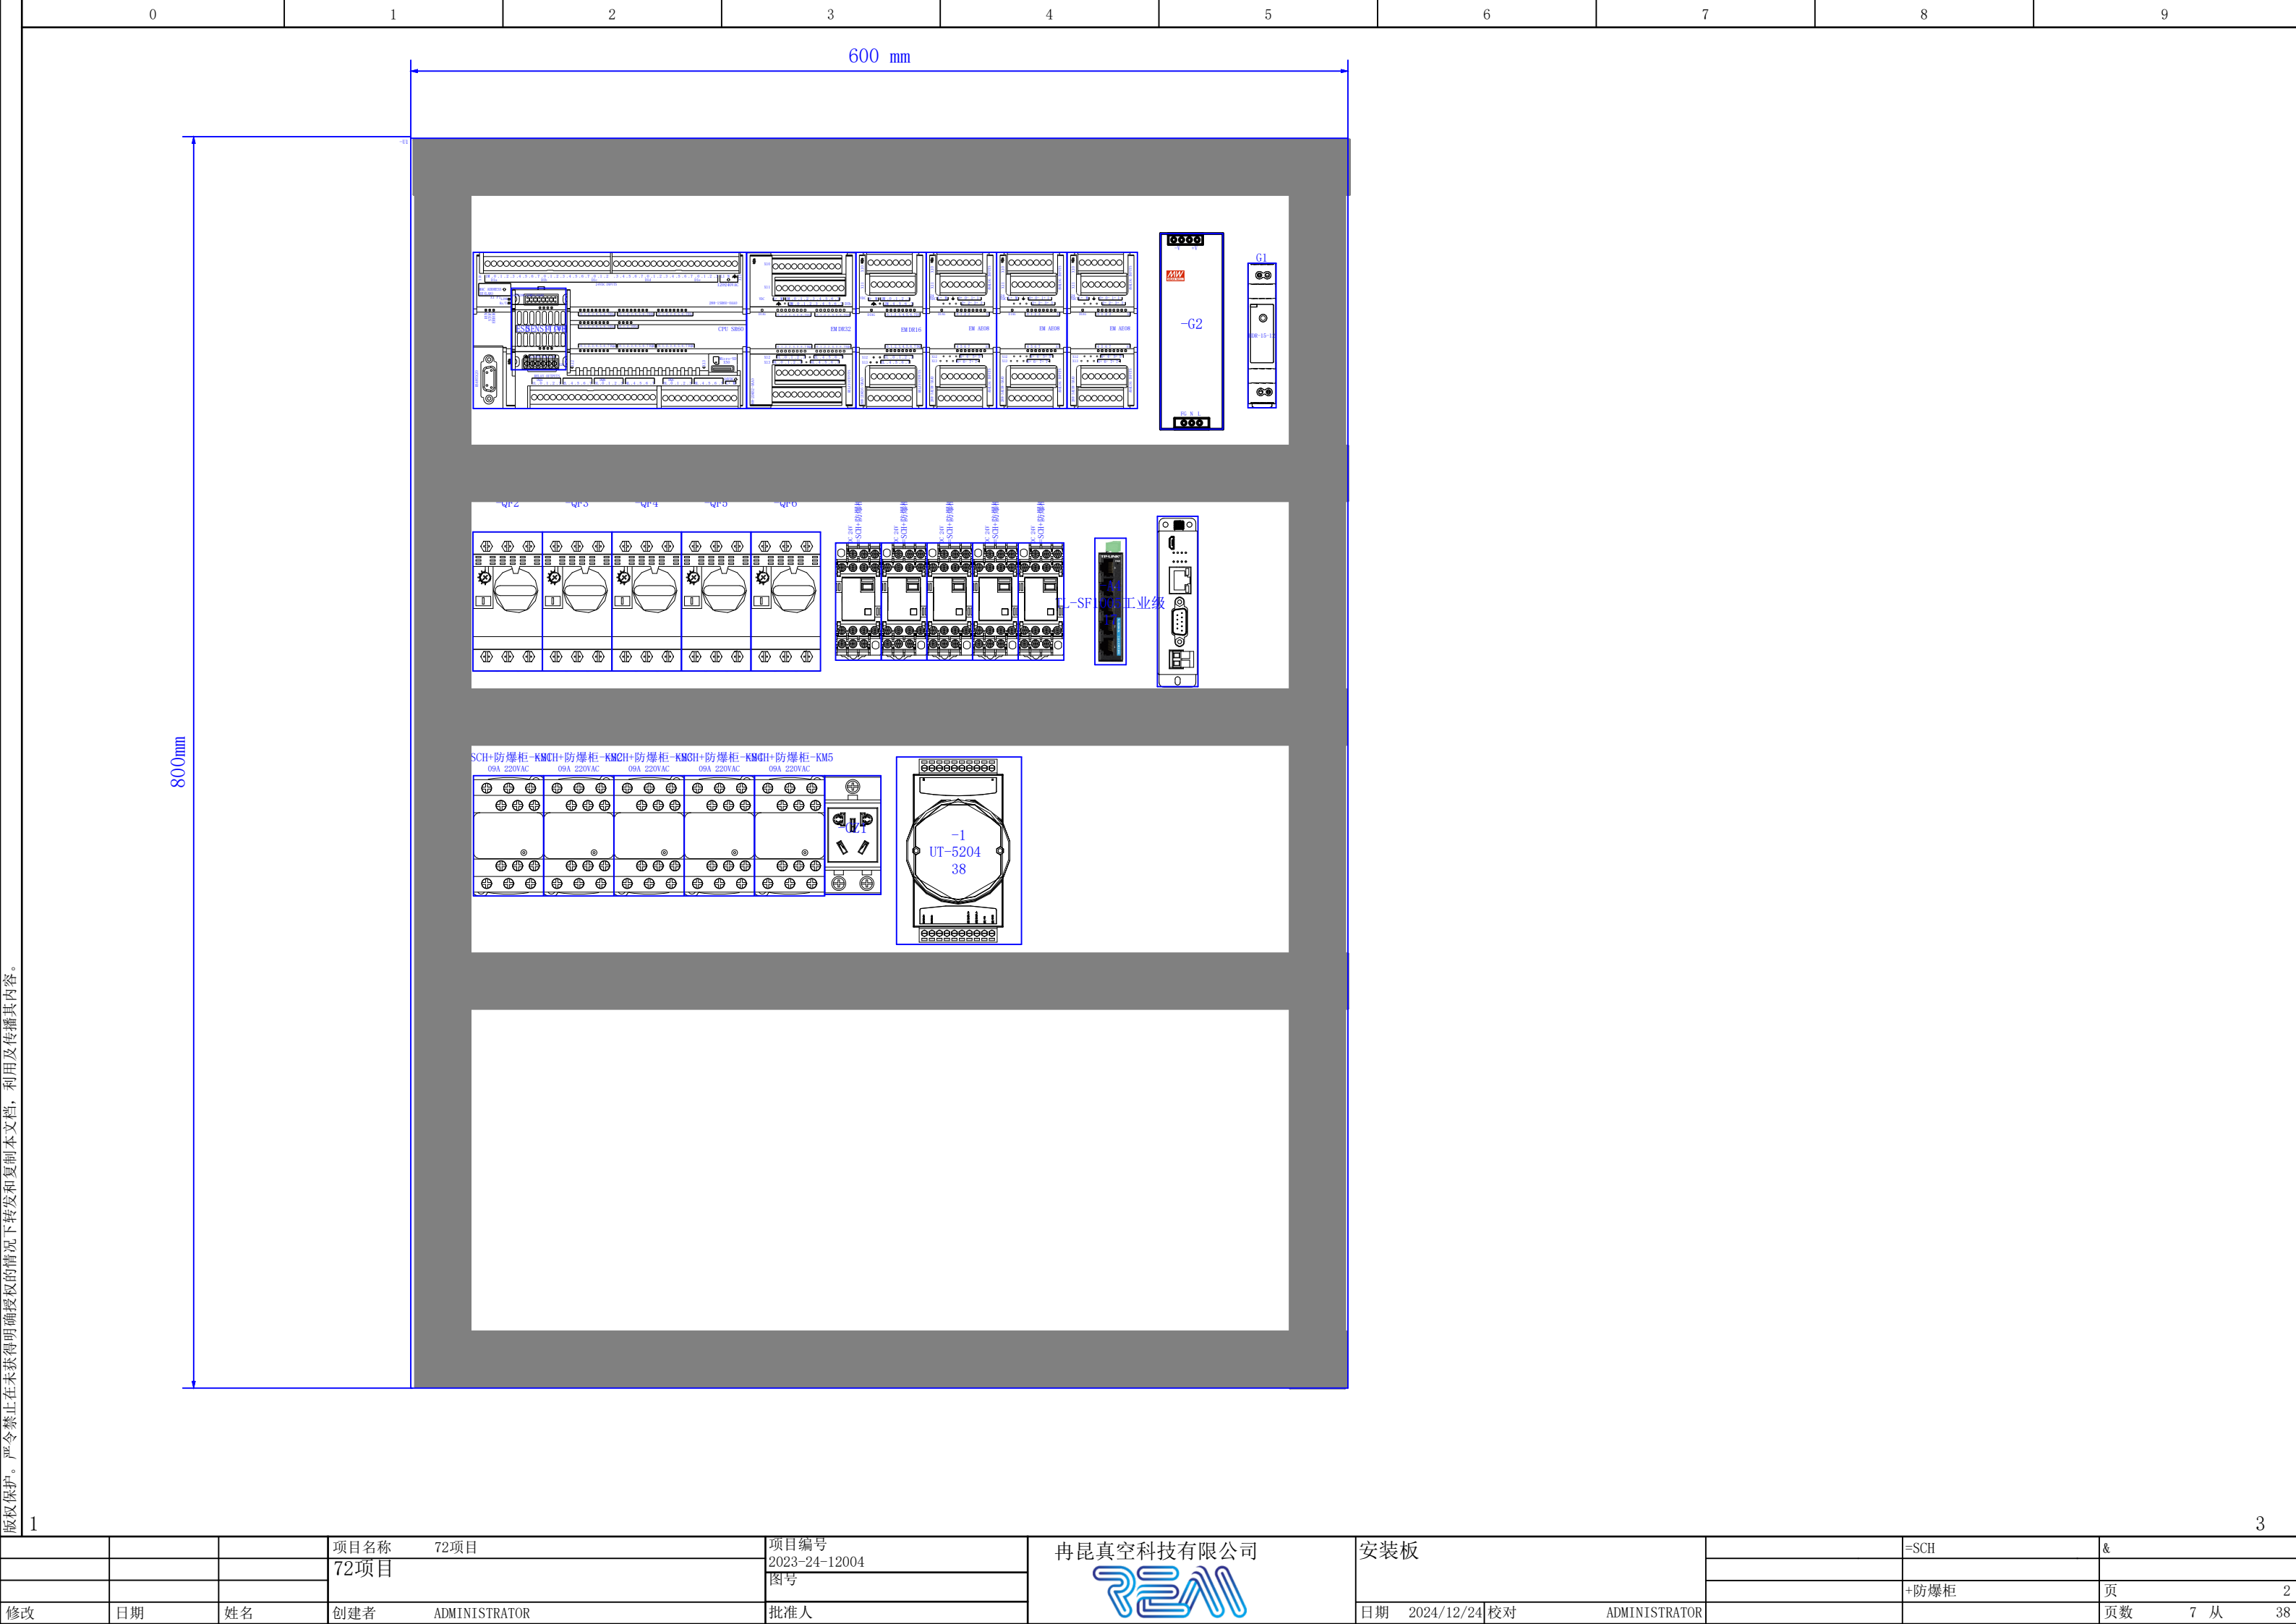

1
版权保护。严令禁止在未获得明确授权的情况下，转发和复制本文档，利用及传播其内容。

			项目名称	72项目	项目编号	2023-24-12004	冉昆真空科技有限公司 	安装板			=SCH	&	
			72项目		图号								
			创建者	ADMINISTRATOR	批准人						+防爆柜	页	
修改	日期	姓名						日期	2024/12/24	校对	ADMINISTRATOR	页数	7 从 38

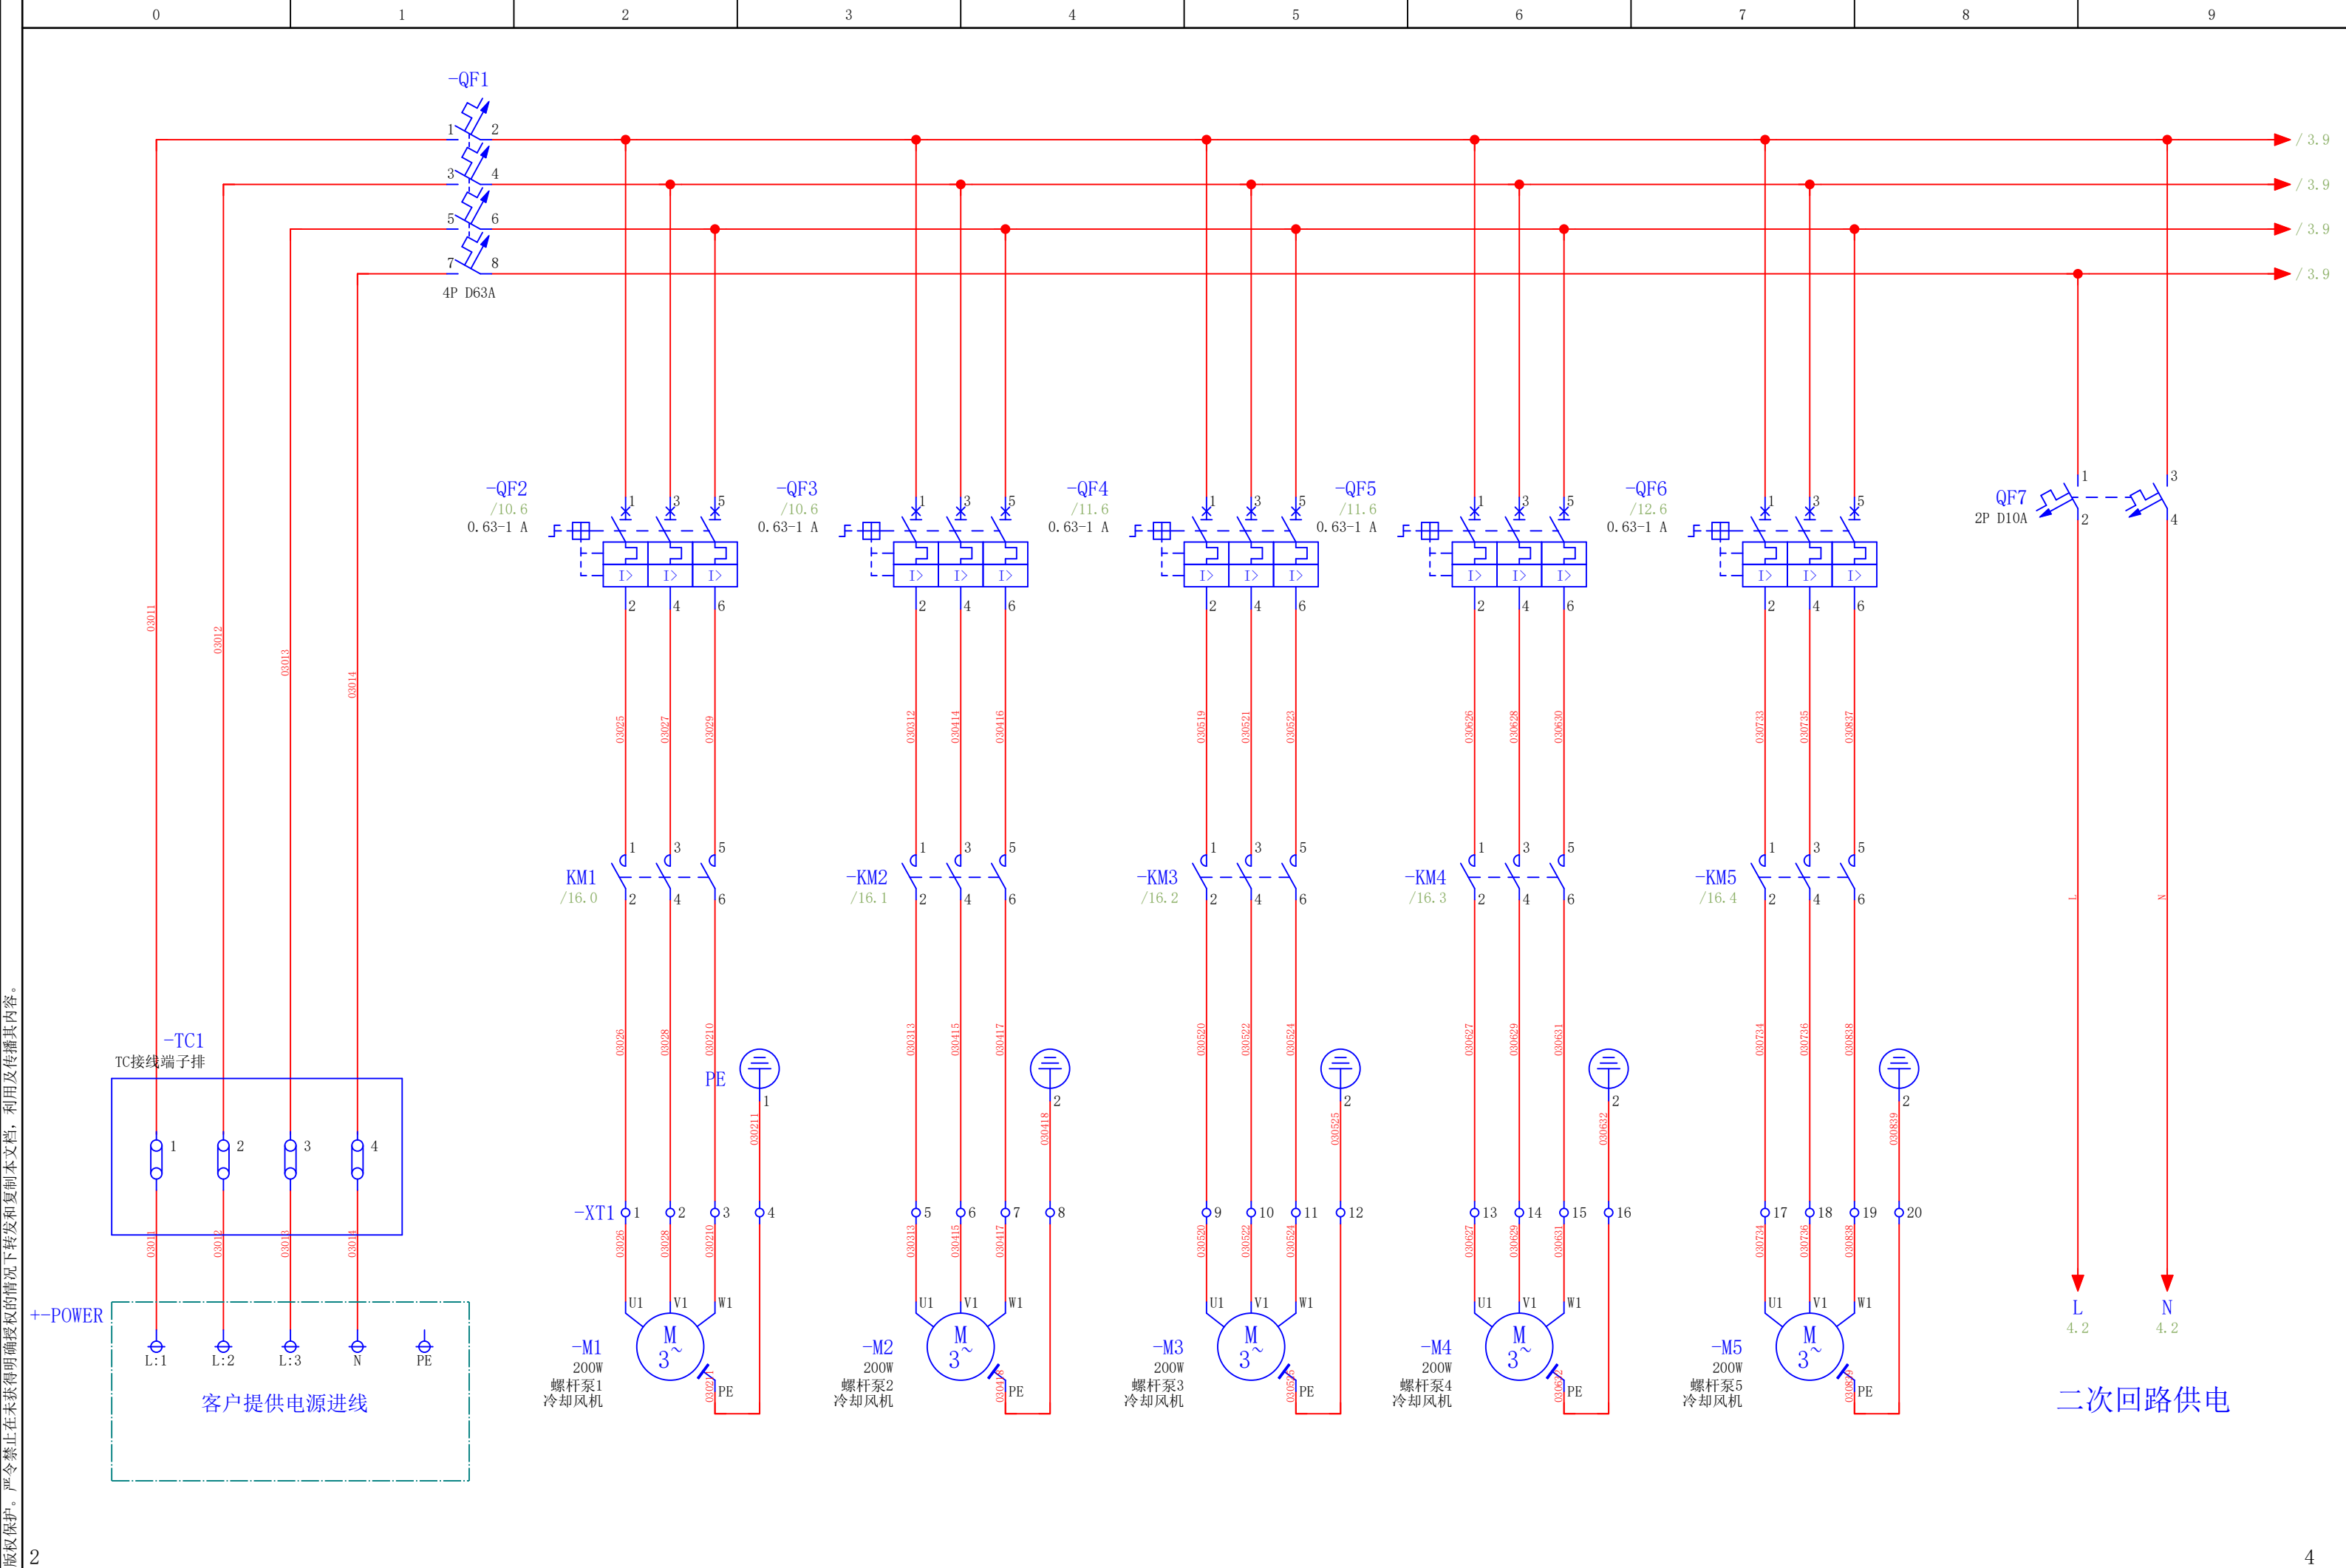


图纸说明：

1、型号：24V-10

2、该段子采用双层端子排

3、0V在上层，24V在下层

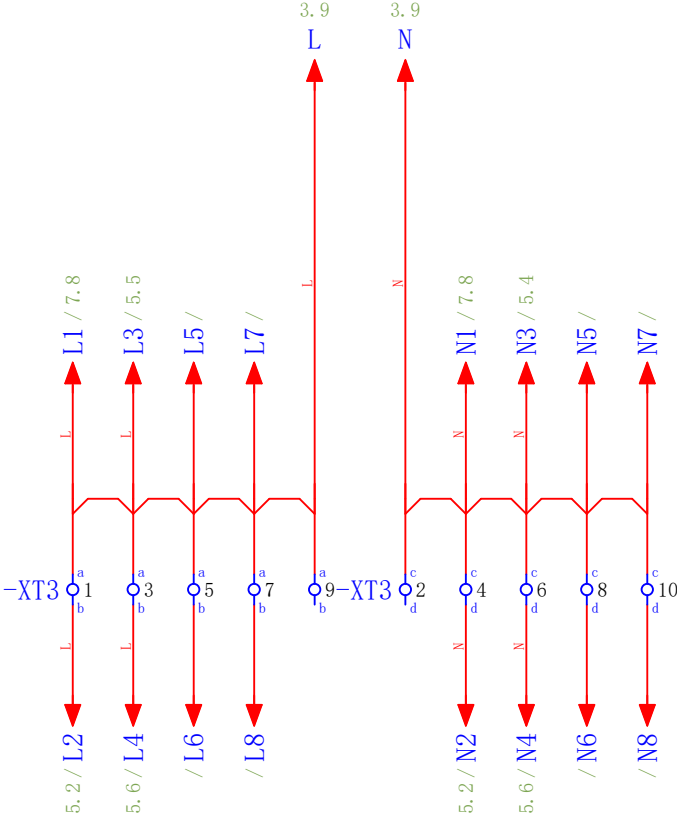

功能文本	外部目标依据	外部线号	内部线号	内部目标依据	端号
	=SCH-G1:L			=SCH-MART200_0:-XH:18	1
				=SCH-QF7:4	2
	=SCH-CZ1:L			=SCH-G2:TB1:3	3
	=SCH-G1:N			=SCH-MART200_0:-XH:19	4
					5
	=SCH-CZ1:N			=SCH-G2:TB1:2	6
					7
					8
				=SCH-QF7:2	9
					10


3
版权所有。严禁禁止在未获得明确授权的情况下，转发和复制本文档，利用及传播其内容。

5 版本





日期	2024/12/24	校对	ADMINISTRATOR
----	------------	----	---------------

版权保护。严禁禁止在未获得明确授权的情况下转发和复制本文档，利用及传播其内容。

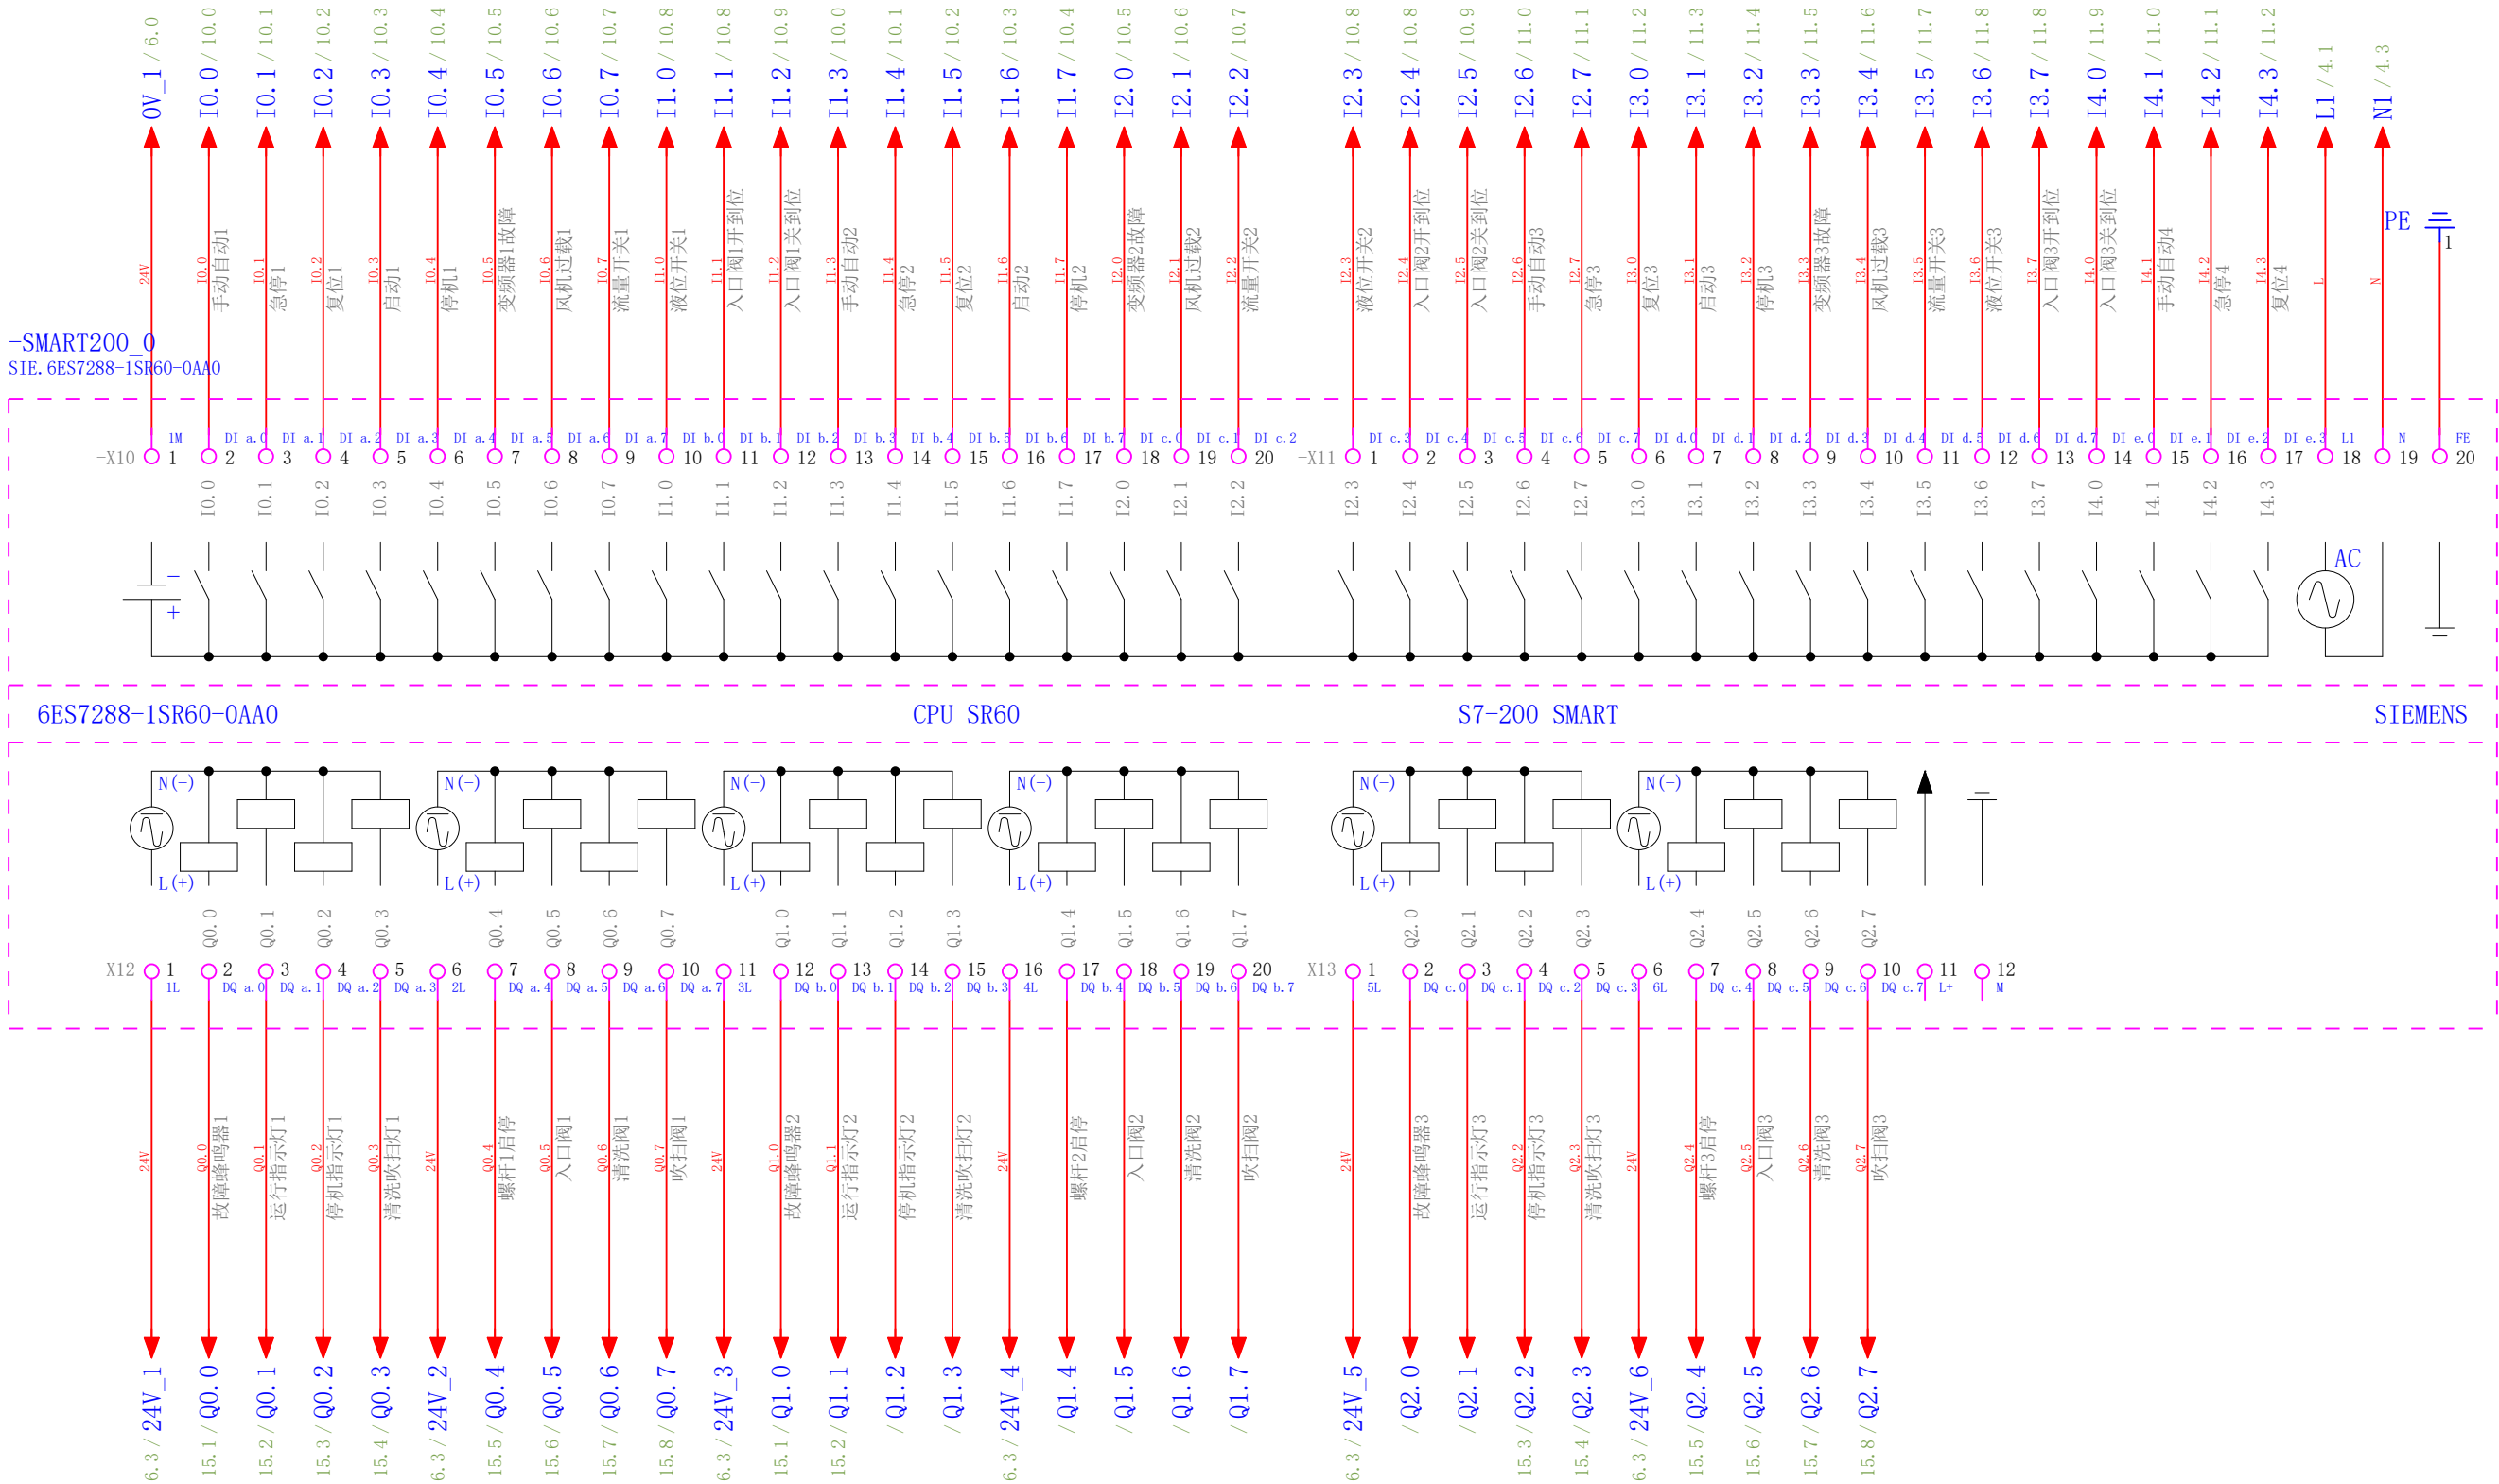


			项目名称	72项目	项目编号	冉昆真空科技有限公司 	PLC点位概括1			=SCH	&		
			72项目	2023-24-12004									
				图号									
修改	日期	姓名	创建者	ADMINISTRATOR	批准人		日期	2024/12/23	校对	ADMINISTRATOR	+防爆柜	页	7
										页数	12	从	38

版权保护。严令禁止在未获得明确授权的情况下转发和复制本文档，利用及传播其内容。

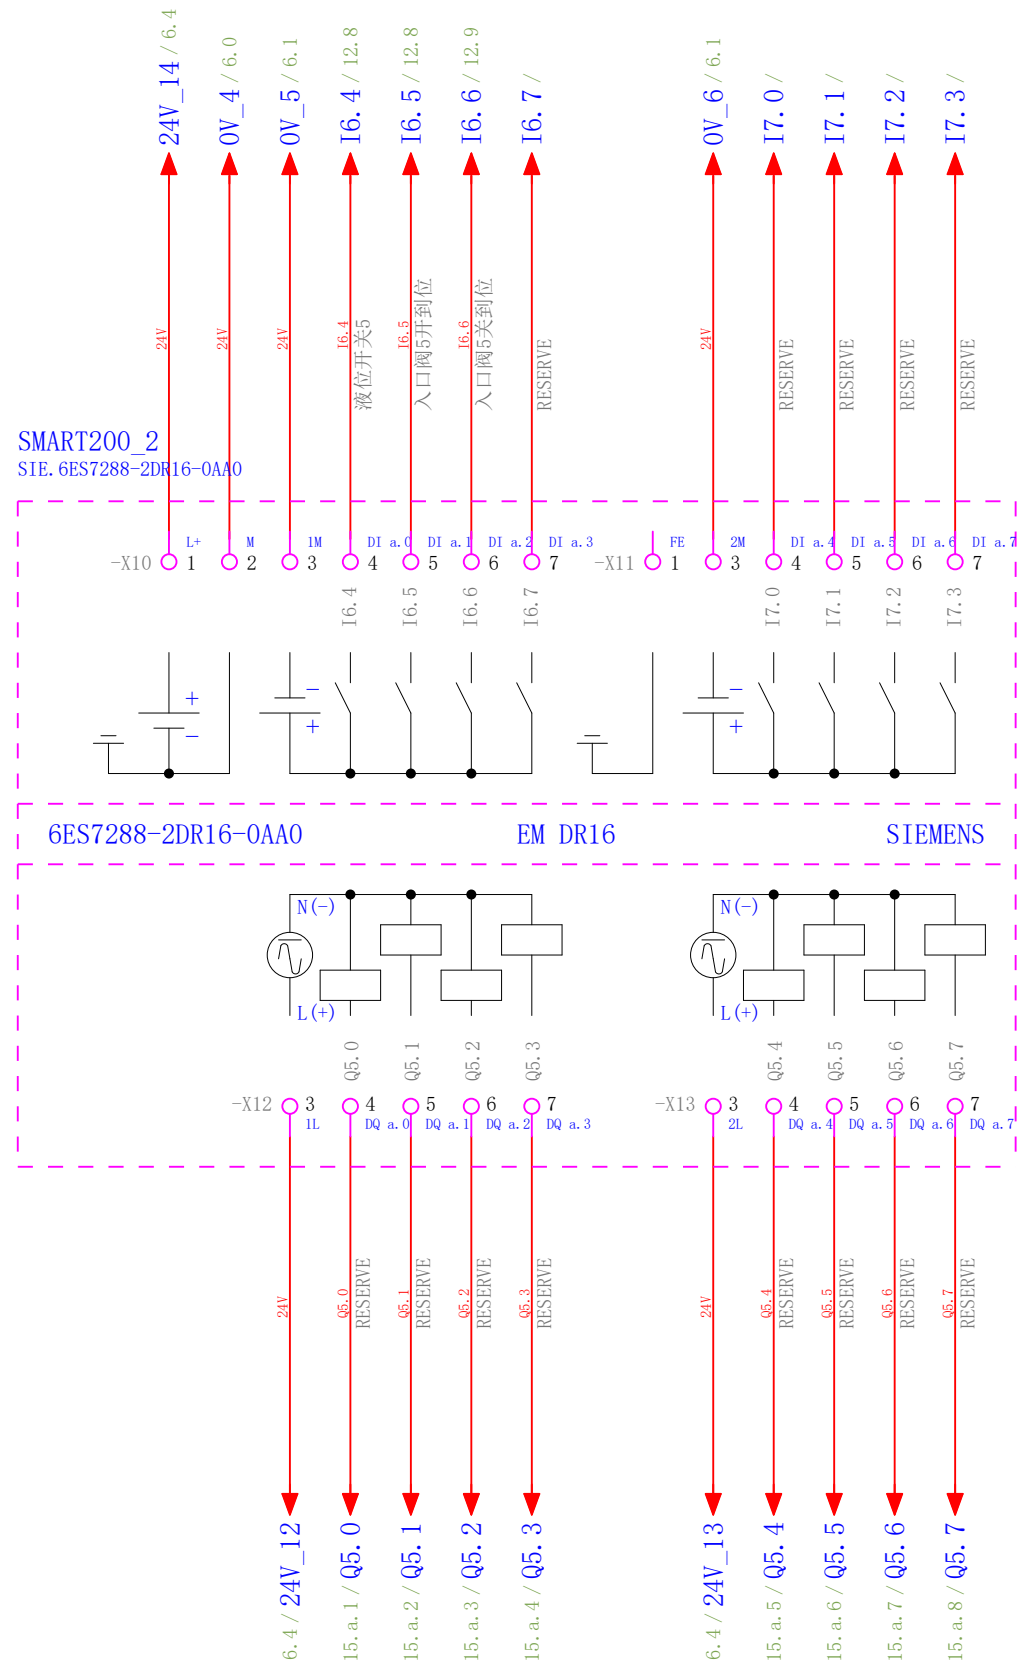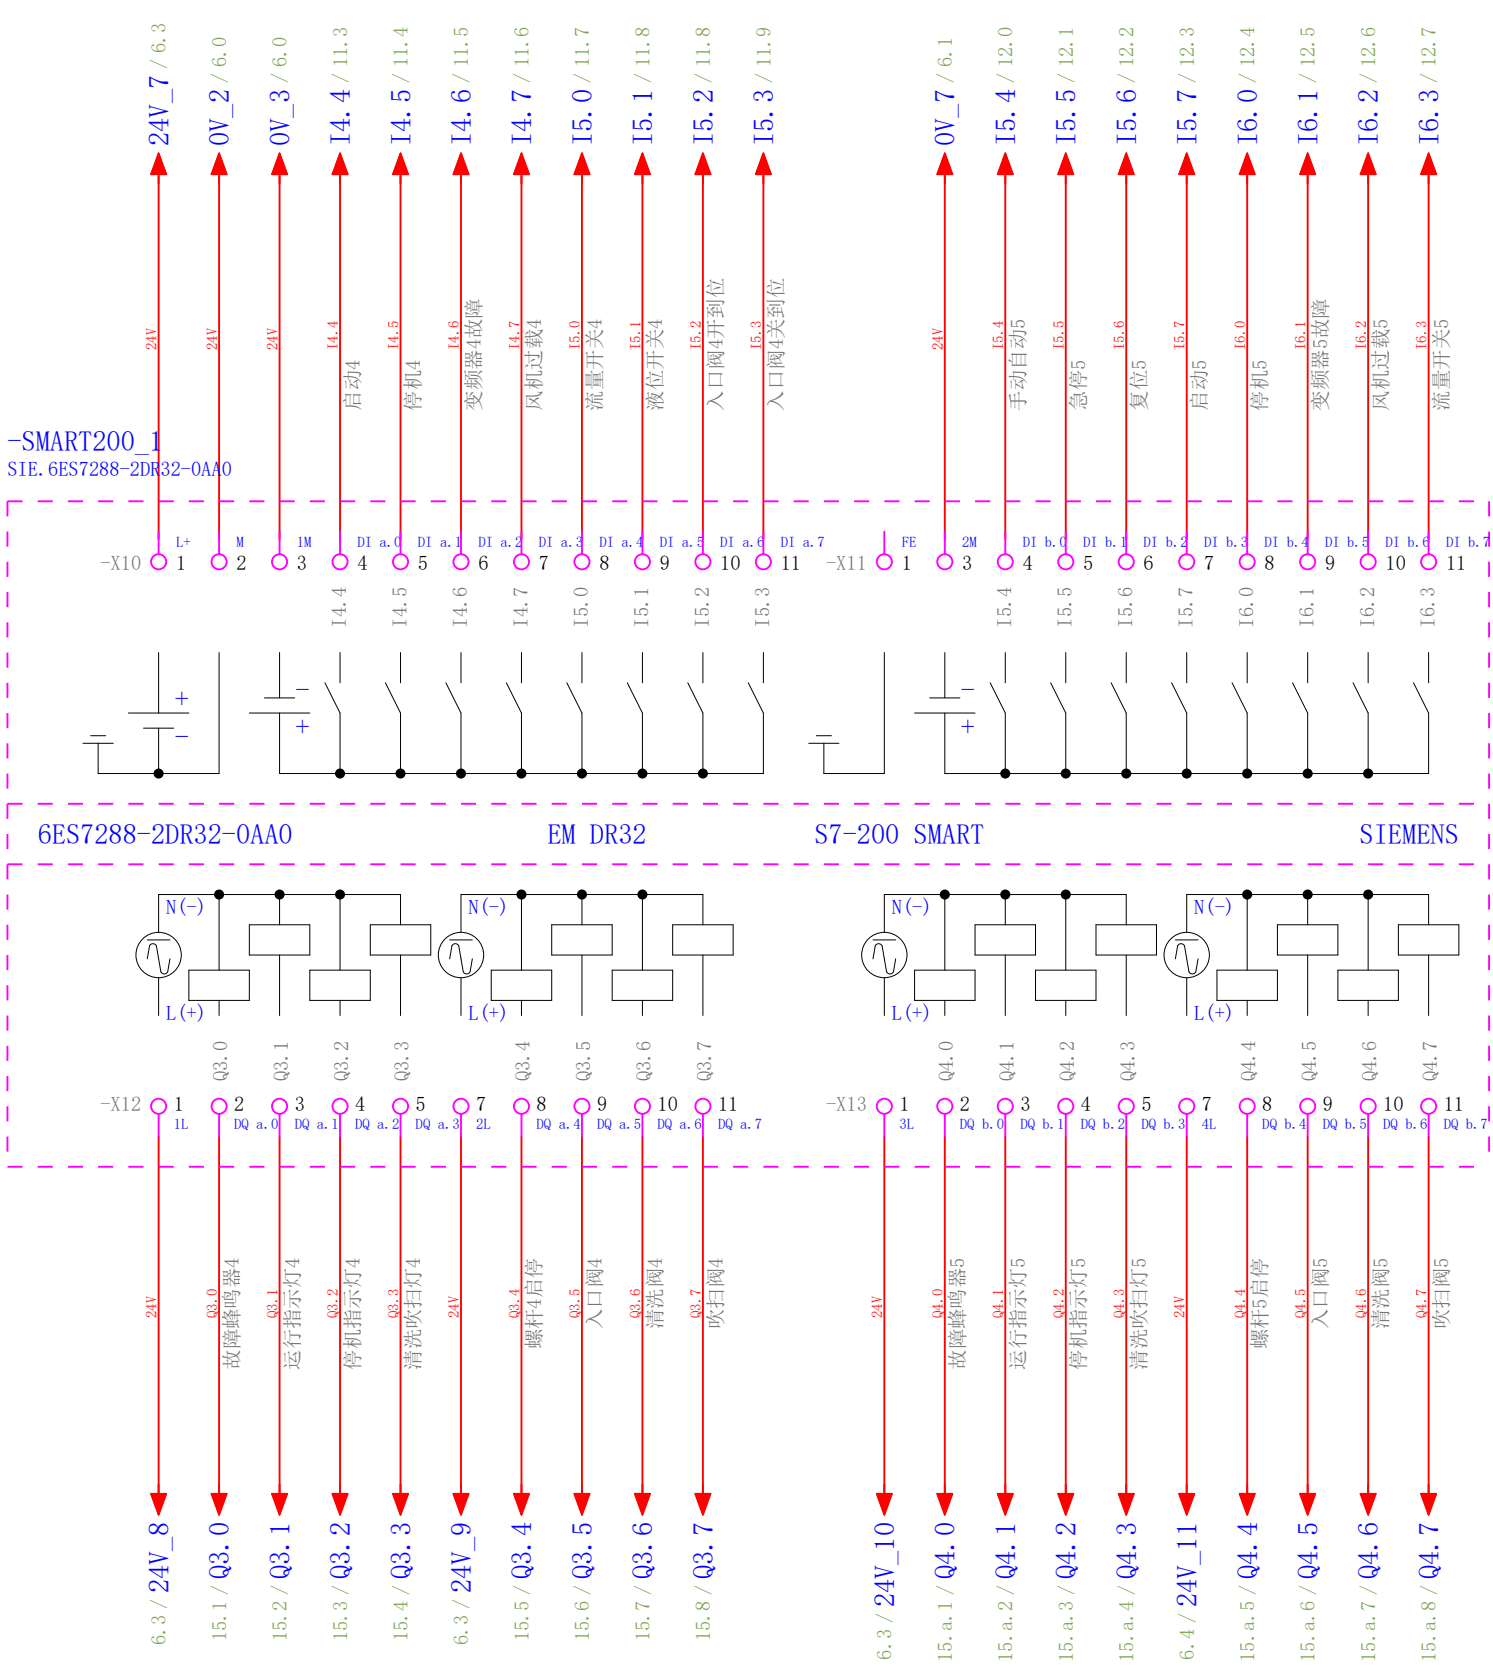




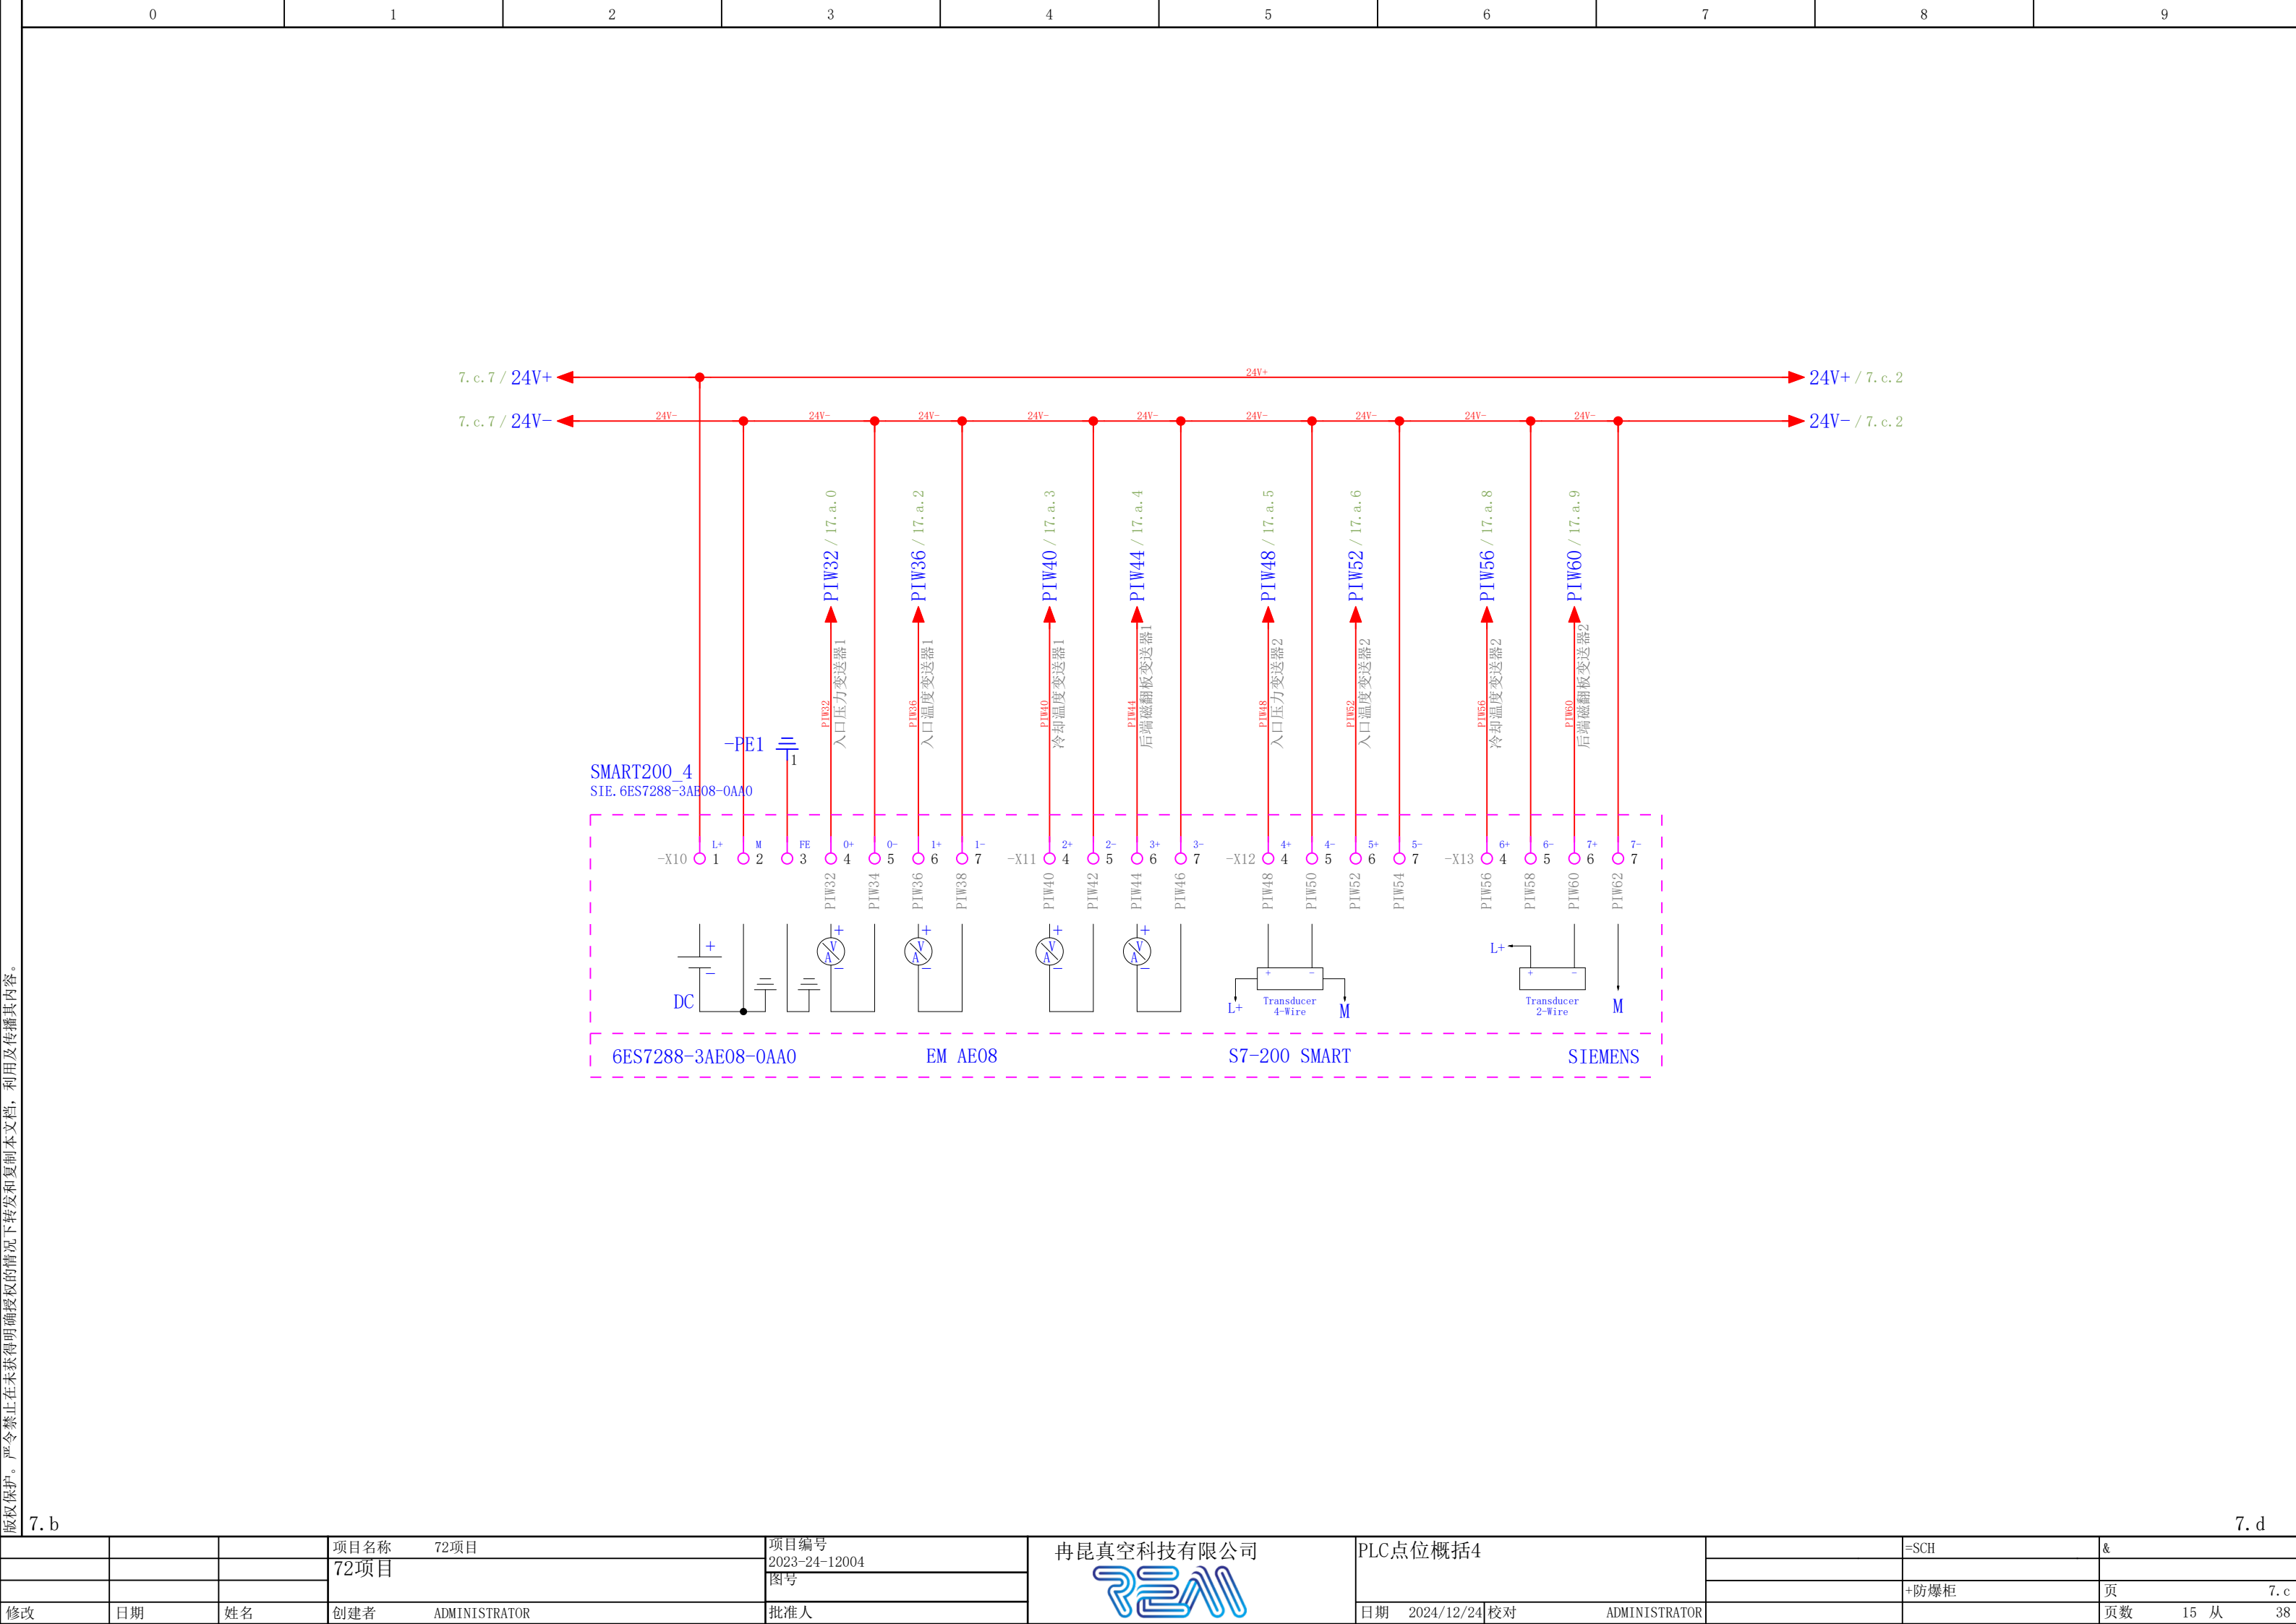

版权保护。严令禁止在未获得明确授权的情况下，转发和复制本文档，利用及传播其内容。


			项目名称72项目	项目编号2023-24-12004	冉昆真空科技有限公司	PLC点位概括4		=SCH	&	
			72项目	图号						
			创建者ADMINISTRATOR	批准人				+防爆柜	页7. c	
修改	日期	姓名			冉昆真空科技有限公司	日期2024/12/24	校对ADMINISTRATOR			页数15 从38



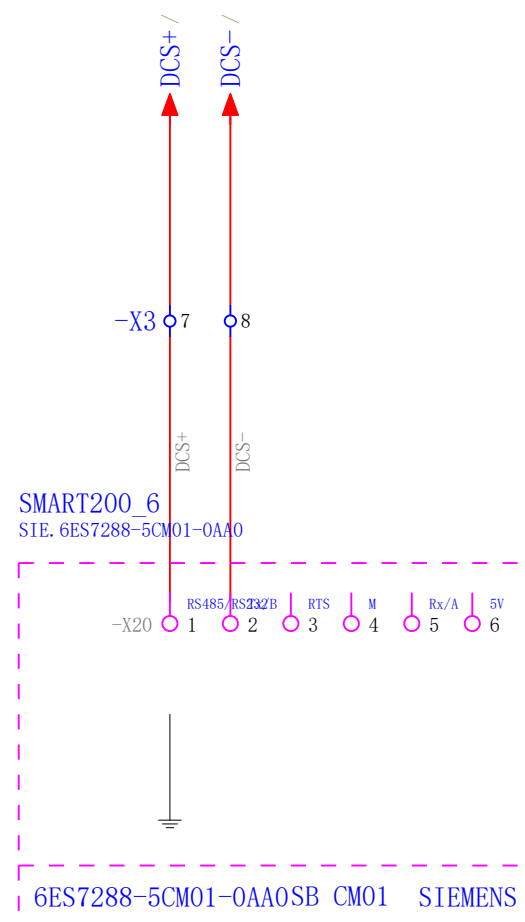


			项目名称 72项目	项目编号 2023-24-12004	冉昆真空科技有限公司 	PLC点位概括6			=SCH	&
			72项目	图号						
									+防爆柜	页 7. e
修改	日期	姓名	创建者 ADMINISTRATOR	批准人		日期 2024/12/24	校对 ADMINISTRATOR			页数 17 从 38




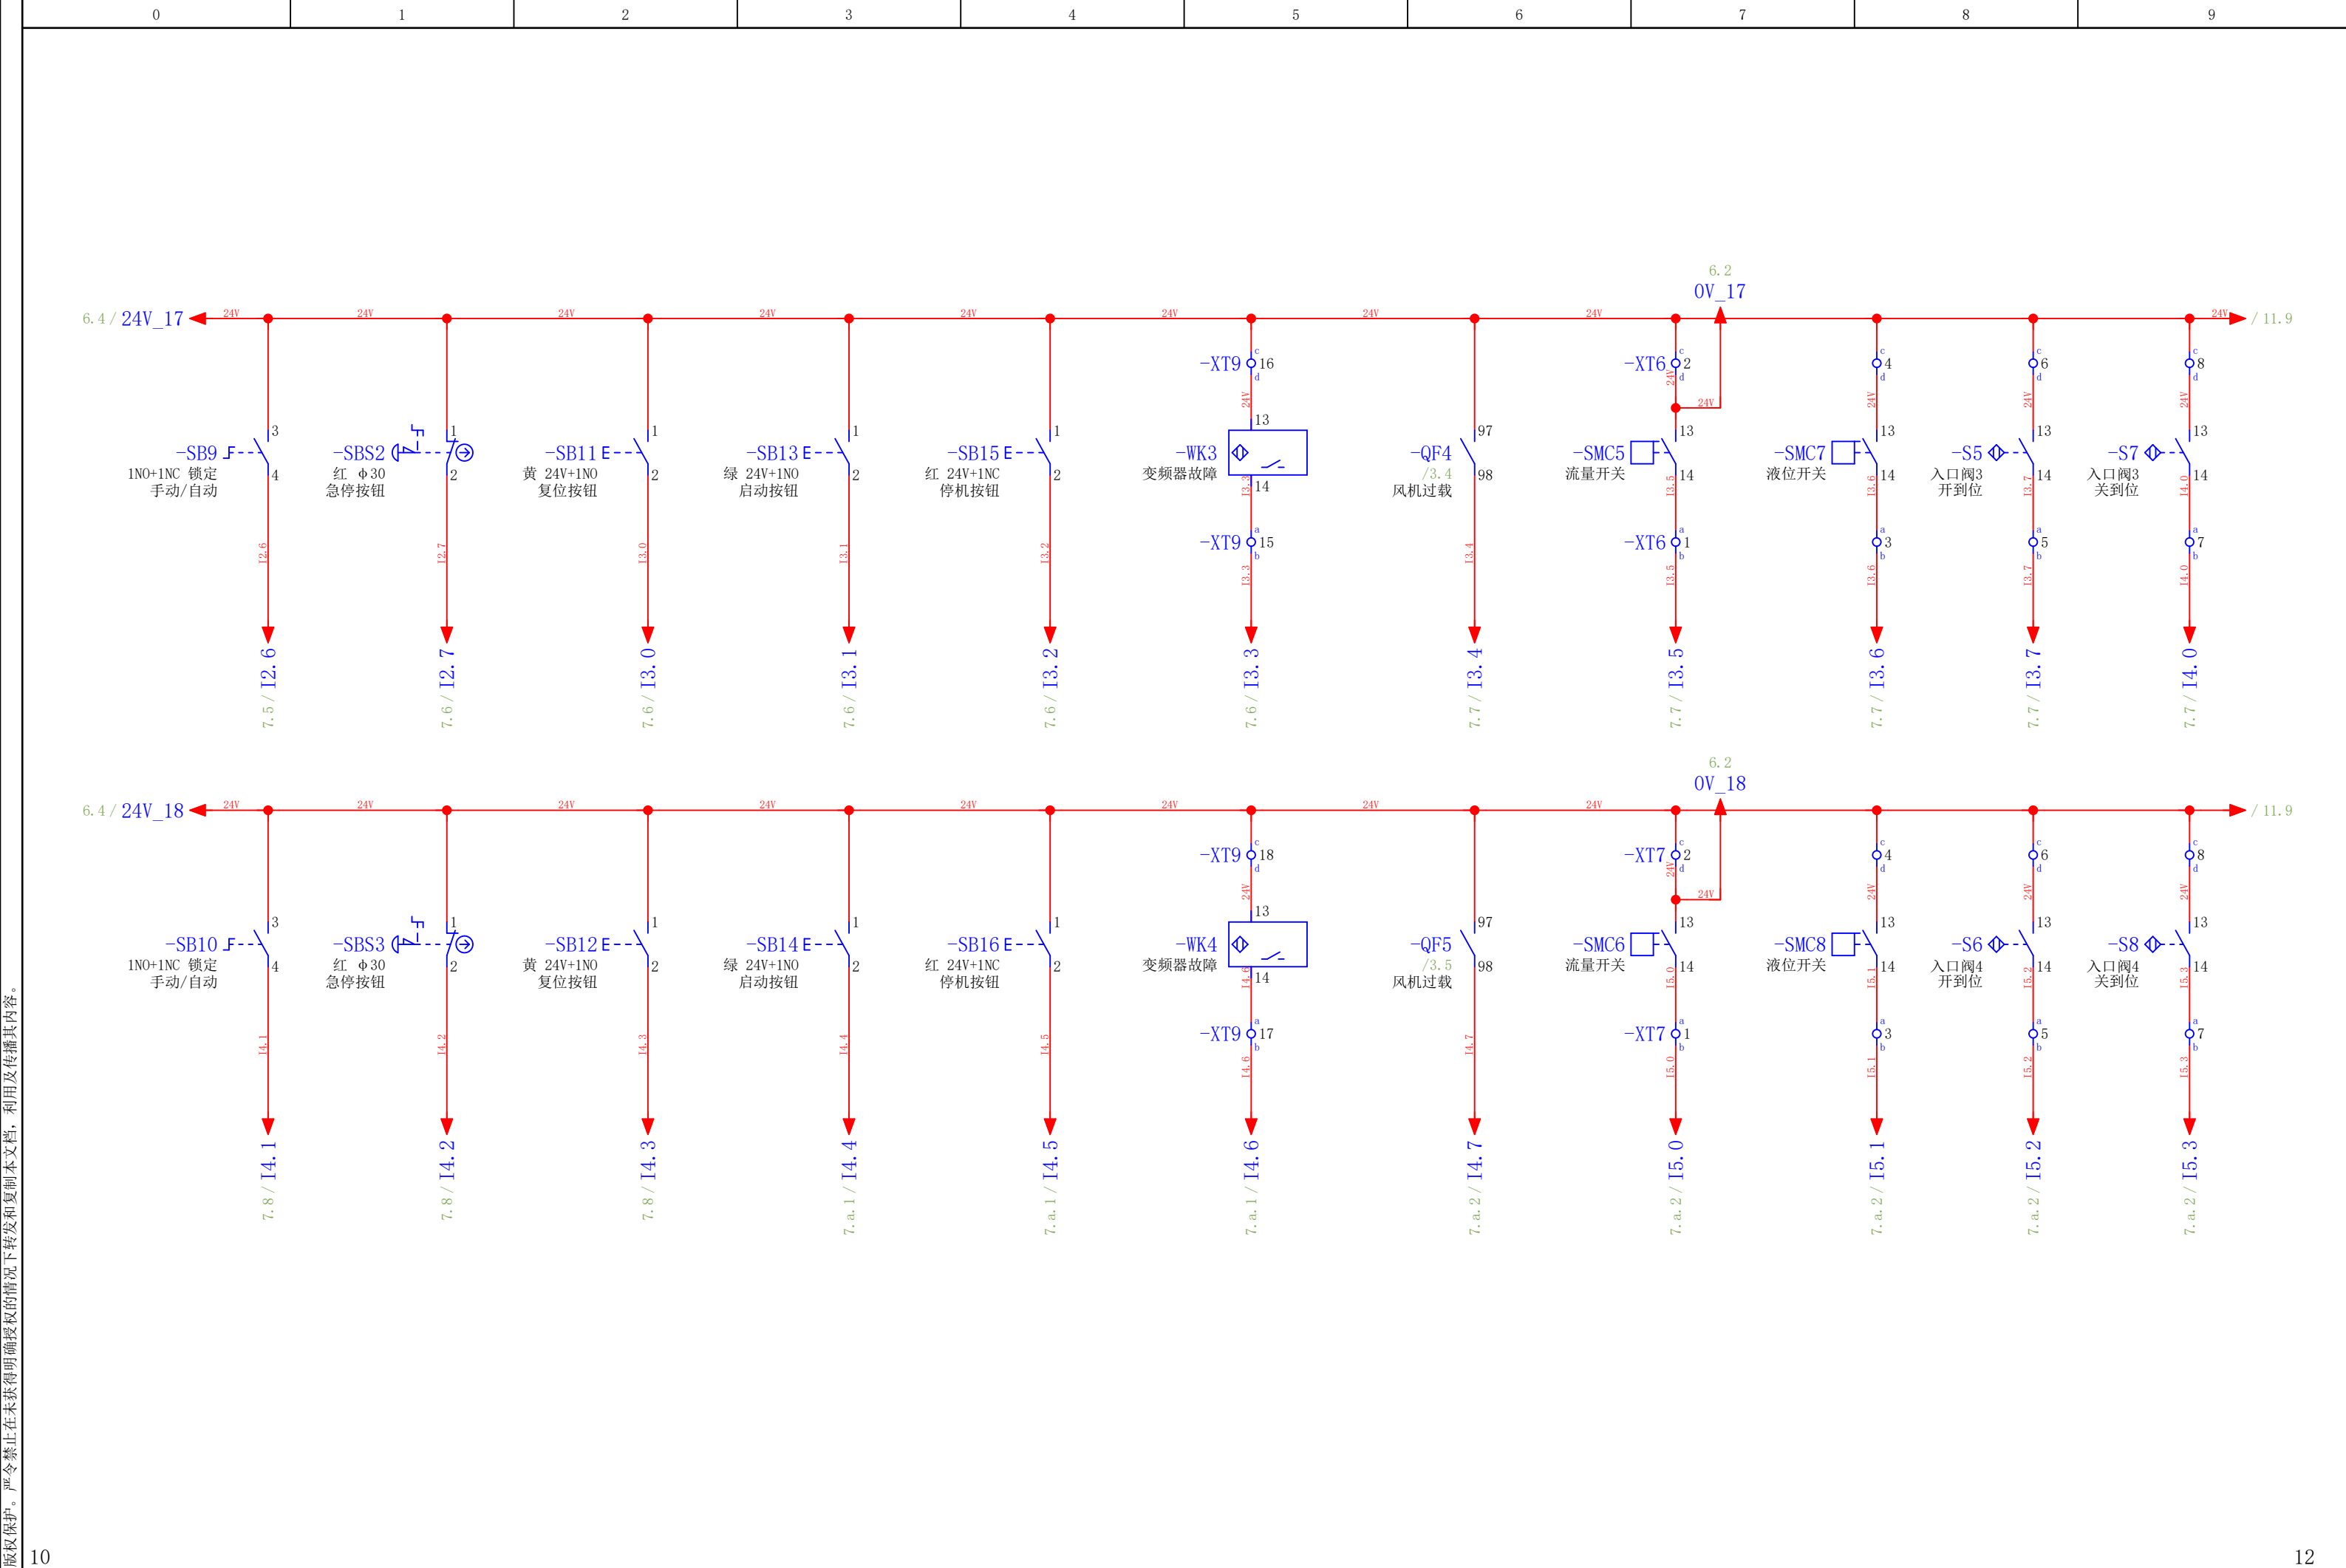


版权保护。严令禁止在未获得明确授权的情况下转发和复制本文档，利用及传播其内容。

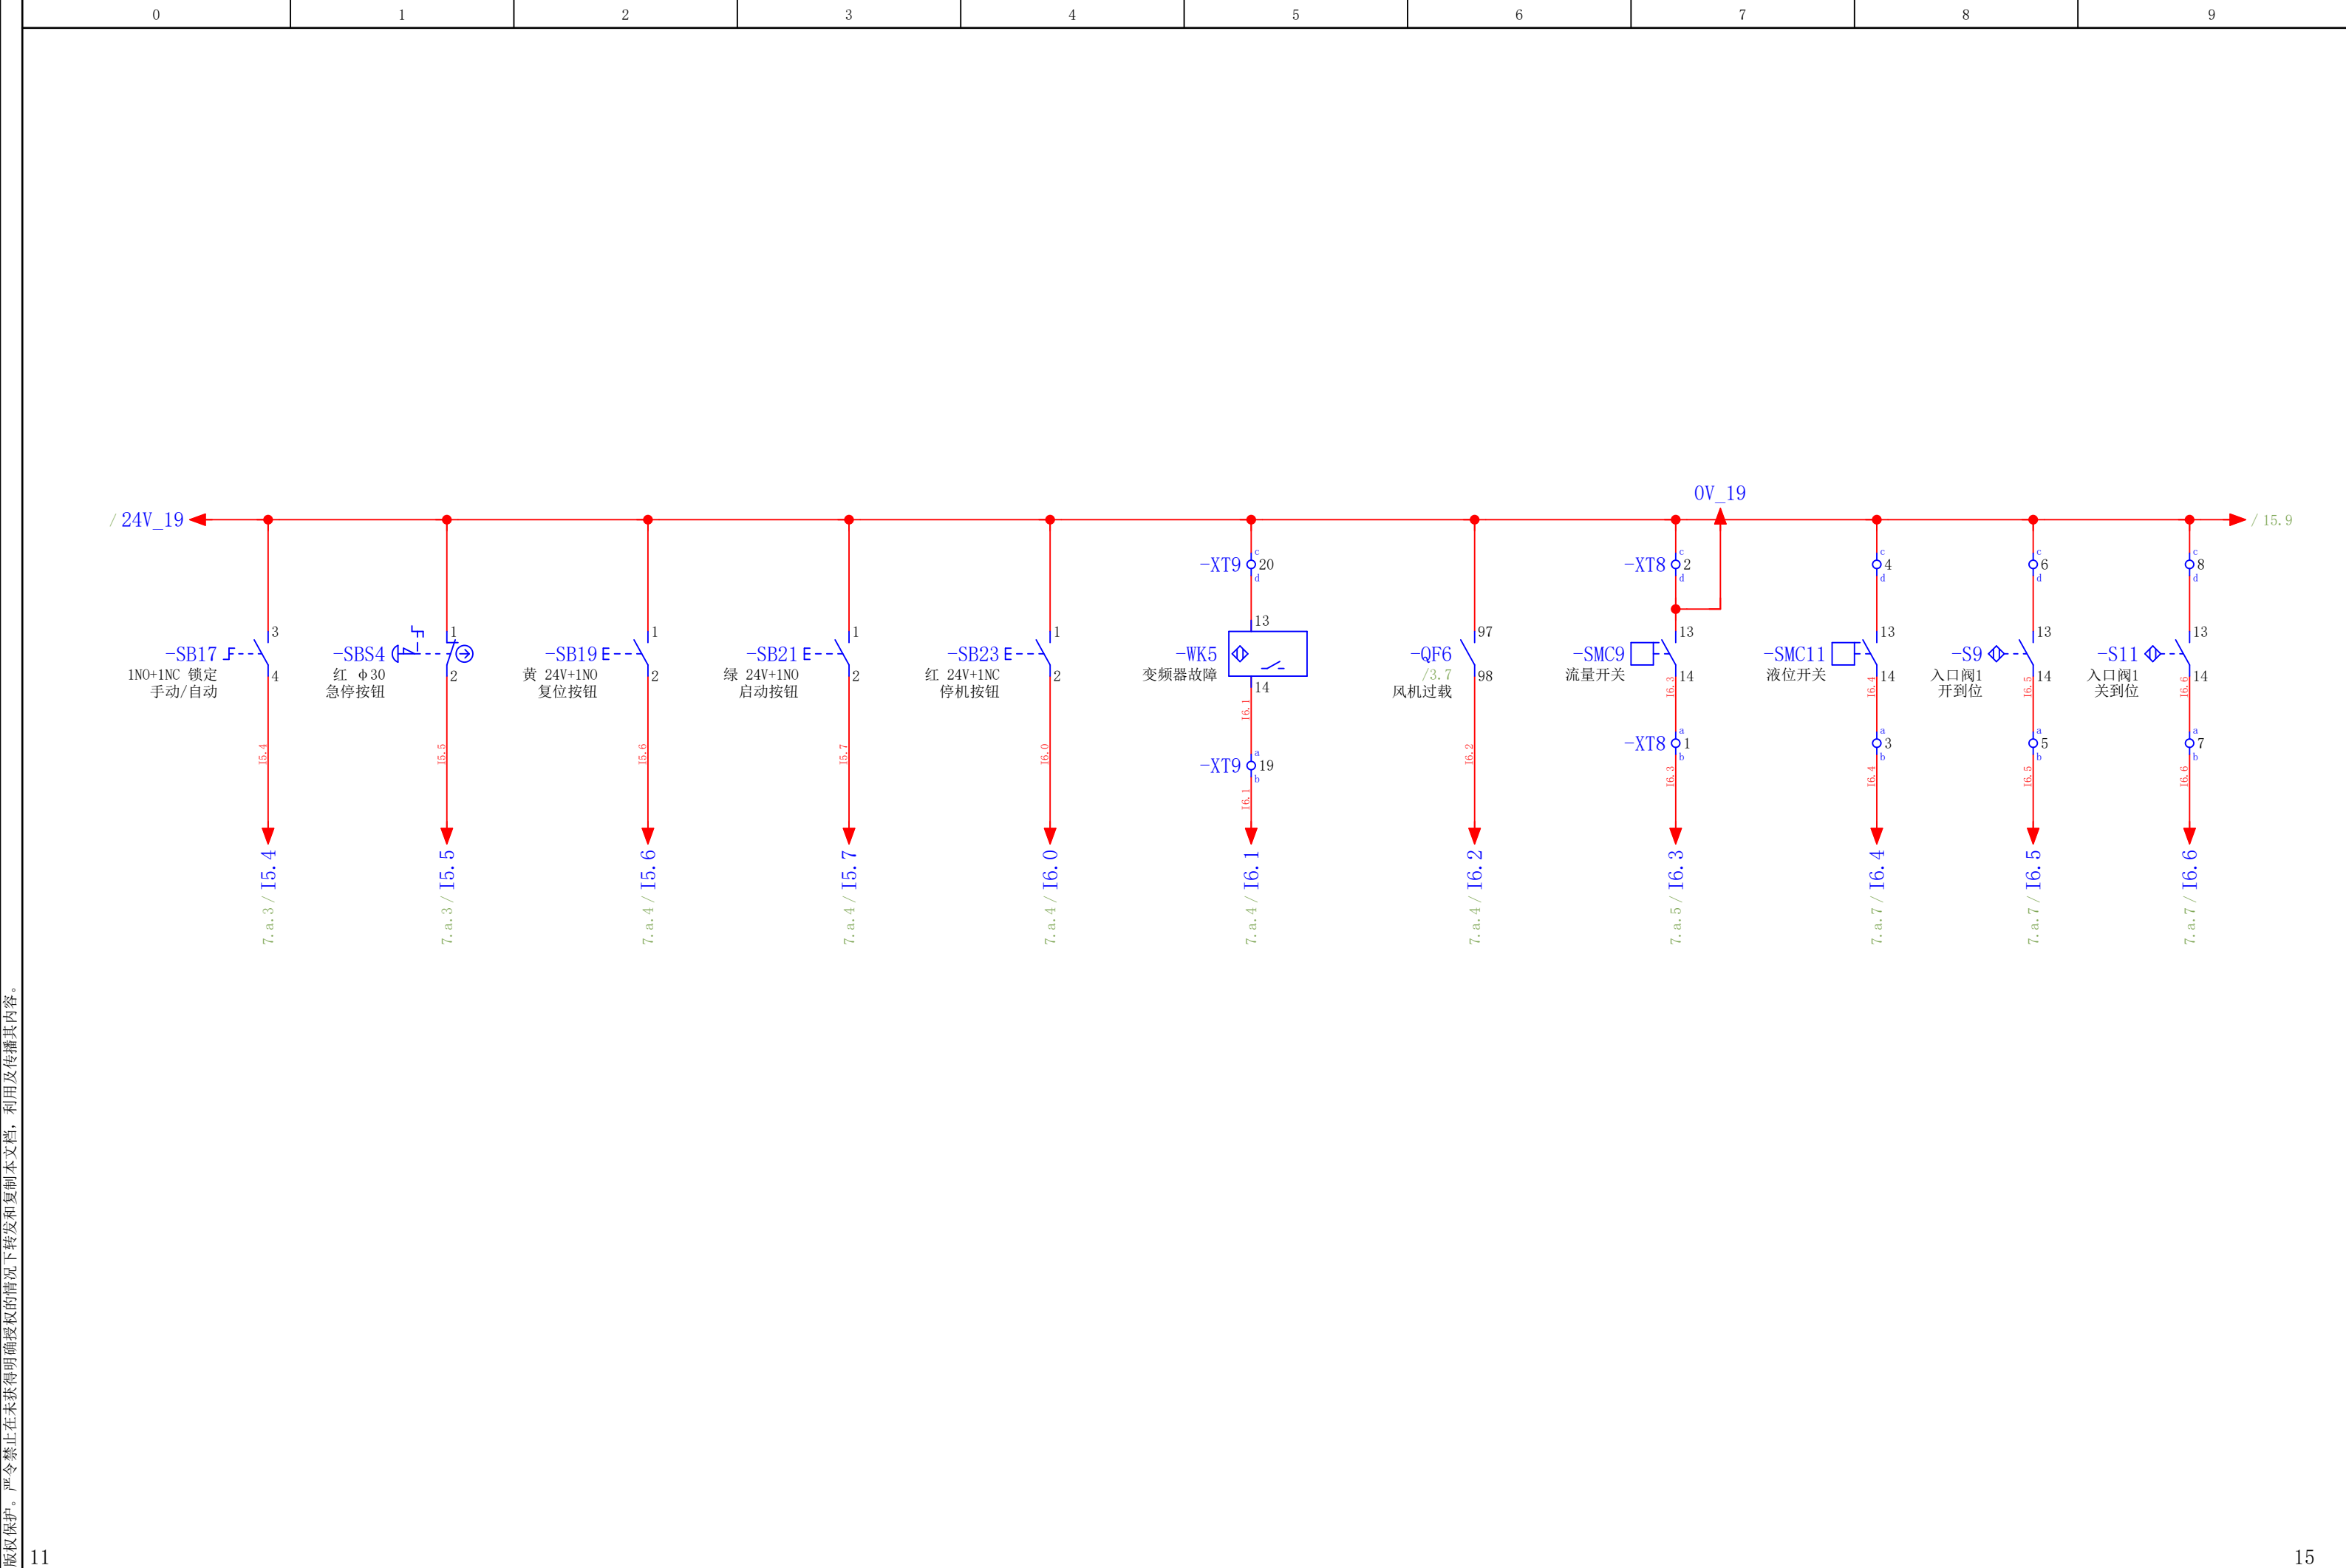


版权所有。严禁禁止在未获得明确授权的情况下，转发和复制本文档，利用及传播其内容。

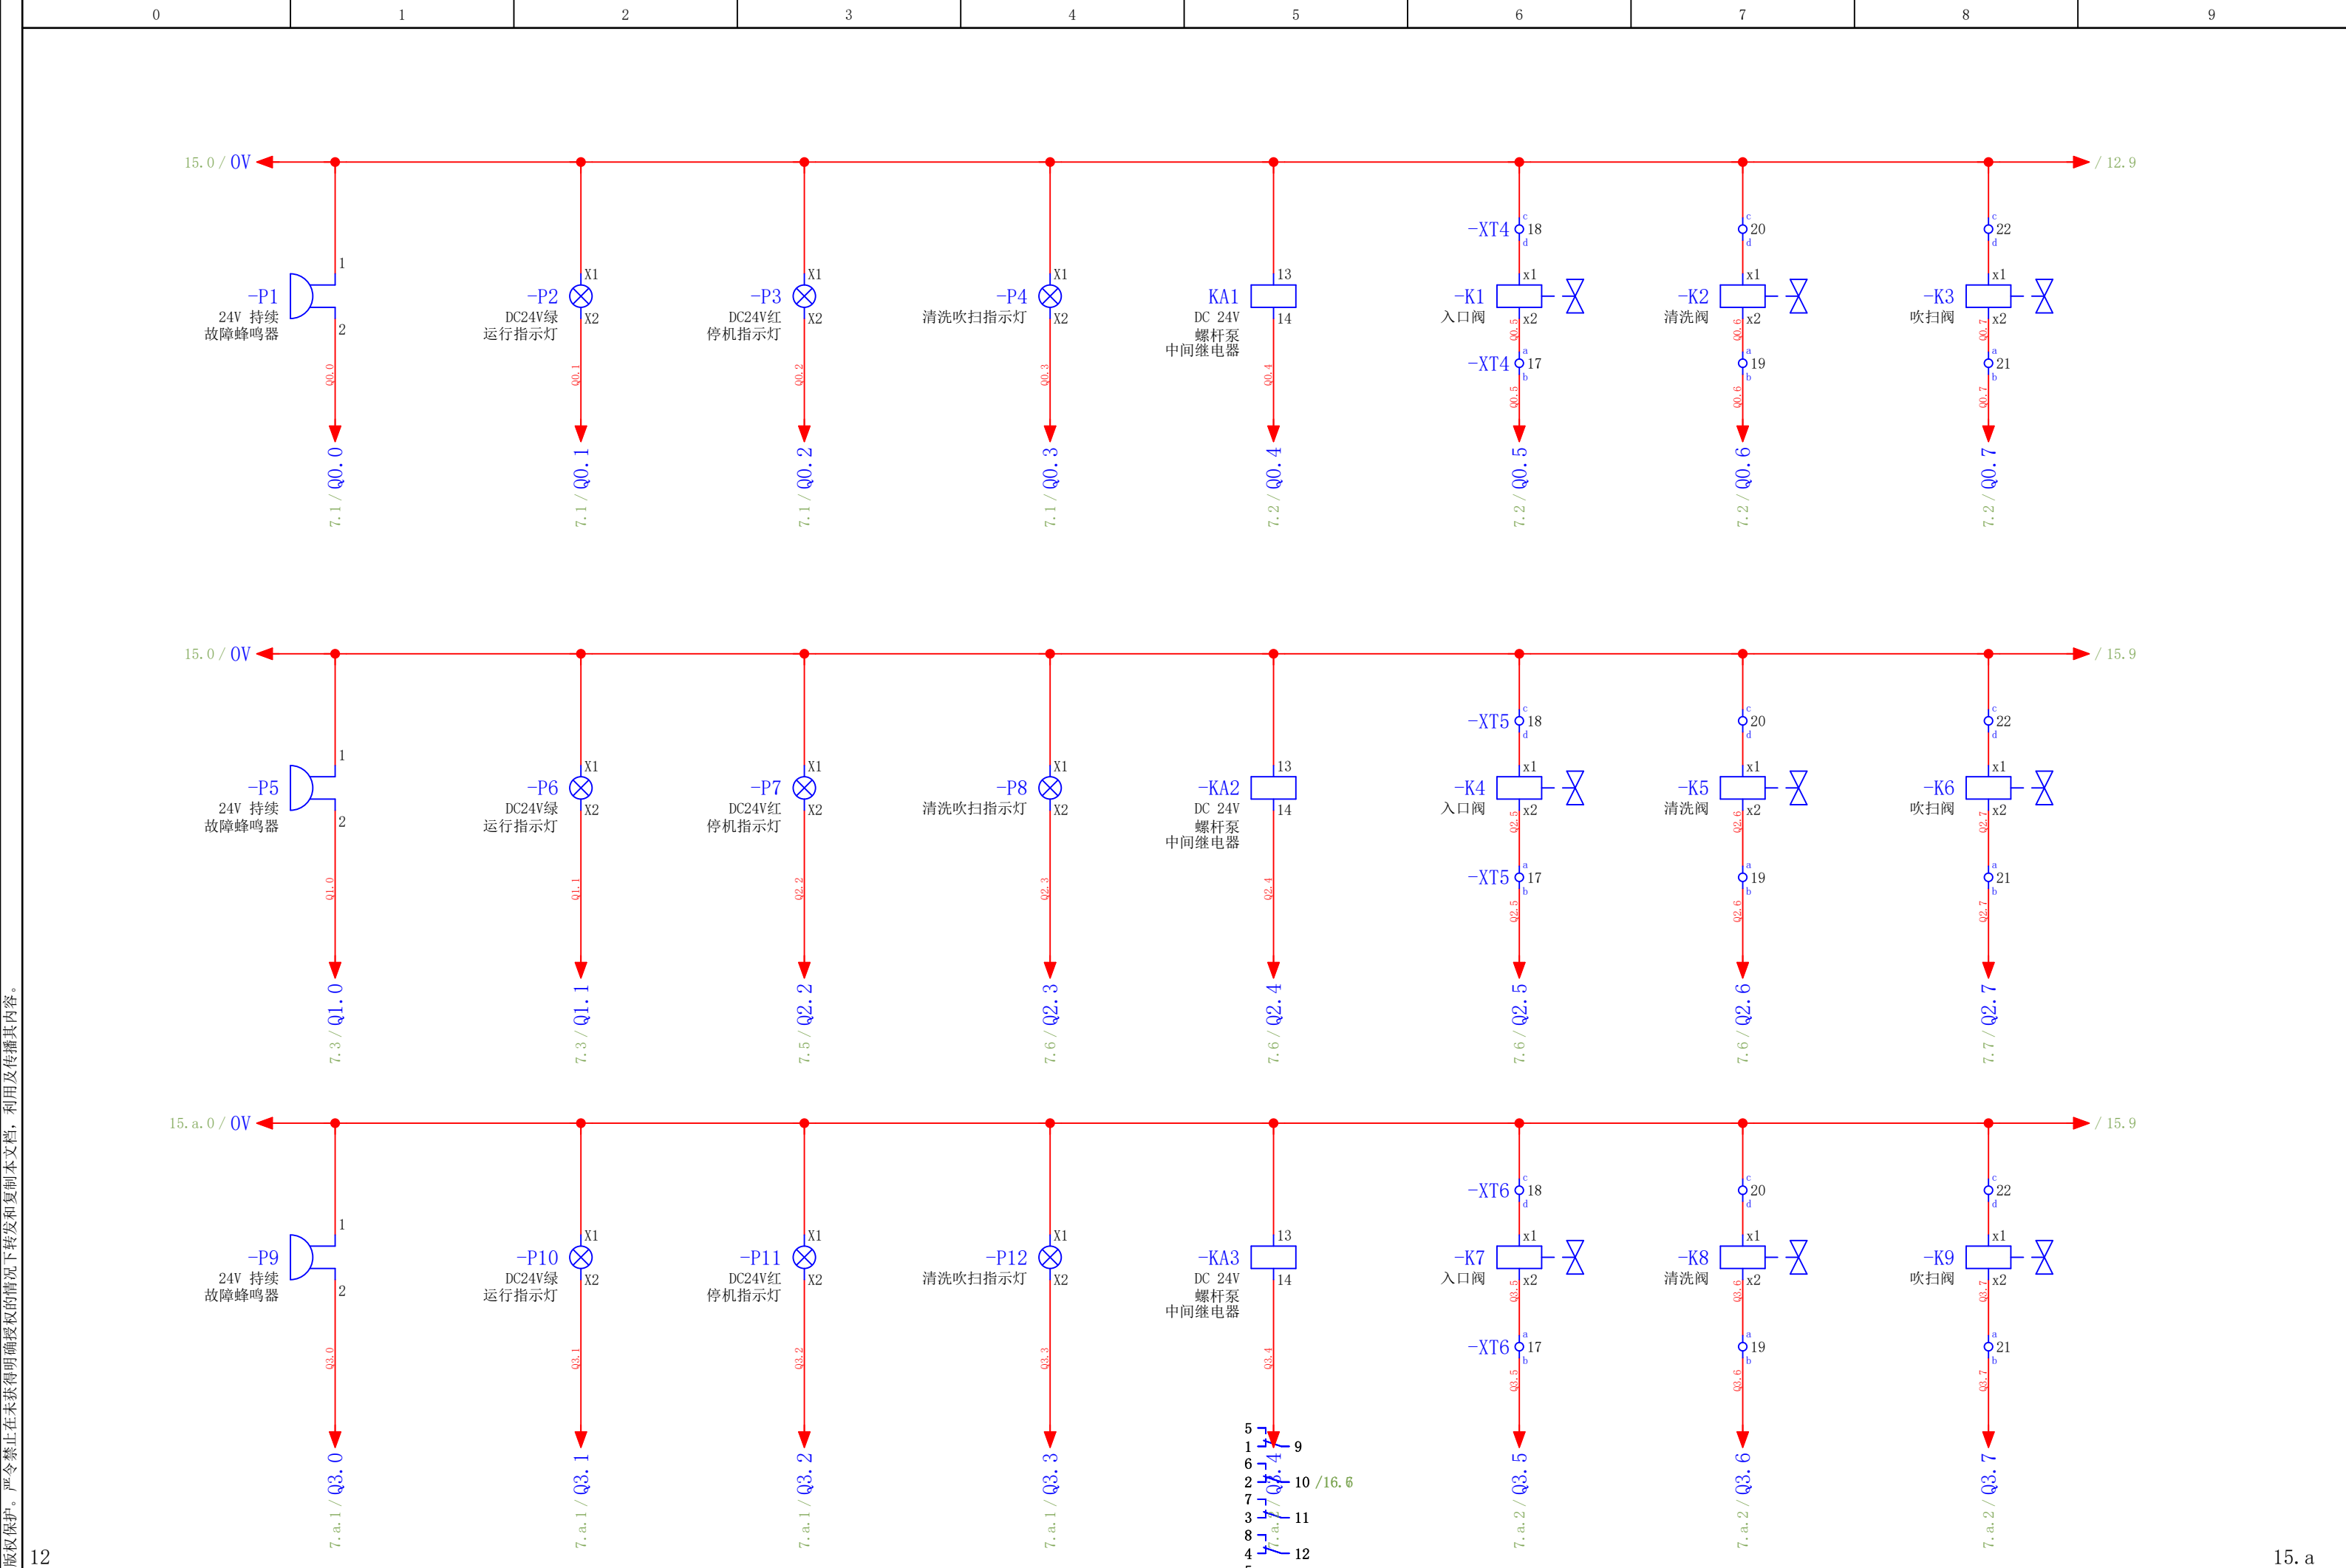




			项目名称	72项目	项目编号	冉昆真空科技有限公司  9 / 16.8	PLC数字量输出2			=SCH	&	
			72项目		2023-24-12004							
					图号					+防爆柜	页	15. a
修改	日期	姓名	创建者	ADMINISTRATOR	批准人		日期	2024/12/23	校对	ADMINISTRATOR	页数	22 从 38

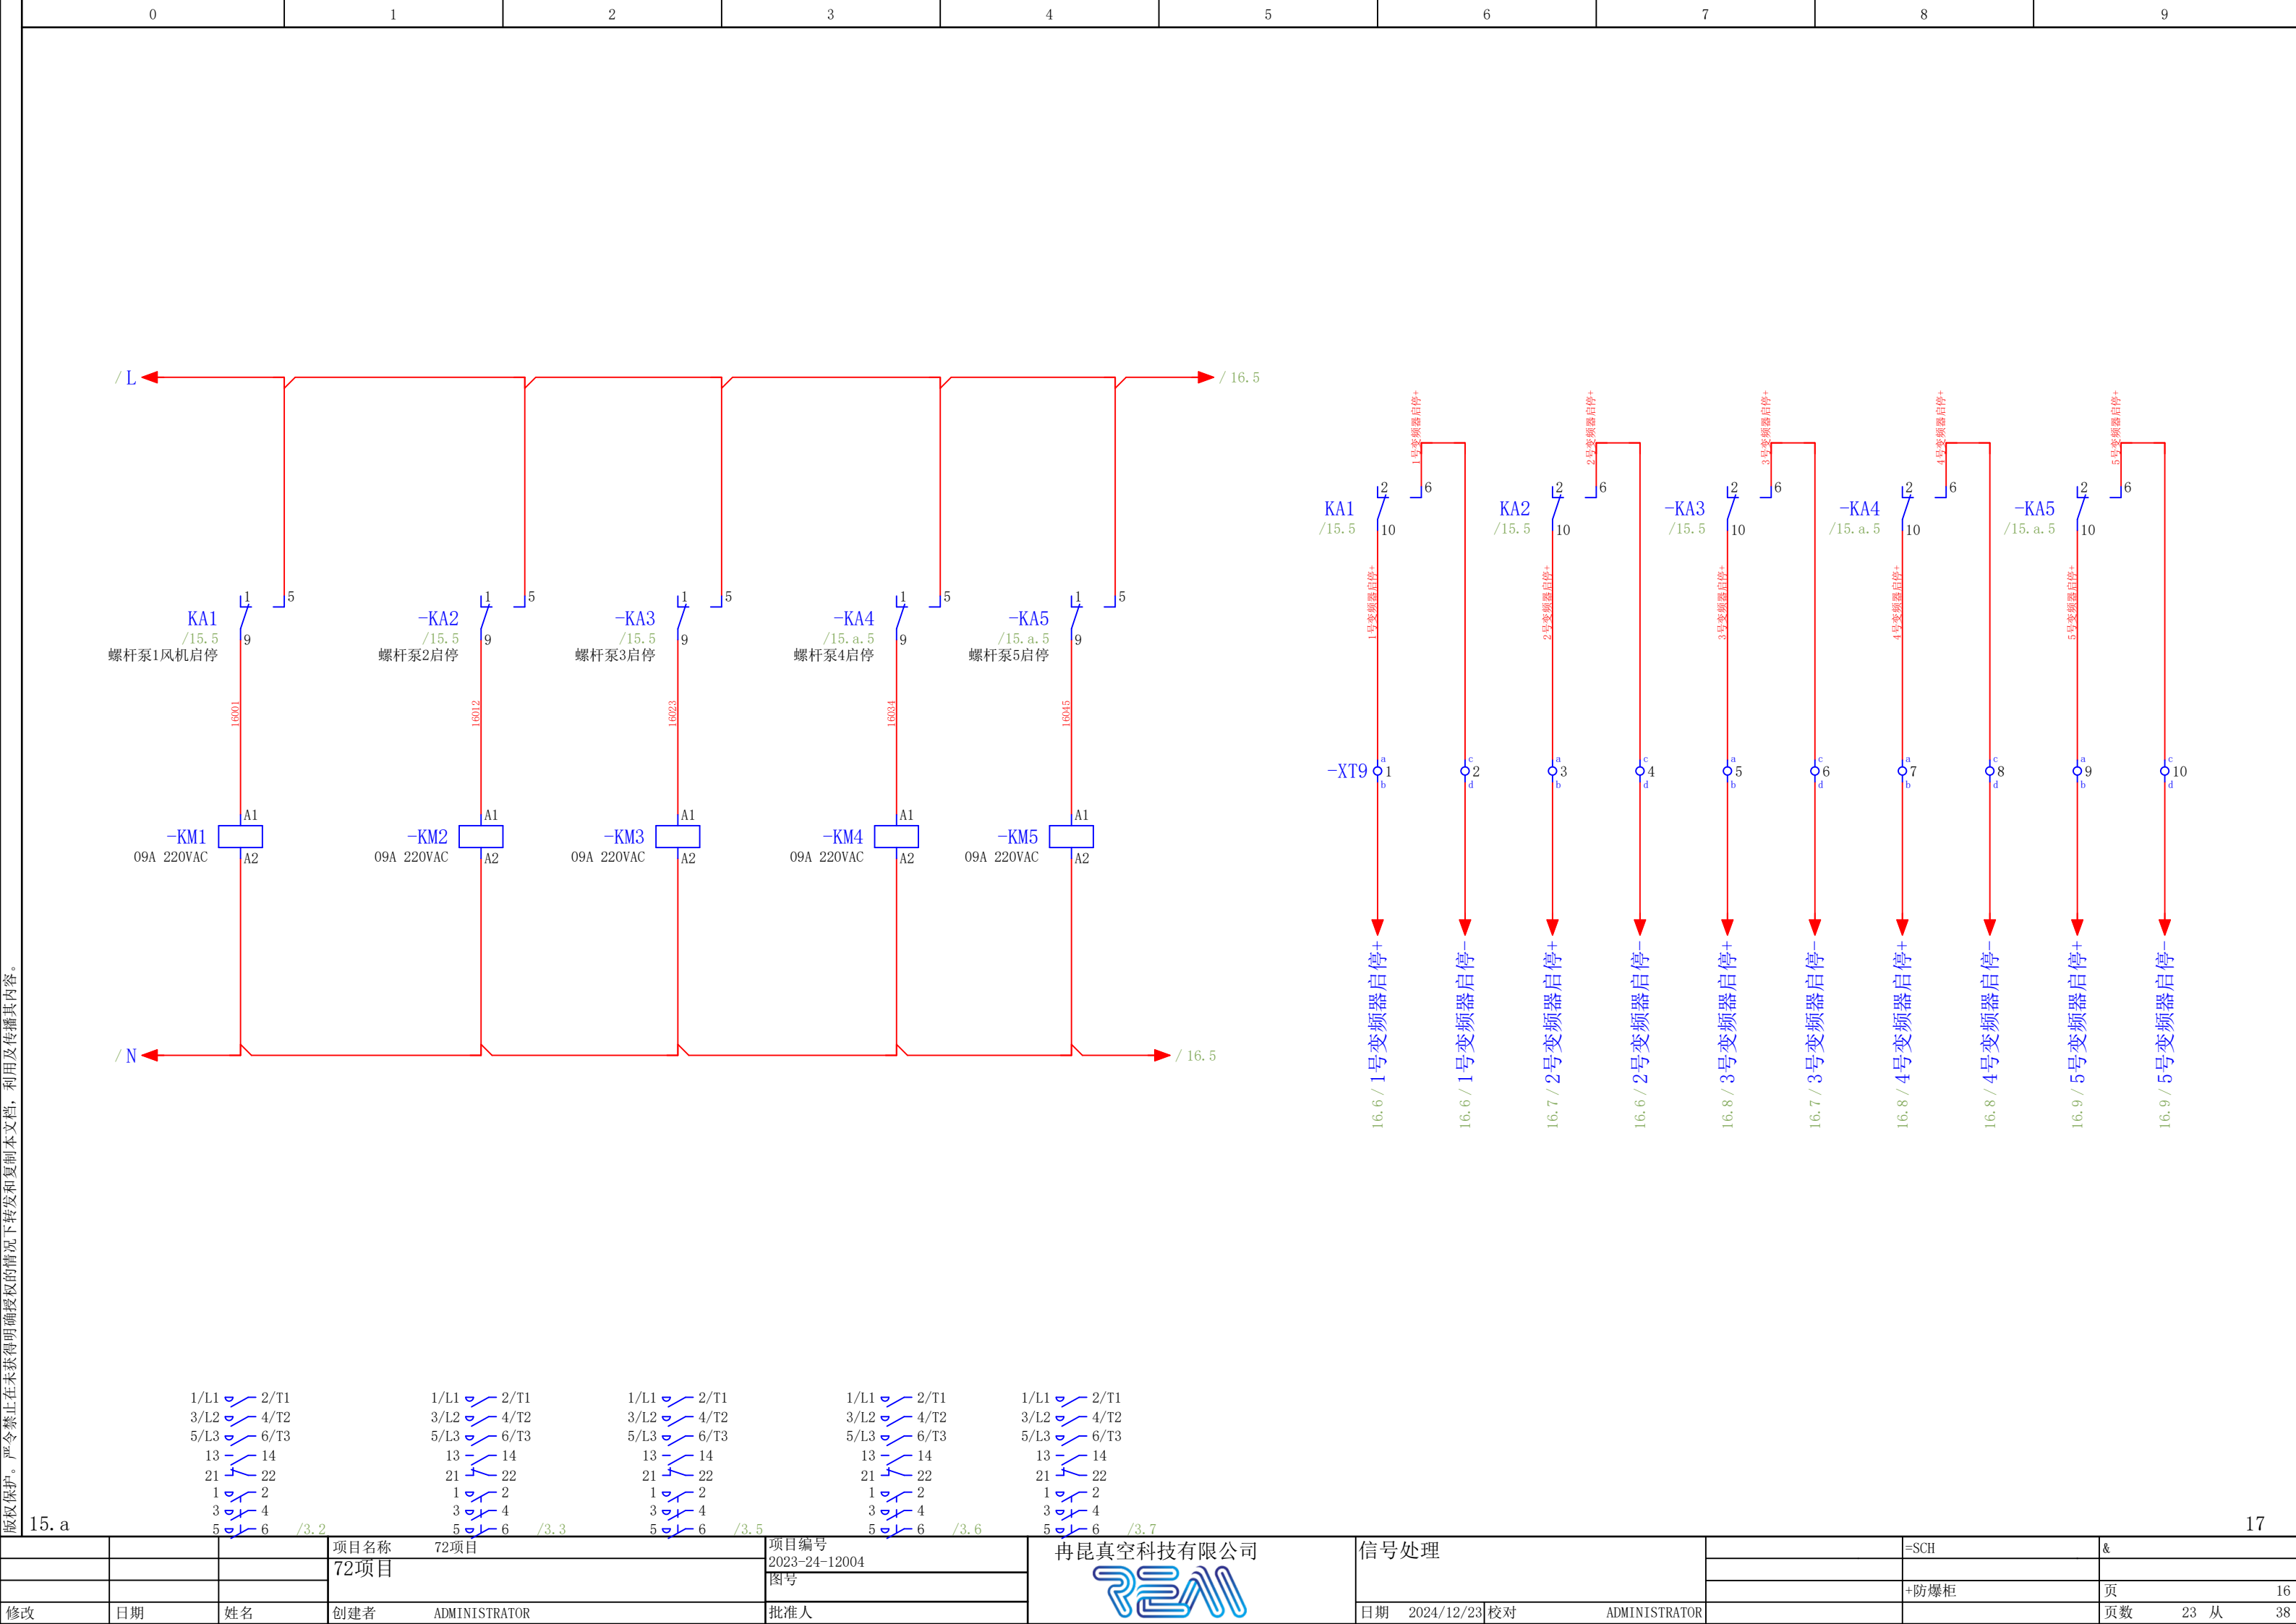


版权保护。严令禁止在未获得明确授权的情况下转发和复制本文档，利用及传播其内容。

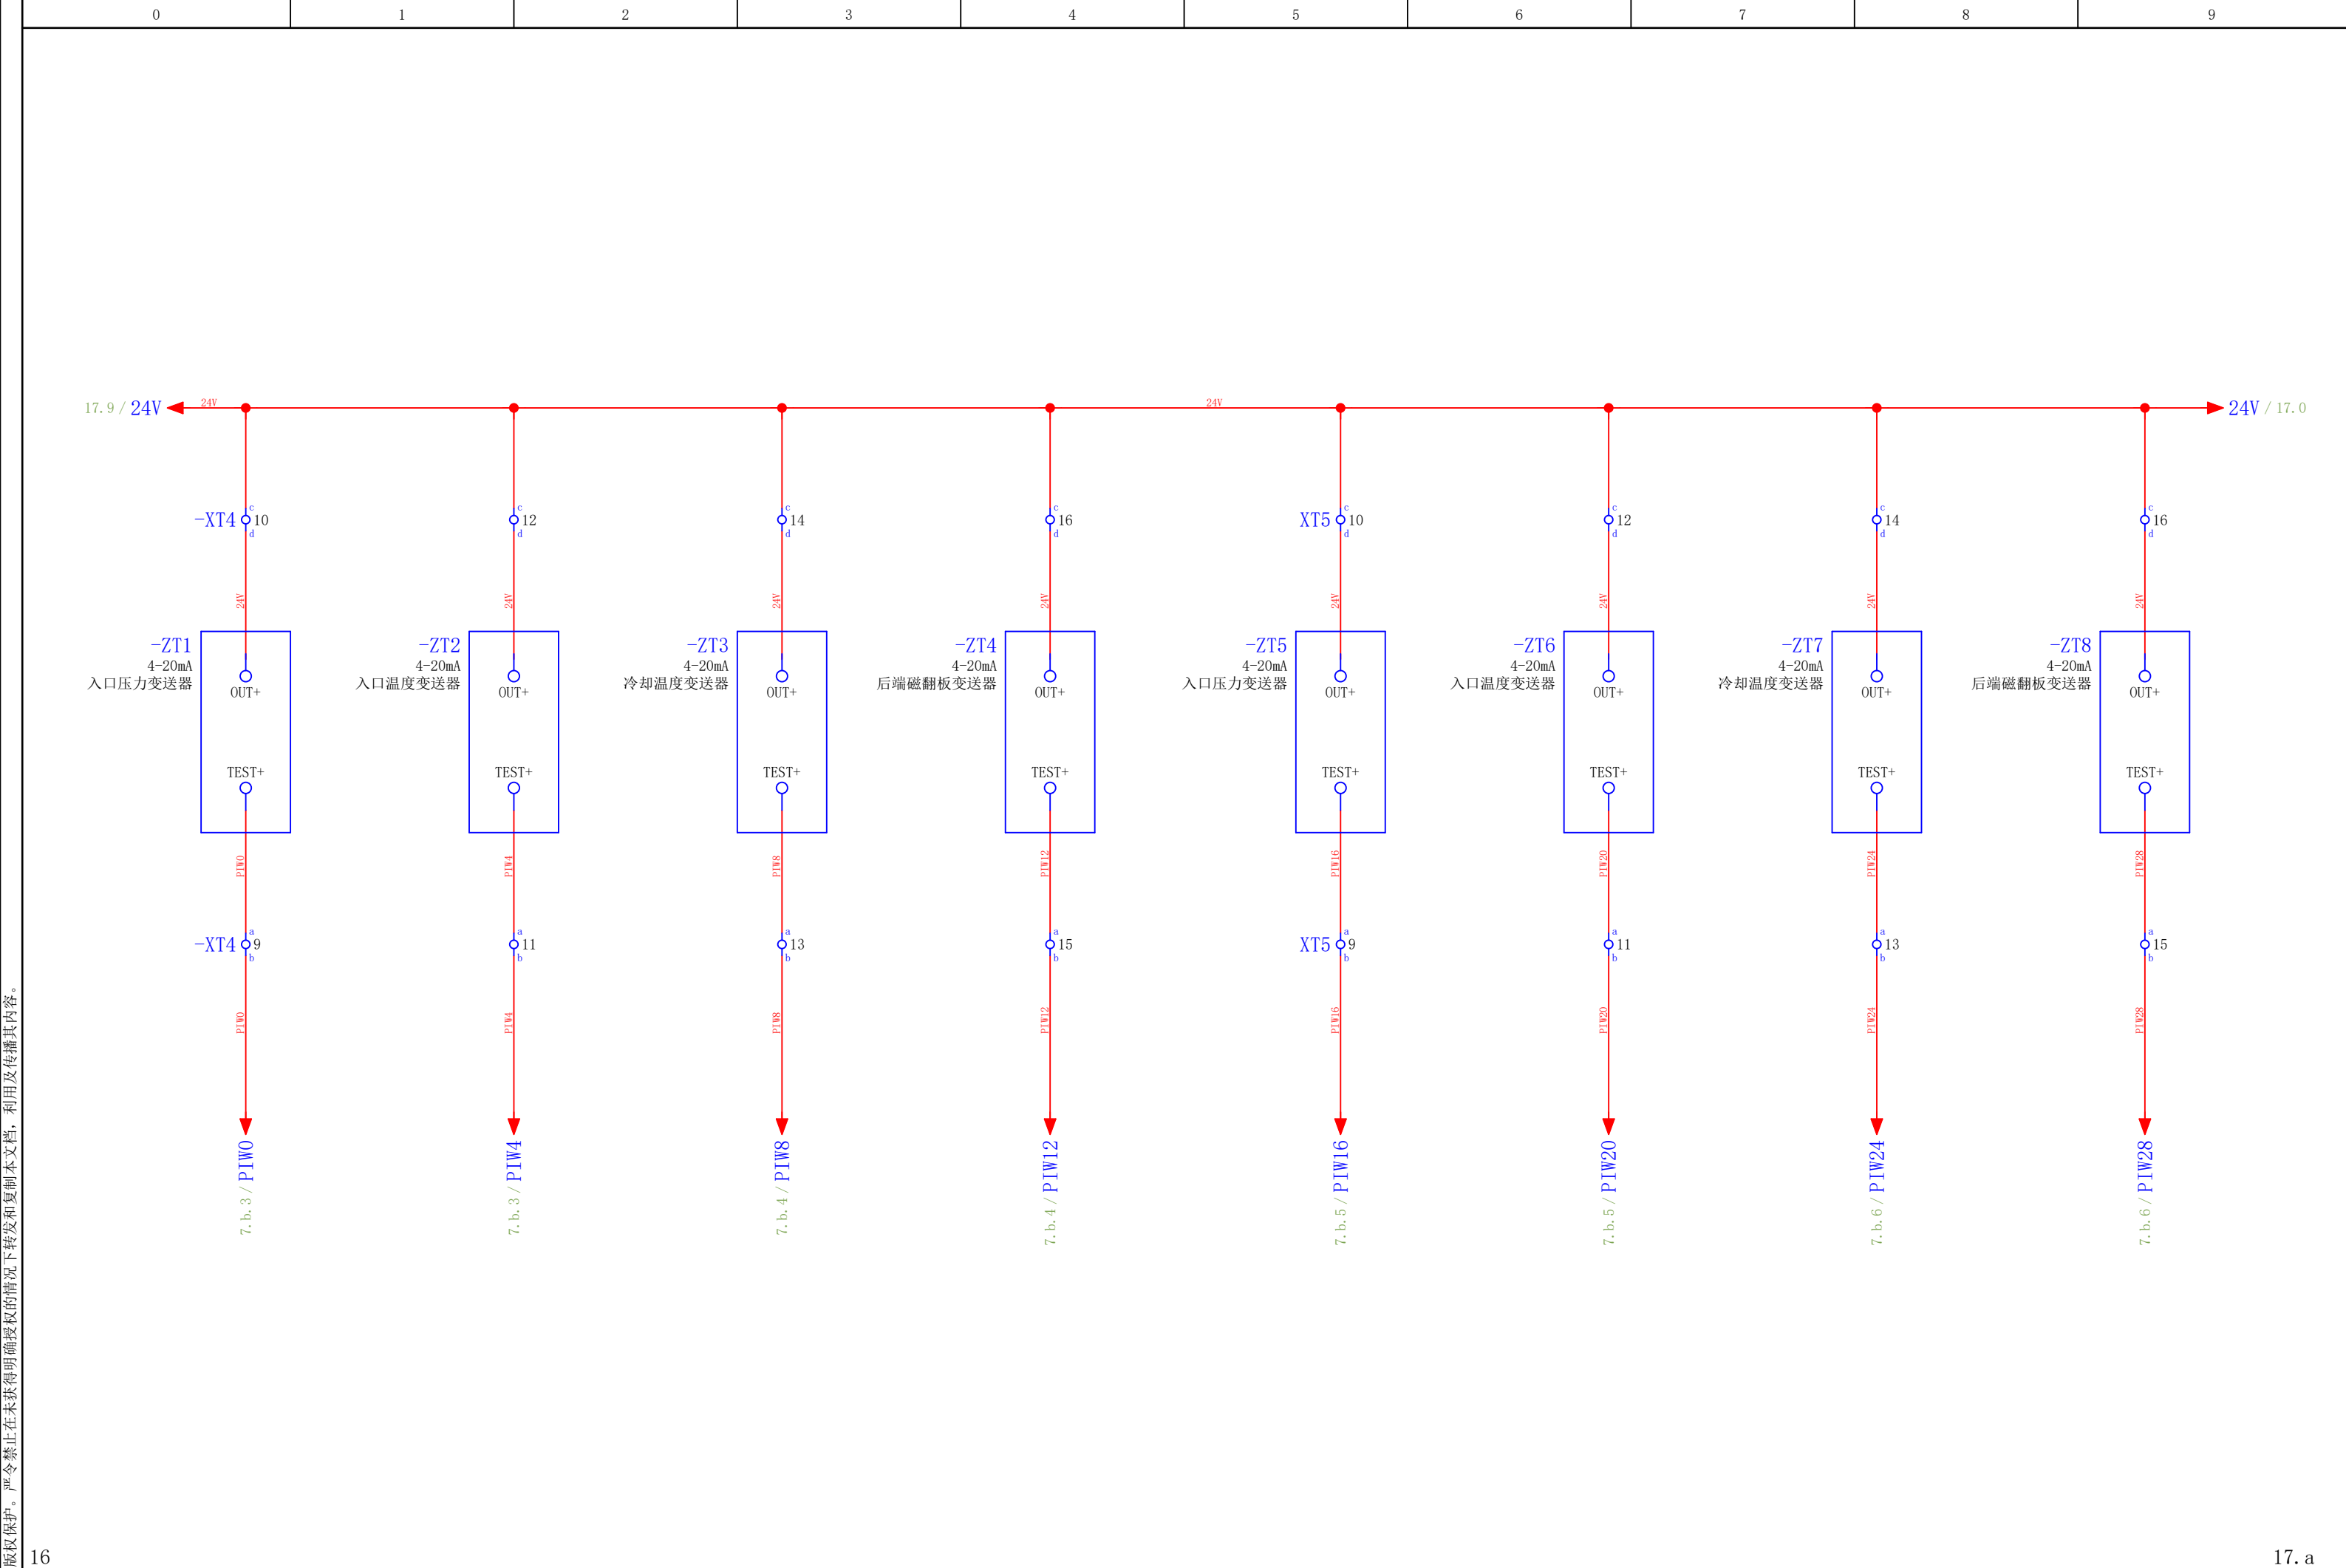

版权所有。严禁禁止在未获得明确授权的情况下复制或传播其内容。




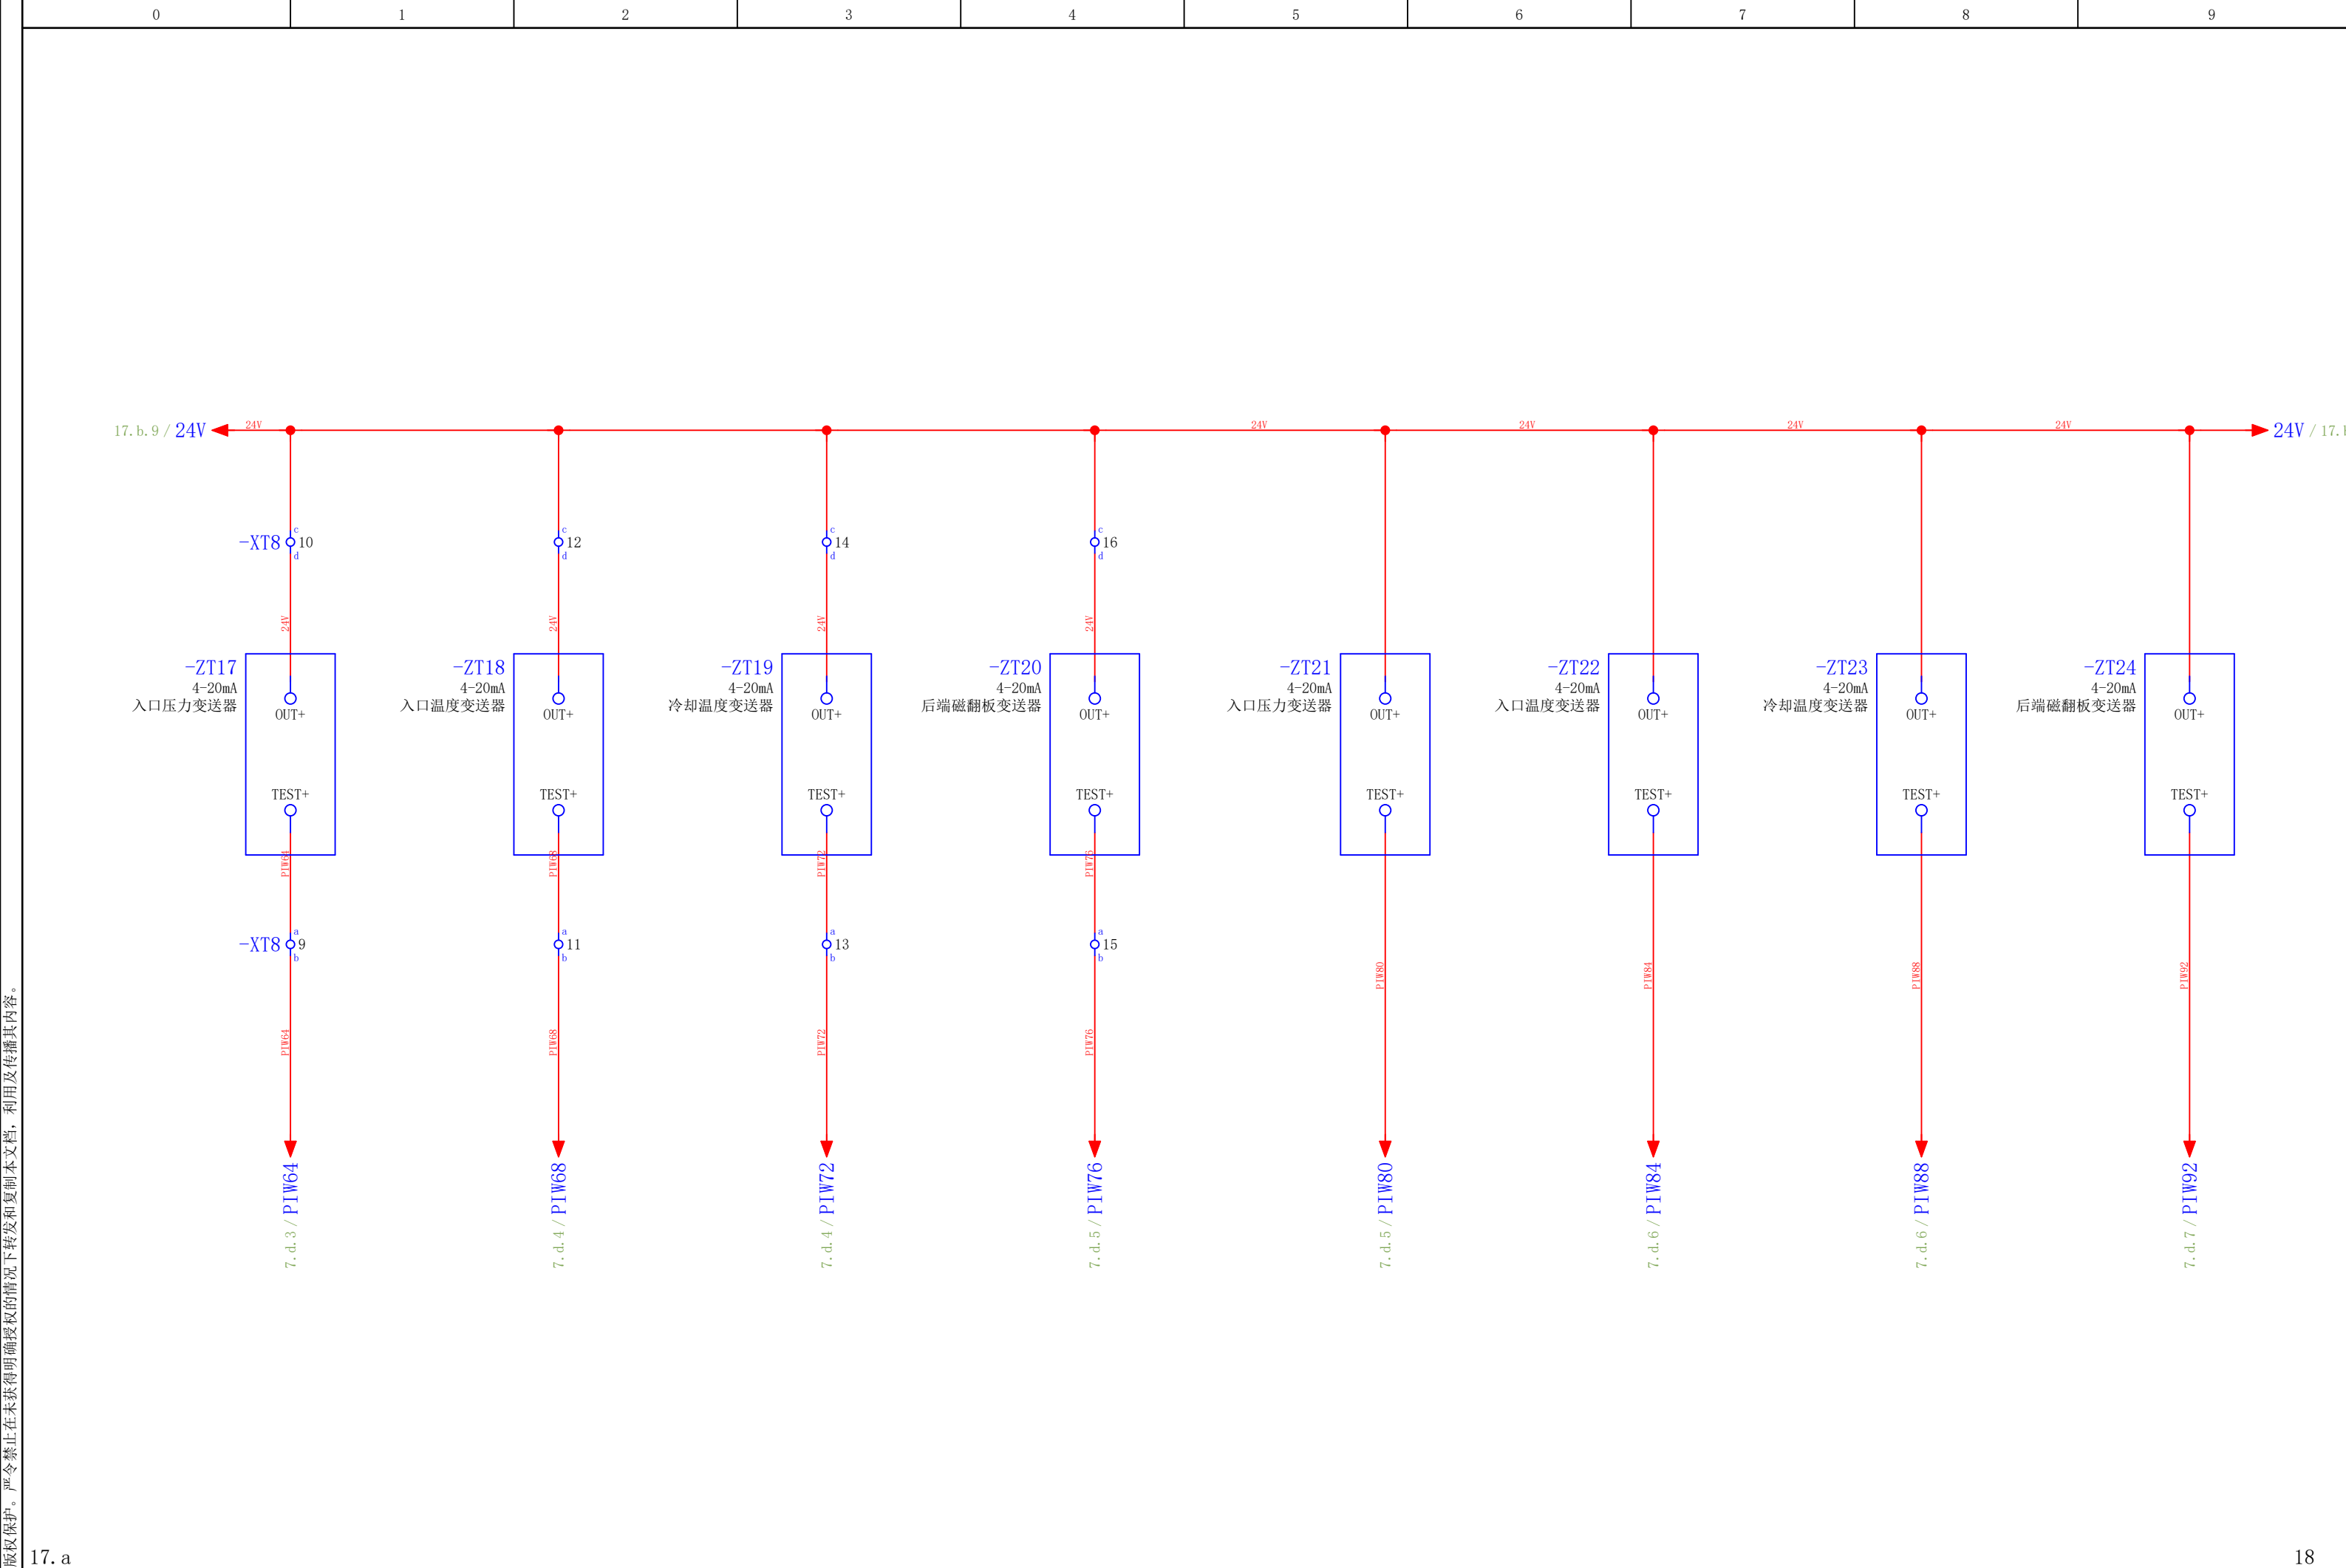




			项目名称	72项目	项目编号	冉昆真空科技有限公司 	通信分配1			=SCH	&
			72项目	2023-24-12004	图号						
										+防爆柜	页
修改	日期	姓名	创建者	ADMINISTRATOR	批准人		日期	2024/12/24	校对	ADMINISTRATOR	页数

版权所有。严禁禁止在未获得明确授权的情况下转发和复制本文档，利用及传播其内容。

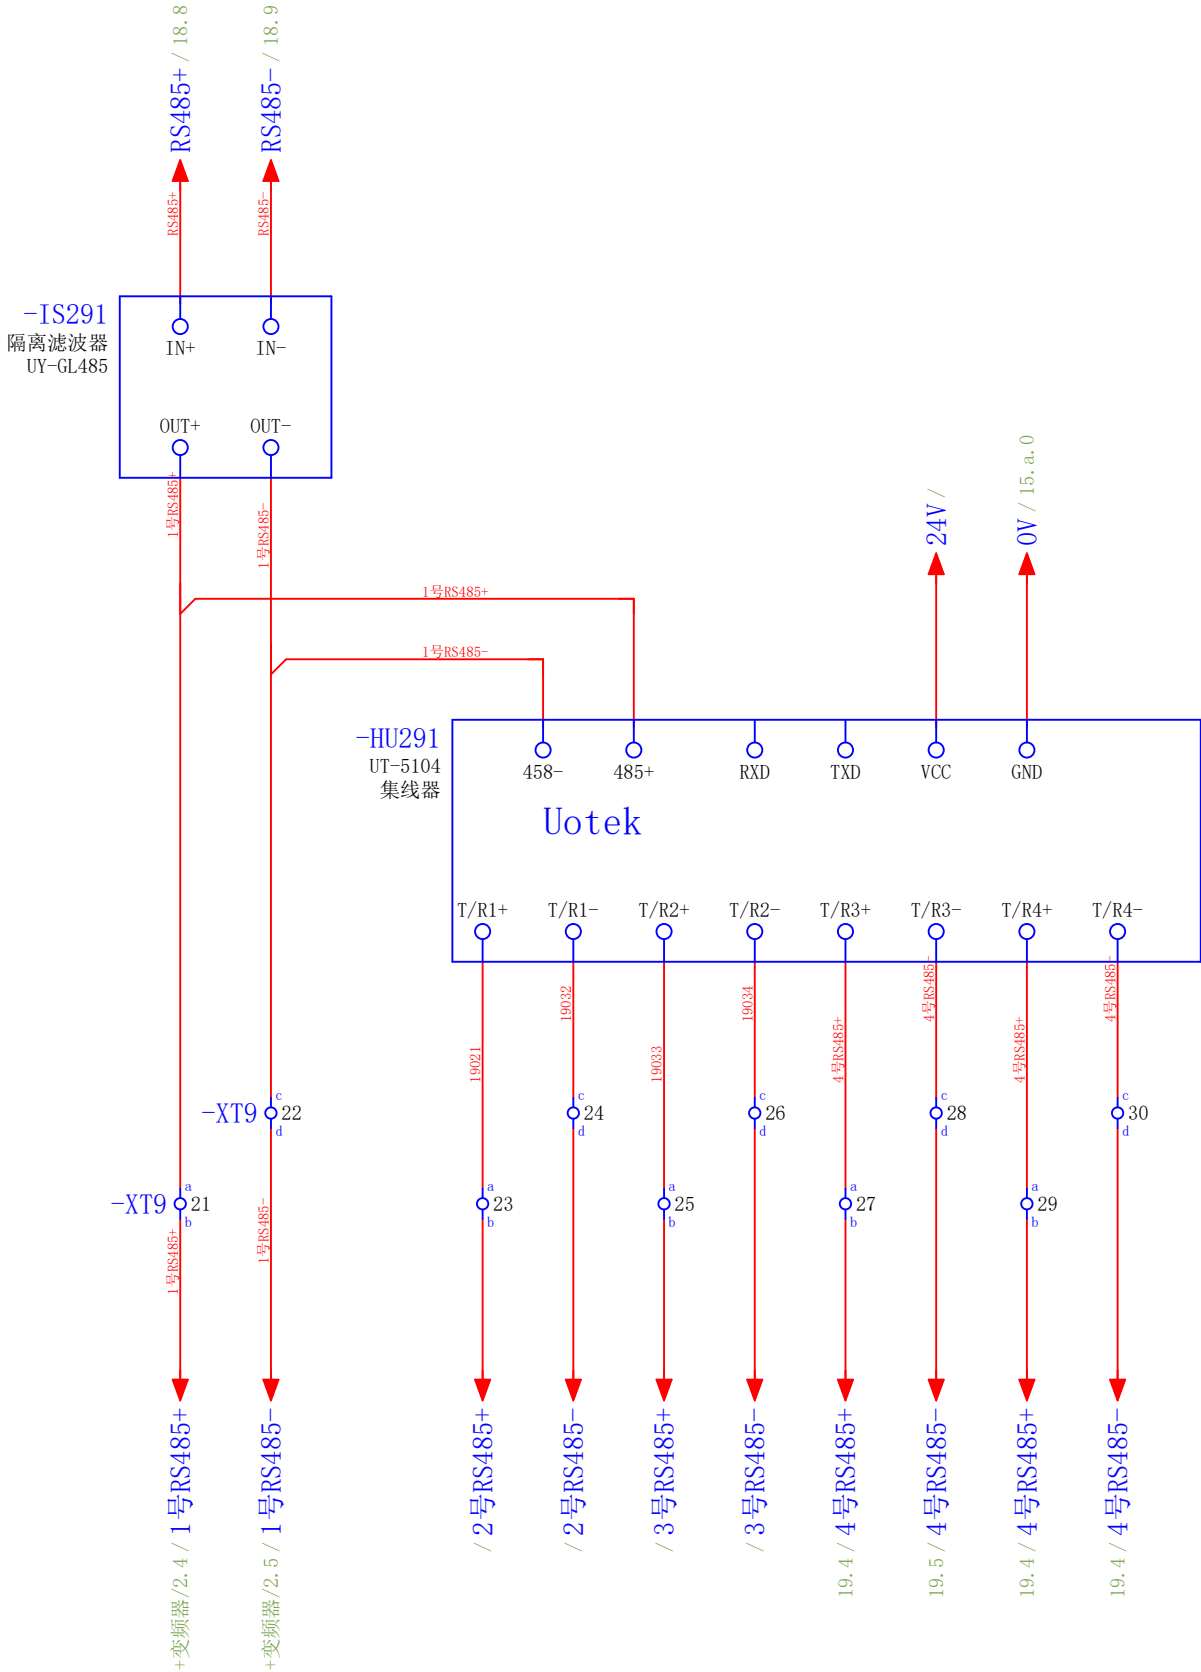

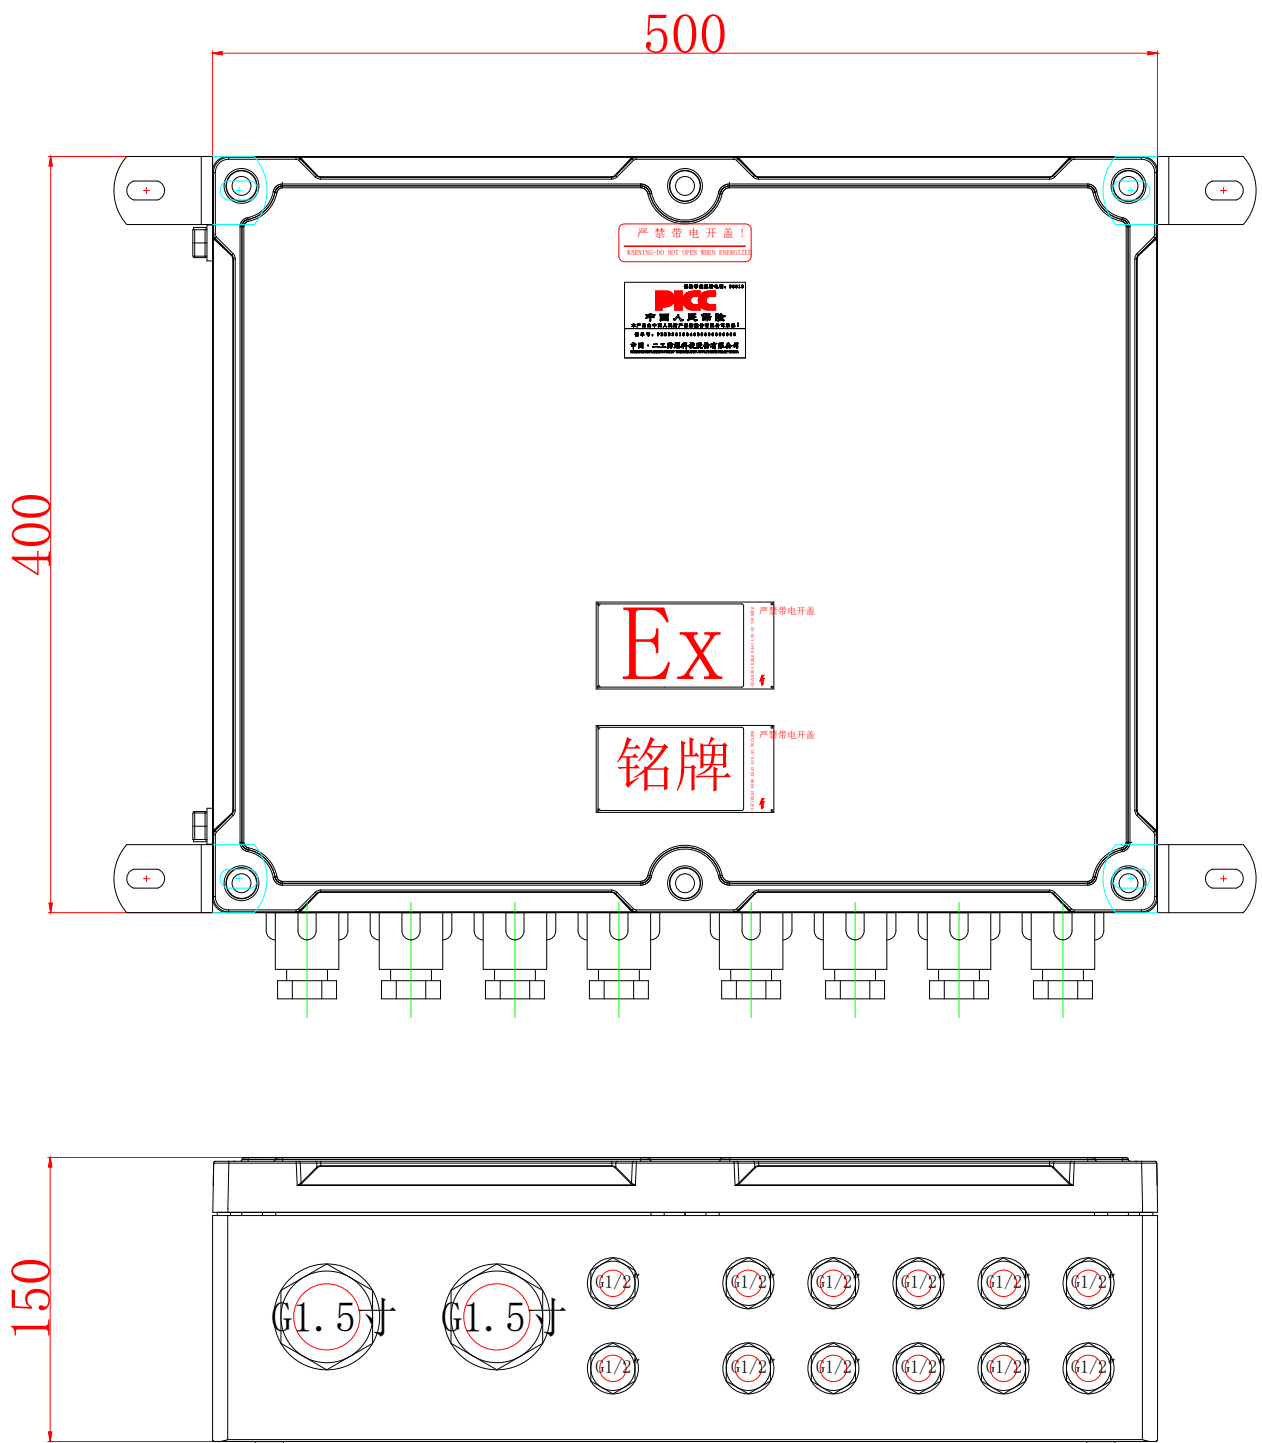

数量:10台

- BJX-系列防爆接线箱技术要求:
1. 本防爆接线箱采用ADC12优质铝合金
高压压铸成形，整机按EGFB-277-11工序特殊处理，
整体喷砂抛丸后高压静电喷塑，
颜色为：国标色“二工RAL7035”灰色；
 2. 符合GB/T3836-2021国家防爆相关标准, 防爆标志：
Ex eb IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T80℃ Db IP66
 3. 进出线方式:防爆软管或钢管, 电缆布线或
防爆填料函、防爆电缆夹紧接头布线请自备或注明；
 4. 防爆接线箱内部安装端子；
 5. 安装方式：壁挂式； 户内安装；
 6. 密封橡皮采用耐油抗强腐蚀型国标RTY-III型；
 7. 本防爆接线箱防爆合格证、3C证书、
及ISO等系列证书齐全；

◇ 请仔细核对◇ 防爆箱进出线口螺纹规格大小——引入装置通径对应表			
通 径	相对应的管螺纹(G")	俗 称	允许电缆最大外径 (mm)
DN15	G½"	4分	Ø7-Ø10
DN20	G¾"	6分	Ø10-Ø14
DN25	G1"	1吋	Ø12-Ø18
DN32	G1¼"	1.2吋	Ø15-Ø25
DN40	G1½"	1.5吋	Ø18-Ø30
DN50	G2"	2吋	Ø25-Ø38
DN70	G2½"	2.5吋	Ø30-Ø46
DN80	G3"	3吋	Ø38-Ø56
DN100	G4"	4吋	Ø61-Ø80

BJX-200
防爆接线箱

底部：2-G1.5寸;12-G1/2寸

版权所有。严禁禁止在未获得明确授权的情况下，转发和复制本文档，利用及传播其内容。

- 1、变频器柜客户自己集成（我方提供变频器）
- 2、我方提供一份变频器参考图
- 3、变频器主回路出线直接接入电机
 线缆建议YJVR 4*6mm²
- 4、变频器与控制器需要走两根线
 RS485线缆与控制线缆
 RS485线缆建议：2*1mm² 屏蔽线
 控制线缆建议：6*1mm² 信号线
 （2根启停、2根故障、2根预留）
- 注意： 以上线缆建议均是一台变频器线缆建议

版权保护。严令禁止在未获得明确授权的情况下，转发和复制本文档，利用及传播其内容。


$$= \text{REP1} + /1$$

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

部件汇总表

序号	标识符	名称	规格型号	技术参数	数量	单位	品牌	备注
1	A1... A22;K1... K15;M1... M5;P1... P20;PLC;S1... S9;S11;SB1... SB17;SB19;SB21;SB23;SBS;SBS1... SBS4;SMC1... SMC9;SMC11;U1;WK1... WK5;ZT1... ZT24				0			

1. a

修改

日期

姓名

创建者

ADMINISTRATOR

项目名称

72项目

72项目

项目编号

2023-24-12004

图号

批准人

冉昆真空科技有限公司





















部件汇总表

： -


YJVR5*6mm² /1组
(L1、 L2、 L3、 N、 PE)

YJVR4*2.5mm² /5组
(U、 V、 W、 PE)


功能文本	外部目标依据	外部线号		内部线号	内部目标依据	端号
客户提供电源	-POWER-L:1				=SCH-QF1:1	1
=	-POWER-L:2				=SCH-QF1:3	2
=	-POWER-L:3				=SCH-QF1:5	3
=	-POWER-N				=SCH-QF1:7	4

功能文本	外部目标依据	外部线号		内部线号	内部目标依据	端号
螺杆泵1 冷却风机	=SCH-M1:U1				=SCH-KM1:2	1
=	=SCH-M1:V1				=SCH-KM1:4	2
=	=SCH-M1:W1				=SCH-KM1:6	3
=	=SCH-M1:PE				=SCH-PE:1	4
螺杆泵2 冷却风机	=SCH-M2:U1				=SCH-KM2:2	5
=	=SCH-M2:V1				=SCH-KM2:4	6
=	=SCH-M2:W1				=SCH-KM2:6	7
=	=SCH-M2:PE				=SCH-PE:2	8
螺杆泵3 冷却风机	=SCH-M3:U1				=SCH-KM3:2	9
=	=SCH-M3:V1				=SCH-KM3:4	10
=	=SCH-M3:W1				=SCH-KM3:6	11
=	=SCH-M3:PE				=SCH-PE:2	12
螺杆泵4 冷却风机	=SCH-M4:U1				=SCH-KM4:2	13
=	=SCH-M4:V1				=SCH-KM4:4	14
=	=SCH-M4:W1				=SCH-KM4:6	15
=	=SCH-M4:PE				=SCH-PE:2	16
螺杆泵5 冷却风机	=SCH-M5:U1				=SCH-KM5:2	17
=	=SCH-M5:V1				=SCH-KM5:4	18
=	=SCH-M5:W1				=SCH-KM5:6	19
=	=SCH-M5:PE				=SCH-PE:2	20

防爆控制柜与机组接线盒——信号线缆——端子排

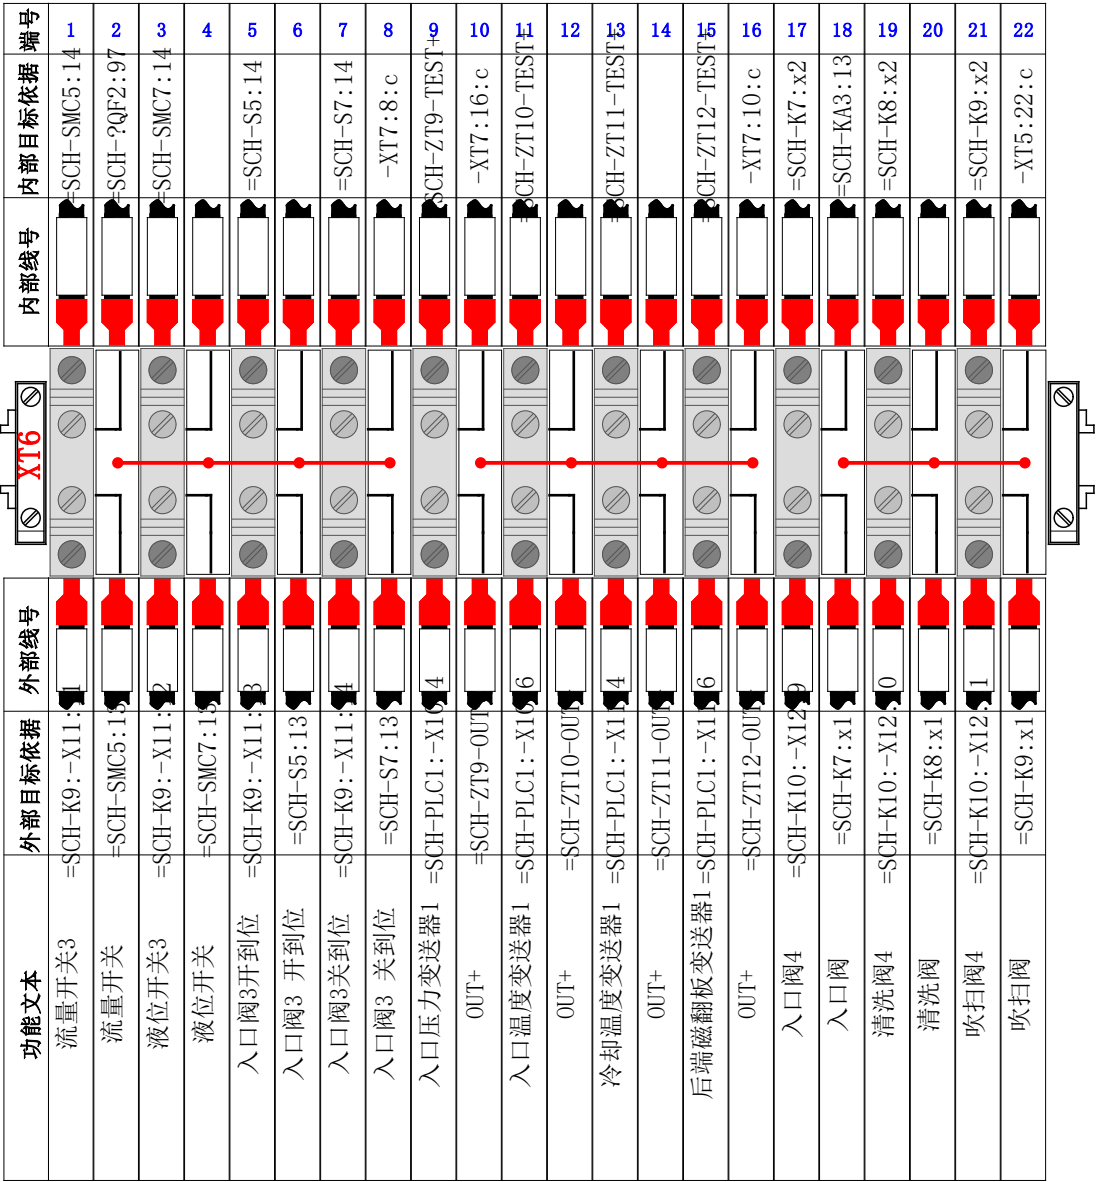


3号机组信号线缆
建议：1*15mm² 信号线缆
11根信号线，2根公共线，2根预留

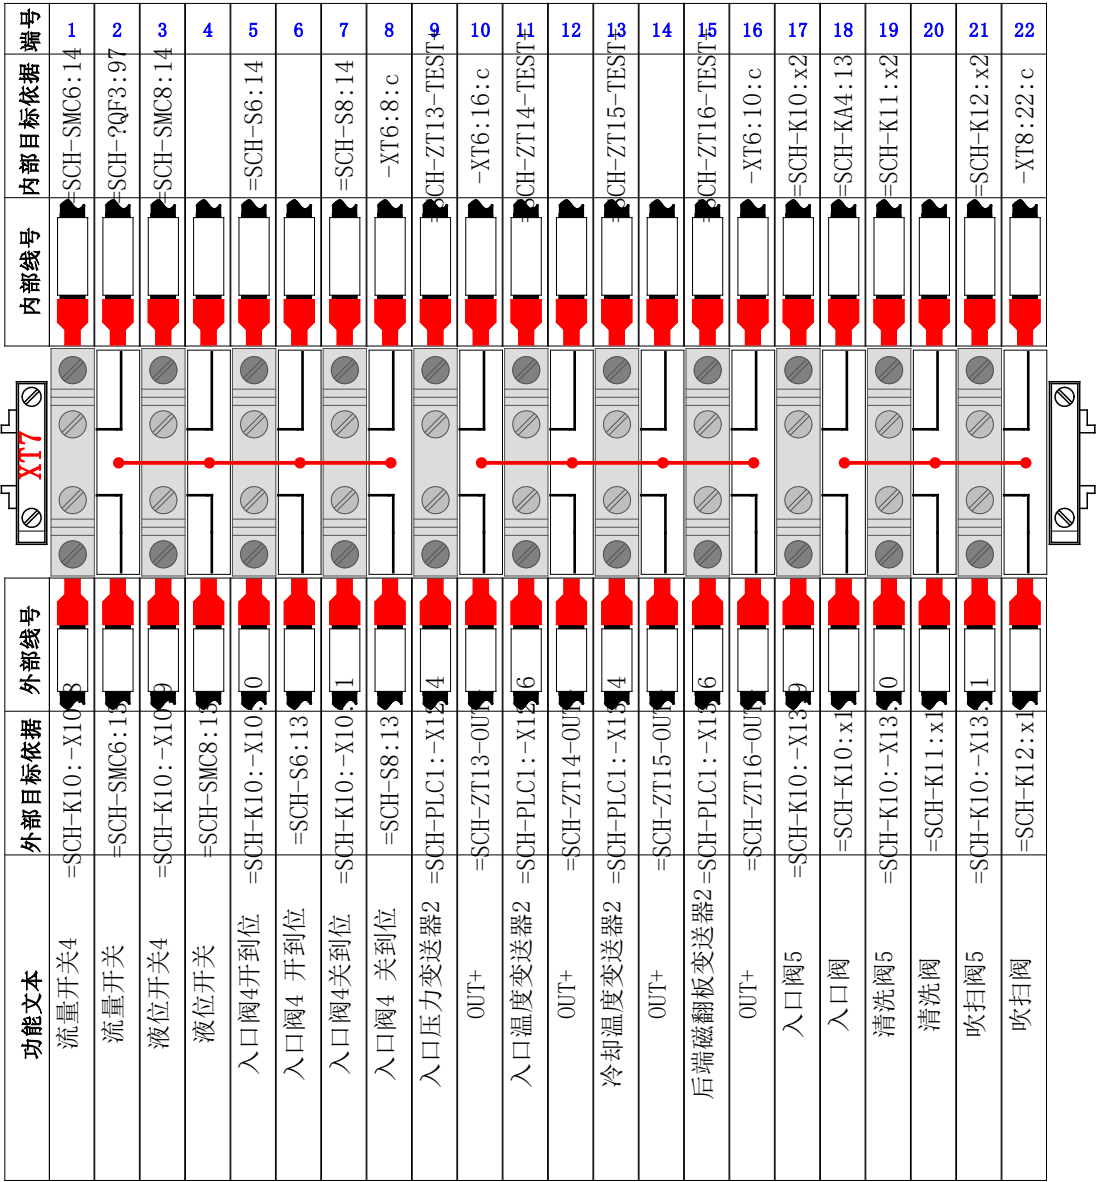

4号机组信号线缆
建议：1*15mm² 信号线缆
11根信号线，2根公共线，2根预留

版权所有。严禁禁止在未获得明确授权的情况下复制或传播其内容。

防爆控制柜与机组接线盒——信号线缆——端子排

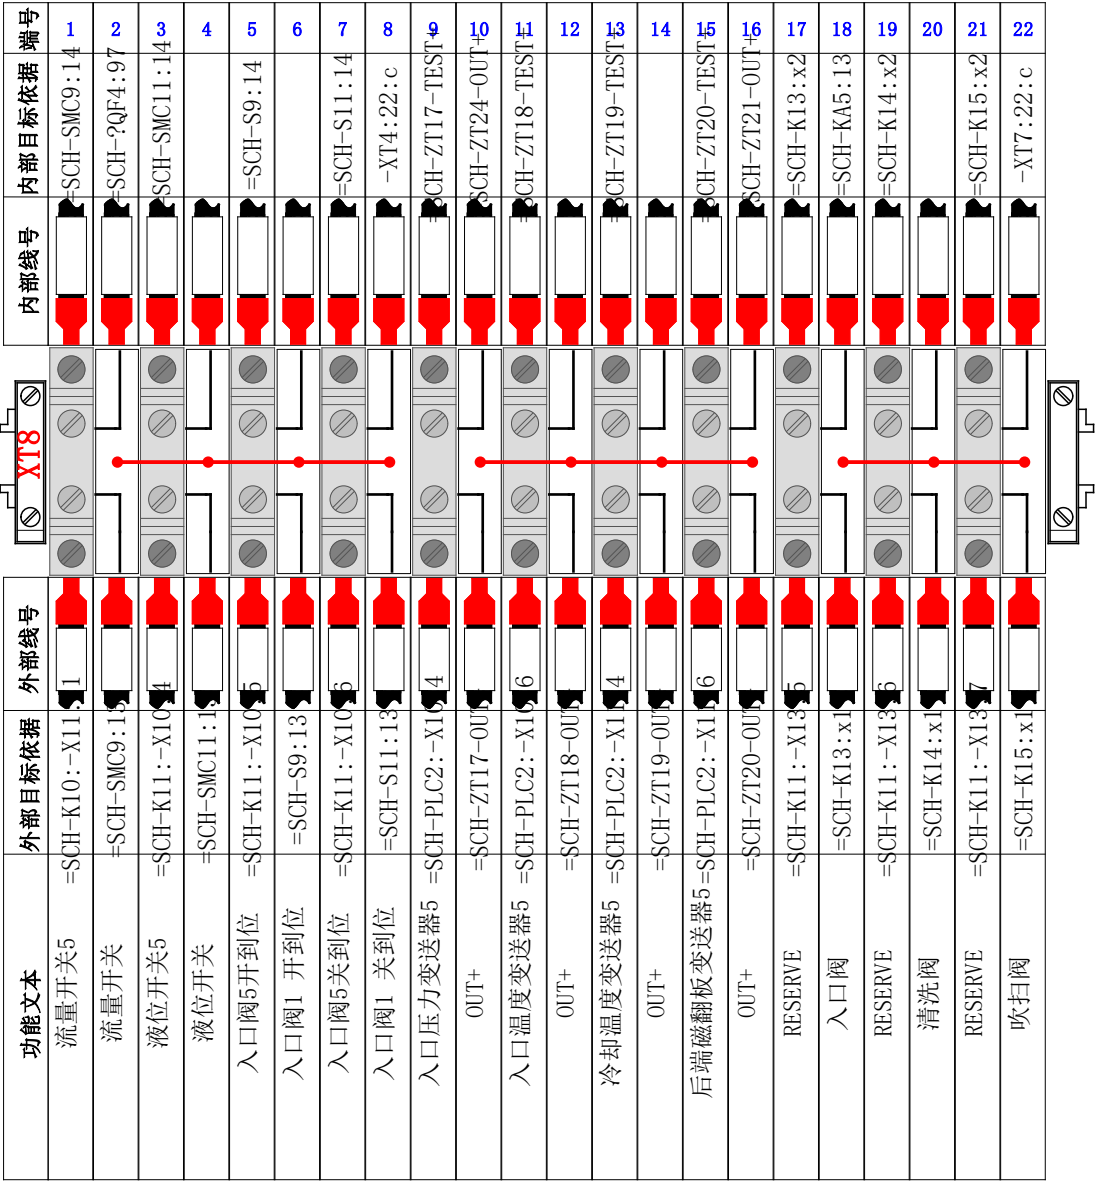

5号机组信号线缆
建议：1*15mm² 信号线缆
11根信号线，2根公共线，2根预留

4
版权保护。严令禁止在未获得明确授权的情况下转发和复制本文档，利用及传播其内容。

变频器与控制器需要走两根线
RS485线缆与控制线缆
RS485线缆建议：2*1mm² 屏蔽线
控制线缆建议：6*1mm² 信号线
(2根启停、2根故障、2根预留)
注意：以上线缆建议均是一台变频器线缆建议