

版权保护。严禁禁止在未获得明确授权的情况下下载、转发和复制本文档，利用及传播其内容。




冉昆真空科技（浙江）有限公司

公司/客户
项目描述 X-101 75KW液环罗茨机组
图号 2023-34-12014
设计 冉昆真空科技有限公司

制造商(公司) 冉昆真空科技有限公司
地址 An der alten Ziegelei 2
电话 +49 (0)2173 - 39 64 - 0
项目名称 2023-34-12014-1
项目负责人 王经理

编辑日期： 2024/2/4 创建者： 虎存山 审核人： 王经理 页数 17

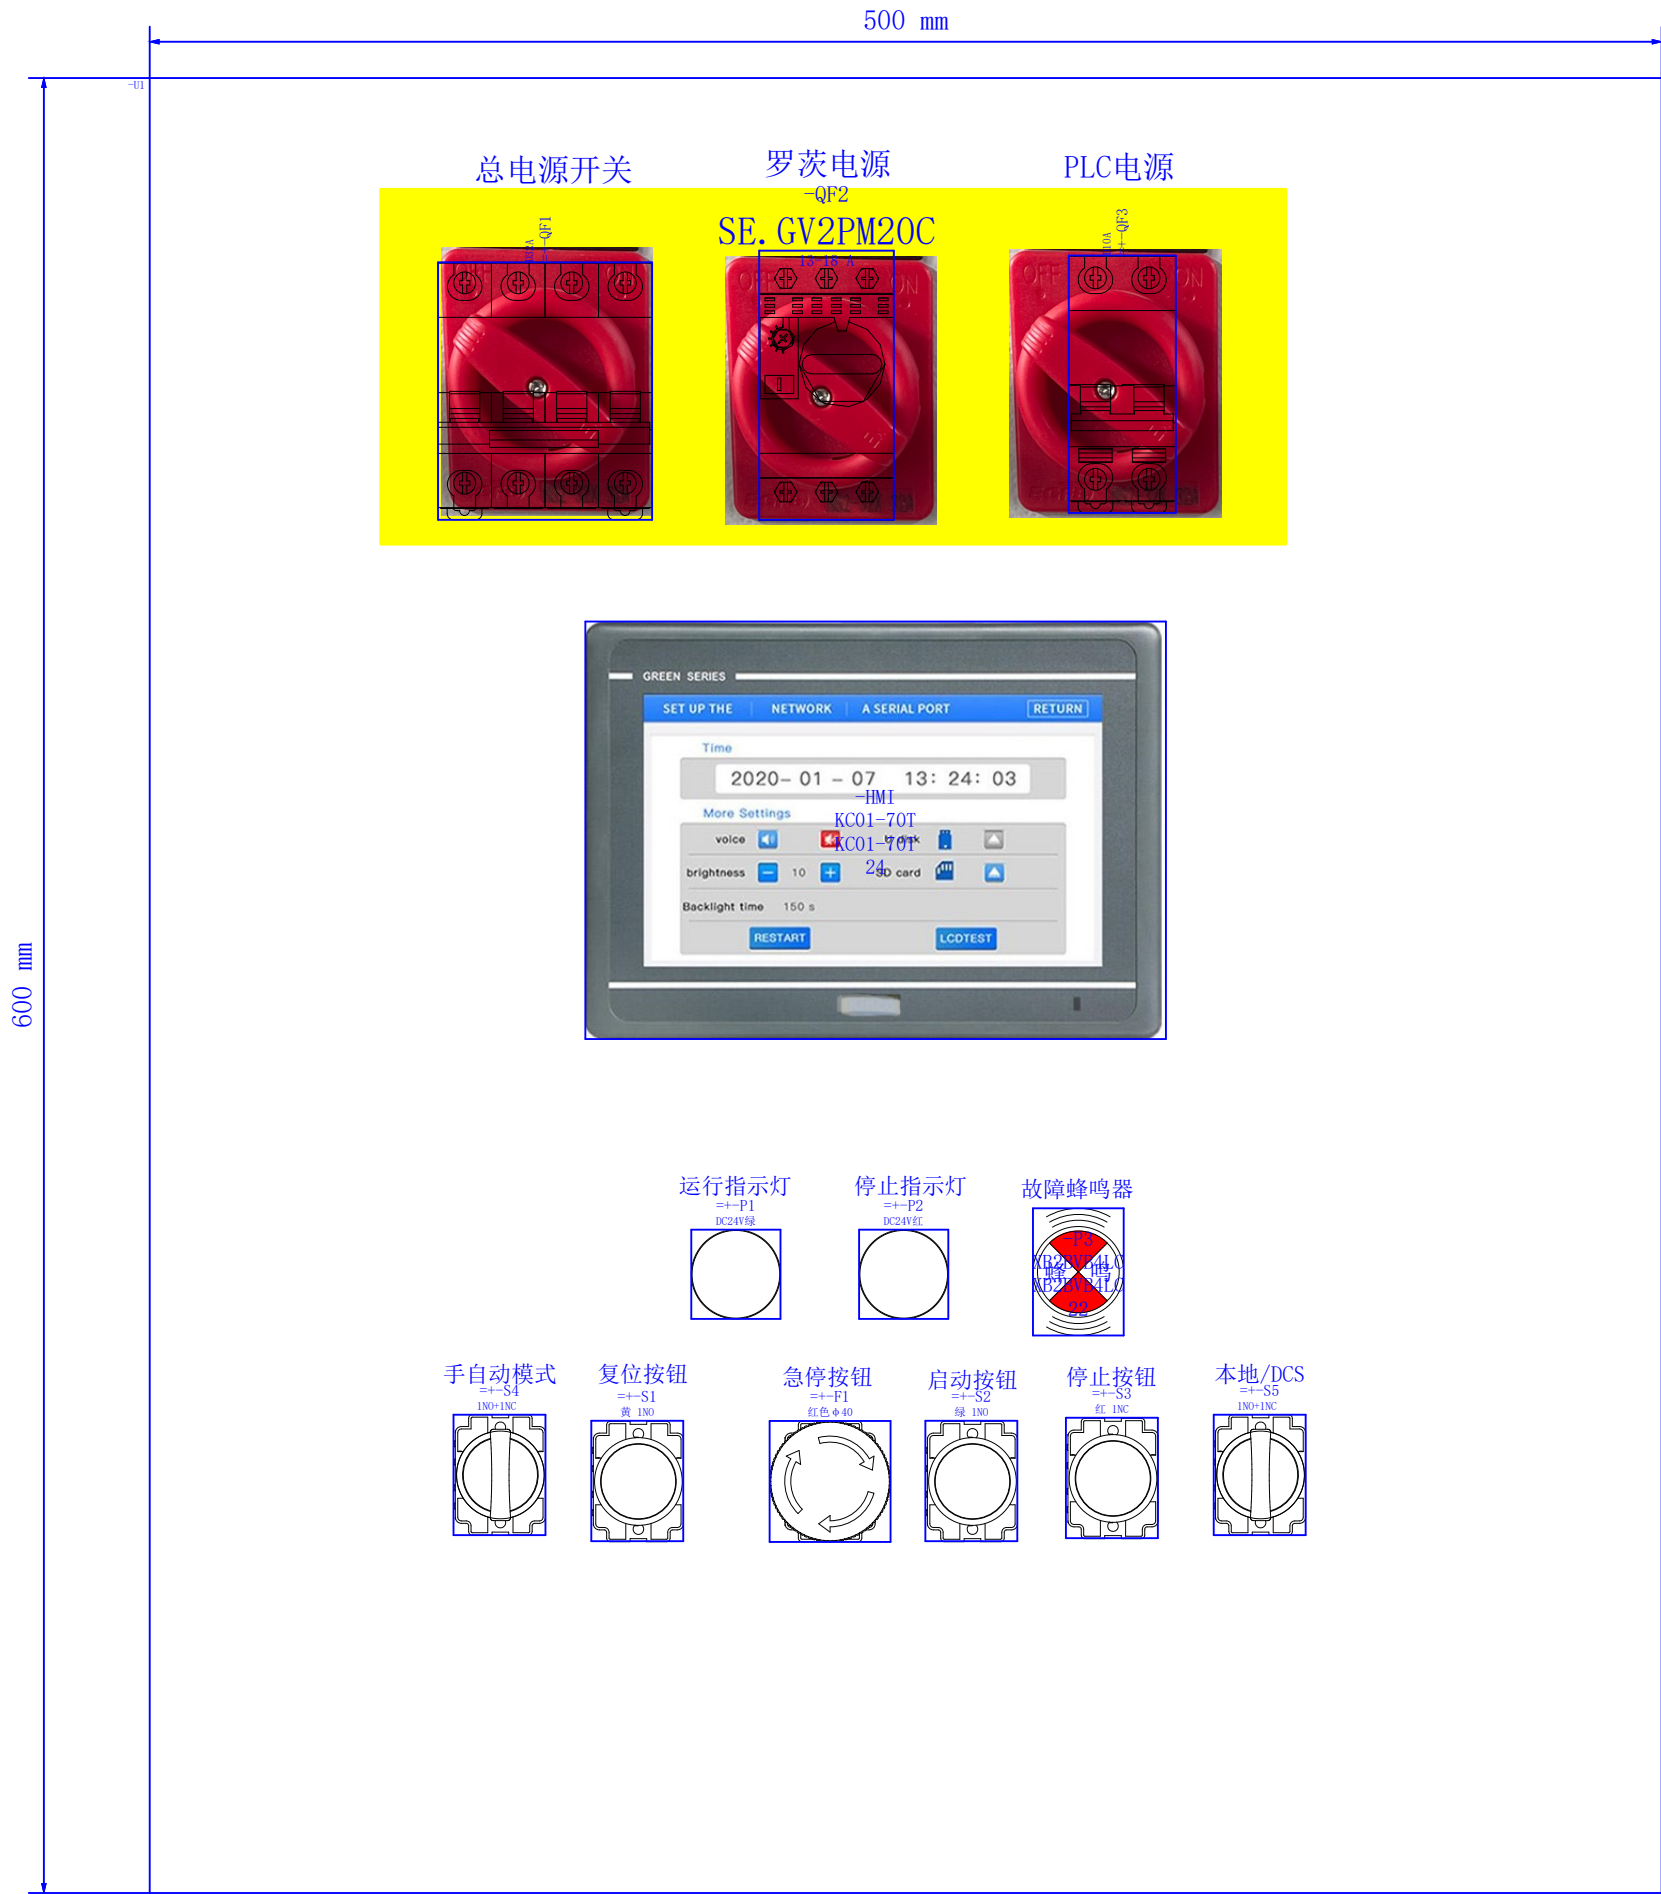


机柜尺寸:	500*600*300
机柜材质:	铝（根据实际情况定）
安装板尺寸:	420*520*3
固定方式:	背部
底部开孔	G1.5寸1个, G1寸2个, G3/4寸16个
防爆等级	ExDIIBT4
额定电压:	380V
额定电流:	5A
额定功率:	2KW
控制电压:	24V
断路器:	吊装安装方式
总电源:	IC65N 4P D32A 施耐德
PLC电源:	IC65N 2P 10A 施耐德
备注:	

箱柜设备清单

序号	设备标识符	型号	规格
1	QF1	SE. A9F19432	D32A
2	QF3	SE. A9F19210	D10A
3	S1	平头按钮 黄	黄 1NO
4	S2	平头按钮 绿	绿 1NO
5	S3	平头按钮 红	红 1NC
6	S4	旋转开关	1NO+1NC
7	S5	旋转开关	1NO+1NC
8	P1	DC24V绿	DC24V绿
9	P2	DC24V红	DC24V红
10	P3	XB2BVB4LC	24V无灯 持续
11	F1	急停	红色 φ40
12	HMI	KC01-70T	


版权所有。未经许可，不得复制或传播其内容。

版权所有。严禁禁止在未获得明确授权的情况下，转发和复制本文档，利用及传播其内容。

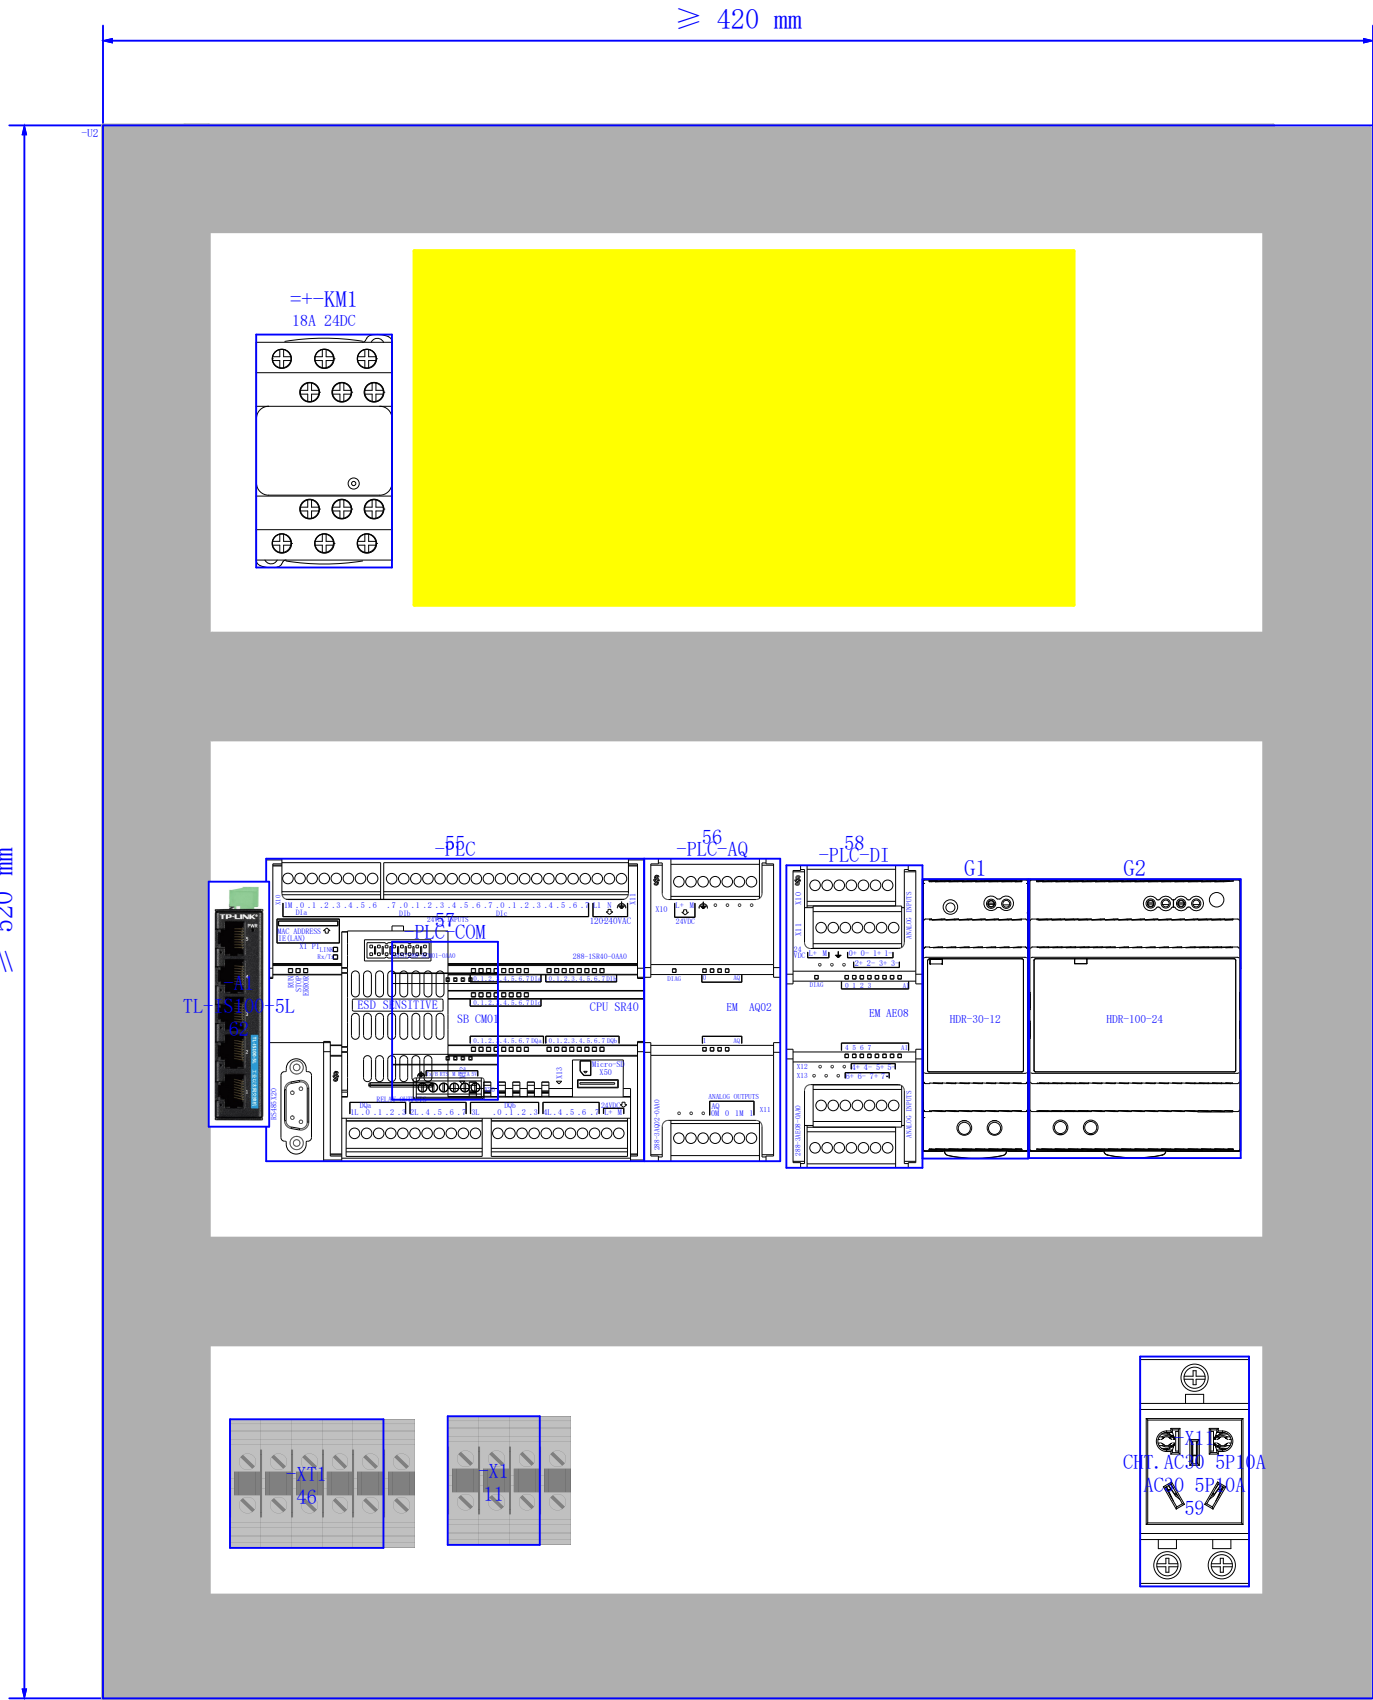

箱柜设备清单

序号	设备标识符	型号	规格
1	X1		
2	XT1		
3	QF2	SE. GV2PM20C	13-18 A
4	KM1	SE. LC1D18BDC	18A 24DC
5	PLC SIE.	6ES7288-1SR40-0AA0	
6	PLC-AQ	6ES7288-3AQ02-0AA0	
7	PLC-COM	6ES7288-5CM01-0AA0	
8	PLC-DSIE.	6ES7288-3AE08-0AA0	
9	X11	CHT. AC30 5P10A	10A
10	G1	MW. HDR-30-12	HDR-30-12
11	G2	MW. HDR-100-24	HDR-100-24

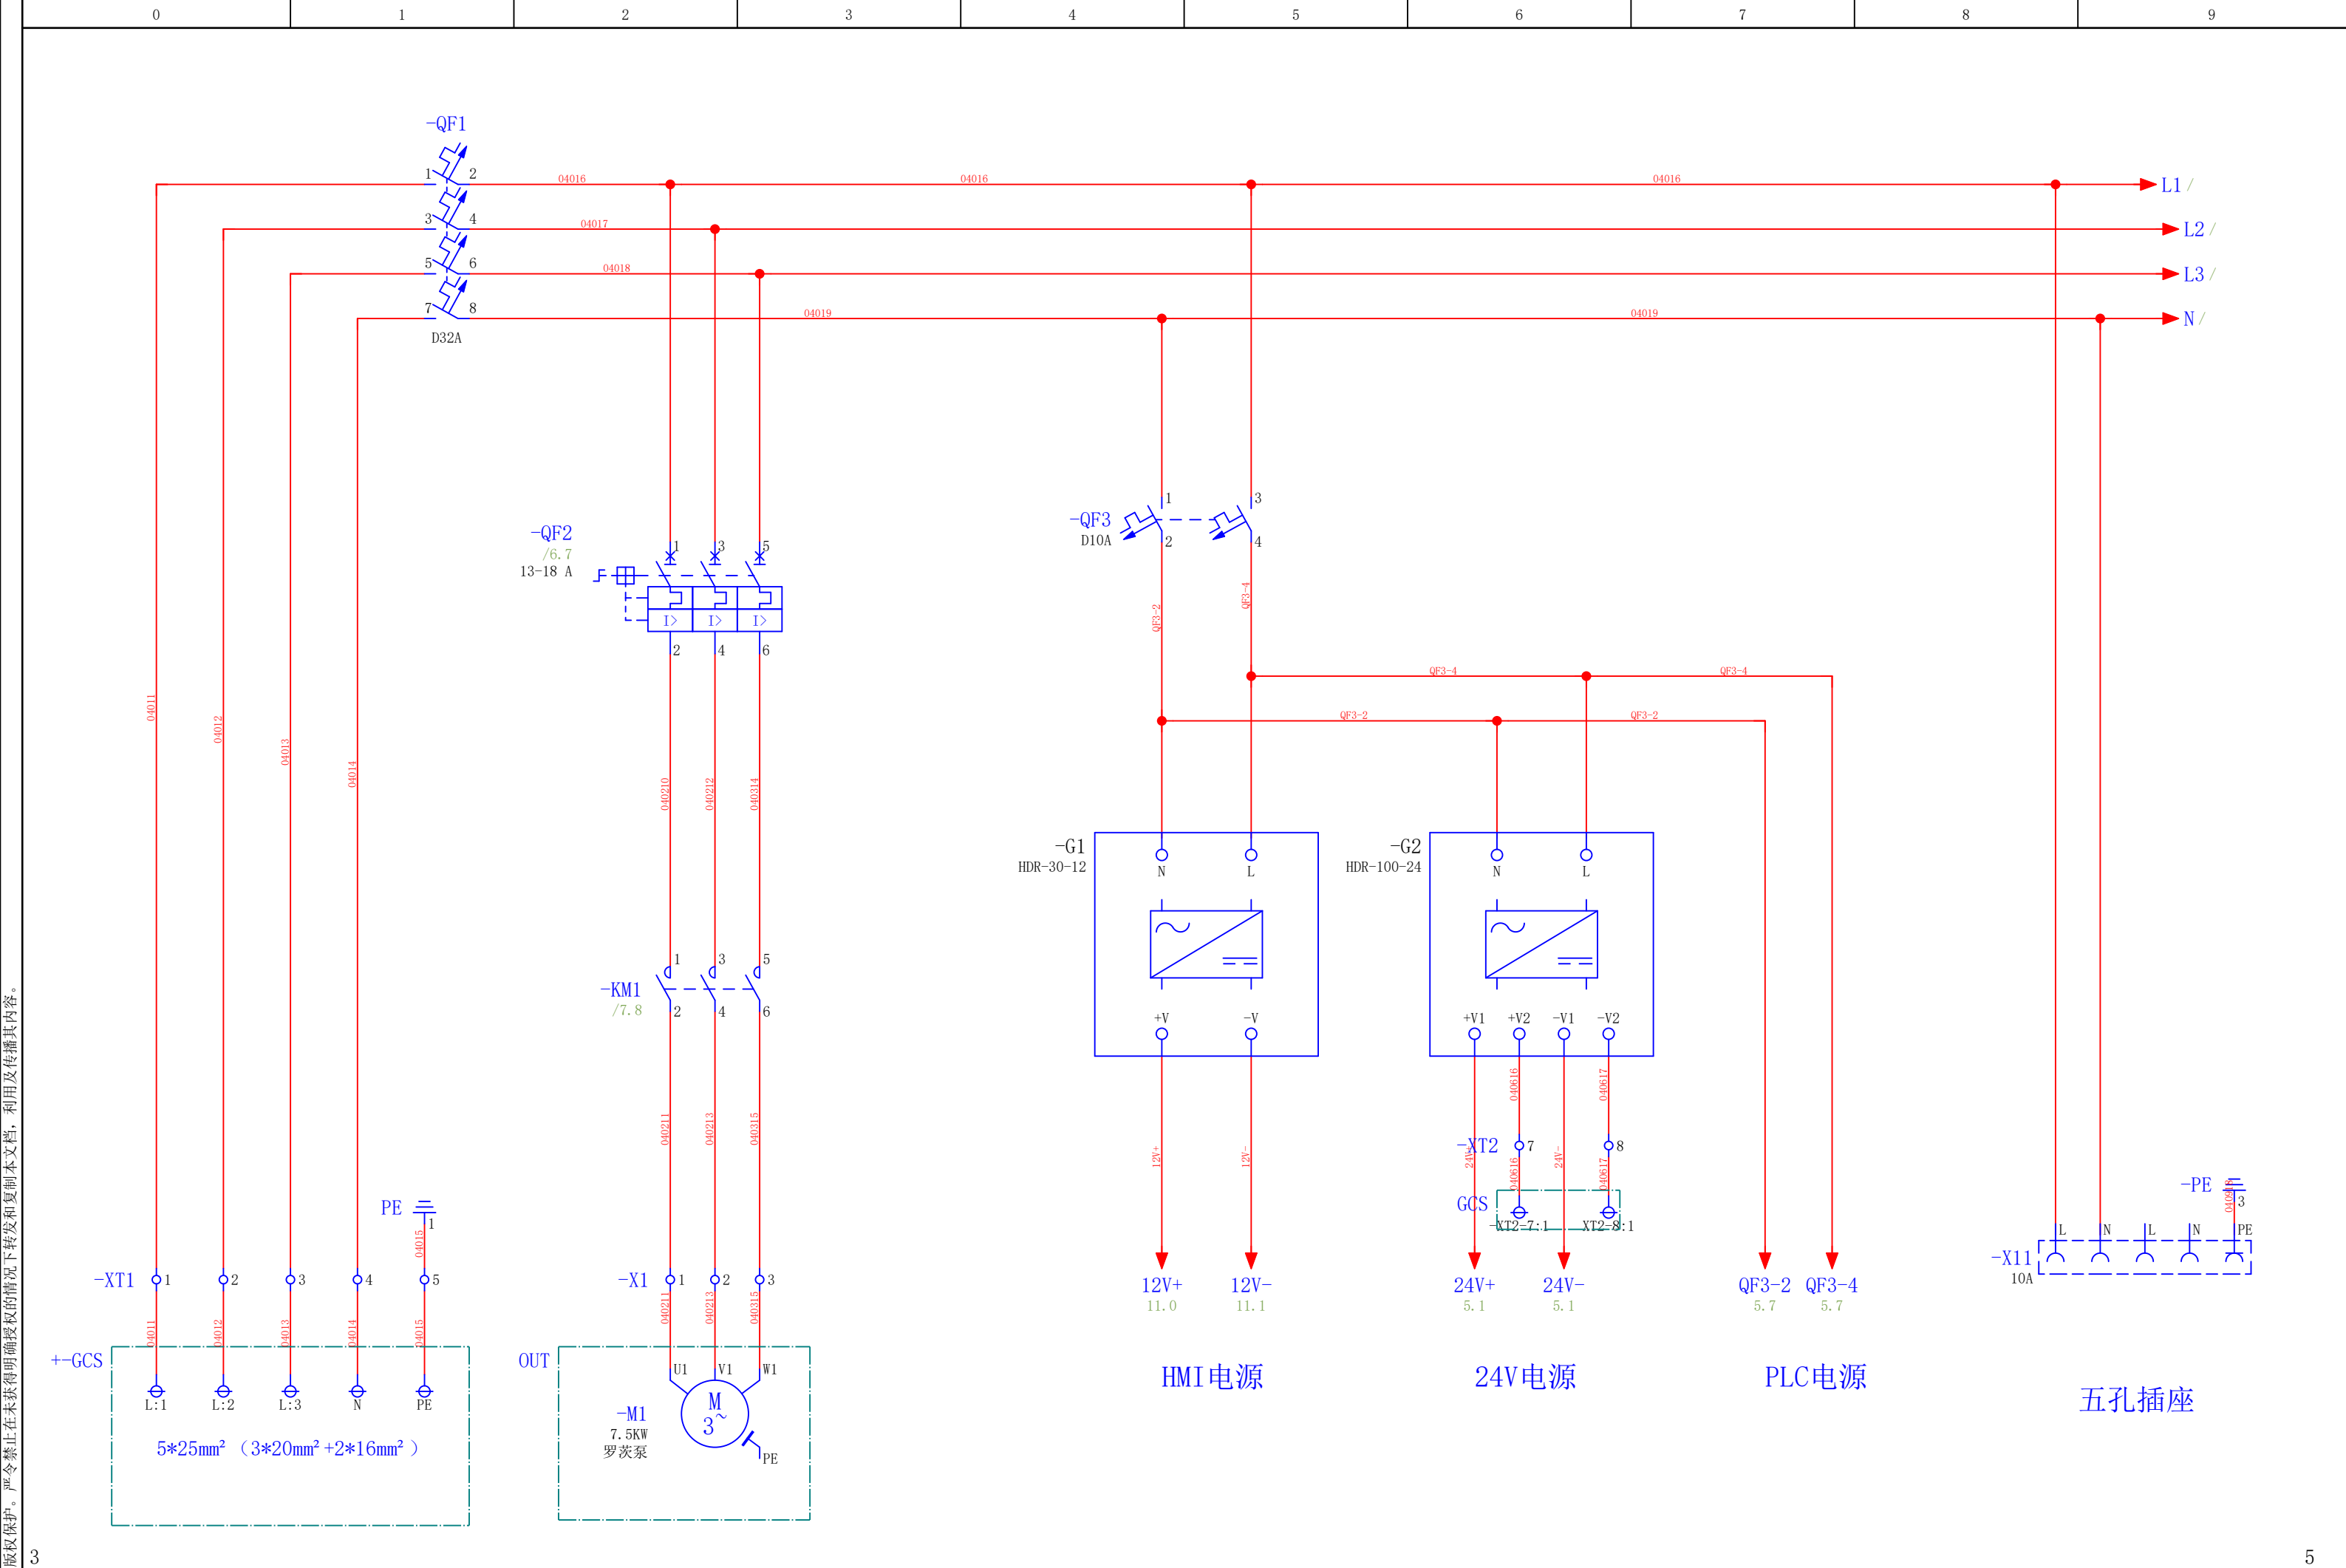


版权保护。严令禁止在未获得明确授权的情况下转发和复制本文档，利用及传播其内容。


			项目名称	2023-34-12014-1	项目编号	冉昆真空科技有限公司 	主回路			=	&EAA	
			X-101 75KW液环罗茨机组		2023-34-12014							
					图号				+		页	4
修改	日期	姓名	创建者	虎存山	批准人		日期	2024/1/17	校对	虎存山	页数	4 从 17



			项目名称 2023-34-12014-1	项目编号 2023-34-12014	冉昆真空科技有限公司 	PLC			=	&EAA	
			X-101 75KW液环罗茨机组	图号							
									+		页 5
修改	日期	姓名	创建者 虎存山	批准人		日期 2024/1/17	校对 虎存山			页数 5 从 17	

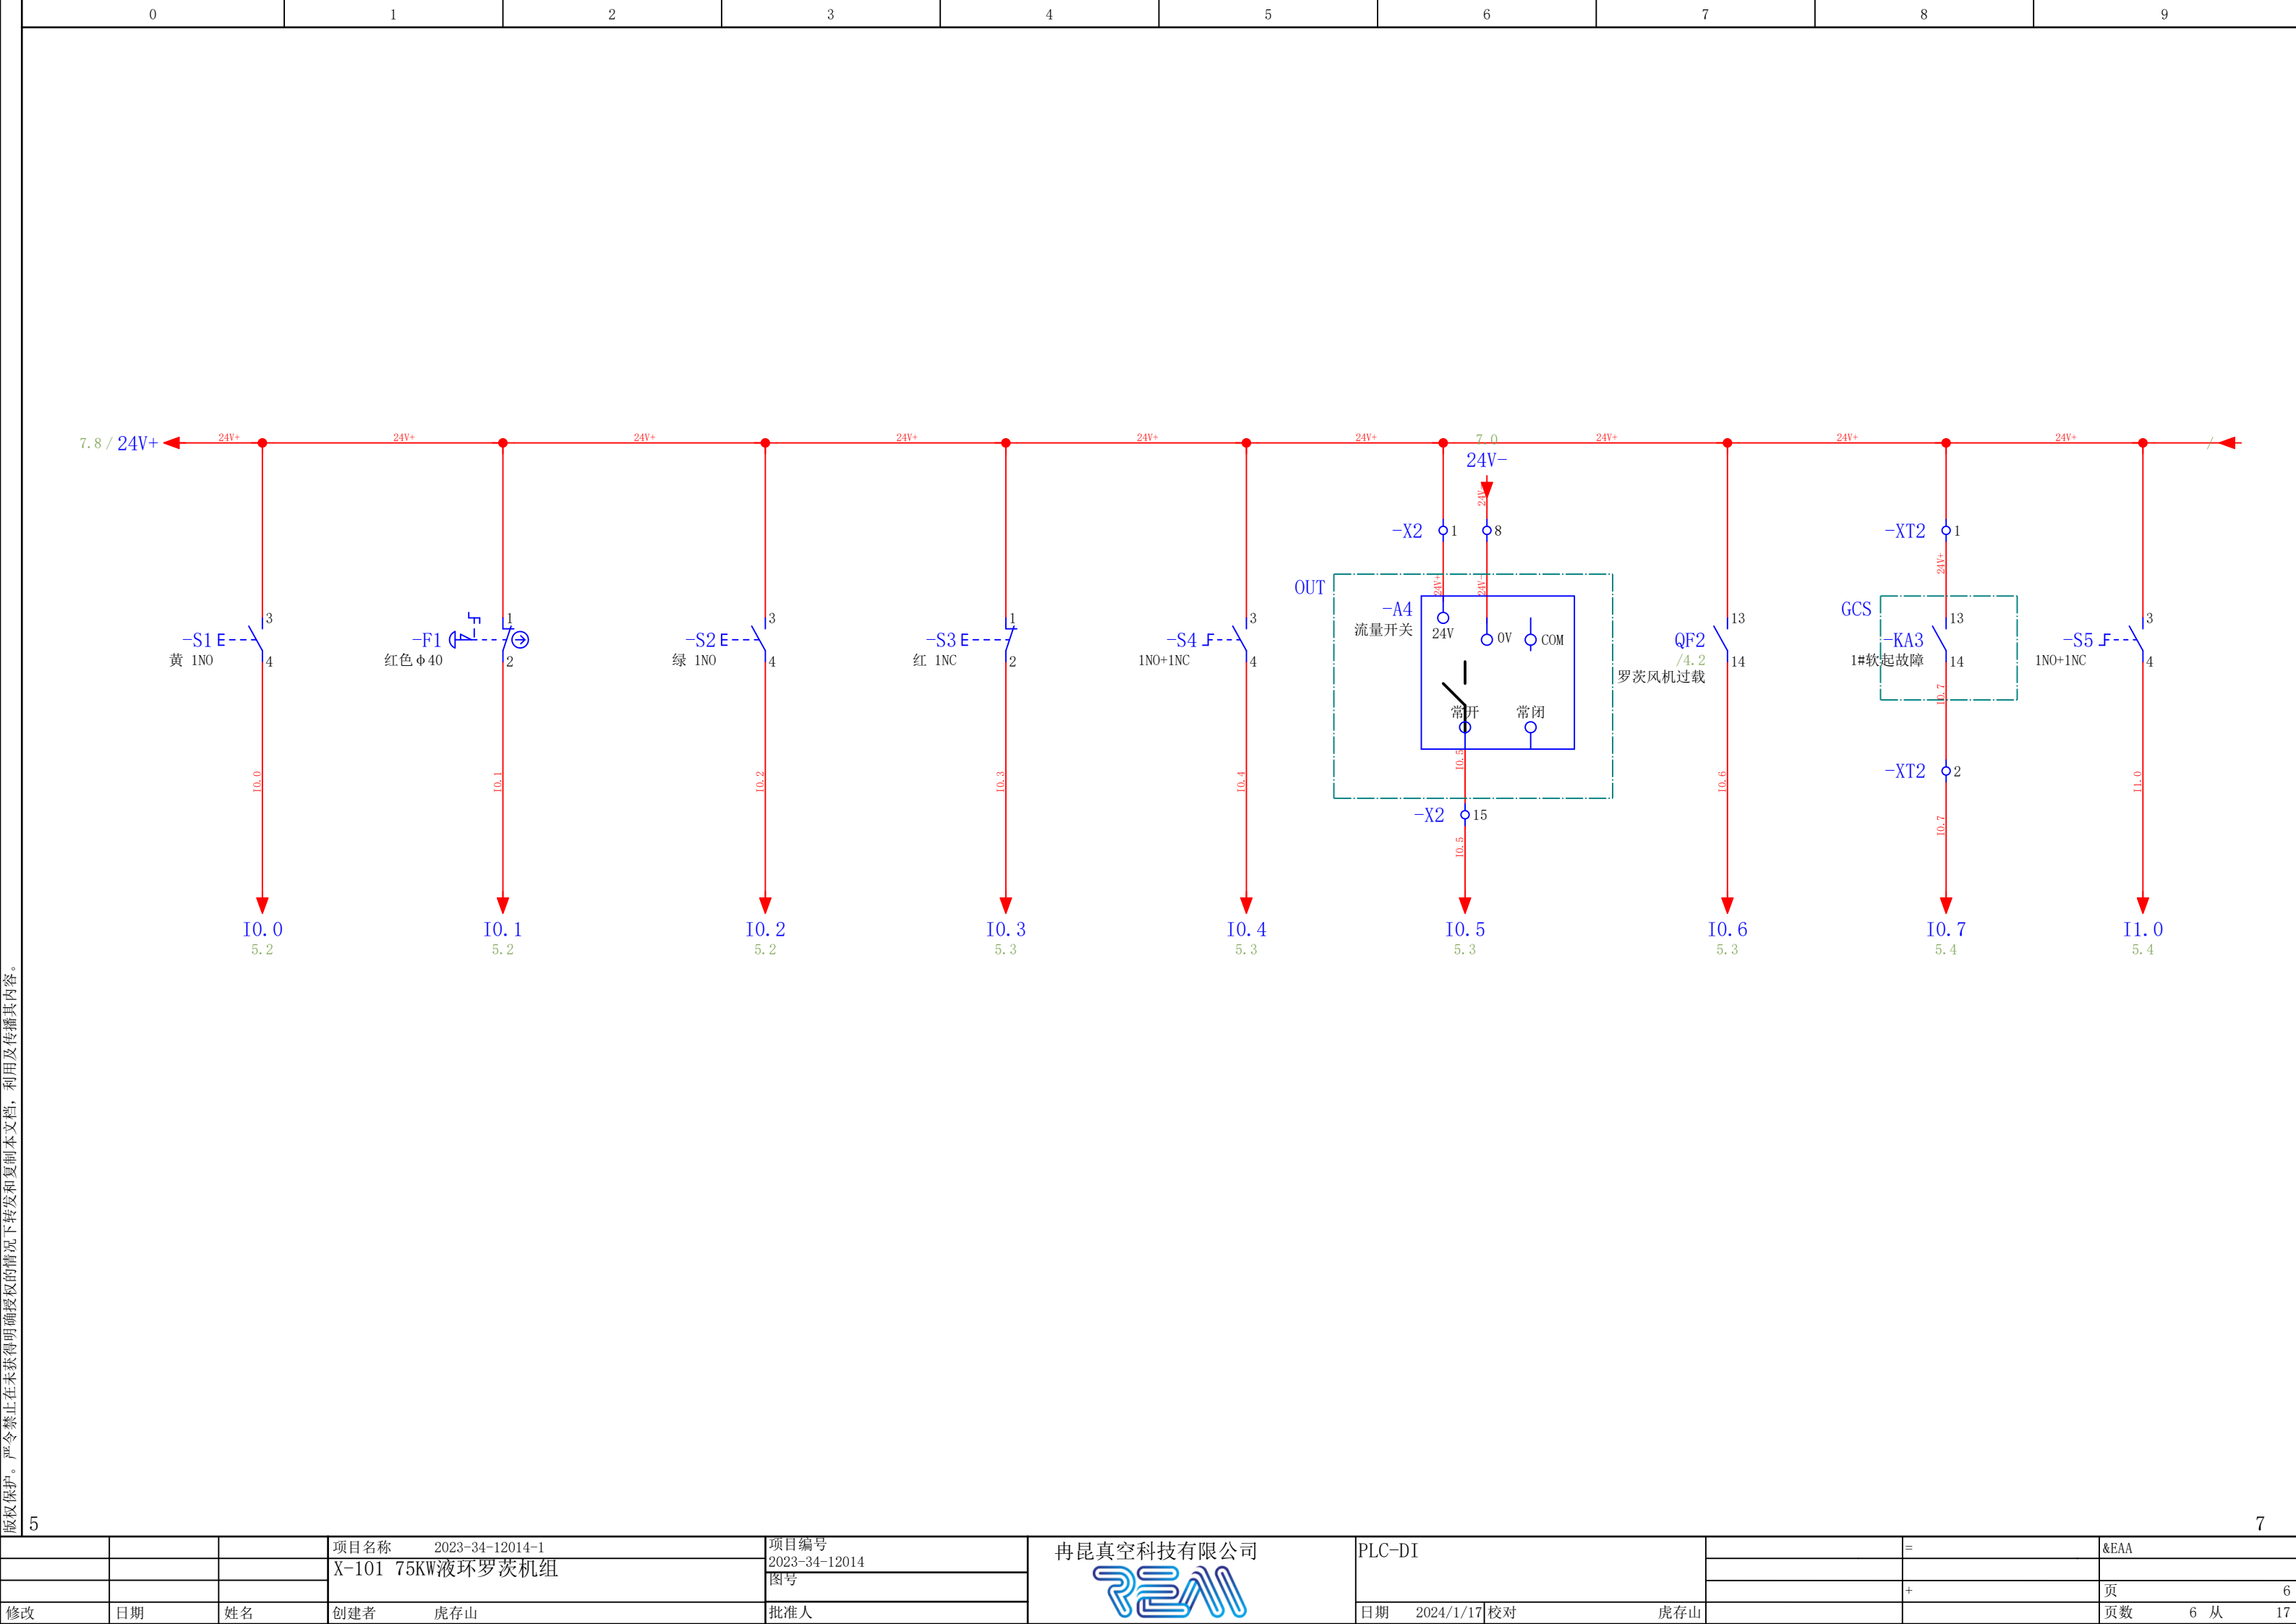


5
版权保护。严令禁止在未获得明确授权的情况下转发和复制本文档，利用及传播其内容。

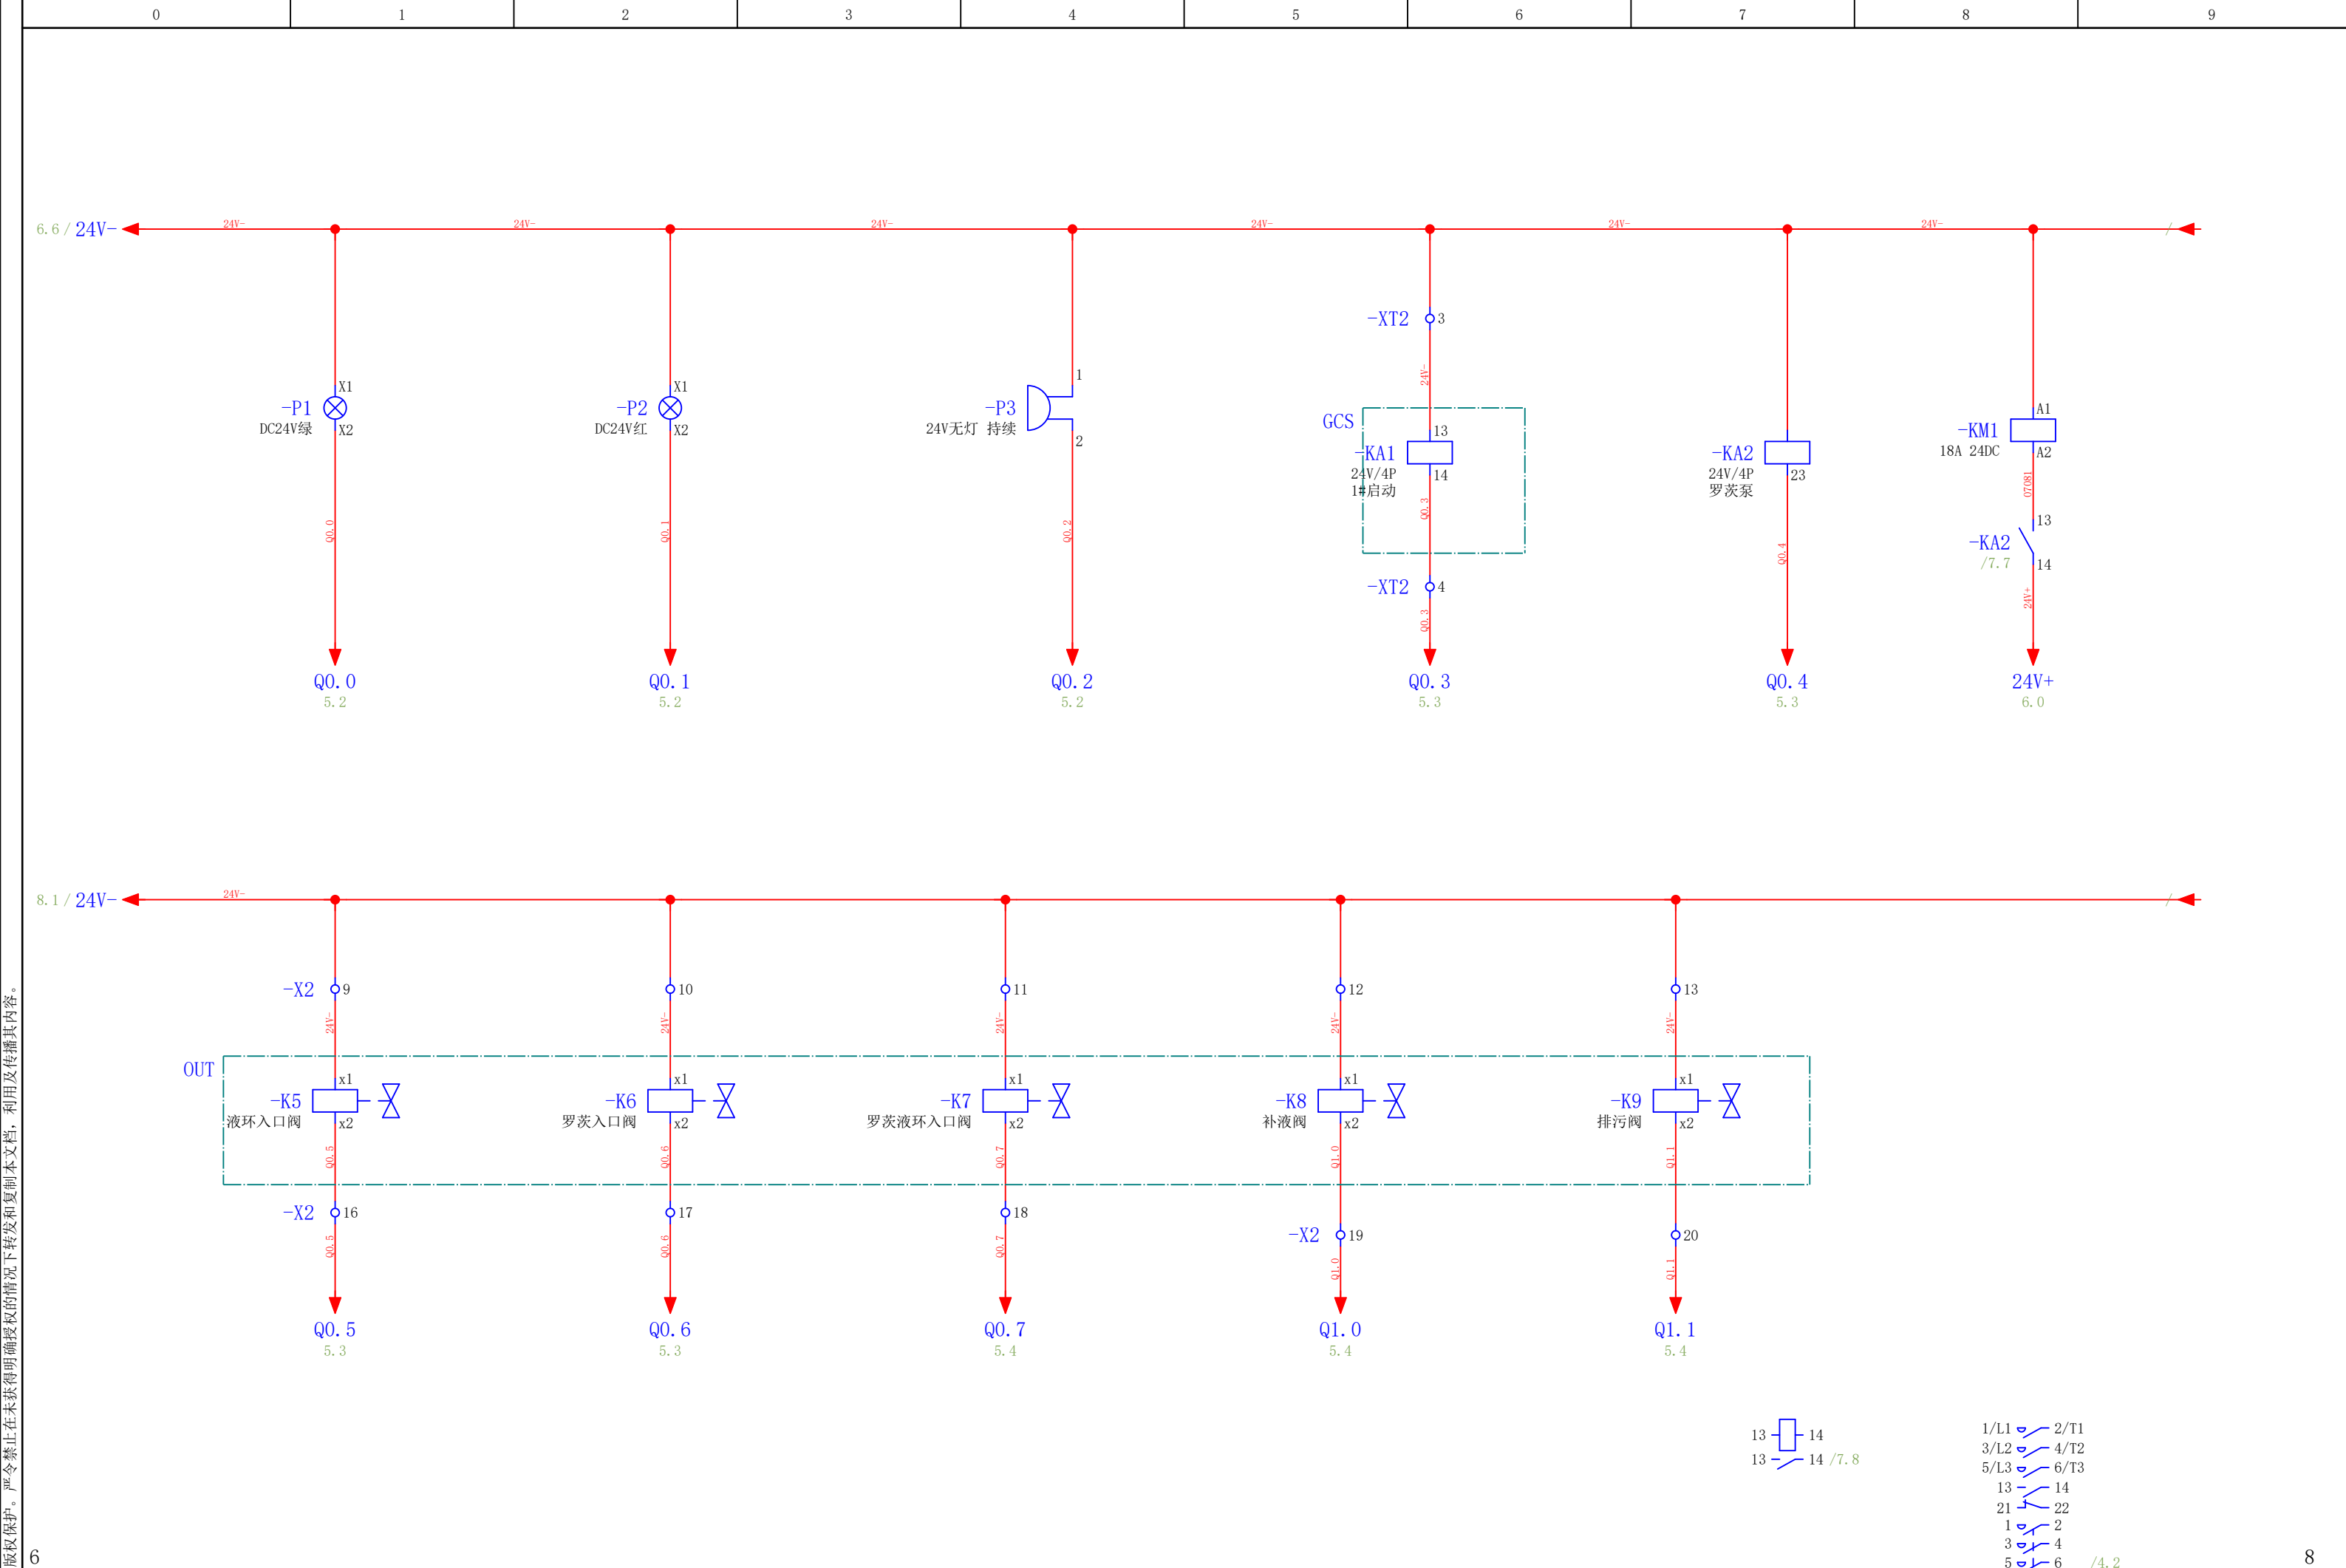


版权所有。严禁禁止在未获得明确授权的情况下转发和复制本文档，利用及传播其内容。

			项目名称	2023-34-12014-1	项目编号	冉昆真空科技有限公司 	PLC-D0			=	&EAA
			X-101 75KW液环罗茨机组		2023-34-12014						
					图号					+	页 7
修改	日期	姓名	创建者	虎存山	批准人		日期	2024/1/17	校对	虎存山	页数 7 从 17

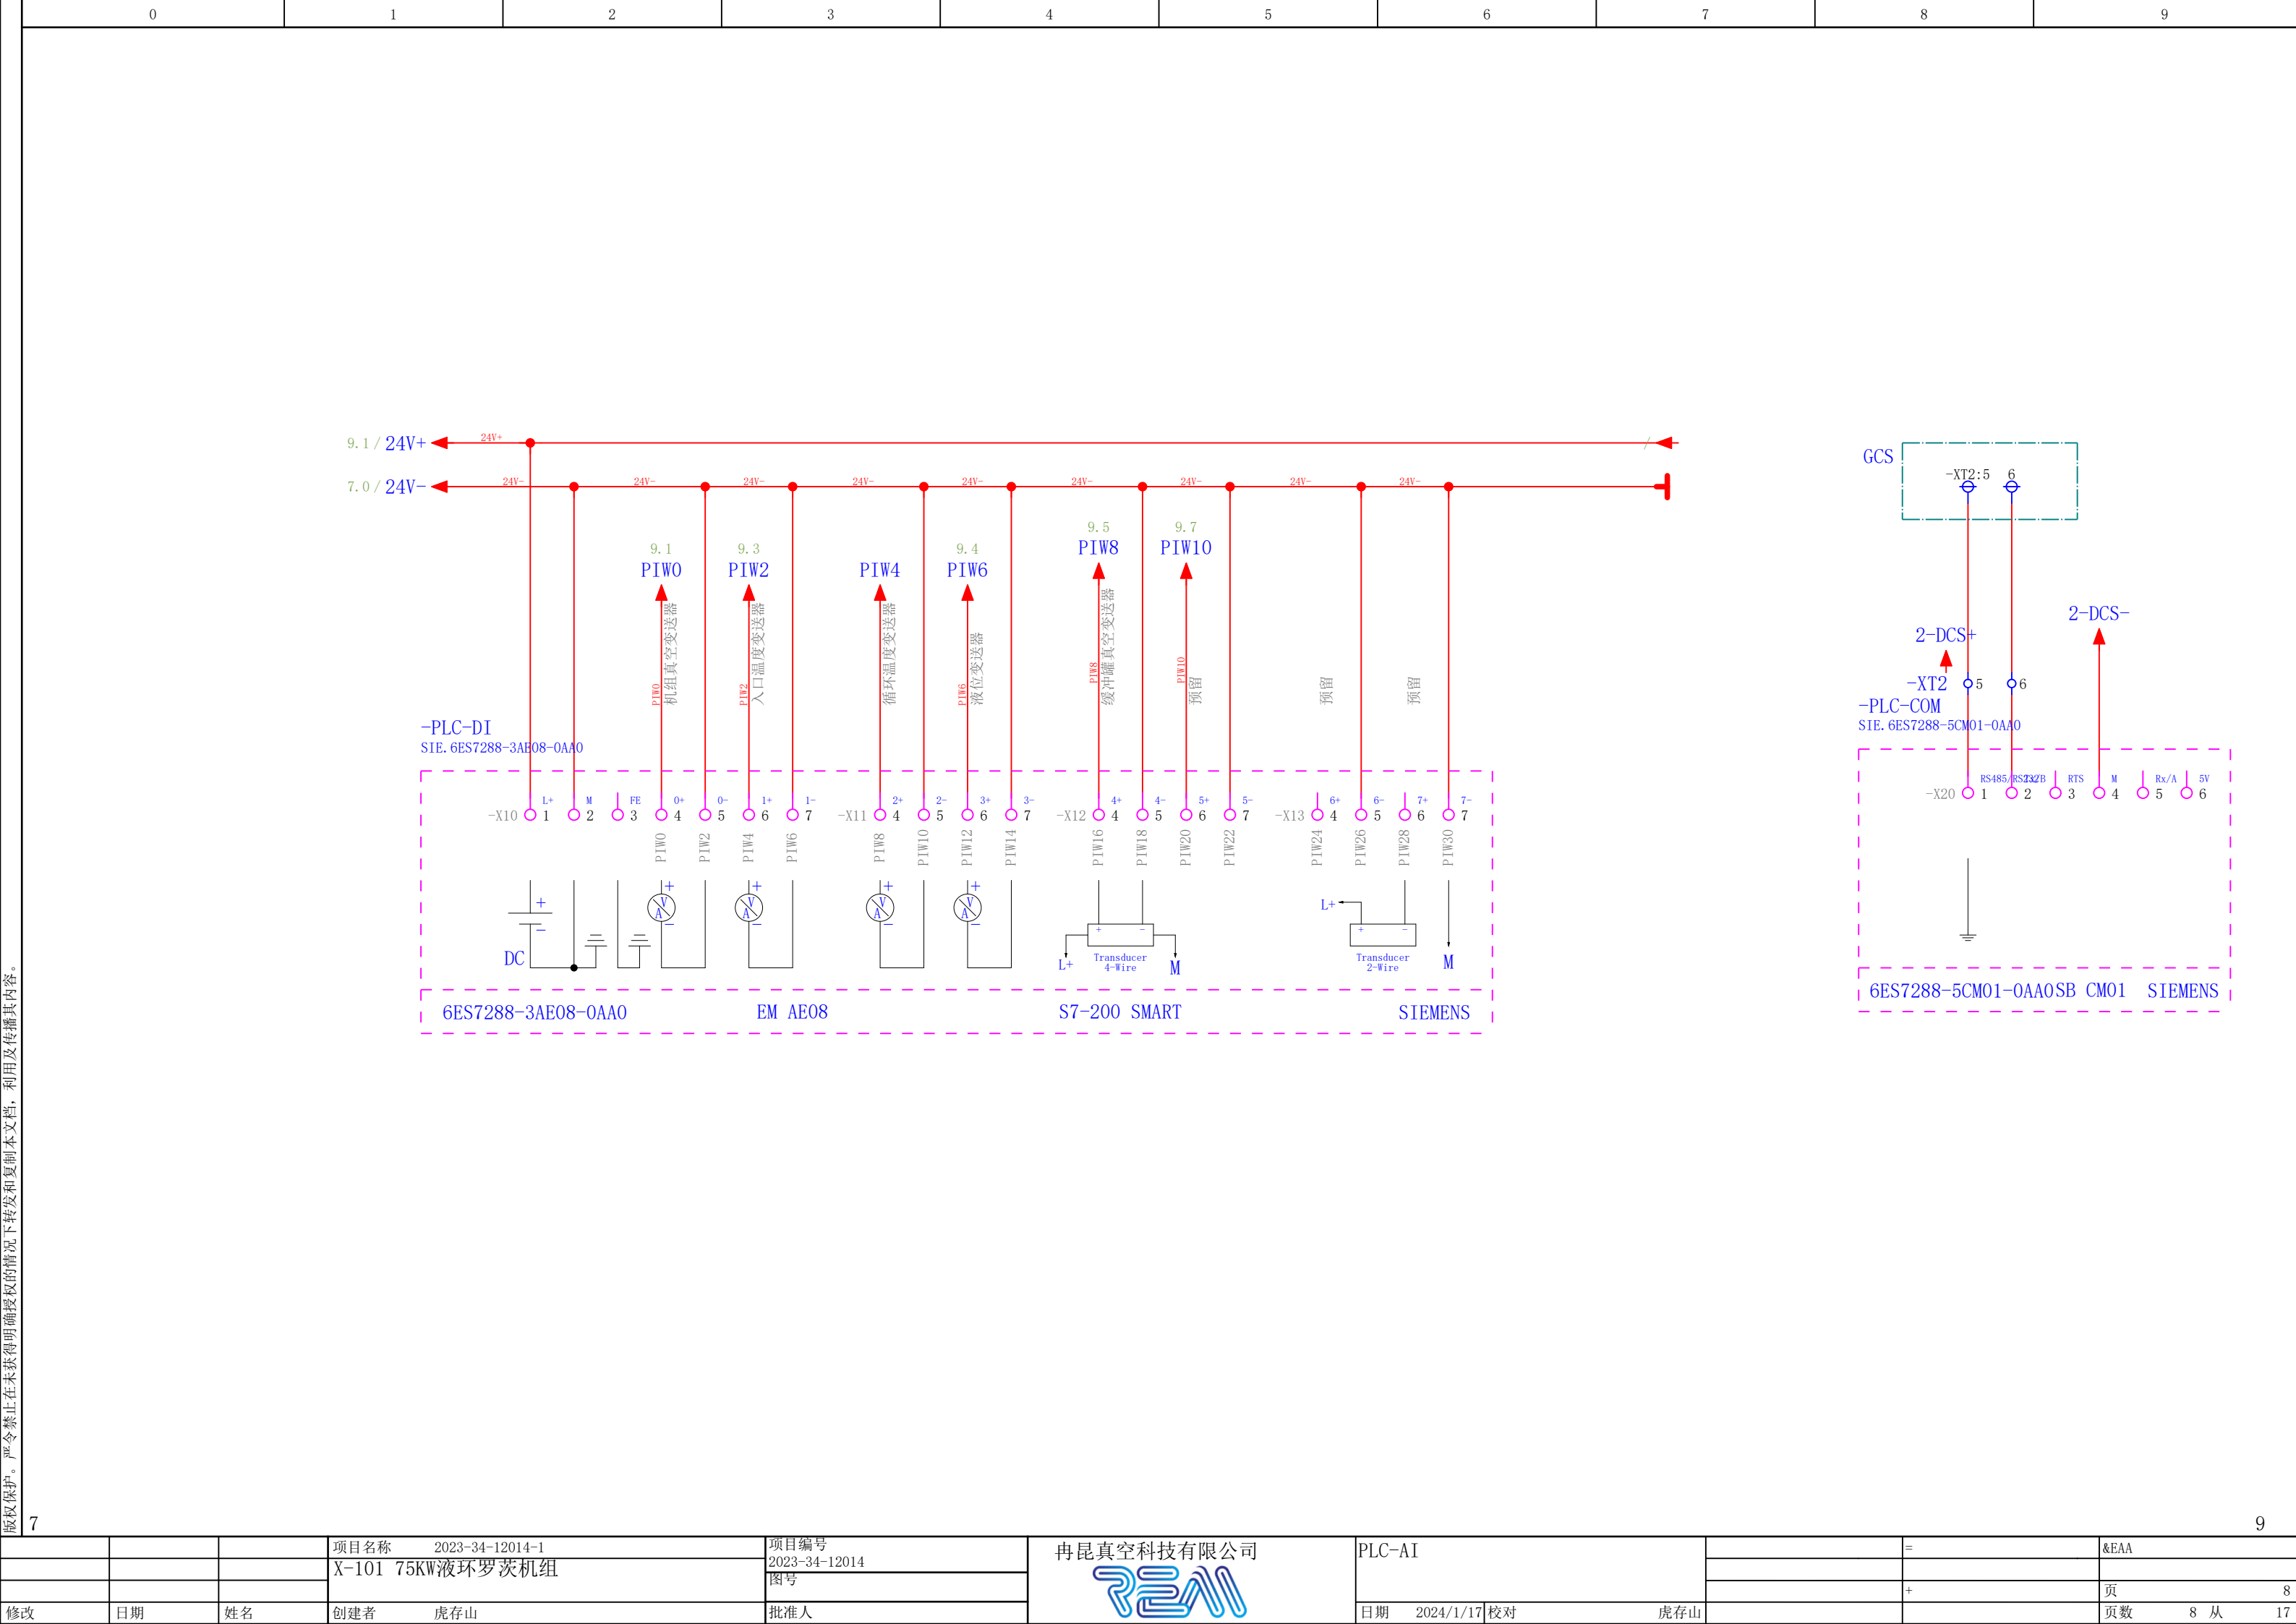


7
版权保护。严令禁止在未获得明确授权的情况下转发和复制本文档，利用及传播其内容。

			项目名称	2023-34-12014-1	项目编号	冉昆真空科技有限公司	PLC-AI			=	&EAA	
			X-101 75KW液环罗茨机组	2023-34-12014	图号							
												+
修改	日期	姓名	创建者	虎存山	批准人		日期	2024/1/17	校对	虎存山	页数	8 从 17

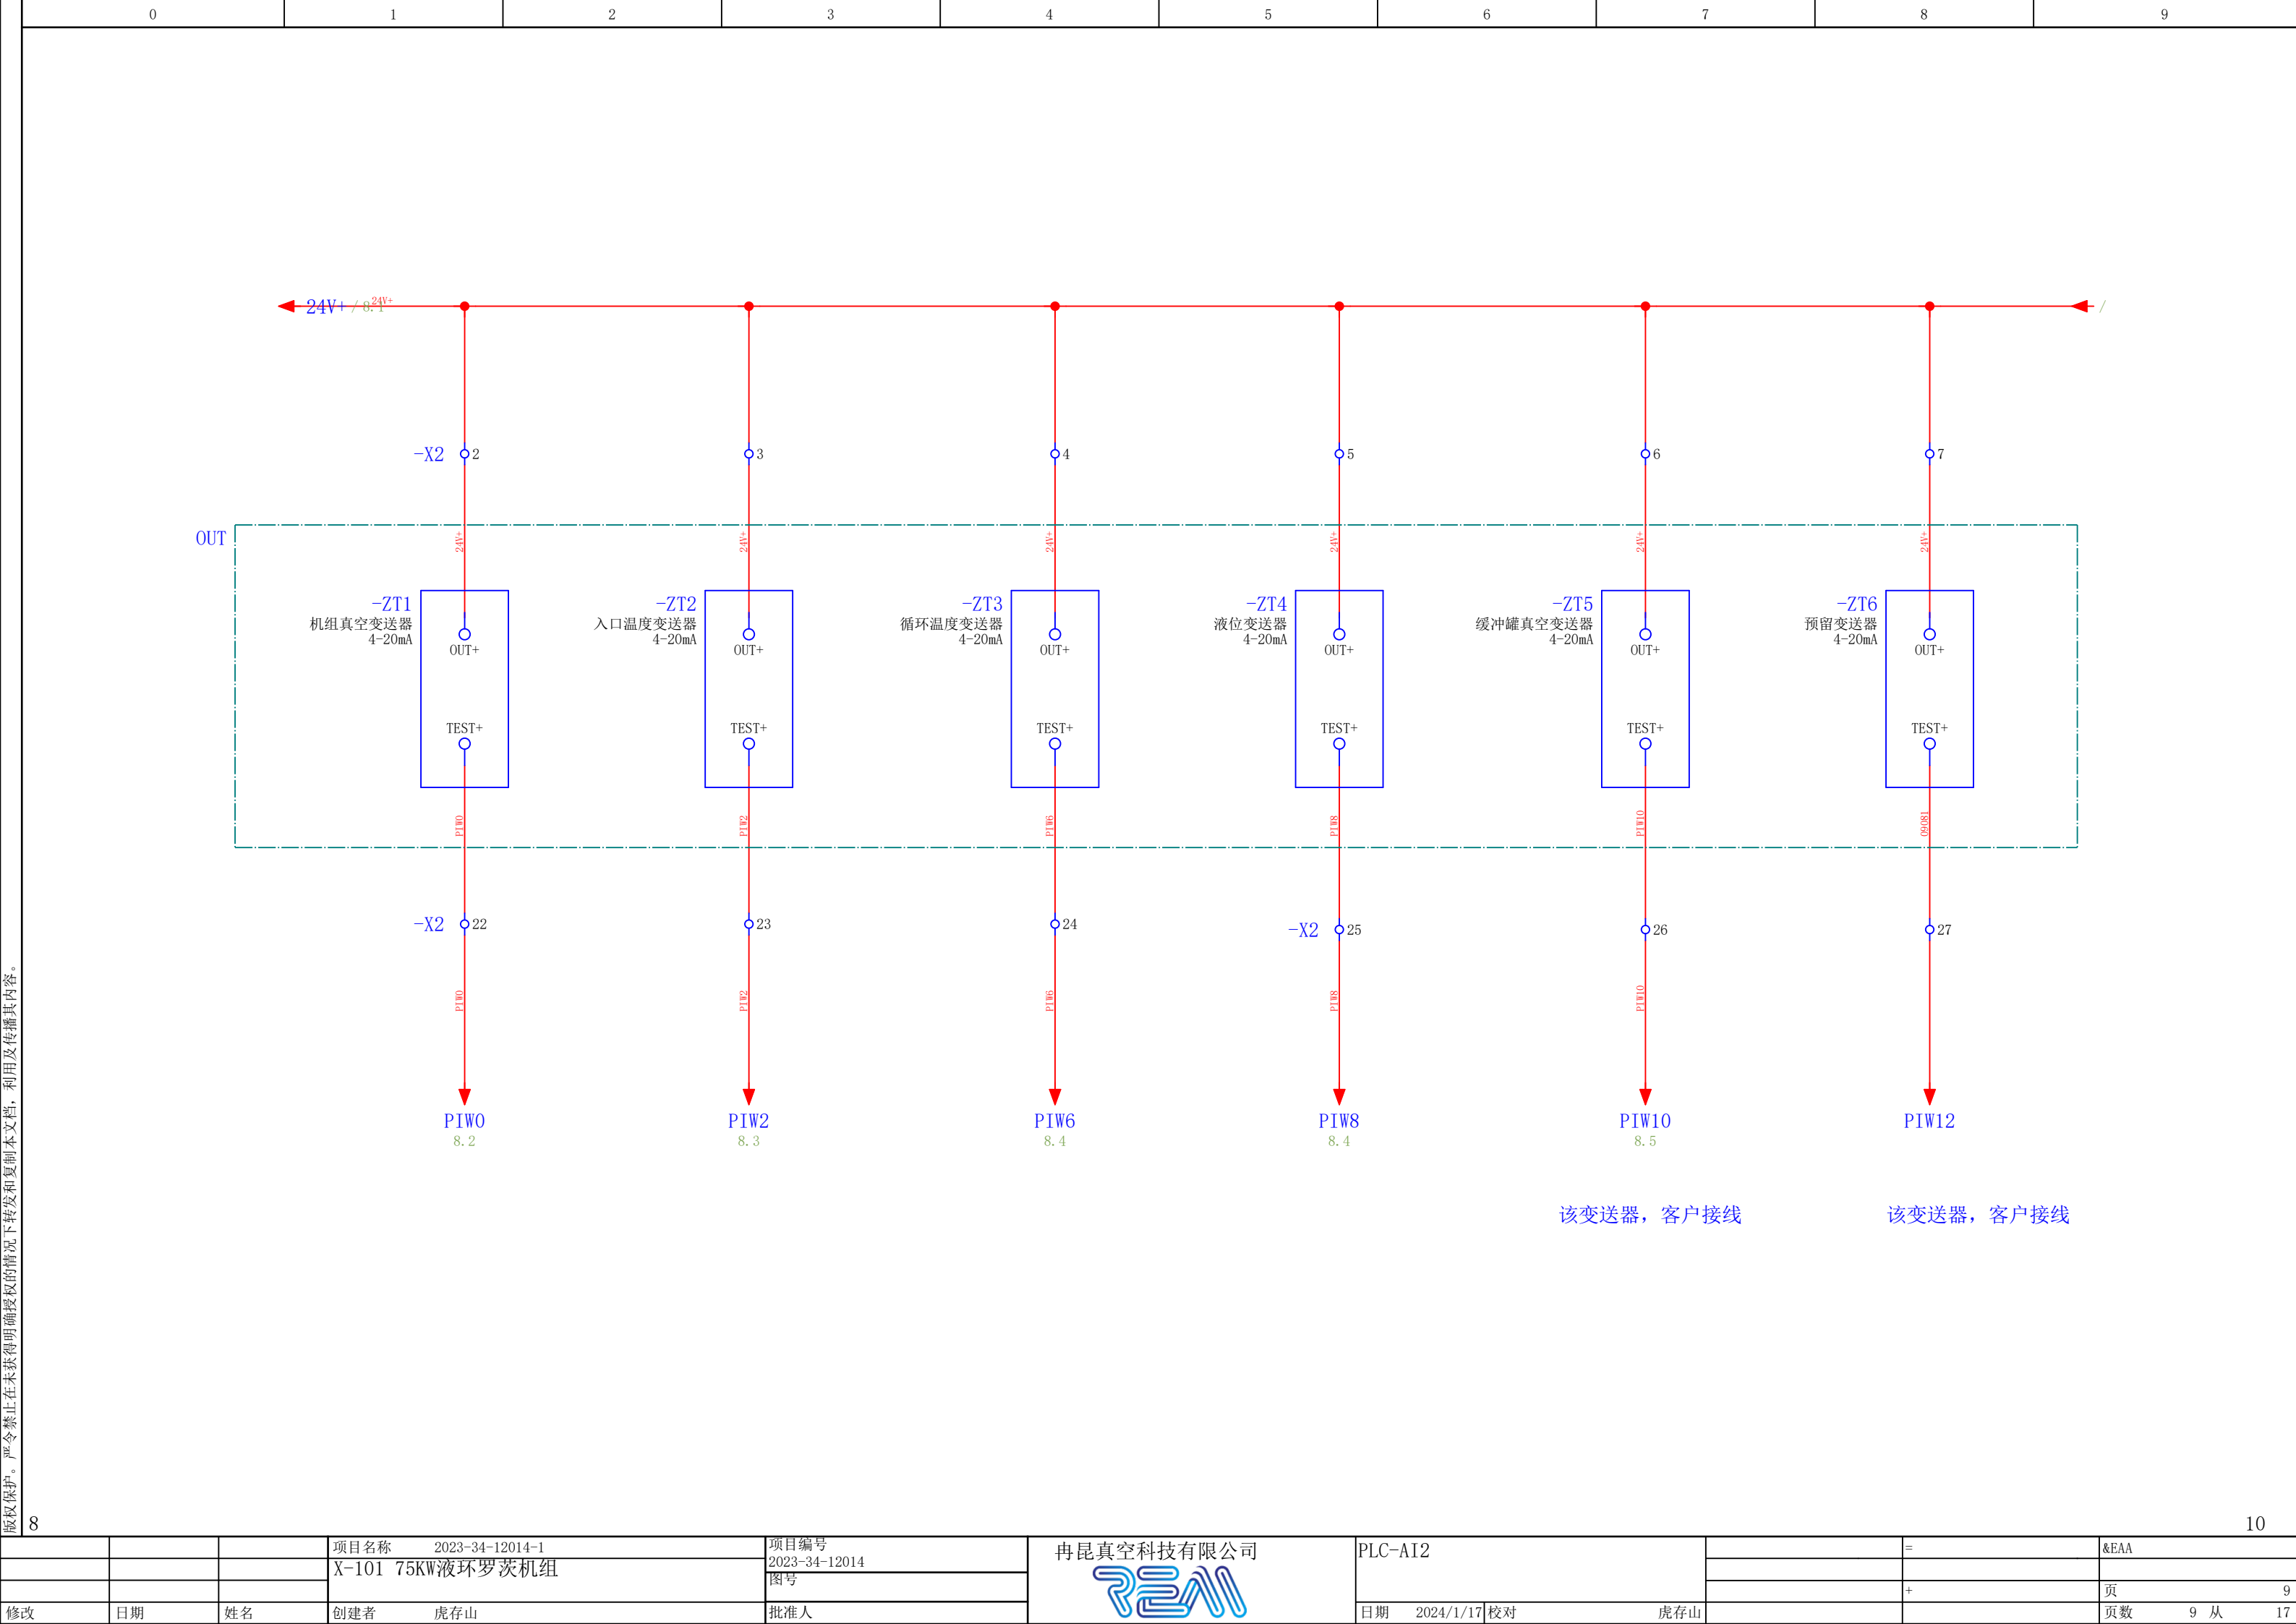



8
版权保护。严令禁止在未获得明确授权的情况下转发和复制本文档，利用及传播其内容。

9
版权保护。严令禁止在未获得明确授权的情况下，转发和复制本文档，利用及传播其内容。

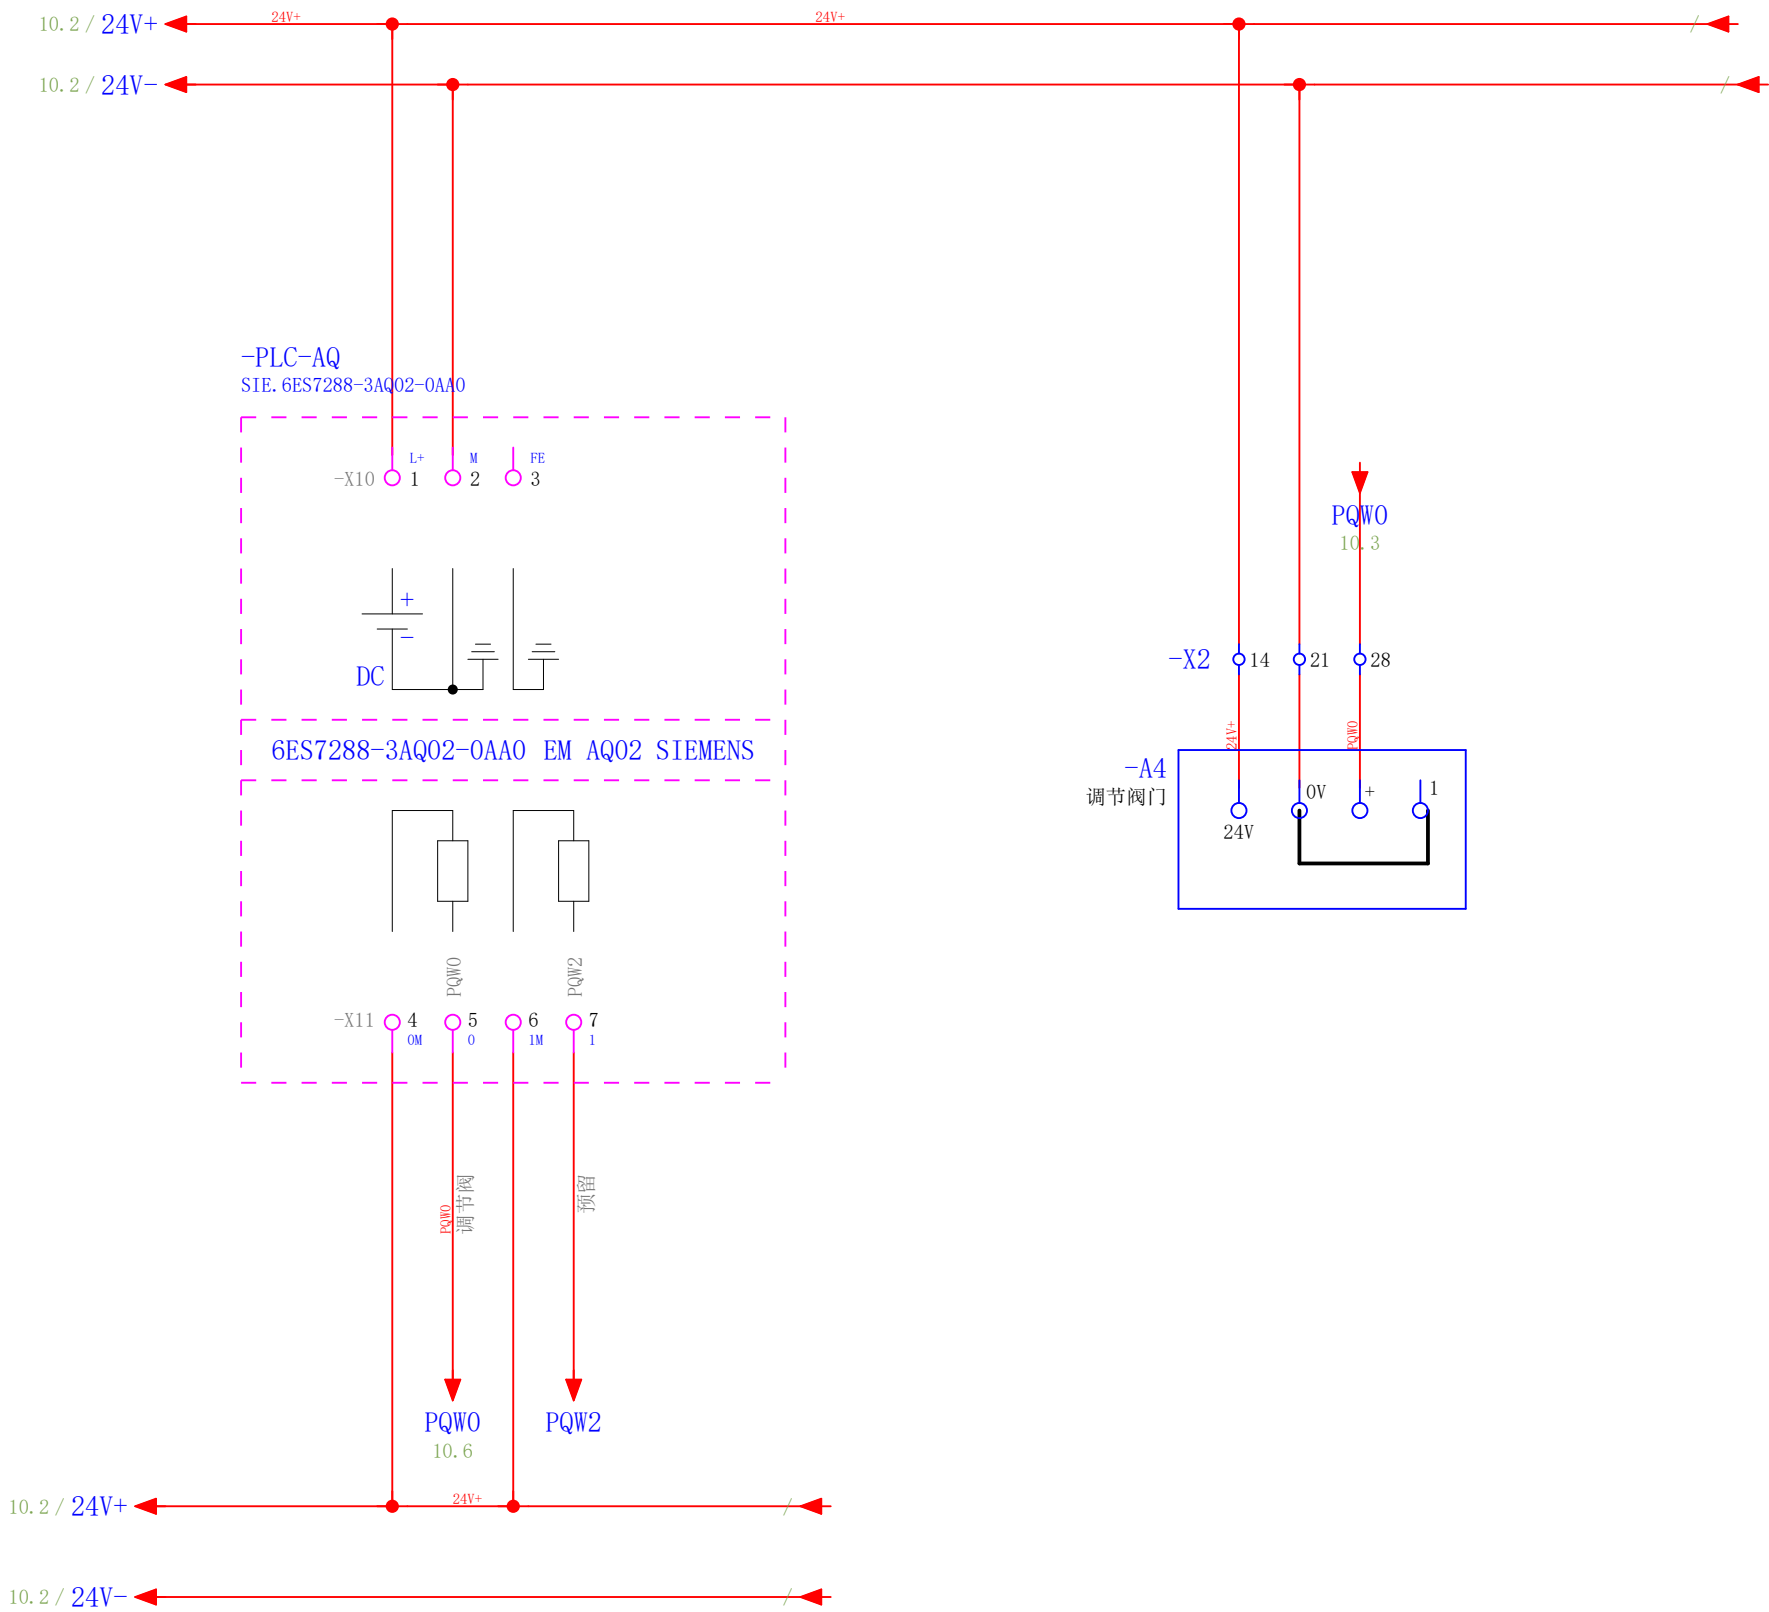


版权保护。严令禁止在未获得明确授权的情况下转发和复制本文档，利用及传播其内容。


HMI

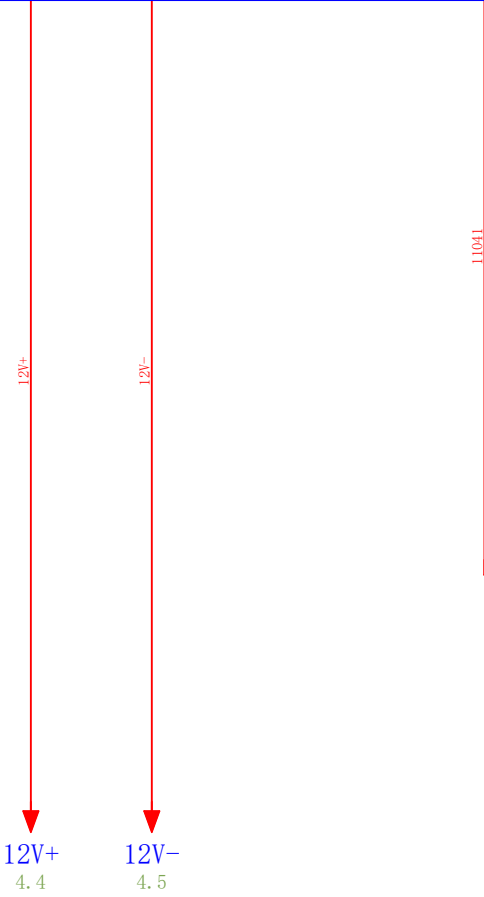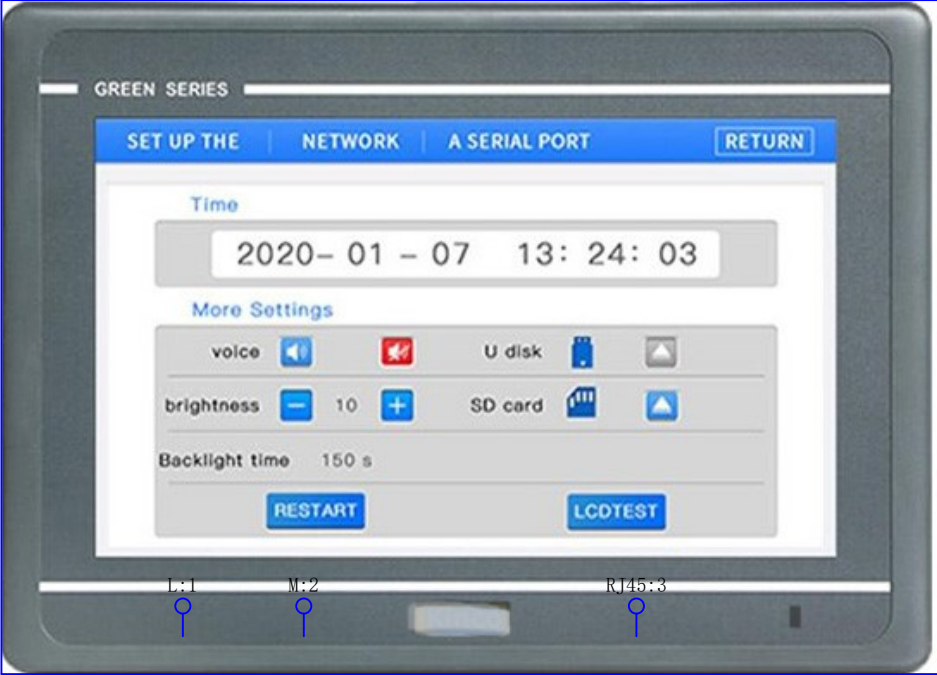

-A1

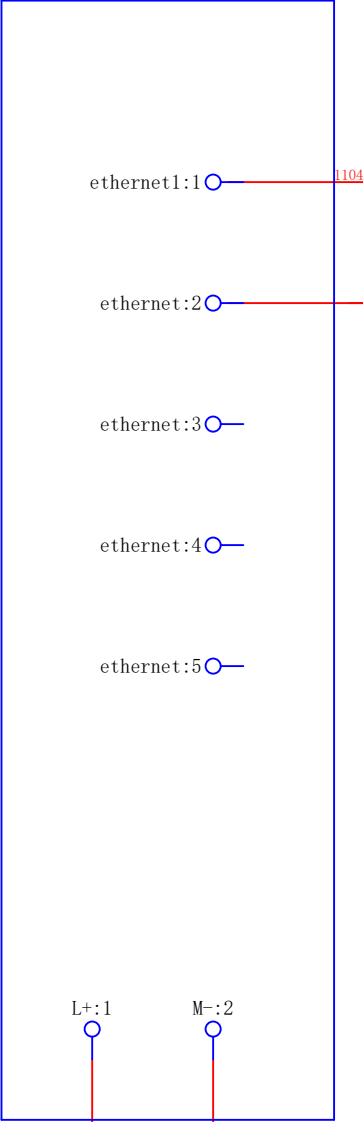

-PLC1

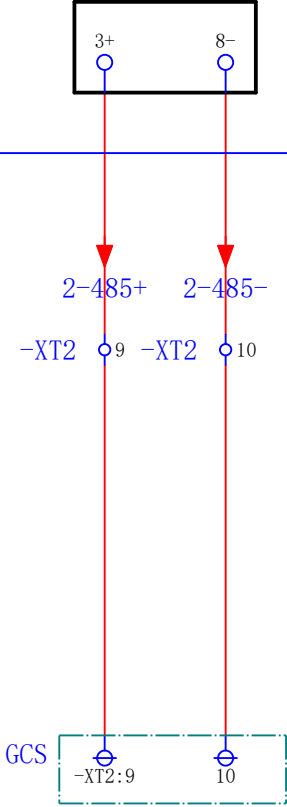

			项目名称2023-34-12014-1	项目编号2023-34-12014	冉昆真空科技有限公司	通讯界面		=	&EAA	
			X-10175KW液环罗茨机组	图号					页11	
								+	页11从17	
修改	日期	姓名	创建者虎存山	批准人		日期2024/1/17	校对虎存山		页数11从17	

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

PLC 地址概览

F48_001

CPU（间接的）	PLC 地址	数据类型	符号地址(自动)	功能文本(自动)	方向	规划对象名称
	I2. 7	BOOL		预留	输入端	
	PIW0	WORD		机组真空变送器	输入端	
	PIW2	WORD			输入端	
	PIW4	WORD		入口温度变送器	输入端	
	PIW6	WORD			输入端	
	PIW8	WORD		循环温度变送器	输入端	
	PIW10	WORD			输入端	
	PIW12	WORD		液位变送器	输入端	
	PIW14	WORD			输入端	
	PIW16	WORD		缓冲罐真空变送器	输入端	
	PIW18	WORD			输入端	
	PIW20	WORD		预留	输入端	
	PIW22	WORD			输入端	
	PIW24	WORD		预留	输入端	
	PIW26	WORD			输入端	
	PIW28	WORD		预留	输入端	
	PIW30	WORD			输入端	
	PQW0	WORD		调节阀	输出端	
	PQW2	WORD		预留	输出端	
	Q0. 0	BOOL		运行指示灯	输出端	
	Q0. 1	BOOL		停止指示灯	输出端	
	Q0. 2	BOOL		故障蜂鸣器	输出端	
	Q0. 3	BOOL		液环泵	输出端	
	Q0. 4	BOOL		罗茨泵	输出端	
	Q0. 5	BOOL		液环入口阀	输出端	
	Q0. 6	BOOL		罗茨入口阀	输出端	
	Q0. 7	BOOL		罗茨液环入口阀	输出端	

1

1. b

			项目名称2023-34-12014-1	项目编号2023-34-12014	冉昆真空科技有限公司			=	&EAB
			X-10175KW液环罗茨机组	图号					
								+	页1. a
修改	日期	姓名	创建者虎存山	批准人		日期2024/1/15	校对虎存山		页数13 从17

版权所有。严禁禁止在未获得明确授权的情况下，转发和复制本文档，利用及传播其内容。

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

PLC 地址概览

F48_001

CPU（间接的）	PLC 地址	数据类型	符号地址(自动)	功能文本(自动)	方向	规划对象名称
	Q1. 0	BOOL		补液阀	输出端	
	Q1. 1	BOOL		排污阀	输出端	
	Q1. 2	BOOL		预留	输出端	
	Q1. 3	BOOL		=	输出端	
	Q1. 4	BOOL		=	输出端	
	Q1. 5	BOOL		=	输出端	
	Q1. 6	BOOL		=	输出端	
	Q1. 7	BOOL		=	输出端	

1. a

2

			项目名称2023-34-12014-1	项目编号2023-34-12014	冉昆真空科技有限公司 			=	&EAB
			X-101 75KW液环罗茨机组	图号					
								+	1. b
修改	日期	姓名	创建者虎存山	批准人	日期2024/1/15	校对虎存山			页数14 从17

版权保护。严令禁止在未获得明确授权的情况下转发和复制本文档，利用及传播其内容。

部件汇总表

序号	标识符	名称	规格型号	技术参数	数量	单位	品牌	备注
1	A1		TL-IS100-5L		1		TP-LINK	5个10/100MRJ45口
2	A4;OUT-A4;OUT-K5...OUT-K9; OUT-M1;OUT-ZT1...OUT-ZT6; PLC1;U1;U2;X1;XT1				0			
3	F1	急停按钮	急停	红色 ϕ 40	1	个	施耐德	急停按钮
4	G1		MW. HDR-30-12	HDR-30-12	1	件	明伟	
5	G2		MW. HDR-100-24	HDR-100-24	1	件	明伟	
6	GCS-KA1;KA2	继电器套	RXM4LB2BD+RXZE1M4C	24V/4P	2		施耐德	施耐德继电器，带底座
7	HMI		KC01-70T		1		万维	万维触摸屏
8	KM1		SE. LC1D18BDC	18A 24DC	1	件	施耐德	
9	P1	指示灯	DC24V绿	DC24V绿	1	个	施耐德	
10	P2	指示灯	DC24V红	DC24V红	1	个	施耐德	
11	P3	蜂鸣器	XB2BVB4LC	24V无灯 持续	1	个	施耐德	24V无灯 持续
12	PLC		SIE. 6ES7288-1SR40-0AA0		1		SIE	标准型 CPU 模块，继电器输出，220 V AC 或 110 V DC 供电，24 输入/16 输出，集成 PN 端口
13	PLC-AQ		SIE. 6ES7288-3AQ02-0AA0		1		SIE	
14	PLC-COM		SIE. 6ES7288-5CM01-0AA0		1		SIE	
15	PLC-DI		SIE. 6ES7288-3AE08-0AA0		1		SIE	
16	QF1		SE. A9F19432	D32A	1		施耐德	断路器
17	QF2		SE. GV2PM20C	13-18 A	1		施耐德	热磁电机断路器的TeSys GV2P - 3P - 13...18 A
18	QF3		SE. A9F19210	D10A	1		施耐德	断路器
19	S1	平头按钮	平头按钮 黄	黄 1NO	1	个	施耐德	
20	S2	平头按钮	平头按钮 绿	绿 1NO	1	个	施耐德	
21	S3	平头按钮	平头按钮 红	红 1NC	1	个	施耐德	
22	S4;S5	旋转开关	旋转开关	1NO+1NC	2	个	施耐德	
23	X11	插座	CHT. AC30 5P10A	10A	1	个	正泰	模数化五孔插座

版权所有。严禁禁止在未获得明确授权的情况下，转发和复制本文档，利用及传播其内容。

