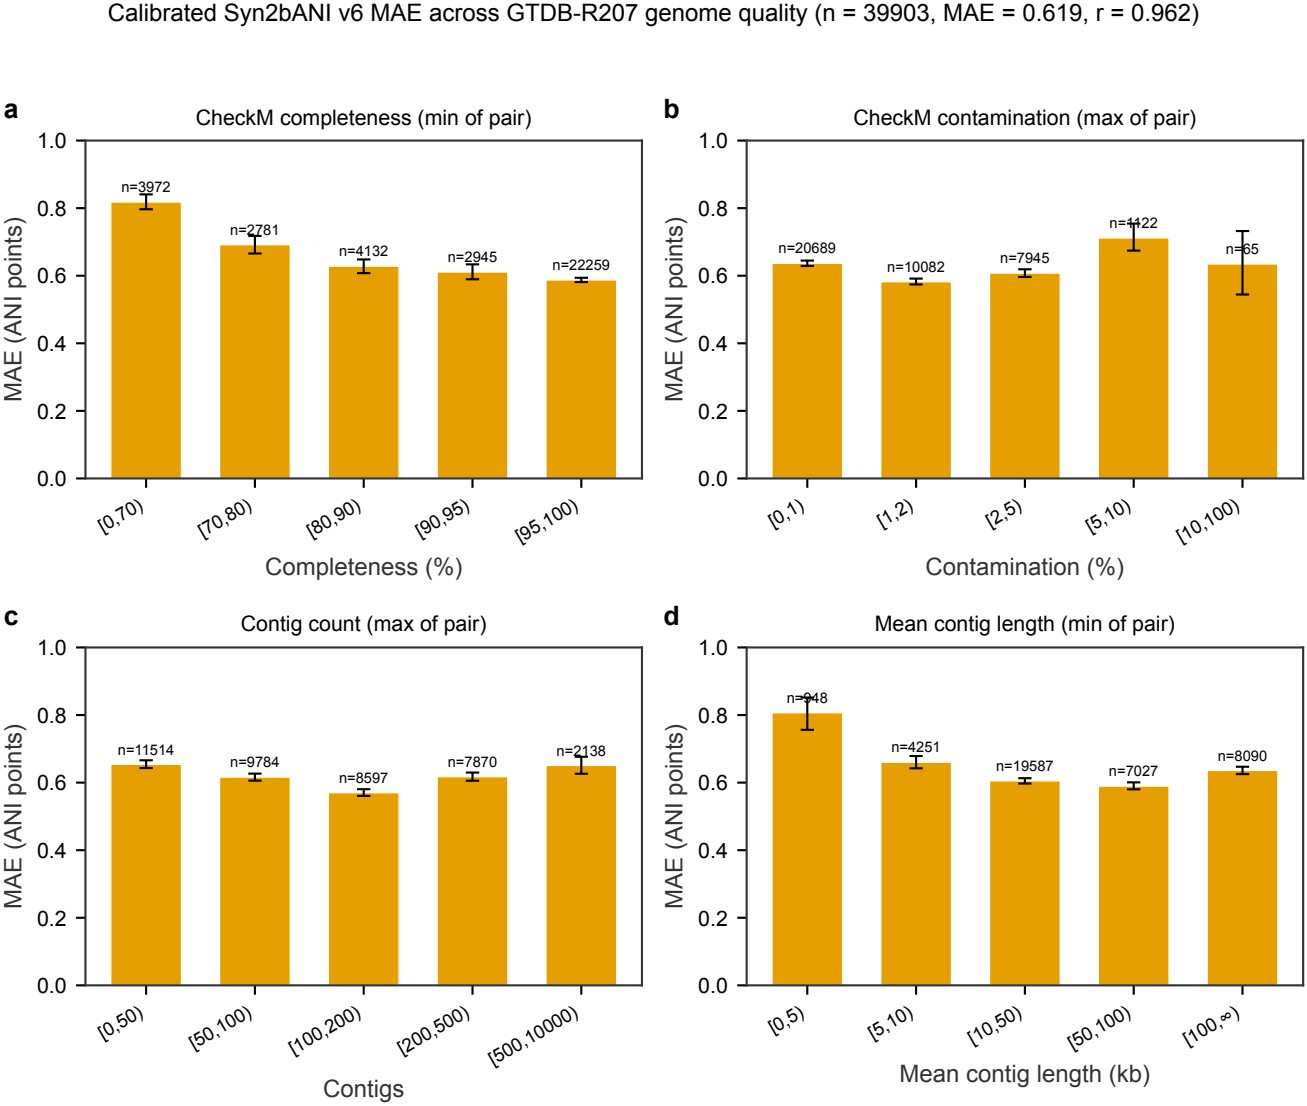
Calibrated Syn2bANI v6 MAE across GTDB-R207 genome quality (n = 39903, MAE = 0.619, r = 0.962)
a
CheckM completeness (min of pair)
MAE (ANI points)
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
n=3972
n=2781
n=4132
n=2945
n=22259
[0,70)
[70,80)
[80,90)
[90,95)
[95,100)
Completeness (%)
b
CheckM contamination (max of pair)
MAE (ANI points)
n=20689
n=10082
n=7945
n=4122
n=65
[0,1)
[1,2)
[2,5)
[5,10)
[10,100)
Contamination (%)
c
Contig count (max of pair)
MAE (ANI points)
n=11514
n=9784
n=8597
n=7870
n=2138
[0,50)
[50,100)
[100,200)
[200,500)
[500,10000)
Contigs
d
Mean contig length (min of pair)
MAE (ANI points)
n=948
n=4251
n=19587
n=7027
n=8090
[0,5)
[5,10)
[10,50)
[50,100)
[100,∞)
Mean contig length (kb)