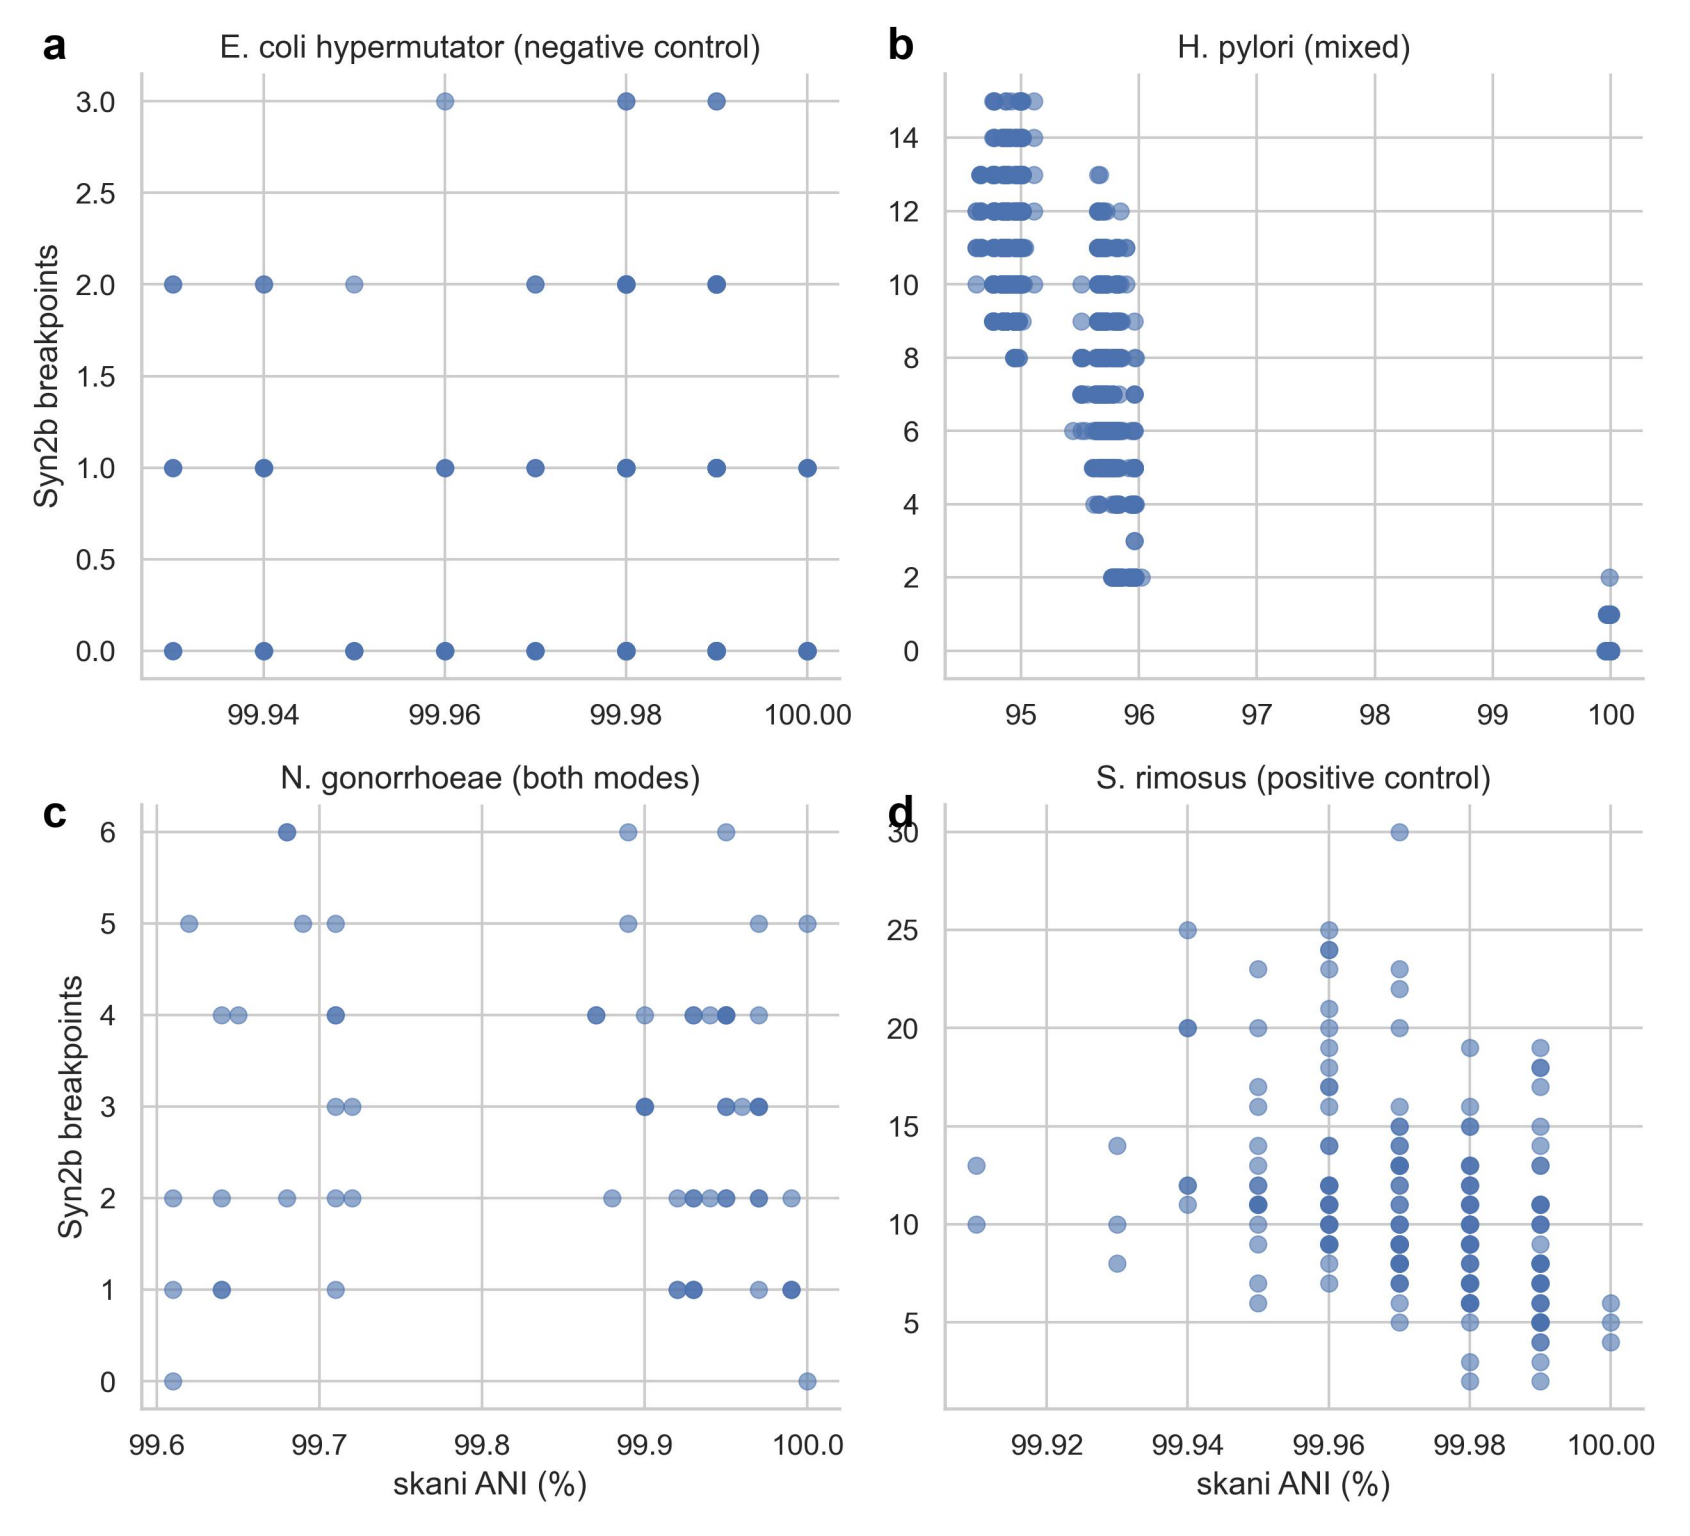

a
E. coli hypermutator (negative control)
Syn2b breakpoints
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
99.94
99.96
99.98
100.00
b
H. pylori (mixed)
14
12
10
8
6
4
2
0
95
96
97
98
99
100
c
N. gonorrhoeae (both modes)
Syn2b breakpoints
6
5
4
3
2
1
0
99.6
99.7
99.8
99.9
100.0
skani ANI (%)
d
S. rimosus (positive control)
30
25
20
15
10
5
99.92
99.94
99.96
99.98
100.00
skani ANI (%)