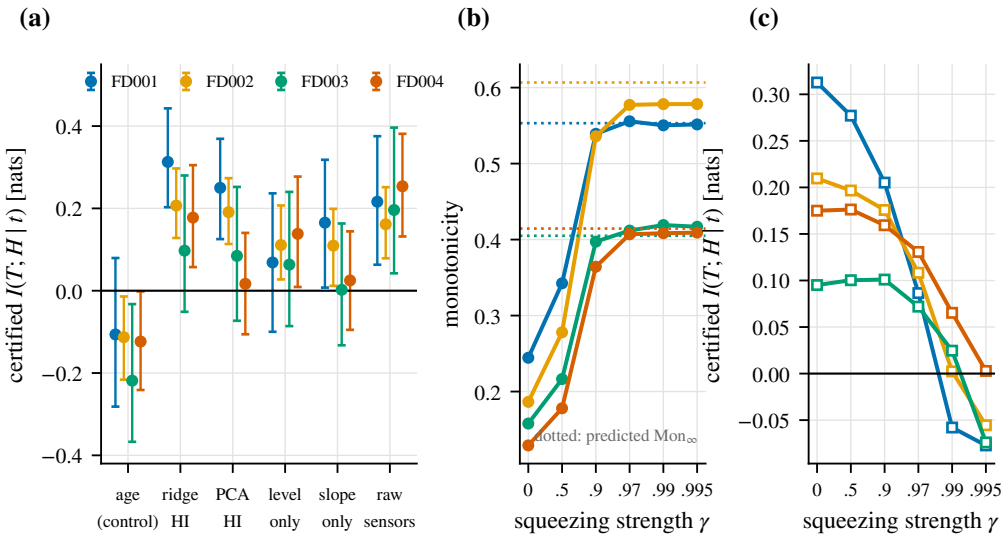
(a)
(b)
(c)
FD001
FD002
FD003
FD004
certified $I(T;H\,|\,\iota)$ [nats]
0.4
0.2
0.0
−0.2
−0.4
age (control)
ridge HI
PCA HI
level only
slope only
raw sensors
monotonicity
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
dotted: predicted Mon_∞
0
.5
.9
.97
.99
.995
squeezing strength γ
certified $I(T;H\,|\,\iota)$ [nats]
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
−0.05
0
.5
.9
.97
.99
.995
squeezing strength γ