


组态软件项目开发与实践


徐州工業職業技術學院 机电工程学院自动控制技术教研室

收款收款



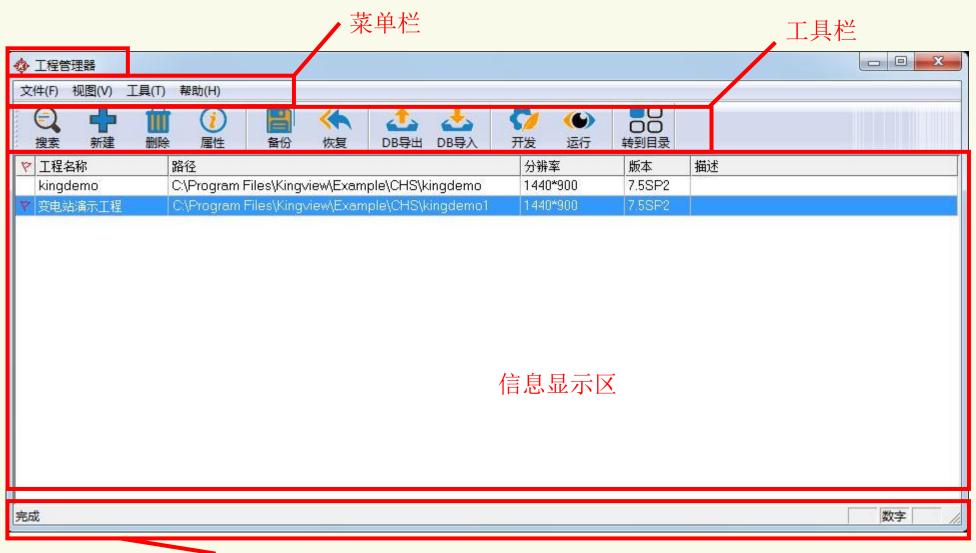

城市城市

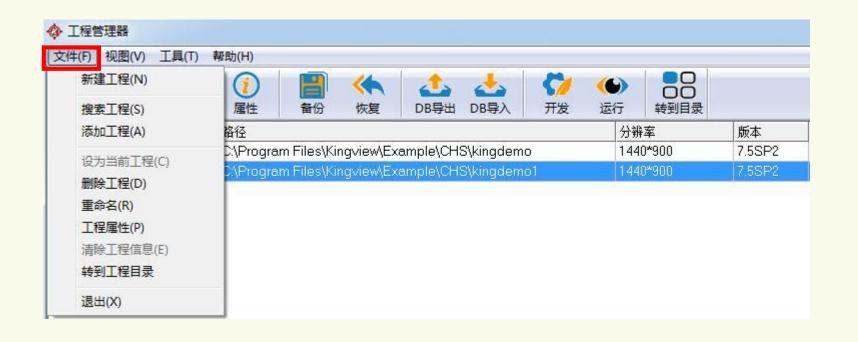


P	工程名称	路径	分辨率	版本	描述
	hingdemo	C:\Program Files\Kingview\Example\CHS\kingdemo	1440*900	7.5SP2	
Y	电站着示工程	C\Program Files\Vingview\Example\CHS\vingdemo1	1440*900	7.5SP2	






明长城 将 将

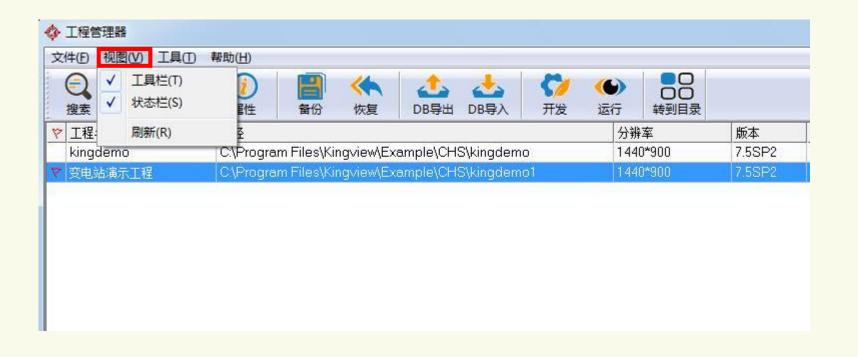


明长城铁旗

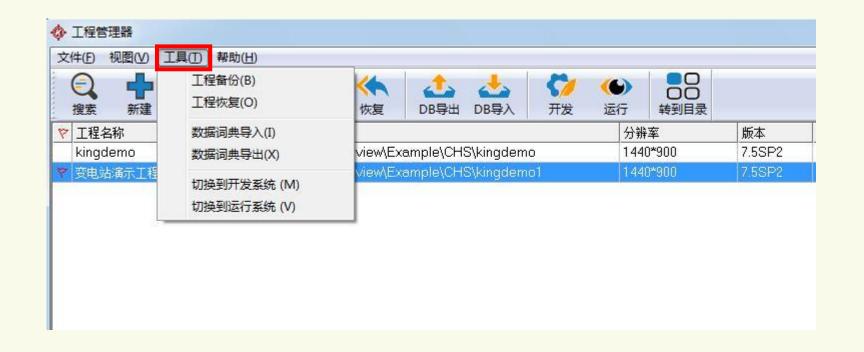


明然以外





KIND W

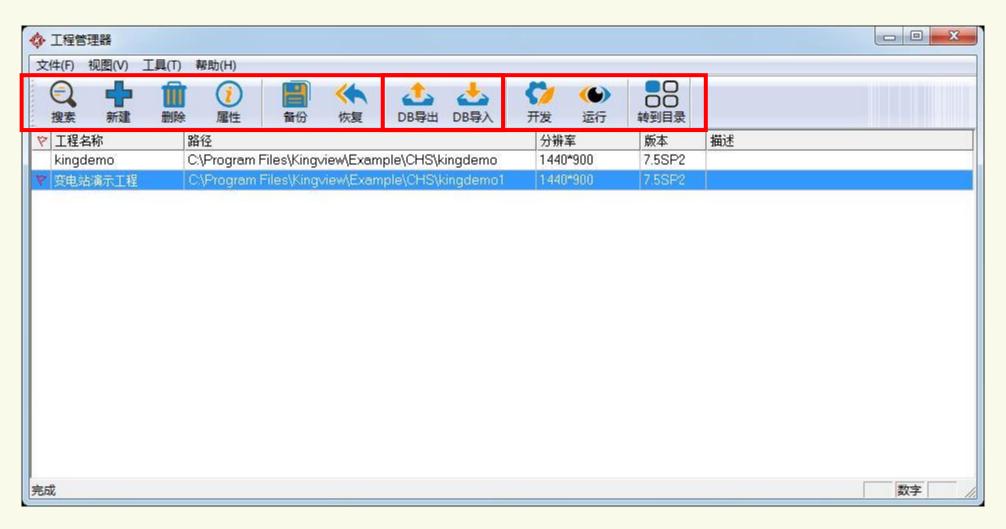

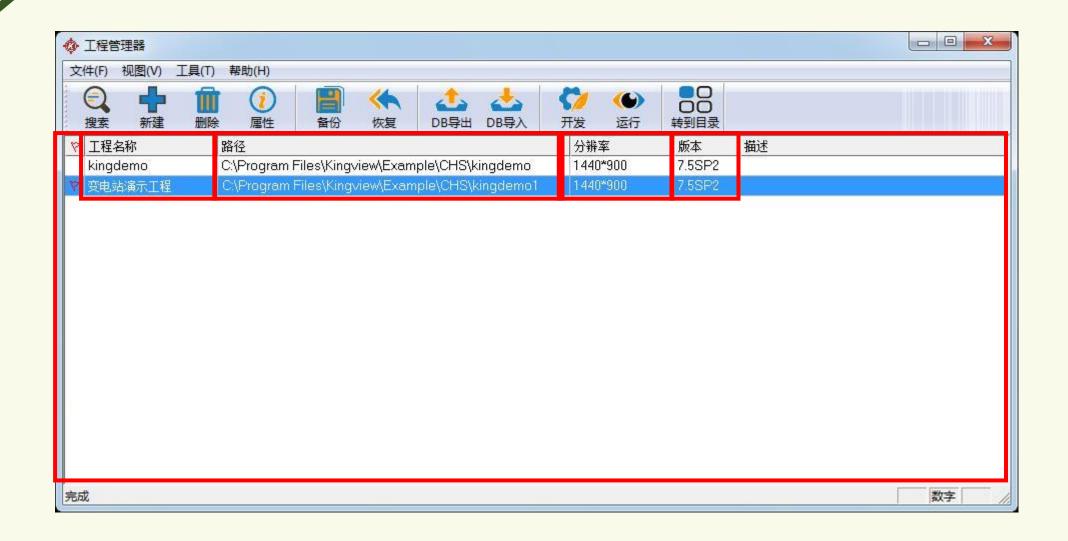

KIND W

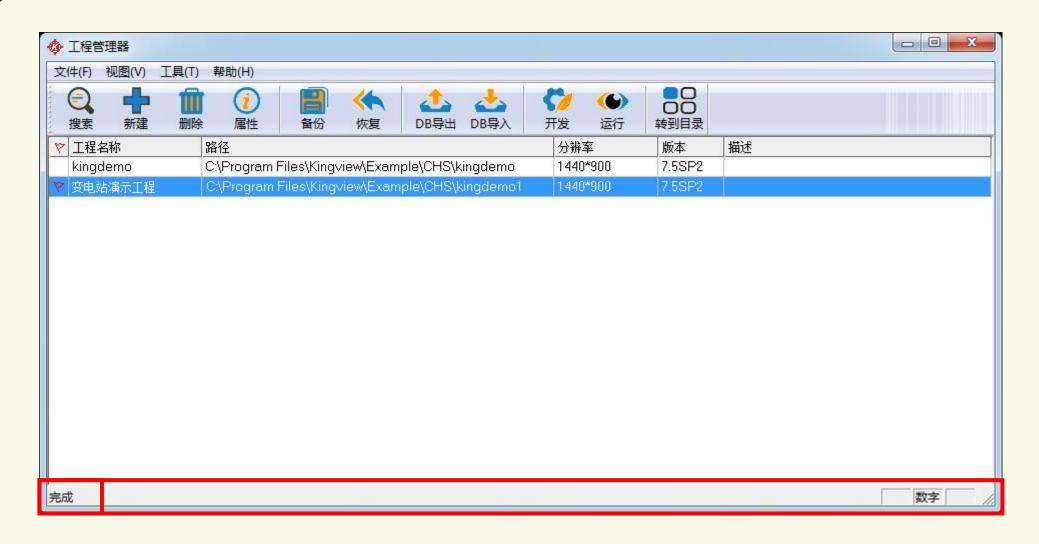

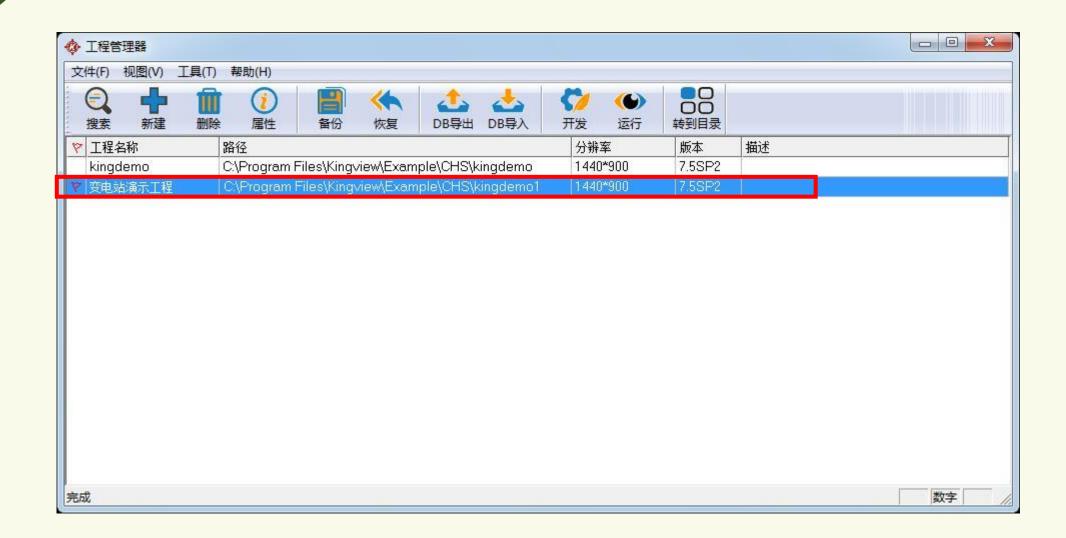





网络通讯图 10KVI段线路

实时曲线

实时报警

菜单栏 💙 工程浏览器---变电站演示工程 工具栏 工程[F] 配置[S] 查看[V] 工具[T] 帮助[H] 粘贴 🗽 导出 📄 导入 ○ 查找 文件 画画 画面 ⊕ ♪ 命令语言 图 配方 #1主变停止 10KV申容器 110KV负荷 主接线 刀闸操作确 #1主变升档 主变高侧负 --- 批次 确认画面 日报表 荷日报表 认 ■ 非线性表 9 2 2 94 書 数据库 * 结构变量 操作中画面 操作处于就 操作完成画 遥测量画面 10KV II段电 10KV I段电 110KV II段 10KVII段线 历史记录面 110KV I段电 画面 压棒图 电压棒图 数据词典 👛 报警组 9 9 5 2 2 2

实验用电度

日报表

操作确认

主变低侧负

荷日报表

取消操作画

TAB页标签

目录显示区

内容显示区

主菜单

新建...

状态栏

■ 设备

COM1

COM2 DDE DDE ---⊧□ 板卡 ● OPC服务器 @ 网络站点 ₹ 系统配置 ② 设置开发系统 → 设置运行系统

▲ 报警配置 历史数据记录 (曲) 网络配置 2 用户配置 7 打印配置 电子签名配置 **⑦** 预定义注释 ☑ SQL访问管理器 表格模板 -- / 记录体

开关已闭锁

画面

2

110KV画面 2#主变信息


实验用电度

月报表


历史曲线

1#主变信息


收拾某样的

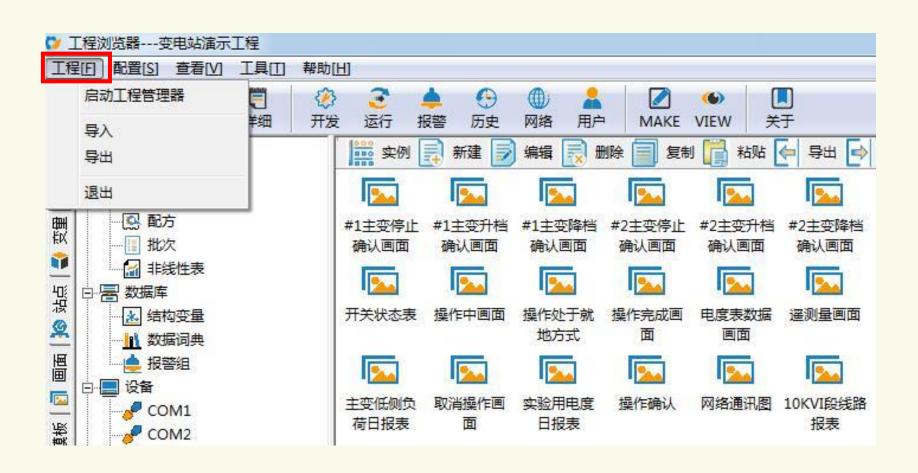


吸於 特別 等

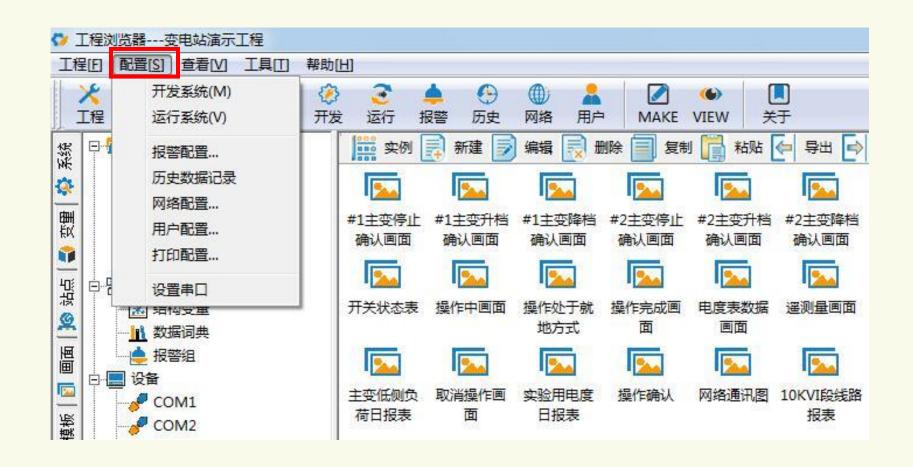



根於有其

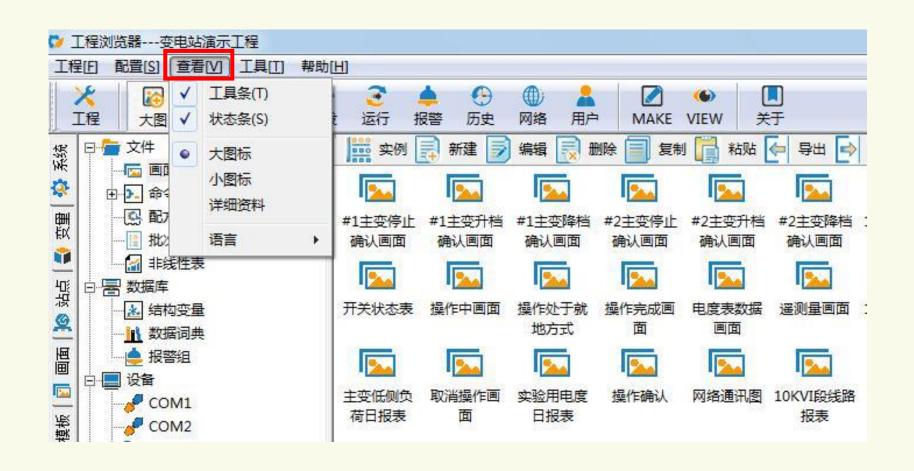

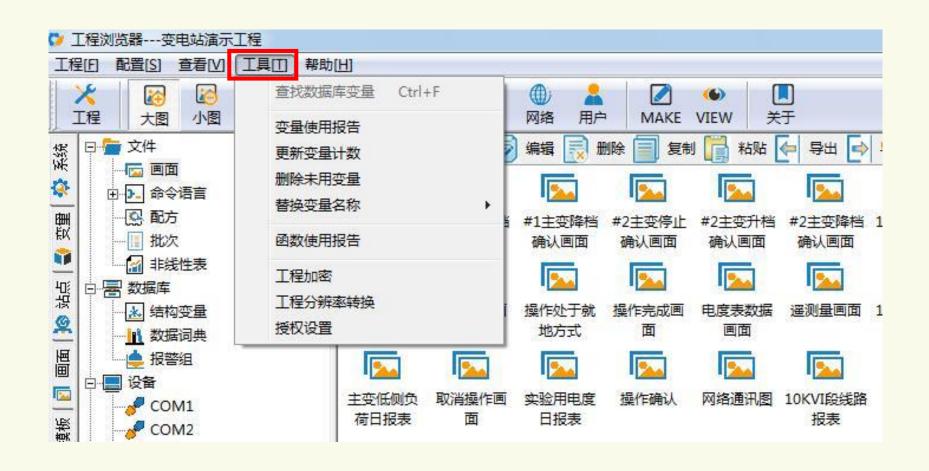

城市等數

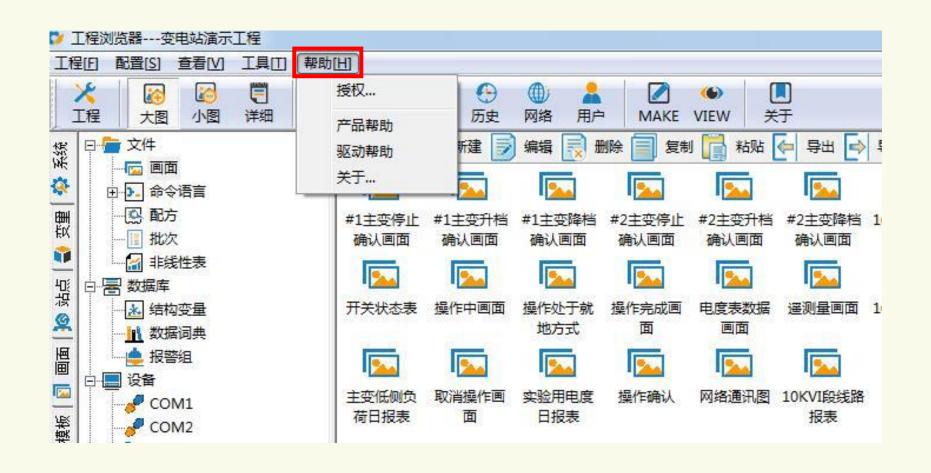

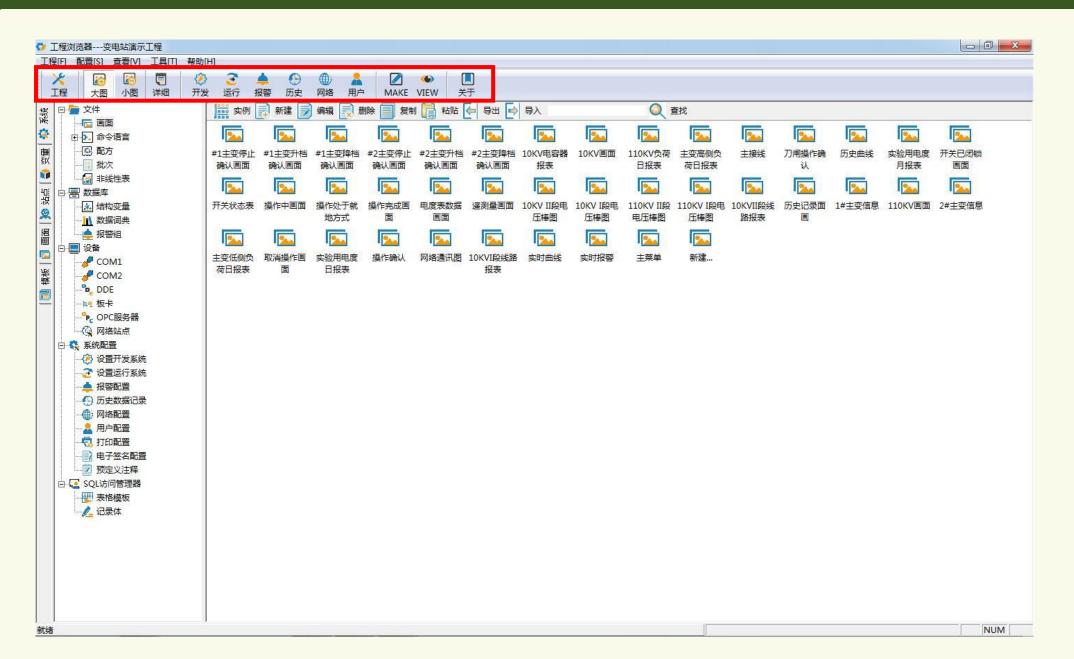

大块 大块 大块

