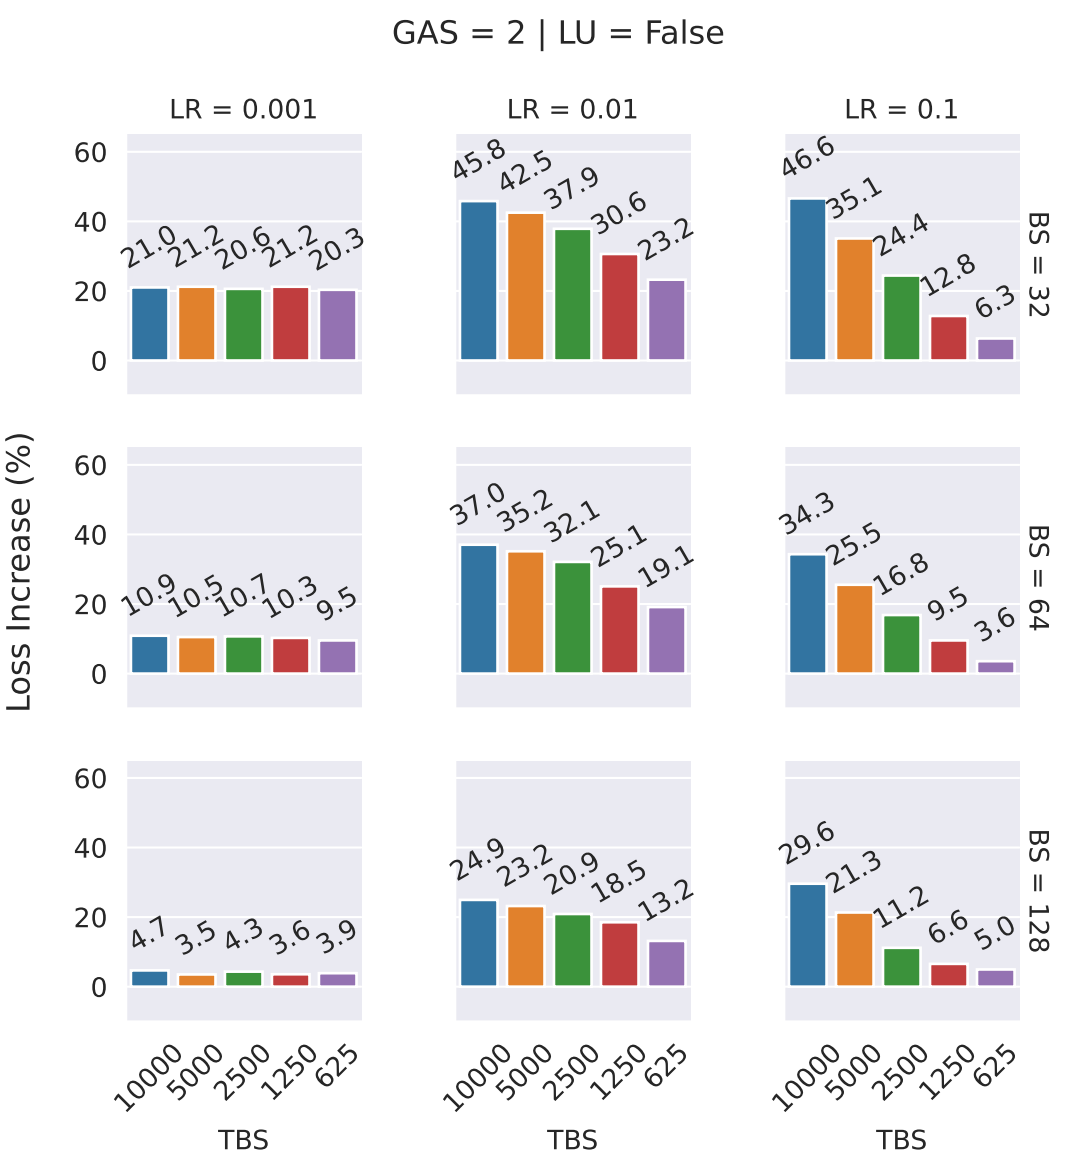
GAS = 2 | LU = False
LR = 0.001
LR = 0.01
LR = 0.1
BS = 32
BS = 64
BS = 128
Loss Increase (%)
0
20
40
60
21.0
21.2
20.6
21.2
20.3
45.8
42.5
37.9
30.6
23.2
46.6
35.1
24.4
12.8
6.3
10.9
10.5
10.7
10.3
9.5
37.0
35.2
32.1
25.1
19.1
34.3
25.5
16.8
9.5
3.6
4.7
3.5
4.3
3.6
3.9
24.9
23.2
20.9
18.5
13.2
29.6
21.3
11.2
6.6
5.0
10000
5000
2500
1250
625
TBS