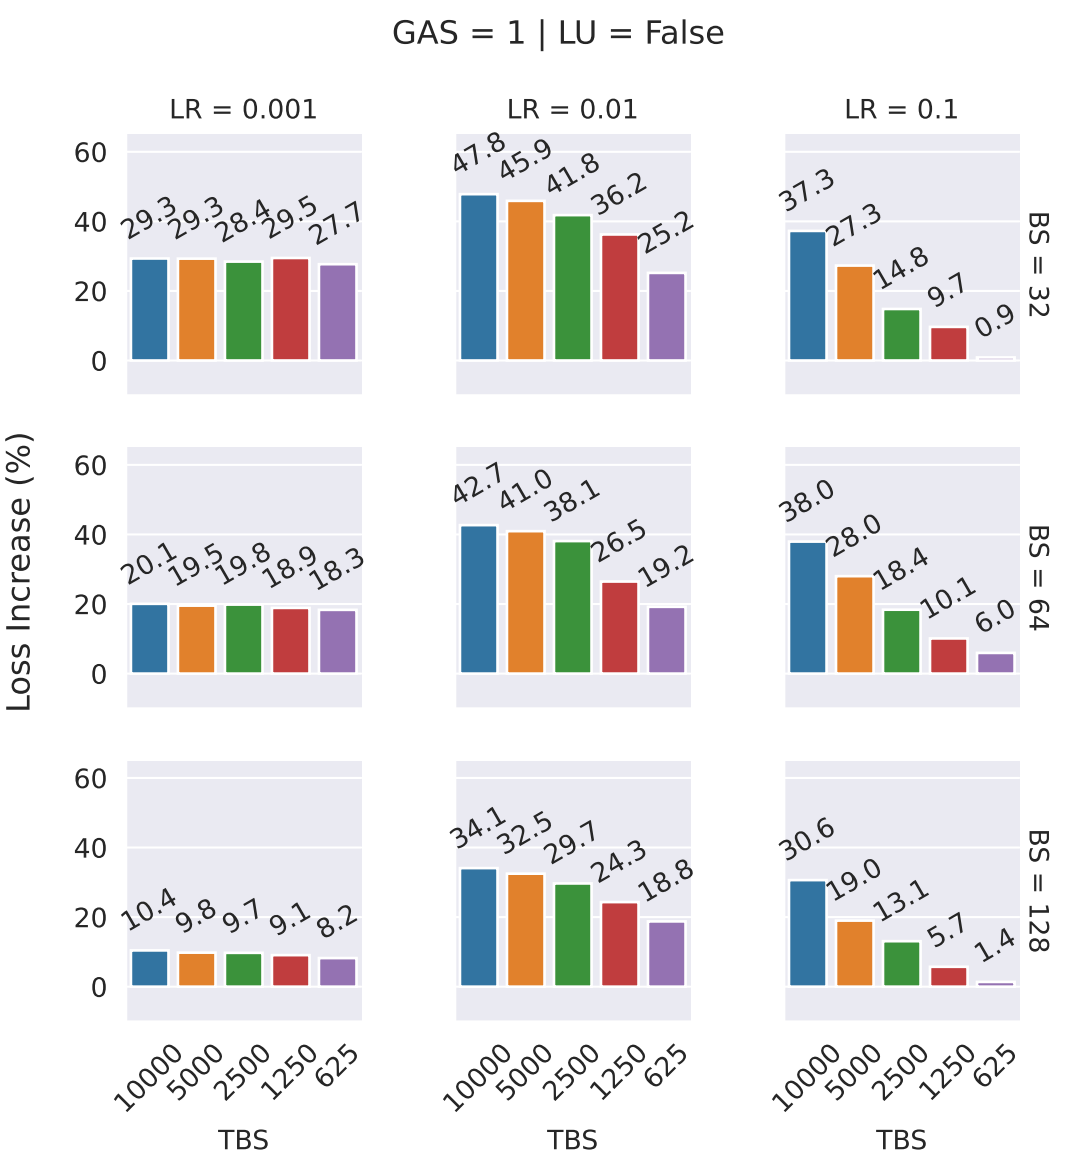
GAS = 1 | LU = False
LR = 0.001
LR = 0.01
LR = 0.1
BS = 32
BS = 64
BS = 128
Loss Increase (%)
0
20
40
60
29.3
29.3
28.4
29.5
27.7
47.8
45.9
41.8
36.2
25.2
37.3
27.3
14.8
9.7
0.9
20.1
19.5
19.8
18.9
18.3
42.7
41.0
38.1
26.5
19.2
38.0
28.0
18.4
10.1
6.0
10.4
9.8
9.7
9.1
8.2
34.1
32.5
29.7
24.3
18.8
30.6
19.0
13.1
5.7
1.4
10000
5000
2500
1250
625
TBS